

ПОЛИТЕХ

Научно-исследовательская
лаборатория «Фасадные конструкции
зданий и сооружений»

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
Научно-исследовательская лаборатория «Фасадные
конструкции зданий и сооружений»
Контактный телефон: +7 (911) 811-07-19
195251, город Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Академическое,
Политехническая улица, дом 29 литера Б
ИНН 7804040077; КПП 780401001
УФК по г. Санкт-Петербургу (л/с 30726Щ45759)
Р/с 032146430000000017200
К/с 40102810945370000005 в ОКЦ №1 Северо-
Западного ГУ Банка России, БИК 014030106



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

Ю. В. Фомин

30» марта 2026 г.

Альбом технических решений

навесной фасадной системы с воздушным зазором
«PRiMET», предназначенной для облицовки зданий и
сооружений различного назначения изделиями из
натурального камня

№ 1-12/11

Руководитель проекта,
заведующий НИЛ ФКЗИС

А.В. Галамичев

**Санкт-Петербург
2026**

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата

Альбом технических решений 1-12/11

Лист
1

- 1

3. Конструктивная схема

Конструктивное решение подсистемы определяется исходя из ряда определяющих параметров, таких как:

- Архитектурные особенности объекта строительства и фасадной облицовки;
- Несущая способность строительного основания для восприятия нагрузок, передающихся от кронштейна;
- Величина ветровой и весовой нагрузки, приходящаяся на элементы системы;
- Требуемая скорость и условия монтажа системы;
- Требования нормативных документов в части пожарной безопасности и мероприятий по эксплуатации фасадных конструкций.

Навесная фасадная система с воздушным зазором «PRiMET» основывается на принципе поэлементной сборки на объекте строительства. Навесная фасадная система "PRiMET" может выполняться в 4 вариантах исполнения в зависимости от установки направляющих профилей:

1) Вертикальная система: представляет собой несущий каркас из Т-образных или Г-образных профилей, установленных на кронштейны вертикально. Требуется внимания с точки зрения температурных линейных и осадочных перемещений;

2) Горизонтальная система: представляет собой несущий каркас из Г-образных направляющих профилей, установленных на кронштейны горизонтально. Может применяться для облегчённых типов облицовок из-за низкой жёсткости кронштейнов в плоскости фасада;

3) Вертикально-горизонтальная система: представляет собой перекрестный каркас из Г-образных профилей, установленных на кронштейны горизонтально и П-образных или Z-образных профилей, установленных на горизонтальный профиль вертикально. Применяется для облицовок, которым требуется повышенная жёсткость каркаса;

4) Межэтажная система (Тип 1) представляет собой перекрестный каркас из Г-образных профилей, установленных на кронштейны горизонтально и П-образных профилей, установленных на горизонтальные профили вертикально на длину до 4-х метров. Кронштейны крепятся преимущественно в торец железобетонной плиты перекрытия. Компенсация температурных деформаций предусматривается за счёт применения соединительной вставки при сращивании вертикальных профилей.

Взам. инв. №	Подпись и дата	Z-образных профилей, установленных на горизонтальный профиль вертикально. Применяется для облицовок, которым требуется повышенная жёсткость каркаса;							
		4) Межэтажная система (Тип 1) представляет собой перекрестный каркас из Г-образных профилей, установленных на кронштейны горизонтально и П-образных профилей, установленных на горизонтальные профили вертикально на длину до 4-х метров. Кронштейны крепятся преимущественно в торец железобетонной плиты перекрытия. Компенсация температурных деформаций предусматривается за счёт применения соединительной вставки при сращивании вертикальных профилей.							
Инв. № подл.								Альбом технических решений 1-12/11	Лист 2
		Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата		

5) Межэтажная система (Тип 2) представляет собой каркас из П-образных профилей, установленных на усиленные кронштейны вертикально на длину до 4-х метров. Кронштейны крепятся преимущественно в торец железобетонной плиты перекрытия. Компенсация температурных деформаций предусматривается за счёт применения соединительной вставки при сращивании вертикальных профилей.

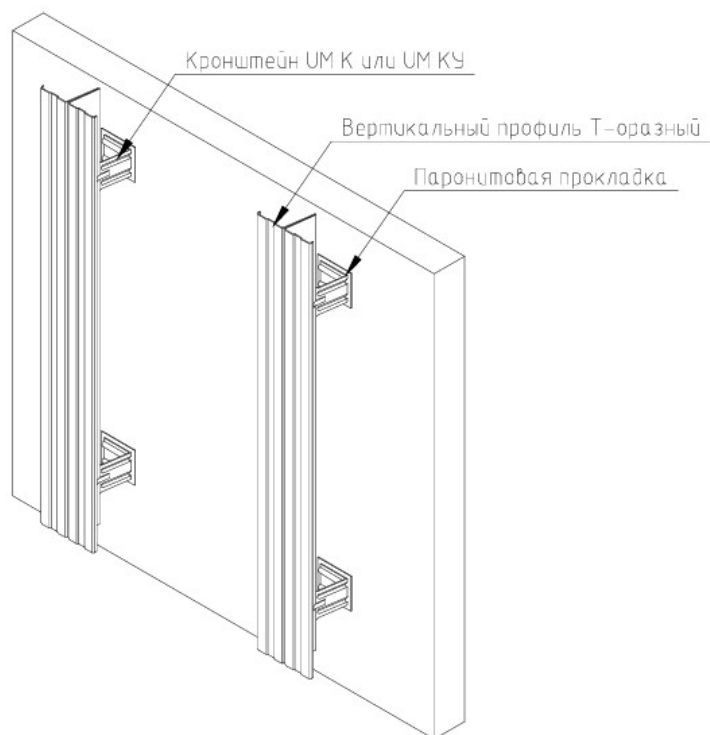


Рис. 1. Вертикальная навесная фасадная система «PRiMET»


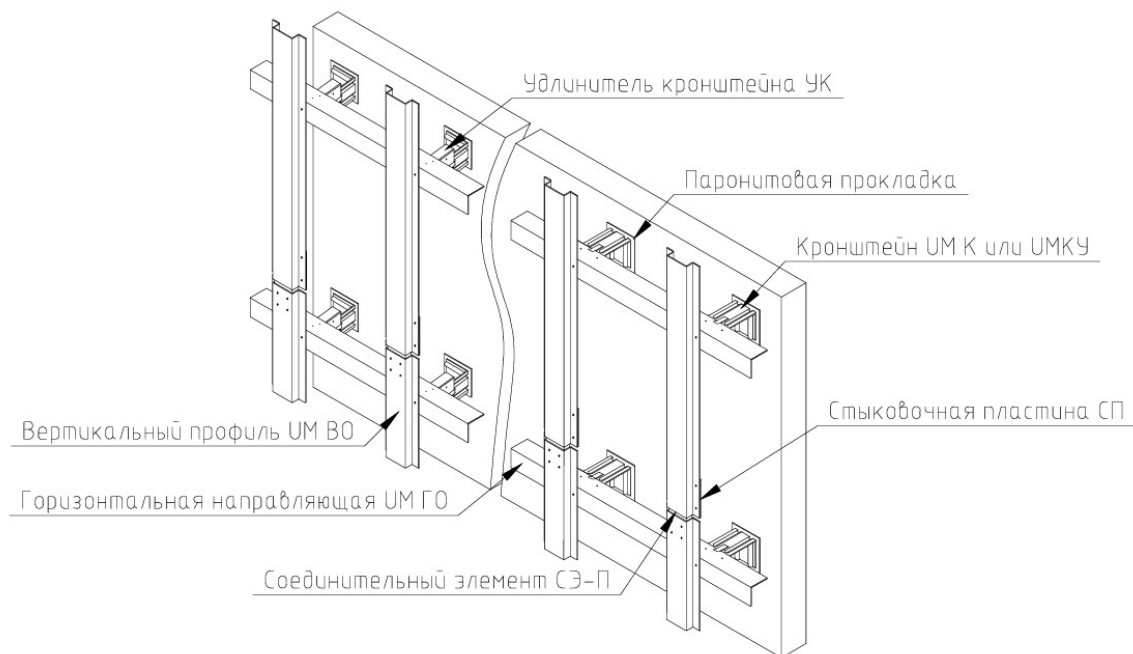


Рис. 2. Горизонтально-вертикальная навесная фасадная система «PRiMET»

Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Альбом технических решений 1-12/11					Лист
					3

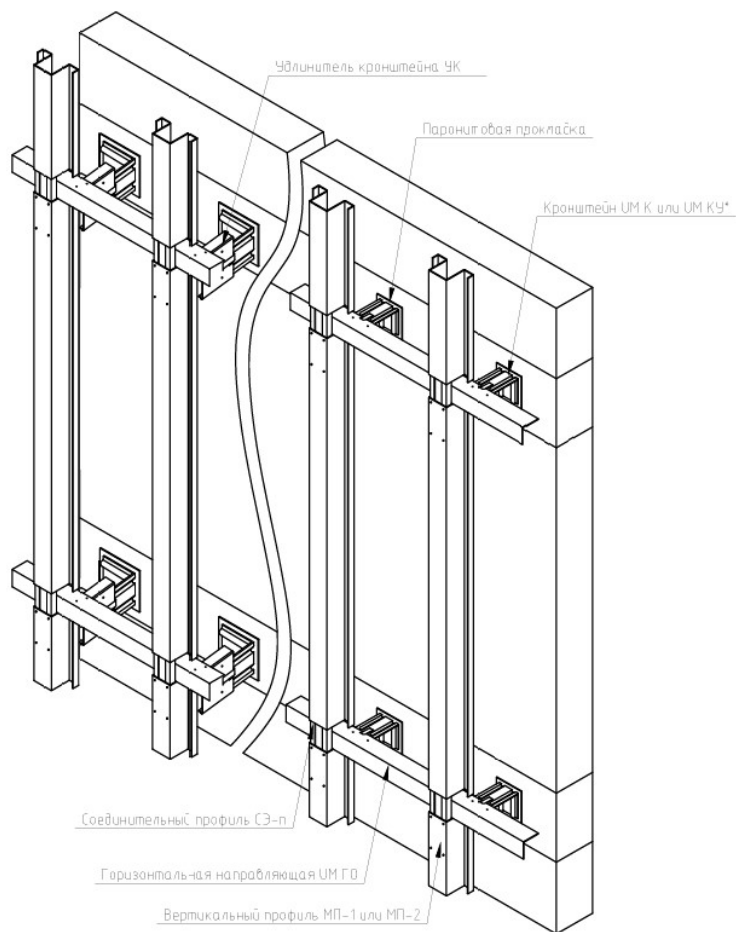

* Кронштейн УМ КУ или УМ К подбирается по результатам прочностного расчета.

Рис. 3. Межэтажная навесная фасадная система «PRiMET». Тип 1

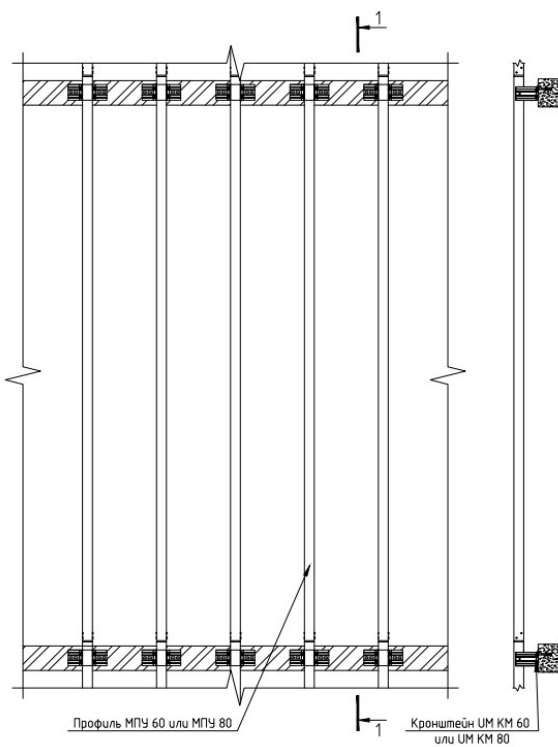


Рис. 4. Межэтажная навесная фасадная система «PRiMET». Тип 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Альбом технических решений 1-12/11					Лист
					4

Шаг установки кронштейнов, вертикальных направляющих и горизонтальных профилей НФС по горизонтали и вертикали также назначается на основании статического расчёта. В вертикальном направлении геометрическая неизменяемость обеспечивается за счёт объединения кронштейнов и направляющих в пространственные рамы. В горизонтальном направлении она поддерживается за счёт жёсткости кронштейнов и, при наличии, продольных направляющих для крепления плит облицовки. В межэтажной системе типа 2 в вертикальном направлении геометрическая неизменяемость обеспечивается двумя профилями, прикрепленными к кронштейнам, соединенным между собой. В горизонтальном направлении она поддерживается за счёт жёсткости кронштейнов.

Кронштейны служат для крепления каркаса навесной фасадной системы к несущему основанию. В навесной фасадной системе "PRiMET" различают три основных типа кронштейнов: рядовой, усиленный и межэтажный. Для распределения напряжений, уменьшения влияния теплопроводных включений, а также снижения коррозионной активности на границе контакта кронштейна и несущего основания предусматривается установка термоизолирующих прокладок из полипропилена, ПВХ материалов, паронита.


Взам. инв. №	Подпись и дата	3.1. Кронштейны Кронштейны служат для крепления каркаса навесной фасадной системы к несущему основанию. В навесной фасадной системе "PRiMET" различают три основных типа кронштейнов: рядовой, усиленный и межэтажный. Для распределения напряжений, уменьшения влияния теплопроводных включений, а также снижения коррозионной активности на границе контакта кронштейна и несущего основания предусматривается установка термоизолирующих прокладок из полипропилена, ПВХ материалов, паронита. Существует два типа установки кронштейнов:					
Инв. № подл.						Альбом технических решений 1-12/11	Лист
							5
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- 1) Горизонтальный - плоскость консоли кронштейнов расположена горизонтально;
- 2) Вертикальный - плоскость консоли кронштейнов расположена вертикально.

Вылет кронштейнов варьируется в соответствии с альбомом технических решений навесной фасадной системы. Для увеличения вылета облицовки относительно несущего основания, кронштейны применяются совместно с удлинителями.

К строительному основанию кронштейны крепятся с помощью анкеров (или фасадных дюбелей) диаметром не менее 8 мм. Диаметр и длина анкера определяется расчетом и по результатам натурных испытаний на конкретном объекте. Материал изготовления распорного элемента анкеров и анкерных дюбелей зависит от степени агрессивности окружающей среды и определяется с учетом требований конкретного объекта строительства. В навесной фасадной системе могут использоваться только анкера или анкерные дюбели, прошедшие оценку технической пригодности и имеющие действующее Техническое свидетельство. Количество элементов крепления определяется на основании статического расчёта, в том числе с учётом возможного смещения элемента крепления от проектного положения, приводящего к появлению изгибающего момента в плоскости фасада, возникающего в направляющем профиле, в результате сопротивления повороту кронштейна и эксцентриситета приложения вертикальных нагрузок.

Вертикальный разрез

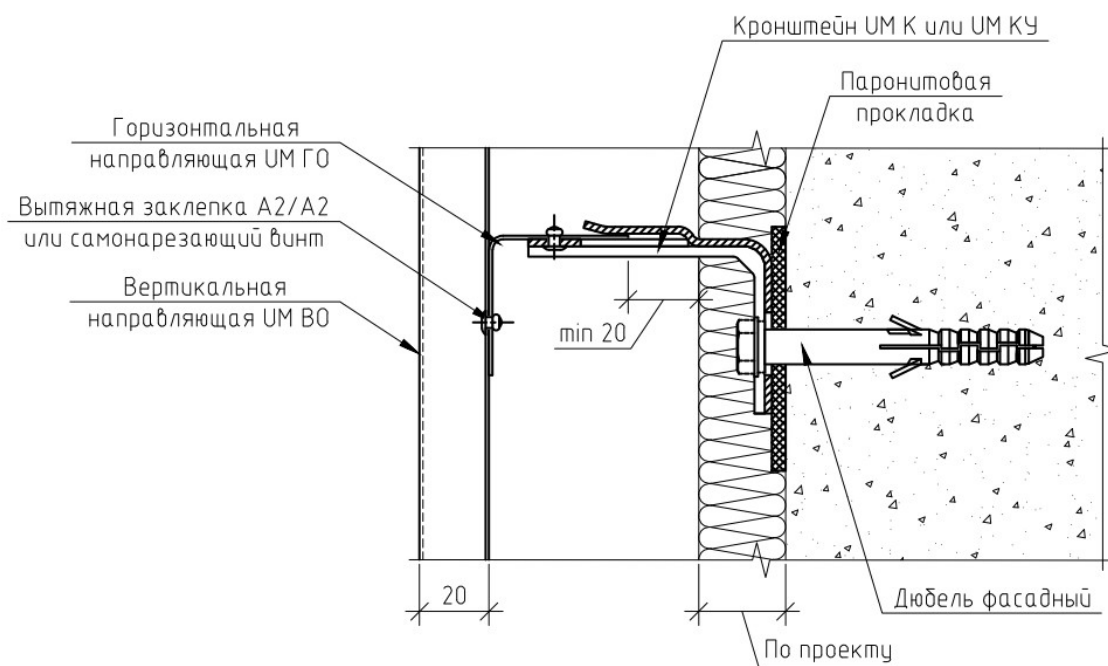

Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подпись и дата				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Альбом технических решений 1-12/11					Лист
					6

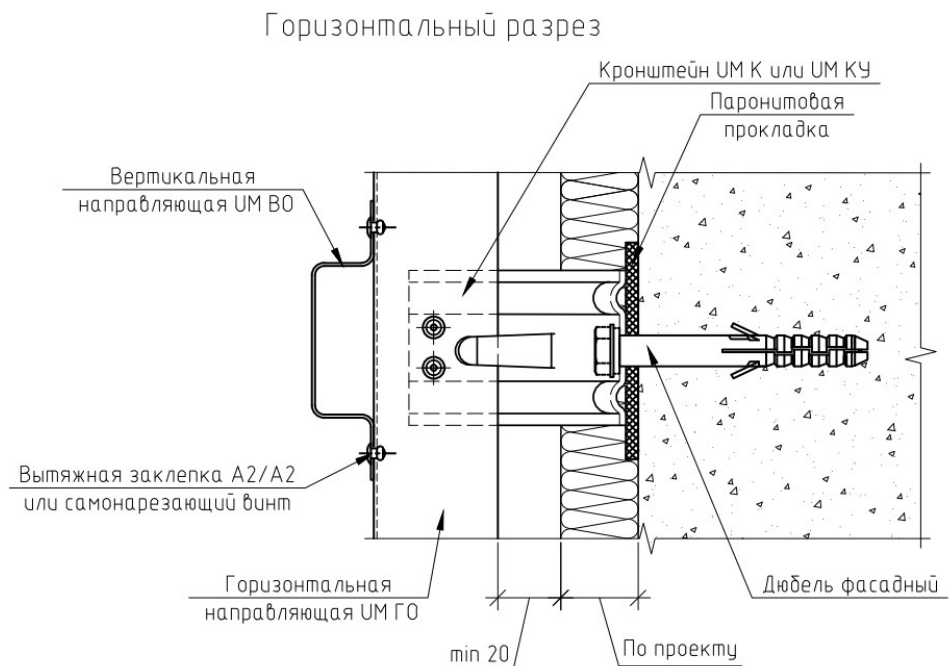


Рис. 5. Установка кронштейнов и крепление горизонтальной и П-образной направляющих

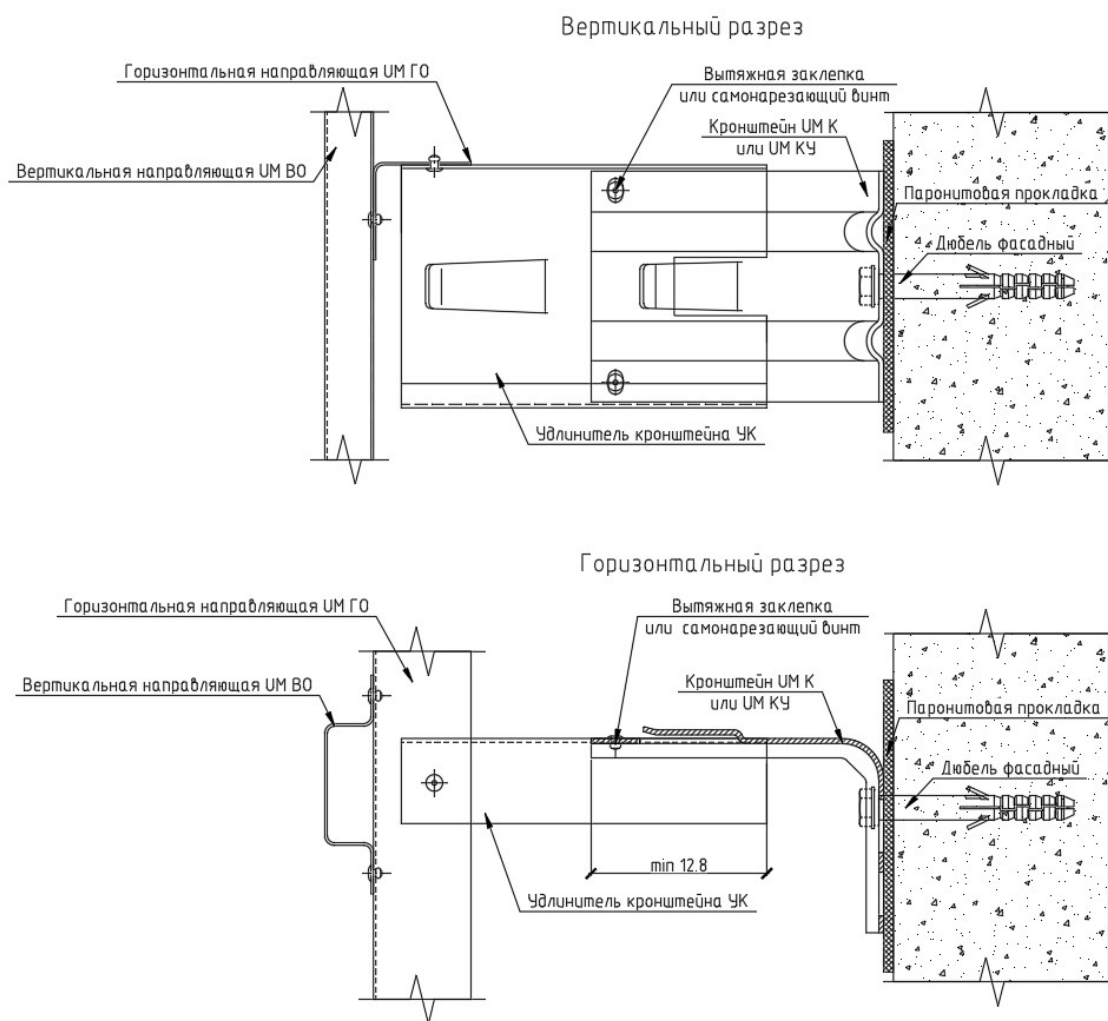


Рис. 6. Установка кронштейнов и крепление горизонтальной и вертикальной направляющих на удлинитель кронштейна

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	Подок	Подпись	Дата

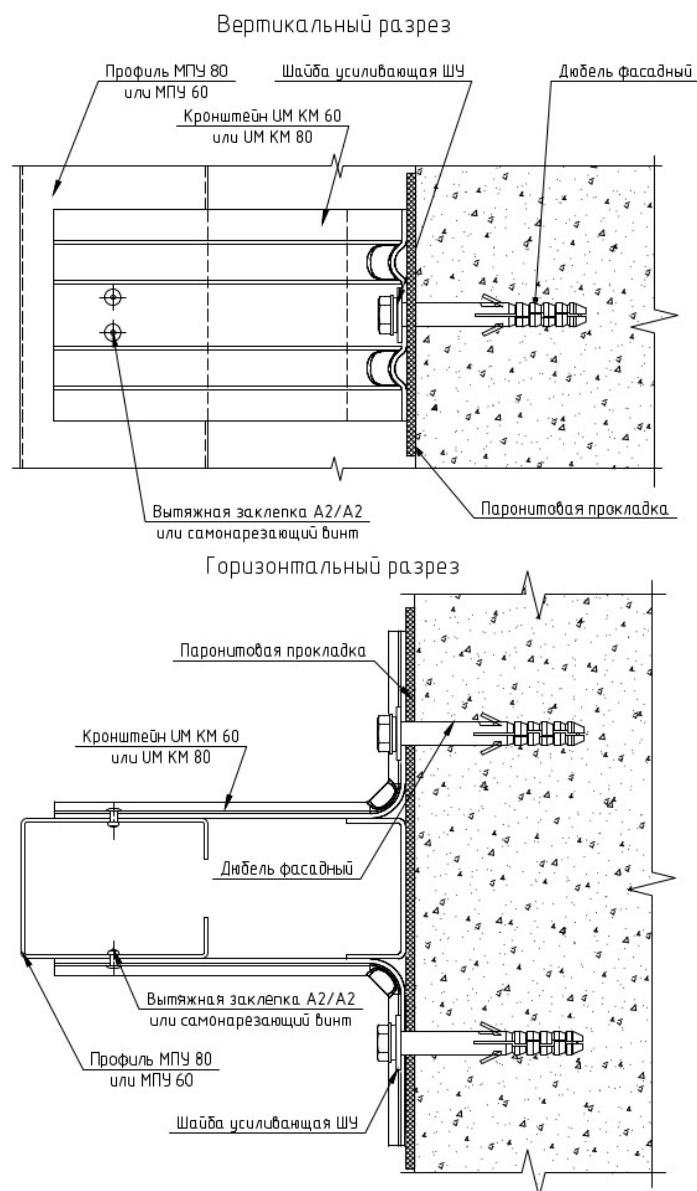


Рис. 7. Установка межэтажных кронштейнов и крепление профиля

Основные типы кронштейнов и схемы сборки узлов каркаса НФС «PRiMET» приведены в настоящем альбоме технических решений.

Внимание! При расчёте Г-образного кронштейна необходимо учитывать возможное появление эксцентриситета приложения силы к анкерному креплению.

Кронштейны воспринимают усилия от собственного веса навесной фасадной системы, гололёдного воздействия и других вертикально ориентированных нагрузок, а также пиковой ветровой нагрузки, действующей из плоскости фасада.

К строительному основанию кронштейны крепятся с помощью анкеров (анкерных дюбелей) диаметром не менее 8 мм. Диаметр анкера определяется расчетом и по результатам натурных испытаний на конкретном объекте.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Альбом технических решений 1-12/11
						Лист 8

Материал изготовления распорного элемента анкеров и анкерных дюбелей зависит от степени агрессивности окружающей среды и определяется с учетом требований конкретного объекта строительства. В навесной фасадной системе могут использоваться только анкера или анкерные дюбели, прошедшие оценку технической пригодности и имеющие действующее Техническое свидетельство.

Между строительным основанием (стена или торец плиты перекрытия) и пятой кронштейнов устанавливаются термоизолирующие прокладки из паронита толщиной не менее 2 мм (марки ПОН в соответствии с ГОСТ 481-80).

Расчёт анкерного крепления должен выполняться с учётом фактического или наиболее неблагоприятного положения его установки. Тип, сечение и длина анкерных элементов определяются на основании проектной документации, правоустанавливающих документов, результатов статических расчётов и натурных испытаний по СТО-44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод определения несущей способности по результатам натурных испытаний», а также по рекомендациям фирм-изготовителей (совместно).

Внимание! Для крепления кронштейнов к направляющим применяются вытяжные заклёпки типа A2/A2 диаметром 5 мм или самонарезающие винты, в зависимости от условий монтажа. Соединение направляющих между собой выполняется аналогичными заклёпками диаметром 5 мм. В остальных узлах используются заклёпки диаметром 4 мм согласно конструктивным требованиям.

Внимание! В качестве несущего основания для устройства навесной фасадной системы необходимо использовать материалы плотностью не менее 600 кг/м². Окончательное решение о технической допустимости использования конструктивного элемента в качестве несущего основания принимается на основании натурных испытаний на вырыв анкерных креплений.

Необходимо отметить, что конструктивный элемент здания, принимаемый в качестве несущего основания для навесной фасадной системы, должен удовлетворять

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	Альбом технических решений 1-12/11				9

требованиям первой и второй группы предельных состояний, а также для него должна выполняться проверка устойчивости против опрокидывания (например, каменные и армокаменные конструкции стен, парапетов и т.п.). Соответствующий расчёт должен выполняться организацией, занимающейся проектированием данных конструкций, использующихся в качестве несущего основания для НФС.

При креплении к металлическому несущему каркасу, кронштейны допускается устанавливать в проектное положение при помощи вытяжных заклёпок из нержавеющей стали, болтовых соединений, самонарезающих винтов или иных анкерных элементов, допущенных для применения в строительстве в соответствии с действующим законодательством. Тип, сечение и длина элементов крепления определяются на основании статического расчёта, входящего в состав проектной документации, правоустанавливающих документов, а также по данным рекомендаций фирм-изготовителей. Расчетная несущая способность соединения определяется с учетом коэффициента безопасности, назначаемым проектной организацией в зависимости от характеристики соединения, заданных условий работы и эксплуатации.

3.2. Вертикальные и горизонтальные профили каркаса

Направляющие (вертикальные и горизонтальные профили) изготавливают из углеродистой стали с защитным покрытием или коррозионностойкой стали 08X18T1, 12X18H9, 12X18H10T в зависимости от требований, предъявляемых с точки зрения несущей способности и коррозионной стойкости.

В каркасе вертикально-горизонтальной и межэтажной системы могут применяться следующие виды профилей:

1) Профиль горизонтальный основной UM ГО Г-образной формы, изготовленный из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0 мм. Горизонтальные профили крепятся одной полкой к кронштейну, а к другой полке закрепляется вертикальный профиль;

2) Профиль вертикальный основной UM ВО П-образной формы, изготовленный из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5 мм. Используется преимущественно в вертикально-горизонтальной системе. Вертикальный профиль UM ВО крепится к горизонтальному профилю;

3) Профиль вертикальный промежуточный UM ВП Z-образной формы, изготовленный из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5 мм. Вертикальный профиль UM ВП крепится к

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0 мм. Горизонтальные профили крепятся одной полкой к кронштейну, а к другой полке закрепляется вертикальный профиль; 2) Профиль вертикальный основной УМ ВО П-образной формы, изготовленный из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5 мм. Используется преимущественно в вертикально-горизонтальной системе. Вертикальный профиль УМ ВО крепится к горизонтальному профилю; 3) Профиль вертикальный промежуточный УМ ВП Z-образной формы, изготовленный из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5 мм. Вертикальный профиль УМ ВП крепится к					
Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Альбом технических решений 1-12/11		Лист
								10

горизонтальному профілю.

4) Профиль П-образный межэтажный, изготовленный из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 мм. Используется преимущественно в межэтажной системе. К профилю П-образному межэтажному крепится соединительный элемент СЭ-П не менее чем четырьмя заклепками 4x10мм.

5) Профиль П-образный межэтажный усиленный (МПУ), изготовленный из стали толщиной 1,1; 1,2; 1,5; 2,0 мм. К профилю П-образному межэтажному усиленному крепится соединительный элемент СЭ не менее чем четырьмя заклепками 4x10мм.

В каркасе вертикальной системы могут применяться следующие виды профилей:

1) Профиль вертикальный Т-образный УМ ВТ-30; УВ ВТ-50, изготовленный из стали толщиной 1,1; 1,2; 1,5 мм. Используется преимущественно в вертикальной системе и крепится непосредственно к кронштейну;

2) Профиль горизонтальный основной УМ ГО Г-образный формы, изготовлен из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0 мм. Крепится непосредственно к кронштейну вертикально.

В каркасе горизонтальной системы могут применяться следующие виды профилей: профиль горизонтальный основной УМГО Г-образный формы, изготовлен из стали толщиной 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 2,0 мм. Крепится непосредственно к кронштейну.

Также возможны комбинированные варианты применения профилей для решения различных архитектурно-строительных задач.

Крепление элементов каркаса между собой осуществляется с помощью вытяжных заклепок, которые изготавливаются из коррозионностойкой стали А2 Ø3,2 (для крепления боковых откосов); 4,0; 4,8; 5,0 мм и/или самонарезающих (самосверлящих) винтов Ø4,2; 4,8 мм. Диаметр и количество заклёпок принимается на основании расчёта.

3.3. Облицовка

Элементы облицовки рекомендуется поставлять на объект строительства в полностью подготовленном для установки в проектное положение виде: с установленными закладными деталями и каркасами для обеспечения жёсткости.

Внимание! При креплении облицовочных фасадных элементов необходимо уделять внимание возможному температурному расширению и сжатию элементов НФС, а

4,8 мм. Диаметр и количество заклёпок принимается на основании расчёта.

3.3. Облицовка

Элементы облицовки рекомендуется поставлять на объект строительства в полностью подготовленном для установки в проектное положение виде: с установленными закладными деталями и каркасами для обеспечения жёсткости.

Внимание! При креплении облицовочных фасадных элементов необходимо уделять внимание возможному температурному расширению и сжатию элементов НФС, а

также конструктивным мероприятиям по предотвращению возникновения усилий и напряжений от данного типа воздействия. Также при креплении облицовки на две смежных по высоте вертикальных направляющих необходимо учитывать взаимные температурные деформаций каркаса и облицовки НФС.

В навесной фасадной системе "PRiMET" используются следующие виды элементов крепления:

- 1) Шины;
- 2) Крабы КЛ8;
- 3) Скрытые крепления типа Keil или аналогичные.

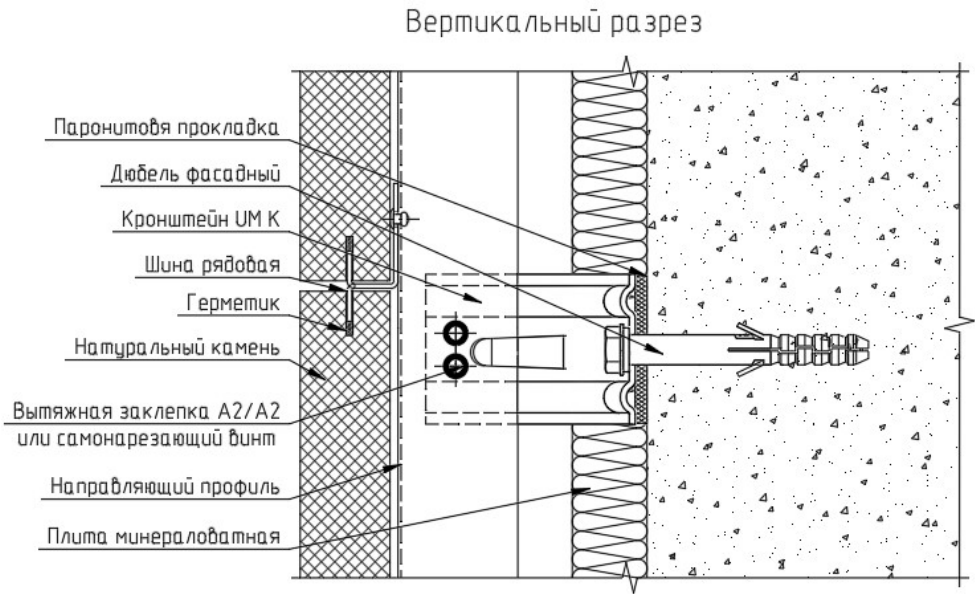


Рис. 8. Крепление облицовки с помощью шин

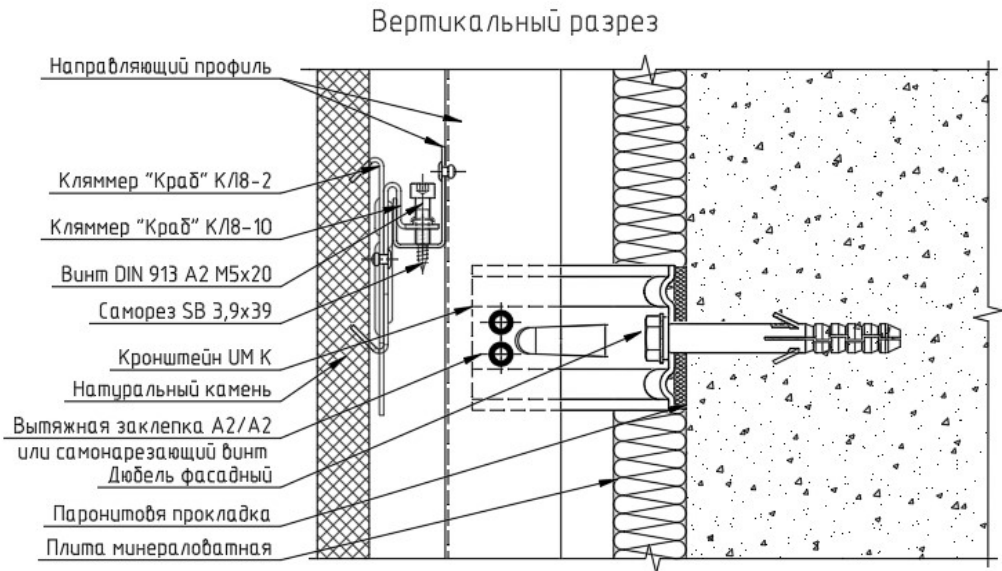


Рис. 9. Крепление облицовки с помощью крабов КЛ8

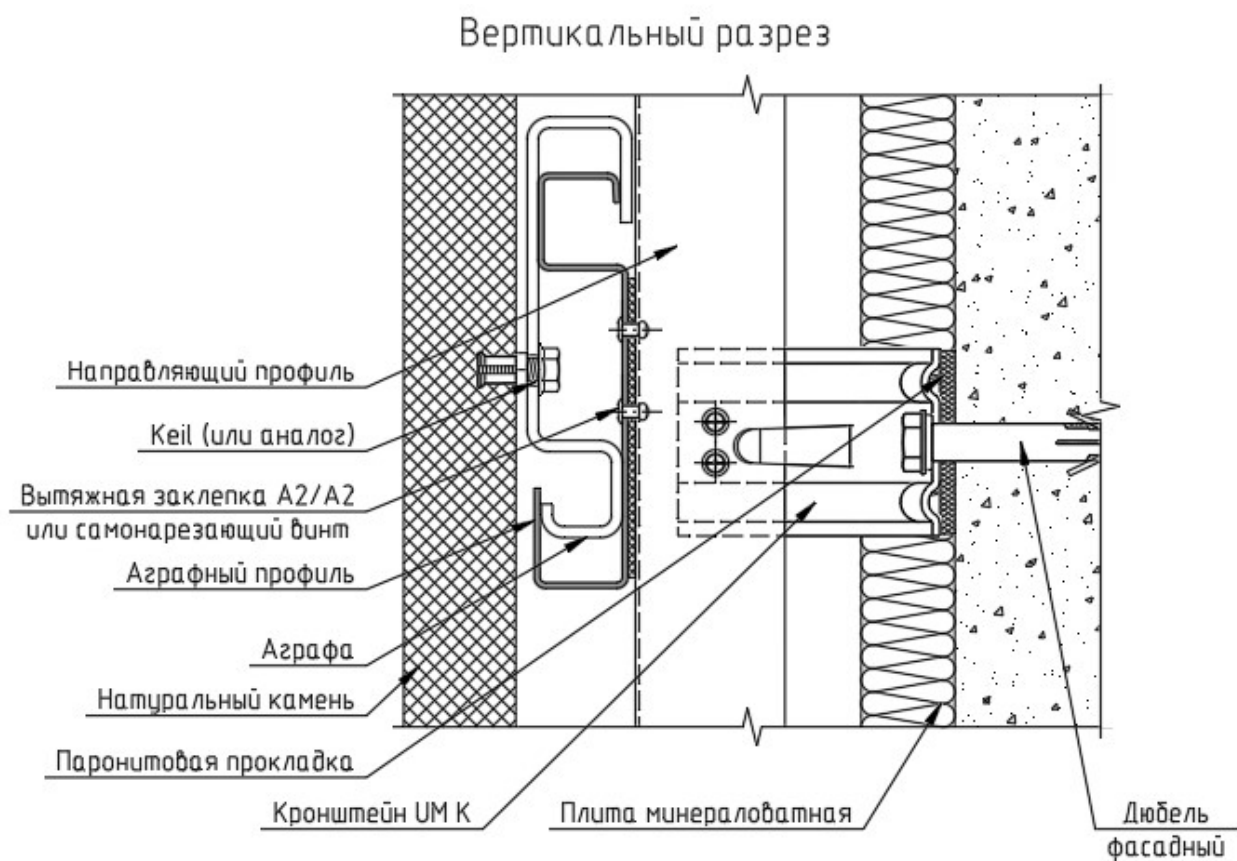


Рис. 10. Крепление облицовки с помощью скрытых крепл типа Keil или аналогичных

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Альбом технических решений 1-12/11
						Лист 13

4. Материал каркаса навесной фасадной системы

Для изготовления элементов каркаса навесной фасадной системы с воздушным зазором «PRiMET» используется холоднокатанный оцинкованный листовой прокат из углеродистой стали с механическими свойствами по ГОСТ 14918-2020:

Таблица 1. Механические показатели марки стали

Марки стали	Нормативный документ	Нормативное сопротивление, МПа		Расчетное сопротивление, МПа		
		R_{yn}	R_{un}	R_y	R_s	R_{lp}
220	ГОСТ 14918-2020	220	300	215	125	145

Механические характеристики элементов, изготовленных из стали марки 220, с расчетным сопротивлением принято согласно таблице 6.2 СП 260.1325800.2023.

Расчетное сопротивление стали для напряженного состояния растяжения, сжатия, изгиба определяется согласно таблице 6.1 СП 260.1325800.2023:

$$R_y = \frac{R_{yn}}{\gamma_m},$$

где γ_m – коэффициент надежности по материалу, согласно п. 6.5 СП 260.1325800.2023:

$$\gamma_m = 1,0$$

Расчетное сопротивление стали сдвигу:

$$R_s = \frac{0,58 \cdot R_{yn}}{\gamma_m}$$

Расчетное сопротивление смятию при плотном касании:

$$R_{lp} = \frac{0,5 \cdot R_{un}}{\gamma_m}$$

Расчетные сопротивления стали марки 220 с учетом коэффициента надежности по ответственности (класс КС-2) будут равны:

$$R_y = 215 \text{ МПа}; R_s = 125 \text{ МПа} \quad R_{lp} = 145 \text{ МПа}$$

Таким образом, расчётное сопротивление стали марки 220 с учетом коэффициента надежности по ответственности (класс КС-2):

$$R_y = \frac{215}{1} = 215 \text{ МПа}$$

Плотность стали составляет:

$$\rho = 7850 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Модуль Юнга (упругости) на основании СП 16.13330.2017:

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Альбом технических решений 1-12/11		Лист
								14

$$E = 206000 \frac{Н}{мм^2}$$

Коэффициент Пуассона на основании СП 16.13330.2017:

$$\nu = 0,3$$

Также допускается применение углеродистой тонколистовой оцинкованной стали (с цинковым покрытием и дополнительным полимерным покрытием толщиной 45 мкм) марки 08пс группа ХП, ПК в соответствии с ГОСТ 14918, или коррозионностойкой стали марок: 08Х18Т1, 12Х18Н9, 12Х18Н10Т в соответствии с ГОСТ 5582-75.

5. Материал облицовки навесной фасадной системы

При выполнении рабочего проектирования необходимо выполнять расчёт фасадных элементов, оформленный в виде пояснительной записки, подтверждающий удовлетворение облицовкой требований по первой и второй группе предельных состояний. Выбор геометрических размеров и формы фасадных элементов производится с учетом того, что конструкция каркаса НФС, к которой они закрепляются, должна выдерживать расчетные значения эксплуатационных нагрузок (механических, климатических и др.) с учетом конкретных условий её применения и быть достаточно жёсткой для выполнения требований, приведённых в настоящем АТР. Стойкость к эксплуатационным нагрузкам допускается подтверждать испытаниями или расчетами с использованием аналитических методик или программных комплексов, результаты расчёта которых поверены в результате экспериментальных исследований. Также необходимо отметить, что при расчёте требуется учитывать коэффициент надежности по назначению здания, принимаемый на основании Таблицы 2 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»:

$$R = \frac{R_u}{\gamma_n}$$

где γ_n – коэффициент надежности по ответственности.








Физико-механические свойства изделий из натурального камня в поверочных расчетах должны приниматься в соответствии с ГОСТ 9480-2024. Допускается использование иных изделий из натурального камня, аналогичных применённым в настоящем АТР, при условии подтверждения их пригодности для применения в строительстве и соответствия техническим характеристикам, необходимым для применения в рассматриваемой навесной фасадной системе.










Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	$R = \frac{\alpha}{\gamma_n}$ где γ_n – коэффициент надежности по ответственности. Физико-механические свойства изделий из натурального камня в поверочных расчетах должны приниматься в соответствии с ГОСТ 9480-2024. Допускается использование иных изделий из натурального камня, аналогичных применённым в настоящем АТР, при условии подтверждения их пригодности для применения в строительстве и соответствия техническим характеристикам, необходимым для применения в рассматриваемой навесной фасадной системе.								
			Альбом технических решений 1-12/11								
									Лист		
Изм.	Кол.	Лист	Нодок	Подпись	Дата	15					

Справ. №	Перв. примен.








2. Спецификация элементов





					Спецификация элементов	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2.1




Перв. примен.	1. Спецификация основных элементов				PRiMET
	№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание
Справ. №	1.1		Камень натуральный	КН	
	1.2		Теплоизоляция. Плита минераловатная	ПМ	ГОСТ 9573
	1.3		Прокладка терморазрывная паронитовая	ТР	ПОН - Б - 2 ГОСТ 481-80
	1.4		Ветрозащитная пленка	ВЗП	Например, TEND-KMO
	1.5		Кронштейн	УМ К	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь
	1.6		Кронштейн усиленный	УМ КУ	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь
	1.7		Кронштейн межэтажный	УМ КМ 60 УМ КМ 80	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь
	1.8		Профиль горизонтальный основной Г-образный	УМ ГО	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь
	1.9		Профиль вертикальный основной	УМ ВО	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь
	1.10		Профиль вертикальный промежуточный	УМ ВП	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь
					Спецификация элементов
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
					Лист 2.2

Перв. примен.		1. Спецификация основных элементов				PRiMET		
		№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозначение	Примечание		
Справ. №	1.11		Профиль вертикальный Т-образный	УМ ВТ-50; УМ ВТ-30	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.12		Профиль вертикальный П-образный межэтажный	МП-1	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.13		Профиль вертикальный П-образный межэтажный	МП-2	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.14		Профиль вертикальный межэтажный	МПУ-60 МПУ-80	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.15		Направляющий профиль для крепления "Краб"	НПК	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.16		Перестыковочная крышка	УМ ПК	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.17		Удлинитель кронштейна	УК	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.18		Соединительный профиль	СЭ-П	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.19		Стыковочная пластина	СП	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь			
	1.20		Профиль горизонтальный декоративный	УМ ГД	Окрашенная оцинкованная сталь (t > 0,5) Алюминиевый сплав (t > 0,7) Коррозионностойкая сталь (t > 0,5)			
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Спецификация элементов	
							Лист	
							2.3	
		Копировал			Формат			A4

Перв. примен.		1. Спецификация основных элементов				PRiMET	
		№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание	
Справ. №	1.21		Профиль вертикальный декоративный	УМ ВД	Окрашенная оцинкованная сталь (t > 0,5) Алюминиевый сплав (t > 0,7) Коррозионностойкая сталь (t > 0,5)		
	1.22		Профиль угловой декоративный	УМ УД	Окрашенная оцинкованная сталь (t > 0,5) Алюминиевый сплав (t > 0,7) Коррозионностойкая сталь (t > 0,5)		
	1.23		Соединительный профиль	СЭ-М 60 СЭ-М 80	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием. Коррозионностойкая сталь		
	1.24		Шина рядовая	ШР	Коррозионностойкая сталь		
	1.25		Шина концевая	ШК	Коррозионностойкая сталь		
	1.26		Шина стартовая	ШС	Коррозионностойкая сталь		
	1.27		Кляммер "Краб"	КЛ8-2	Коррозионностойкая сталь		
	1.28		Кляммер "Краб" опорный	КЛ8-10	Коррозионностойкая сталь		
	1.29		Кляммер "Краб" ветровой	КЛ8-1В	Коррозионностойкая сталь		
	1.30		Азрафа	Азр	Коррозионностойкая сталь		
		Спецификация элементов					Лист
							2.4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

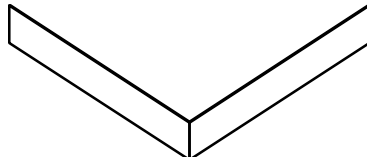Перв. примен.	1. Спецификация основных элементов				PRiMET																
	№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание																
	1.31		Аграфный профиль	Азп	Коррозионностойкая сталь																
Справ. №	2. Спецификация фасонных элементов																				
	№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание																
	2.1		Уголок 50x130	У – 1	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.2		Уголок 50x50	У – 2	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.3		Уголок 50x50	У – 3	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.4		Полка угловая	ПУ	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.5		Верхний (доковой) оконный откос	Оц – 1	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.6		Оконный отлив	Оц – 2	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.7		Парапетная крышка	Оц – 3	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)																
	2.8		Фасадный герметик	ФГ																	
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<table><tr><td colspan="2">Спецификация элементов</td><td>Лист</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>2.5</td></tr></table>	Спецификация элементов		Лист			2.5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																	
Спецификация элементов		Лист																			
		2.5																			

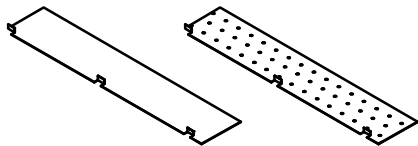Перв. примен.	2. Спецификация фасонных элементов				PRiMET														
	№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание														
	2.9		Противопожарная отсечка	-	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)														
	2.10		Нащельник цоколя перфорированный	Оц - 4	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)														
	2.11		Противопожарная отсечка	Оц - 5	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)														
	2.12		Оцинковка декоративная	Оц - Д	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)														
Справ. №	2.13		Пластина-перемычка	Оц - 6	Углеродистая, оцинкованная сталь с лакокрасочным покрытием (t > 0,5)														
	3. Спецификация метизов																		
	№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание														
	3.1		Дюбель (анкер) фасадный с распорным элементом	ДФ	Подбирается по результатам испытаний на конкретном объекте														
	3.2		Дюбель фасадный для крепления оцинкованных обрамлений с самонарезающим винтом	ДФО	Применяется для крепления уголков к строительному основанию														
3.3		Дюбель тарельчатый	ДТ	Применяется для крепления минераловатных плит к строительному основанию															
3.4		Винт самонарезающий $\phi 4,2 \times 19$	ВСО	Применяется для крепления элементов облицовки															
<table><tr><td>Изм.</td><td>Лист</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						<table><tr><td>Спецификация элементов</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td>2.6</td></tr></table>	Спецификация элементов	Лист		2.6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата															
Спецификация элементов	Лист																		
	2.6																		

Перв. примен.	3. Спецификация метизов				PRiMET
	№ поз.	Сечение профиля	Наименование	Обозна- чение	Примечание
Справ. №	3.5		Винт самонарезающий $\phi 4,8 \times 16$	ВСК	Применяется для крепления несущих элементов каркаса
	3.6		Винт самосверлящий $\phi 4.2 \times 19$	ВС	Применяется для крепления отливов
	3.7		Заклепка вытяжная $\phi 4,0 \times 10$; $\phi 5,0 \times 10$	ЗВ	Применяются для крепления несущих элементов каркаса
	3.8		Заклепка вытяжная $\phi 3,2 \times 10$	ЗВ 3,2x10	Применяется для крепления элементов обрешеток
	3.9		Болт, гайка, шайба	БТ	Применяется для крепления кронштейнов к металлоконструкциям по расчету
	3.10		Винт DIN 913 A2M5x20	В	Применяется для крепления кляммеров "Краб"
	3.11		Саморез SB 3,9x39	С	Применяется для крепления кляммеров "Краб"
	3.12		Гайка DIN 934 A2 M5	Г	Применяется для крепления кляммеров "Краб"
Спецификация элементов					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2.7


Справ. №

Номенклатура элементов НФС


3.1

Кронштейн УМ К



Вид спереди

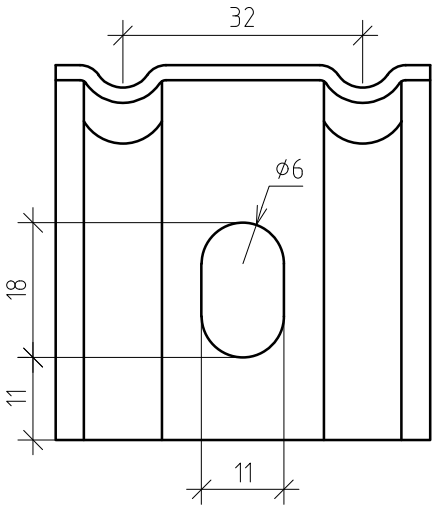

Вид сбоку

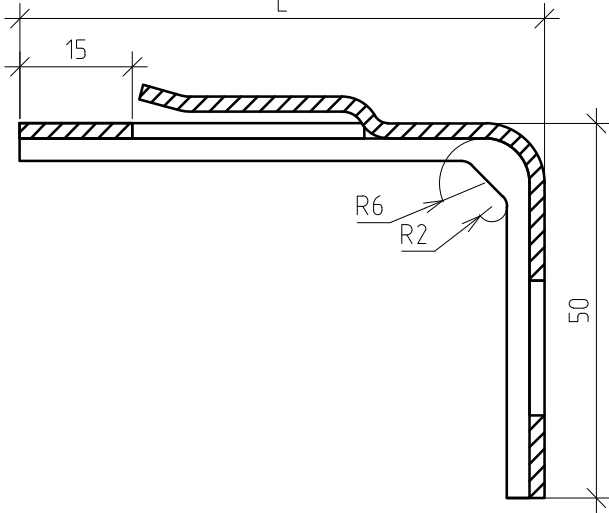

Вид сверху

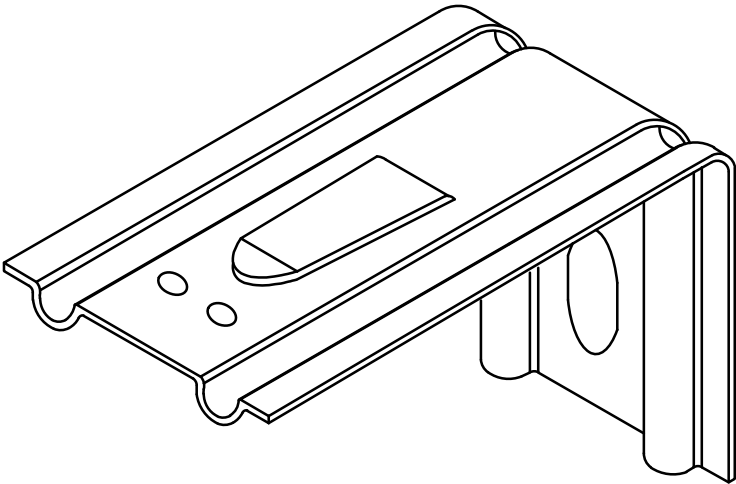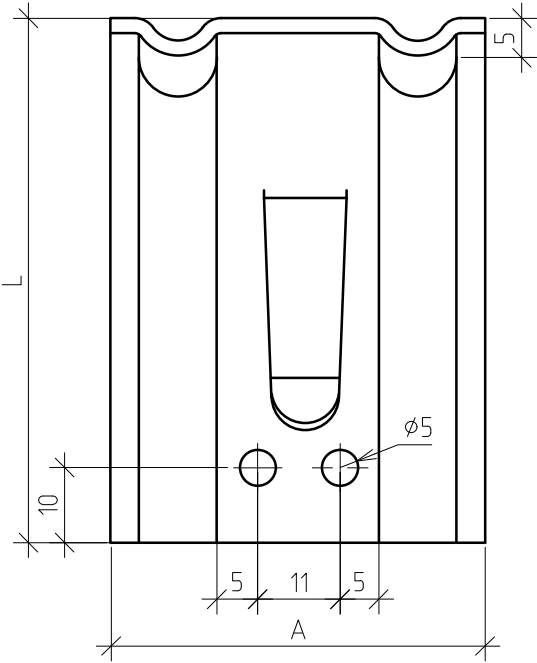

Геометрические характеристики

Сечение профиля	$A, \text{см}^2$	$G, \text{кг/м.п.}$	$J, \text{см}^4$	$W_x, \text{см}^3$	$W_y, \text{см}^3$	$i_x \text{ min, см}$
УМ К 50	1,154	0,906	0,048	0,987	0,118	0,204
УМ К 60	1,354	1,063	0,055	1,328	0,126	0,201
УМ К 70	1,554	1,22	0,06	1,743	0,131	0,196
УМ К 80	1,754	1,38	0,064	2,229	0,136	0,191

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Перв. примен.




Справ. №

Кронштейны рядовой НФС

PRiMET

Наименование

Кронштейн УМ К (начало)

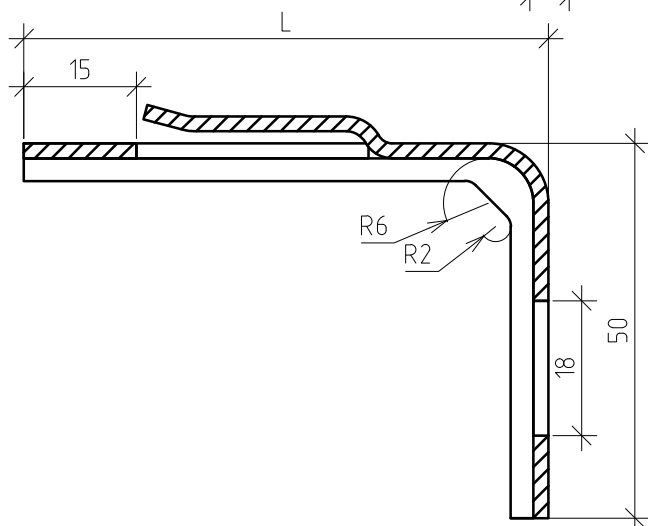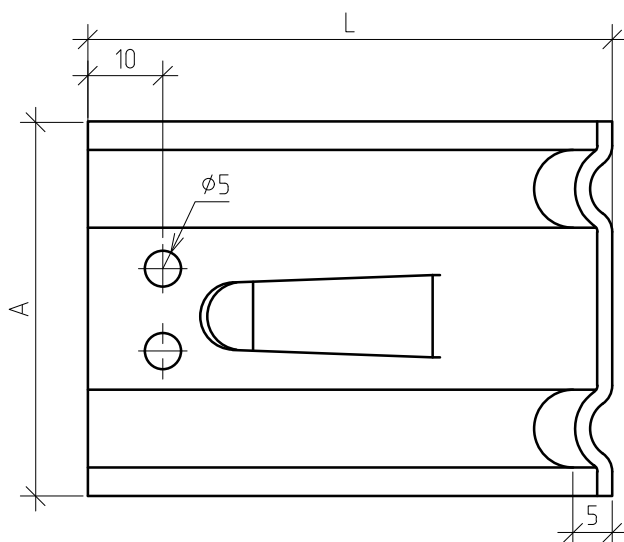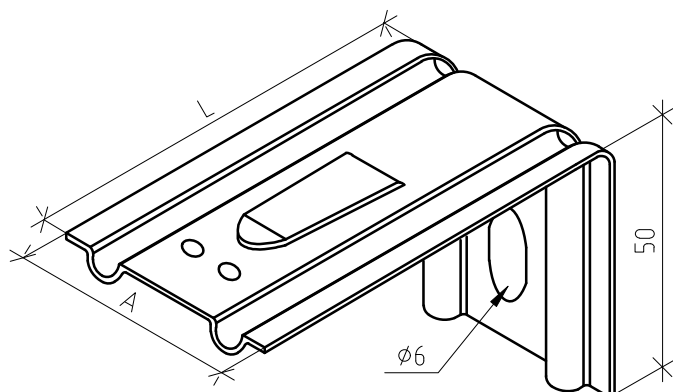

Типоразмер

L,
ммA,
ммt,
мм

50x50x50x†

50x60x50x†

50x70x50x†

50x80x50x†

60x50x50x†

60x60x50x†

60x70x50x†

60x80x50x†

70x50x50x†

70x60x50x†

70x70x50x†

70x80x50x†

80x50x50x†

80x60x50x†

80x70x50x†

80x80x50x†

90x50x50x†

90x60x50x†

90x70x50x†

90x80x50x†

100x50x50x†

100x60x50x†

100x70x50x†

100x80x50x†

110x50x50x†

110x60x50x†

110x70x50x†

110x80x50x†

120x50x50x†

120x60x50x†

120x70x50x†

120x80x50x†

130x50x50x†

130x60x50x†

130x70x50x†

130x80x50x†

140x50x50x†

140x60x50x†

140x70x50x†

140x80x50x†

50

50

1,2/
1,5/
2,0

60

60

1,2/
1,5/
2,0

70

70

1,2/
1,5/
2,0

80

80

60

60

1,2/
1,5/
2,0

70

70

1,2/
1,5/
2,0

80

80

80

80

1,2/
1,5/
2,0

90

90

1,2/
1,5/
2,0

100

100

1,2/
1,5/
2,0

110

110

1,2/
1,5/
2,0

120

120

1,2/
1,5/
2,0

130

130

1,2/
1,5/
2,0

140

140

1,2/
1,5/
2,0

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.3

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.




Справ. №

Кронштейны рядовой НФС

PRiMET

Наименование

Кронштейн УМ К (конец)

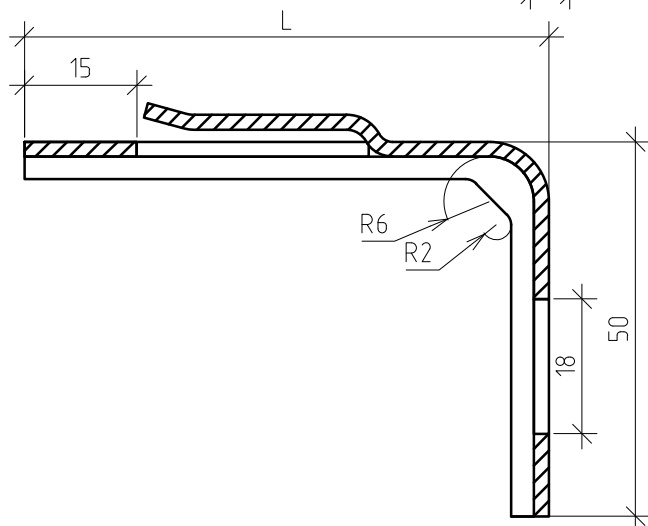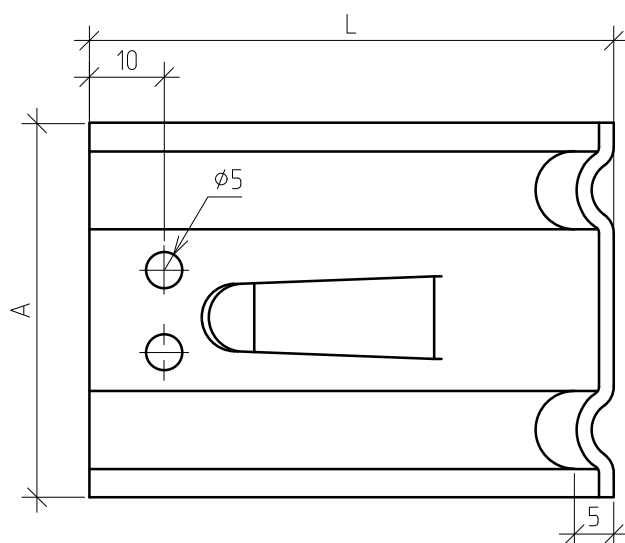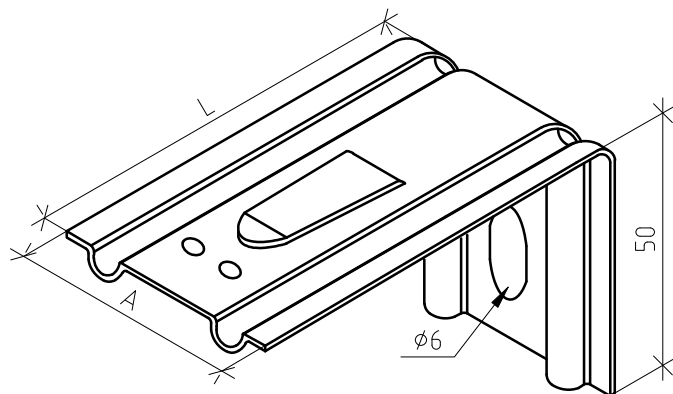

Типоразмер

L,
мм

A,
мм

t,
мм

150x50x50xт

150

50

1,2/
1,5/
2,0

150x60x50xт

60

150x70x50xт

70

150x80x50xт

80

160x50x50xт

160

50

1,2/
1,5/
2,0

160x60x50xт

60

160x70x50xт

70

160x80x50xт

80

170x50x50xт

170

50

1,2/
1,5/
2,0

170x60x50xт

60

170x70x50xт

70

170x80x50xт

80

180x50x50xт

180

50

1,2/
1,5/
2,0

180x60x50xт

60

180x70x50xт

70

180x80x50xт

80

190x50x50xт

190

50

1,2/
1,5/
2,0

190x60x50xт

60

190x70x50xт

70

190x80x50xт

80

200x50x50xт

200

50

1,2/
1,5/
2,0

200x60x50xт

60

200x70x50xт

70

200x80x50xт

80

210x50x50xт

210

50

1,2/
1,5/
2,0

210x60x50xт

60

210x70x50xт

70

210x80x50xт

80

220x50x50xт

220

50

1,2/
1,5/
2,0

220x60x50xт

60

220x70x50xт

70

220x80x50xт

80

230x50x50xт

230

50

1,2/
1,5/
2,0

230x60x50xт

60

230x70x50xт

70

230x80x50xт

80

240x50x50xт

240

50

1,2/
1,5/
2,0

240x60x50xт

60

240x70x50xт

70

240x80x50xт

80

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.4

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.




Справ. №

Кронштейны рядовой НФС

PRiMET

Наименование

Кронштейн УМ К (конец)

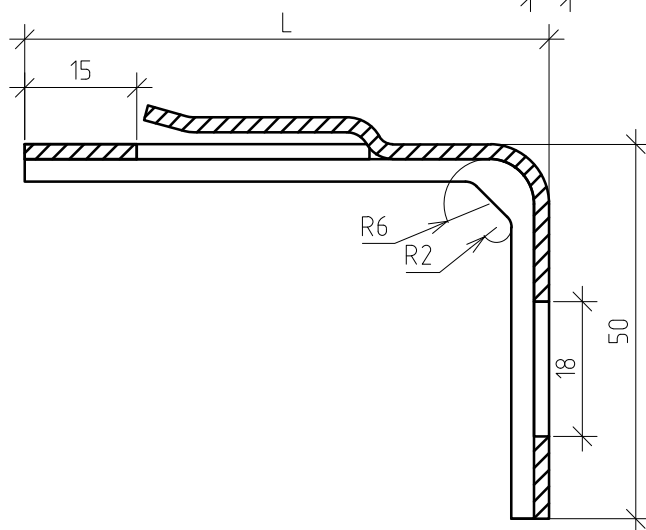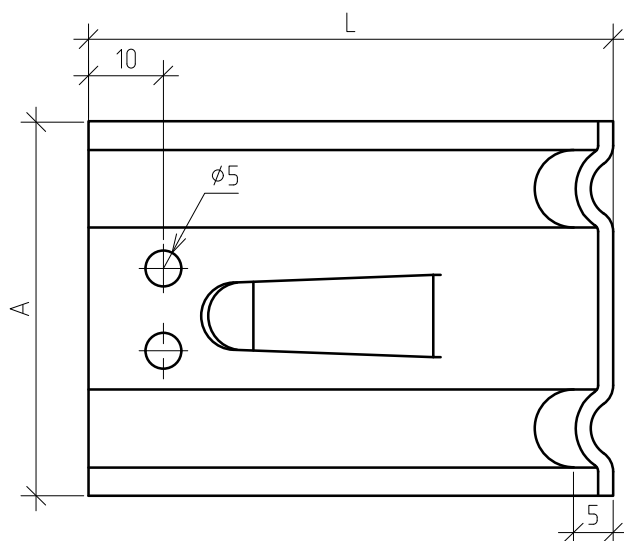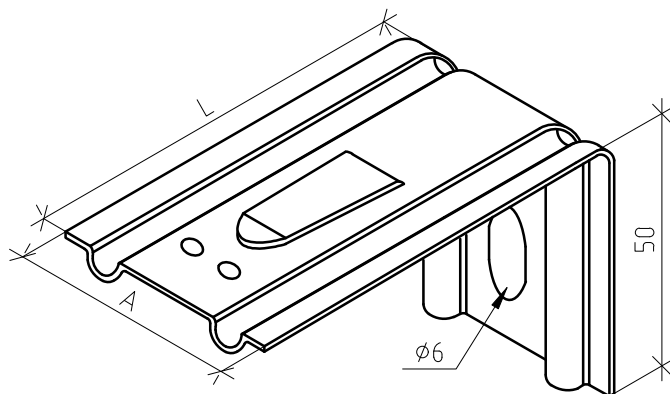

Типоразмер

L,
мм

A,
мм

t,
мм

250x50x50xt

250

50

1,2/

250x60x50xt

250

60

1,5/

250x70x50xt

250

70

2,0

250x80x50xt

250

80

280x50x50xt

280

50

1,2/

280x60x50xt

280

60

1,5/

280x70x50xt

280

70

2,0

280x80x50xt

280

80

300x50x50xt

300

50

1,2/

300x60x50xt

300

60

1,5/

300x70x50xt

300

70

2,0

300x80x50xt

300

80

50x50x70xt

50

50

1,2/

70x50x70xt

70

50

1,5/

160x50x70xt

160

50

2,0

220x50x70xt

220

50

2,0

Лист

3.5

Номенклатура элементов НФС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Копировал

Формат


A4

Кронштейн УМ КУ



Вид спереди

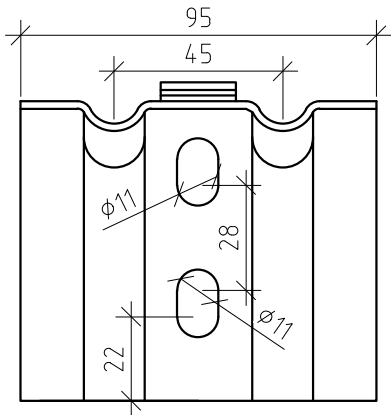

Вид сбоку

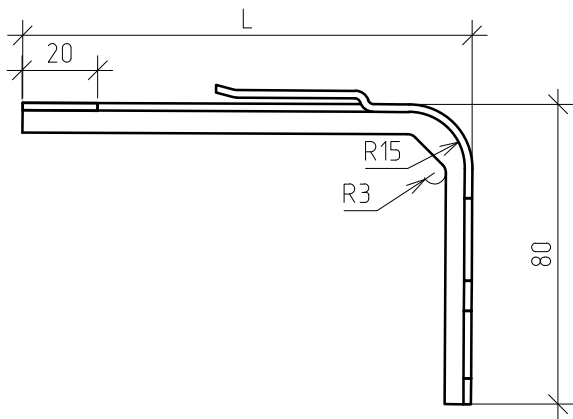

Вид сверху

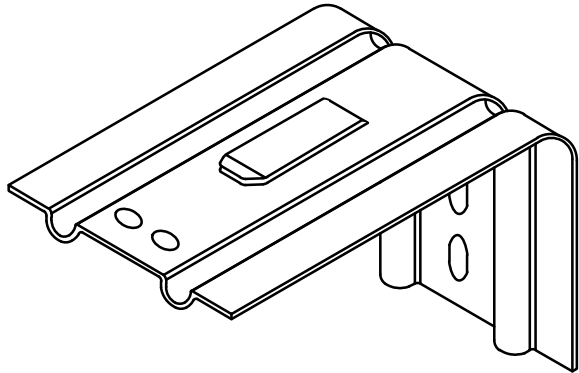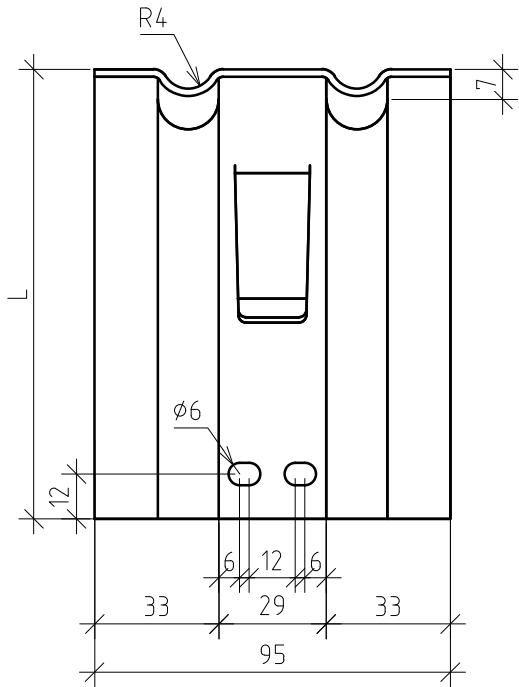

Геометрические характеристики

Сечение профиля	A_2 см ²	G , кг/м.п.	J , см ⁴	W_x , см ³	W_y , см ³	$i_{x \min}$, см
УМ КУ 100	2,154	1,69	0,07	3,497	0,142	0,181

Номенклатура кронштейнов УМ КУ

Типоразмер	L , мм	A , мм	t , мм
90x100x80xt	90	100	1,2/ 1,5/ 2,0
120x100x80xt	120		
150x100x80xt	150		
180x100x80xt	180		
230x100x80xt	230		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Номенклатура элементов НФС	Лист 3.6
------	------	----------	-------	------	----------------------------	-------------





Перв. примен.

Справ. №

Кронштейны рядовой НФС

PRiMET

Кронштейн КМ

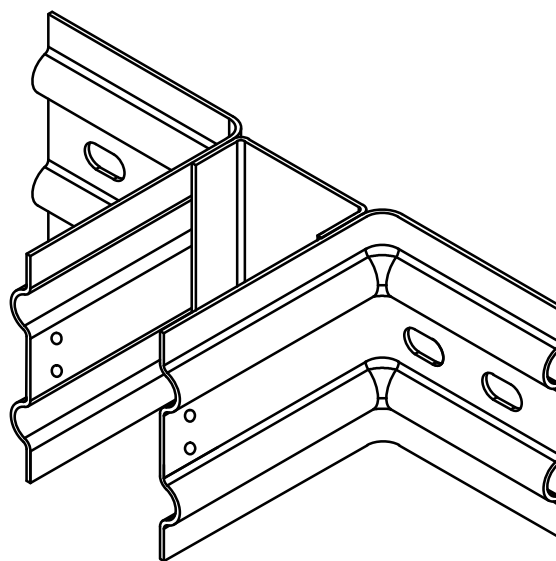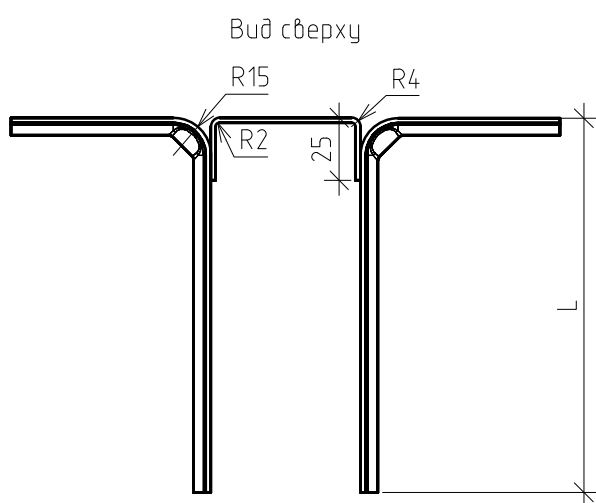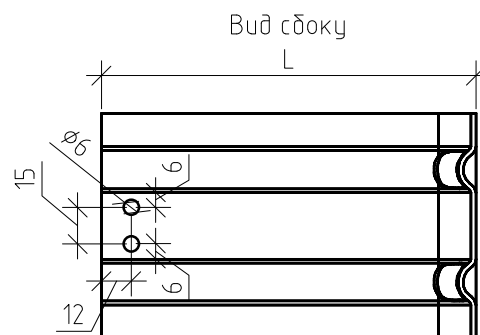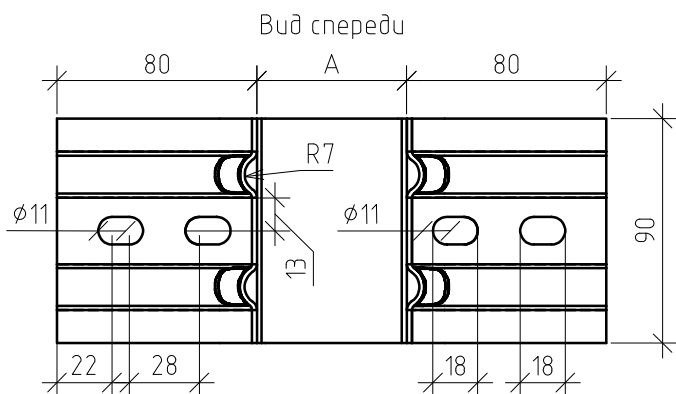

Геометрические характеристики

Сечение профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	J, см ⁴	W _x , см ³	W _y , см ³	i _x min, см
УМ КМ 60	1,926	1,51	0,071	2,852	0,152	0,192
УМ КМ 80	1,926	1,51	0,071	2,852	0,152	0,192

Номенклатура кронштейнов УМ КМ (начало)

Типоразмер	L, мм	A, мм	t, мм
90x60x80xt	90	60	1,2/ 1,5/ 2,0
120x60x80xt	120		
150x60x80xt	150		
200x60x80xt	200		
250x60x80xt	250		
300x60x80xt	300		
350x60x80xt	350		
400x60x80xt	400		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.7

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.


Справ. №

Кронштейны рядовой НФС

PRiMET


Наименование

Кронштейн UM KM (конец)

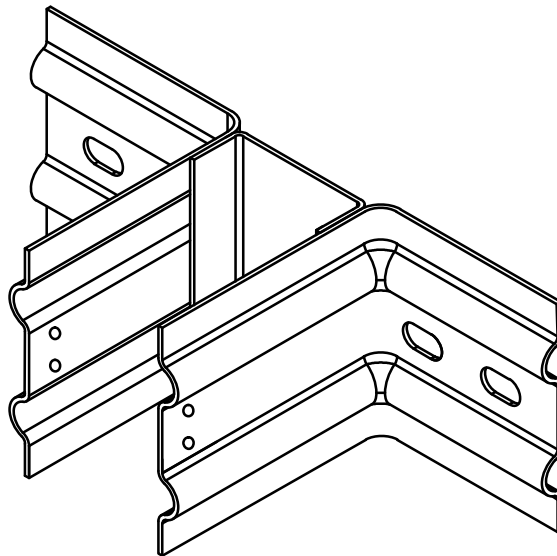


Типоразмер	L, мм	A, мм	t, мм
90x80x80xt	90	80	1,2/ 1,5/ 2,0
120x80x80xt	120		
150x80x80xt	150		
200x80x80xt	200		
250x80x80xt	250		
300x80x80xt	300		
350x80x80xt	350		
400x80x80xt	400		


Вид спереди

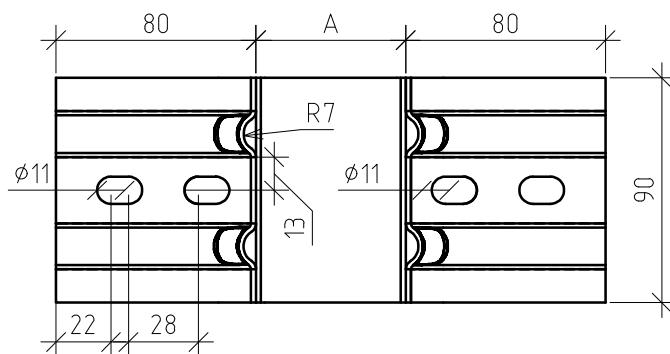

Вид сбоку

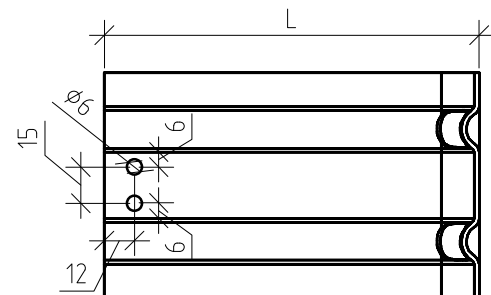

Вид сверху

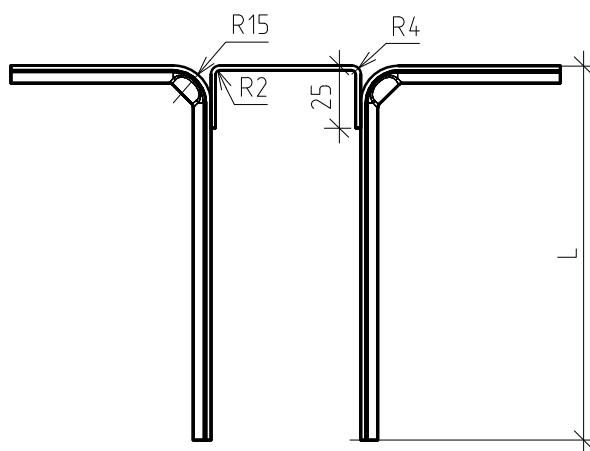

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.8

Копировал

Формат


A4

Перв. примен.

Справ. №

Профиль горизонтальный УМ ГО

PRiMET

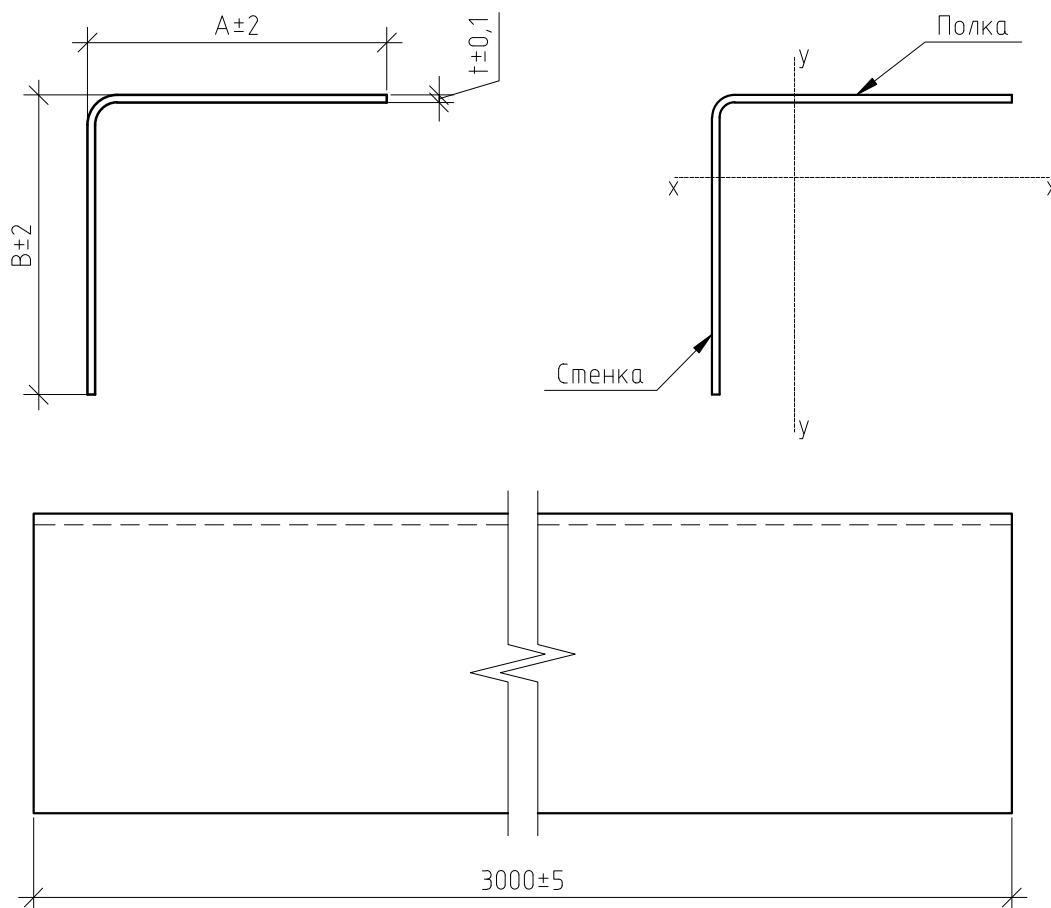

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
УМ ГО 40x40xt	40	40	0,9/ 1,0/ 1,1/ 1,2/ 1,4/ 1,5/ 1,8/ 2,0.
УМ ГО 40x50xt	40	50	
УМ ГО 40x60xt	40	60	
УМ ГО 45x45xt	45	45	
УМ ГО 50x50xt	50	50	
УМ ГО 63x63xt	63	63	
УМ ГО 75x75xt	75	75	

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата стенка (изгиб отн. оси Y-Y)			Сжата полка (изгиб отн. оси Y-Y)			Сжата полка (изгиб отн. оси X-X)		
			A _{ef} , см ²	J _y , см ⁴	W _y , см ³	A _{ef} , см ²	J _y , см ⁴	W _y , см ³	A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³
УМ ГО 40x40x0,9	0,70	0,55	0,48	0,83	0,33	0,56	0,32	0,16	0,48	0,83	0,33
УМ ГО 40x40x1,0	0,77	0,60	0,55	0,94	0,37	0,63	0,38	0,19	0,55	0,94	0,37
УМ ГО 40x40x1,1	0,85	0,67	0,62	1,07	0,41	0,72	0,51	0,25	0,62	1,07	0,41
УМ ГО 40x40x1,2	0,93	0,73	0,69	1,19	0,46	0,79	0,62	0,27	0,69	1,19	0,46
УМ ГО 40x40x1,4	1,08	0,85	0,85	1,45	0,55	0,95	0,88	0,37	0,85	1,45	0,55
УМ ГО 40x40x1,5	1,15	0,91	0,93	1,59	0,59	1,04	1,07	0,43	0,93	1,59	0,59
УМ ГО 40x40x1,8	1,37	1,08	1,18	1,98	0,72	1,30	1,65	0,60	1,18	1,98	0,72
УМ ГО 40x40x2,0	1,52	1,20	1,36	2,25	0,81	1,48	2,11	0,76	1,36	2,25	0,81

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Номенклатура элементов НФС					Лист
										3.9


Перв. примен.	Профиль горизонтальный УМ ГО									PRiMET			
	Геометрические характеристики												
	Тип профиля	A ₂ см ²	G, кг/м.п.	Сжата стенка (изгиб отн. оси Y-Y)			Сжата полка (изгиб отн. оси Y-Y)			Сжата полка (изгиб отн. оси X-X)			
A _{ef} ,см ²				J _y , см ⁴	W _y ,см ³	A _{ef} ,см ²	J _y , см ⁴	W _y ,см ³	A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³		
Справ. №	УМ ГО 40x50x0,9	0,79	0,62	0,48	0,83	0,33	0,64	0,29	0,15	0,57	1,52	0,50	
	УМ ГО 40x50x1,0	0,87	0,68	0,55	0,95	0,37	0,72	0,36	0,18	0,65	1,73	0,56	
	УМ ГО 40x50x1,1	0,96	0,75	0,63	1,09	0,42	0,82	0,50	0,23	0,73	1,95	0,63	
	УМ ГО 40x50x1,2	1,05	0,82	0,70	1,20	0,46	0,91	0,62	0,27	0,81	2,19	0,69	
	УМ ГО 40x50x1,4	1,22	0,96	0,85	1,45	0,55	1,09	0,91	0,37	0,98	2,66	0,83	
	УМ ГО 40x50x1,5	1,30	1,02	0,93	1,59	0,59	1,18	1,08	0,43	1,13	3,04	0,92	
	УМ ГО 40x50x1,8	1,55	1,22	1,19	2,00	0,72	1,47	1,68	0,61	1,35	3,63	1,09	
	УМ ГО 40x50x2,0	1,73	1,35	1,37	2,28	0,79	1,67	2,13	0,75	1,56	4,14	1,23	
	УМ ГО 40x60x0,9	0,88	0,69	0,49	0,83	0,33	0,72	0,27	0,14	0,66	2,49	0,70	
	УМ ГО 40x60x1,0	0,97	0,76	0,55	0,95	0,37	0,82	0,38	0,18	0,75	2,84	0,79	
	УМ ГО 40x60x1,1	1,07	0,84	0,63	1,09	0,42	0,92	0,47	0,22	0,84	3,20	0,88	
	УМ ГО 40x60x1,2	1,17	0,92	0,70	1,21	0,46	1,02	0,62	0,27	0,93	3,58	0,97	
	УМ ГО 40x60x1,4	1,36	1,07	0,86	1,47	0,55	1,22	0,92	0,37	1,13	4,35	1,16	
	УМ ГО 40x60x1,5	1,45	1,14	0,95	1,61	0,59	1,33	1,10	0,43	1,23	4,75	1,25	
	УМ ГО 40x60x1,8	1,73	1,36	1,21	2,02	0,73	1,65	1,75	0,63	1,53	5,94	1,54	
	УМ ГО 40x60x2,0	1,93	1,51	1,40	2,30	0,82	1,87	2,30	0,78	1,75	6,78	1,73	
	УМ ГО 45x45x0,9	0,79	0,62	0,53	1,14	0,41	0,62	0,38	0,18	0,53	1,14	0,41	
	УМ ГО 45x45x1,0	0,87	0,68	0,58	1,26	0,46	0,69	0,42	0,20	0,58	1,26	0,46	
	УМ ГО 45x45x1,1	0,96	0,75	0,68	1,48	0,52	0,79	0,61	0,26	0,68	1,48	0,52	
	УМ ГО 45x45x1,2	1,05	0,82	0,75	1,65	0,57	0,87	0,74	0,31	0,75	1,65	0,57	
	УМ ГО 45x45x1,4	1,22	0,96	0,92	2,01	0,68	1,05	1,07	0,42	0,92	2,01	0,68	
	УМ ГО 45x45x1,5	1,30	1,02	1,01	2,18	0,73	1,14	1,27	0,48	1,01	2,18	0,73	
	УМ ГО 45x45x1,8	1,55	1,22	1,28	2,75	0,90	1,43	1,99	0,70	1,28	2,75	0,90	
	УМ ГО 45x45x2,0	1,73	1,35	1,59	3,13	1,01	1,62	2,51	0,85	1,59	3,13	1,01	
	УМ ГО 50x50x0,9	0,88	0,69	0,57	1,53	0,49	0,68	0,44	0,20	0,57	1,53	0,49	
	УМ ГО 50x50x1,0	0,97	0,76	0,65	1,74	0,57	0,77	0,56	0,24	0,65	1,74	0,57	
	УМ ГО 50x50x1,1	1,07	0,84	0,74	1,97	0,63	0,86	0,71	0,29	0,74	1,97	0,63	
	УМ ГО 50x50x1,2	1,17	0,92	0,82	2,20	0,70	0,95	0,87	0,34	0,82	2,20	0,70	
	УМ ГО 50x50x1,4	1,36	1,07	0,99	2,68	0,81	1,14	1,24	0,46	0,99	2,68	0,81	
	УМ ГО 50x50x1,5	1,45	1,14	1,08	2,92	0,90	1,24	1,49	0,54	1,08	2,92	0,90	
	УМ ГО 50x50x1,8	1,73	1,36	1,38	3,68	1,10	1,56	2,38	0,78	1,38	3,68	1,10	
	УМ ГО 50x50x2,0	1,93	1,51	1,57	4,18	1,23	1,77	3,05	0,96	1,57	4,18	1,23	
	УМ ГО 63x63x1,1	1,36	1,07	0,88	3,71	0,97	1,04	1,01	0,37	0,88	3,71	0,97	
	УМ ГО 63x63x1,2	1,48	1,16	0,98	4,14	1,07	1,15	1,28	0,44	0,98	4,14	1,07	
	УМ ГО 63x63x1,4	1,72	1,35	1,18	5,05	1,28	1,38	1,83	0,60	1,18	5,05	1,28	
	УМ ГО 63x63x1,5	1,84	1,45	1,29	5,51	1,38	1,50	2,17	0,68	1,29	5,51	1,38	
	УМ ГО 63x63x1,8	2,20	1,73	1,63	6,96	1,70	1,87	3,39	0,98	1,63	6,96	1,70	
	УМ ГО 63x63x2,0	2,45	1,92	1,86	7,96	1,92	2,12	4,33	1,21	1,86	7,96	1,92	
	УМ ГО 75x75x1,4	2,06	1,62	1,35	8,12	1,77	1,60	2,44	0,72	1,35	8,12	1,77	
	УМ ГО 75x75x1,5	2,20	1,73	1,48	8,93	1,92	1,74	2,88	0,82	1,48	8,93	1,92	
	УМ ГО 75x75x1,8	2,63	2,07	1,86	11,27	2,37	2,16	4,42	1,17	1,86	11,27	2,37	
	УМ ГО 75x75x2,0	2,93	2,30	2,12	12,90	2,67	2,45	5,69	1,44	2,12	12,90	2,67	
					Номенклатура элементов НФС							Лист	
												3.10	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
					Копировал				Формат				A4

Перв. примен.

Справ. №

Профиль вертикальный основной UM BO

PRiMET

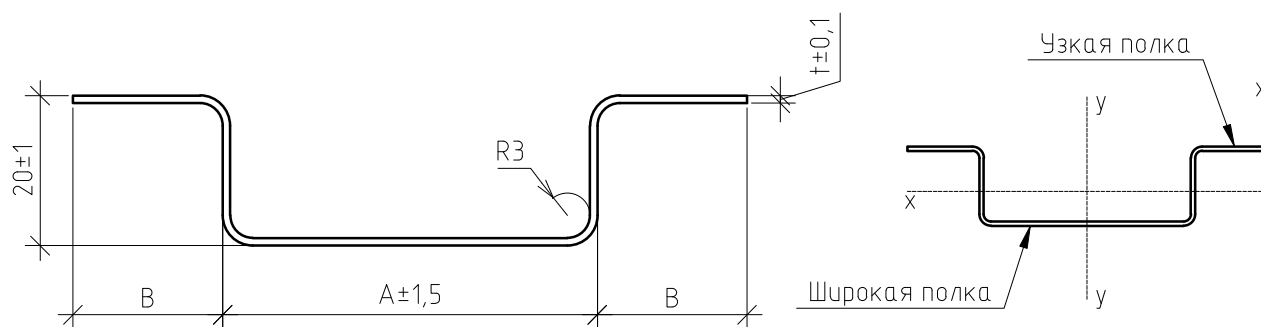

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
UM BO 50x20x20xt	50	20	0,9/ 1,0/ 1,1/ 1,2/ 1,5
UM BO 60x20x20xt	60	20	
UM BO 65x20x20xt	65	20	
UM BO 70x20x20xt	70	20	
UM BO 80x20x20xt	80	20	
UM BO 90x20x20xt	90	20	
UM BO 100x20x20xt	100	20	
UM BO 110x20x20xt	110	20	

Геометрические характеристики (начало)

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата широкая полка (изгиб отн. оси X-X)			Сжата узкая полка (изгиб отн. оси X-X)		
			A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³	A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³
UM BO 50x20x20x0,9	1,10	0,86	1,02	0,71	0,71	0,98	0,65	0,55
UM BO 60x20x20x0,9	1,19	0,93	1,03	0,73	0,72	1,07	0,70	0,56
UM BO 65x20x20x0,9	1,23	0,97	1,04	0,73	0,73	1,12	0,72	0,57
UM BO 70x20x20x0,9	1,28	1,00	1,05	0,74	0,73	1,16	0,74	0,57
UM BO 80x20x20x0,9	1,37	1,07	1,06	0,75	0,73	1,25	0,78	0,58
UM BO 90x20x20x0,9	1,46	1,15	1,06	0,76	0,73	1,34	0,81	0,58
UM BO 100x20x20x0,9	1,55	1,22	1,07	0,76	0,73	1,45	0,87	0,62
UM BO 110x20x20x0,9	1,64	1,29	1,07	0,77	0,74	1,52	0,87	0,59
UM BO 50x20x20x1,0	1,22	0,96	1,15	0,81	0,80	1,11	0,74	0,64
UM BO 60x20x20x1,0	1,32	1,04	1,18	0,83	0,80	1,21	0,80	0,66
UM BO 65x20x20x1,0	1,37	1,07	1,19	0,84	0,81	1,26	0,83	0,66
UM BO 70x20x20x1,0	1,42	1,11	1,20	0,85	0,81	1,31	0,85	0,67
UM BO 80x20x20x1,0	1,52	1,19	1,21	0,86	0,81	1,41	0,89	0,67
UM BO 90x20x20x1,0	1,62	1,27	1,22	0,86	0,81	1,51	0,93	0,68
UM BO 100x20x20x1,0	1,72	1,35	1,23	0,87	0,81	1,61	0,96	0,69
UM BO 110x20x20x1,0	1,82	1,43	1,24	0,88	0,82	1,71	0,99	0,69

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.11

Копировал

Формат

A4



Перв. примен.	Профиль вертикальный основной UM BO						PRiMET		
	Геометрические характеристики (продолжение)								
Справ. №	Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата широкая полка (изгиб отн. оси X-X)			Сжата узкая полка (изгиб отн. оси X-X)		
				A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³	A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³
	UM BO 50x20x20x1,1	1,30	1,02	1,26	0,87	0,82	1,22	0,81	0,70
	UM BO 60x20x20x1,1	1,41	1,11	1,29	0,89	0,82	1,33	0,87	0,71
	UM BO 65x20x20x1,1	1,46	1,15	1,30	0,90	0,83	1,38	0,89	0,71
	UM BO 70x20x20x1,1	1,52	1,19	1,31	0,91	0,83	1,44	0,92	0,72
	UM BO 80x20x20x1,1	1,63	1,28	1,33	0,93	0,83	1,55	0,97	0,73
	UM BO 90x20x20x1,1	1,74	1,36	1,35	0,93	0,83	1,66	1,01	0,74
	UM BO 100x20x20x1,1	1,85	1,45	1,36	0,94	0,84	1,77	1,04	0,74
	UM BO 110x20x20x1,1	1,96	1,54	1,37	0,95	0,84	1,88	1,07	0,75
	UM BO 50x20x20x1,2	1,46	1,15	1,44	0,99	0,95	1,41	0,96	0,88
	UM BO 60x20x20x1,2	1,58	1,24	1,48	1,03	0,96	1,53	1,04	0,89
	UM BO 65x20x20x1,2	1,64	1,29	1,50	1,04	0,96	1,59	1,07	0,90
	UM BO 70x20x20x1,2	1,70	1,34	1,52	1,05	0,96	1,65	1,11	0,91
	UM BO 80x20x20x1,2	1,82	1,43	1,54	1,07	0,97	1,77	1,17	0,92
	UM BO 90x20x20x1,2	1,94	1,52	1,56	1,09	0,97	1,88	1,22	0,93
	UM BO 100x20x20x1,2	2,06	1,62	1,58	1,10	0,97	2,01	1,26	0,94
	UM BO 110x20x20x1,2	2,18	1,71	1,59	1,11	0,97	2,13	1,30	0,94
	UM BO 50x20x20x1,5	1,81	1,42	1,81	1,22	1,15	1,81	1,22	1,15
	UM BO 60x20x20x1,5	1,96	1,54	1,96	1,32	1,18	1,96	1,32	1,18
	UM BO 65x20x20x1,5	2,03	1,59	1,98	1,34	1,19	2,03	1,37	1,19
	UM BO 70x20x20x1,5	2,11	1,66	2,01	1,36	1,19	2,11	1,41	1,20
	UM BO 80x20x20x1,5	2,26	1,77	2,06	1,39	1,19	2,26	1,49	1,22
	UM BO 90x20x20x1,5	2,41	1,89	2,10	1,41	1,20	2,41	1,56	1,23
	UM BO 100x20x20x1,5	2,56	2,01	2,13	1,42	1,20	2,56	1,62	1,24
	UM BO 110x20x20x1,5	2,71	2,13	2,15	1,44	1,21	2,71	1,68	1,25
									</

Перв. примен.

Справ. №

Профиль вертикальный промежуточный УМ ВП

PRiMET

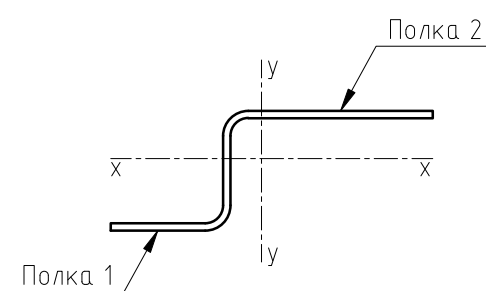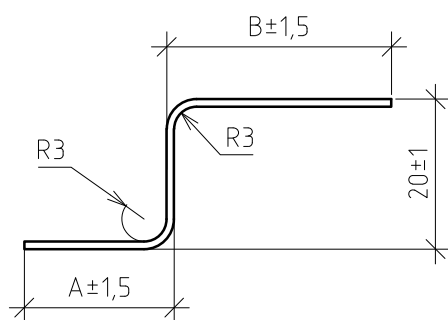

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
УМ ВП 20x20x20xt	20	20	t = 0,9 мм t = 1,0 мм t = 1,1 мм t = 1,2 мм t = 1,4 мм t = 1,5 мм
УМ ВП 20x25x20xt	20	25	
УМ ВП 20x30x20xt	20	30	
УМ ВП 20x35x20xt	20	35	
УМ ВП 20x40x20xt	20	40	
УМ ВП 20x45x20xt	20	45	
УМ ВП 20x50x20xt	20	50	
УМ ВП 20x55x20xt	20	55	
УМ ВП 30x20x20xt	30	20	t = 0,9 мм t = 1,0 мм t = 1,1 мм t = 1,2 мм t = 1,4 мм t = 1,5 мм
УМ ВП 30x25x20xt	30	25	
УМ ВП 30x30x20xt	30	30	
УМ ВП 30x35x20xt	30	35	
УМ ВП 30x40x20xt	30	40	
УМ ВП 30x45x20xt	30	45	
УМ ВП 30x50x20xt	30	50	
УМ ВП 30x55x20xt	30	55	
УМ ВП 40x20x20xt	40	20	t = 0,9 мм t = 1,0 мм t = 1,1 мм t = 1,2 мм t = 1,4 мм t = 1,5 мм
УМ ВП 40x25x20xt	40	25	
УМ ВП 40x30x20xt	40	30	
УМ ВП 40x35x20xt	40	35	
УМ ВП 40x40x20xt	40	40	
УМ ВП 40x45x20xt	40	45	
УМ ВП 40x50x20xt	40	50	
УМ ВП 40x55x20xt	40	55	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.13

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.	Профиль вертикальный промежуточный УМ ВП						PRiMET		
	Геометрические характеристики (начало)								
Справ. №	Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата полка 1 (изгиб отн. оси X-X)			Сжата полка 2 (изгиб отн. оси X-X)		
				A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³	A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³
	УМ ВП 20x20x20x0,9	0,50	0,39	0,45	0,30	0,27	0,45	0,30	0,27
	УМ ВП 20x20x20x1,0	0,55	0,43	0,51	0,34	0,32	0,51	0,34	0,32
	УМ ВП 20x20x20x1,1	0,60	0,47	0,57	0,38	0,36	0,57	0,38	0,36
	УМ ВП 20x20x20x1,2	0,65	0,51	0,63	0,42	0,41	0,63	0,42	0,41
	УМ ВП 20x20x20x1,4	0,76	0,60	0,76	0,50	0,50	0,76	0,50	0,50
	УМ ВП 20x20x20x1,5	0,81	0,63	0,81	0,53	0,53	0,81	0,53	0,53
	УМ ВП 20x25x20x0,9	0,54	0,42	0,49	0,32	0,28	0,45	0,30	0,28
	УМ ВП 20x25x20x1,0	0,60	0,47	0,56	0,37	0,32	0,51	0,34	0,32
	УМ ВП 20x25x20x1,1	0,66	0,52	0,62	0,42	0,37	0,58	0,39	0,38
	УМ ВП 20x25x20x1,2	0,71	0,56	0,69	0,47	0,42	0,64	0,43	0,42
	УМ ВП 20x25x20x1,4	0,83	0,65	0,83	0,56	0,52	0,77	0,52	0,51
	УМ ВП 20x25x20x1,5	0,88	0,69	0,88	0,59	0,55	0,85	0,56	0,54
	УМ ВП 20x30x20x0,9	0,59	0,46	0,54	0,35	0,28	0,46	0,30	0,28
	УМ ВП 20x30x20x1,0	0,65	0,51	0,61	0,40	0,33	0,52	0,35	0,33
	УМ ВП 20x30x20x1,1	0,71	0,56	0,65	0,45	0,38	0,58	0,39	0,38
	УМ ВП 20x30x20x1,2	0,77	0,60	0,75	0,50	0,42	0,65	0,44	0,44
	УМ ВП 20x30x20x1,4	0,90	0,71	0,90	0,60	0,52	0,79	0,53	0,51
	УМ ВП 20x30x20x1,5	0,96	0,75	0,96	0,64	0,56	0,86	0,57	0,54
	УМ ВП 20x35x20x0,9	0,63	0,49	0,58	0,37	0,28	0,46	0,31	0,29
	УМ ВП 20x35x20x1,0	0,70	0,55	0,66	0,43	0,34	0,52	0,35	0,34
	УМ ВП 20x35x20x1,1	0,77	0,60	0,73	0,48	0,39	0,59	0,40	0,39
	УМ ВП 20x35x20x1,2	0,83	0,65	0,81	0,54	0,44	0,66	0,44	0,44
	УМ ВП 20x35x20x1,4	0,97	0,76	0,97	0,64	0,53	0,80	0,54	0,51
	УМ ВП 20x35x20x1,5	1,03	0,81	1,03	0,68	0,57	0,87	0,58	0,54
	УМ ВП 20x40x20x0,9	0,68	0,53	0,63	0,39	0,29	0,46	0,31	0,29
	УМ ВП 20x40x20x1,0	0,75	0,59	0,71	0,45	0,34	0,52	0,36	0,34
	УМ ВП 20x40x20x1,1	0,82	0,64	0,79	0,51	0,39	0,59	0,40	0,39
	УМ ВП 20x40x20x1,2	0,89	0,70	0,87	0,56	0,44	0,66	0,45	0,45
	УМ ВП 20x40x20x1,4	1,04	0,82	1,04	0,68	0,54	0,81	0,54	0,51
	УМ ВП 20x40x20x1,5	1,11	0,87	1,11	0,72	0,58	0,88	0,59	0,55
	УМ ВП 20x45x20x0,9	0,72	0,57	0,67	0,40	0,29	0,46	0,31	0,29
	УМ ВП 20x45x20x1,0	0,80	0,63	0,76	0,46	0,34	0,53	0,36	0,35
	УМ ВП 20x45x20x1,1	0,88	0,69	0,84	0,53	0,40	0,59	0,40	0,40
	УМ ВП 20x45x20x1,2	0,95	0,75	0,93	0,59	0,44	0,66	0,45	0,45
	УМ ВП 20x45x20x1,4	1,11	0,87	1,11	0,71	0,55	0,81	0,55	0,51
	УМ ВП 20x45x20x1,5	1,18	0,93	1,18	0,75	0,58	0,89	0,59	0,55
	УМ ВП 20x50x20x0,9	0,77	0,60	0,72	0,42	0,29	0,46	0,31	0,29
	УМ ВП 20x50x20x1,0	0,85	0,67	0,81	0,48	0,34	0,53	0,36	0,35
	УМ ВП 20x50x20x1,1	0,93	0,73	0,90	0,55	0,40	0,60	0,41	0,41
	УМ ВП 20x50x20x1,2	1,01	0,79	0,99	0,61	0,45	0,67	0,45	0,44
	УМ ВП 20x50x20x1,4	1,18	0,93	1,18	0,74	0,56	0,82	0,55	0,51
	УМ ВП 20x50x20x1,5	1,26	0,99	1,26	0,78	0,59	0,89	0,60	0,55
				Номенклатура элементов НФС					Лист
									3.14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
				Копировал					Формат
									A4

Перв. примен.	Профиль вертикальный промежуточный UM ВП						PRiMET		
	Геометрические характеристики (продолжение)								
Справ. №	Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата полка 1 (изгиб отн. оси X-X)			Сжата полка 2 (изгиб отн. оси X-X)		
				A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³	A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³
	UM ВП 20x55x20x0,9	0,81	0,64	0,76	0,43	0,30	0,46	0,31	0,29
	UM ВП 20x55x20x1,0	0,90	0,71	0,86	0,49	0,35	0,53	0,36	0,35
	UM ВП 20x55x20x1,1	0,99	0,78	0,95	0,56	0,40	0,60	0,41	0,41
	UM ВП 20x55x20x1,2	1,07	0,84	1,05	0,63	0,45	0,67	0,46	0,45
	UM ВП 20x55x20x1,4	1,25	0,98	1,25	0,76	0,56	0,82	0,55	0,51
	UM ВП 20x55x20x1,5	1,33	1,04	1,33	0,80	0,59	0,90	0,60	0,55
	UM ВП 30x20x20x0,9	0,59	0,46	0,46	0,30	0,28	0,55	0,36	0,29
	UM ВП 30x20x20x1,0	0,65	0,51	0,52	0,35	0,33	0,61	0,40	0,33
	UM ВП 30x20x20x1,1	0,71	0,56	0,58	0,39	0,38	0,68	0,45	0,38
	UM ВП 30x20x20x1,2	0,77	0,60	0,65	0,44	0,44	0,75	0,50	0,42
	UM ВП 30x20x20x1,4	0,90	0,71	0,79	0,53	0,51	0,90	0,60	0,52
	UM ВП 30x20x20x1,5	0,96	0,75	0,86	0,57	0,54	0,96	0,64	0,56
	UM ВП 30x25x20x0,9	0,63	0,49	0,50	0,34	0,29	0,54	0,36	0,29
	UM ВП 30x25x20x1,0	0,70	0,55	0,57	0,39	0,35	0,61	0,41	0,34
	UM ВП 30x25x20x1,1	0,77	0,60	0,64	0,44	0,40	0,69	0,46	0,39
	UM ВП 30x25x20x1,2	0,83	0,65	0,71	0,49	0,45	0,76	0,52	0,45
	UM ВП 30x25x20x1,4	0,97	0,76	0,86	0,59	0,57	0,92	0,63	0,56
	UM ВП 30x25x20x1,5	1,03	0,81	0,94	0,64	0,63	1,00	0,68	0,62
	UM ВП 30x30x20x0,9	0,68	0,53	0,55	0,36	0,29	0,55	0,36	0,29
	UM ВП 30x30x20x1,0	0,75	0,59	0,62	0,42	0,35	0,62	0,42	0,35
	UM ВП 30x30x20x1,1	0,82	0,64	0,69	0,47	0,40	0,69	0,47	0,40
	UM ВП 30x30x20x1,2	0,89	0,70	0,77	0,53	0,46	0,77	0,53	0,46
	UM ВП 30x30x20x1,4	1,04	0,82	0,93	0,64	0,58	0,93	0,64	0,58
	UM ВП 30x30x20x1,5	1,11	0,87	1,01	0,70	0,64	1,01	0,70	0,64
	UM ВП 30x35x20x0,9	0,72	0,57	0,59	0,38	0,30	0,55	0,37	0,30
	UM ВП 30x35x20x1,0	0,80	0,63	0,67	0,44	0,35	0,62	0,42	0,35
	UM ВП 30x35x20x1,1	0,88	0,69	0,75	0,50	0,41	0,70	0,48	0,41
	UM ВП 30x35x20x1,2	0,95	0,75	0,83	0,56	0,46	0,78	0,54	0,47
	UM ВП 30x35x20x1,4	1,11	0,87	1,00	0,69	0,59	0,94	0,65	0,59
	UM ВП 30x35x20x1,5	1,18	0,93	1,09	0,75	0,65	1,02	0,71	0,66
	UM ВП 30x40x20x0,9	0,77	0,60	0,64	0,40	0,30	0,55	0,37	0,30
	UM ВП 30x40x20x1,0	0,85	0,67	0,72	0,47	0,36	0,63	0,42	0,36
	UM ВП 30x40x20x1,1	0,93	0,73	0,80	0,53	0,41	0,70	0,48	0,41
	UM ВП 30x40x20x1,2	1,01	0,79	0,89	0,59	0,47	0,78	0,54	0,47
	UM ВП 30x40x20x1,4	1,18	0,93	1,07	0,72	0,59	0,95	0,66	0,61
	UM ВП 30x40x20x1,5	1,26	0,99	1,16	0,79	0,66	1,03	0,72	0,67
	UM ВП 30x45x20x0,9	0,81	0,64	0,68	0,42	0,31	0,55	0,37	0,30
	UM ВП 30x45x20x1,0	0,90	0,71	0,77	0,49	0,37	0,63	0,43	0,36
	UM ВП 30x45x20x1,1	0,99	0,78	0,86	0,55	0,42	0,70	0,49	0,42
	UM ВП 30x45x20x1,2	1,07	0,84	0,95	0,62	0,48	0,78	0,54	0,48
	UM ВП 30x45x20x1,4	1,25	0,98	1,14	0,76	0,61	0,95	0,66	0,61
	UM ВП 30x45x20x1,5	1,33	1,04	1,24	0,83	0,67	1,04	0,72	0,68
					Номенклатура элементов НФС				Лист
									3.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Копировал		Формат		A4


Перв. примен.	Профиль вертикальный промежуточный UM ВП						PRiMET		
	Геометрические характеристики (конец)								
Справ. №	Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата полка 1 (изгиб отн. оси X-X)			Сжата полка 2 (изгиб отн. оси X-X)		
				A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³	A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³
	UM ВП 40x45x20x0,9	0,90	0,71	0,68	0,43	0,32	0,64	0,41	0,31
	UM ВП 40x45x20x1,0	1,00	0,79	0,77	0,49	0,37	0,73	0,48	0,37
	UM ВП 40x45x20x1,1	1,10	0,86	0,87	0,56	0,43	0,81	0,54	0,43
	UM ВП 40x45x20x1,2	1,19	0,93	0,96	0,64	0,50	0,90	0,61	0,49
	UM ВП 40x45x20x1,4	1,39	1,09	1,16	0,78	0,63	1,09	0,75	0,63
	UM ВП 40x45x20x1,5	1,48	1,16	1,26	0,85	0,70	1,19	0,82	0,70
	UM ВП 40x50x20x0,9	0,95	0,75	0,73	0,44	0,32	0,64	0,41	0,31
	UM ВП 40x50x20x1,0	1,05	0,82	0,82	0,51	0,37	0,73	0,48	0,37
	UM ВП 40x50x20x1,1	1,15	0,90	0,92	0,58	0,43	0,82	0,55	0,44
	UM ВП 40x50x20x1,2	1,25	0,98	1,02	0,66	0,50	0,91	0,62	0,50
	UM ВП 40x50x20x1,4	1,46	1,15	1,23	0,81	0,63	1,10	0,76	0,64
	UM ВП 40x50x20x1,5	1,56	1,22	1,33	0,89	0,71	1,19	0,83	0,71
	UM ВП 40x55x20x0,9	0,99	0,78	0,77	0,45	0,32	0,64	0,42	0,32
	UM ВП 40x55x20x1,0	1,10	0,86	0,87	0,53	0,38	0,73	0,48	0,37
	UM ВП 40x55x20x1,1	1,21	0,95	0,98	0,60	0,43	0,82	0,55	0,44
	UM ВП 40x55x20x1,2	1,31	1,03	1,08	0,68	0,50	0,91	0,62	0,50
	UM ВП 40x55x20x1,4	1,53	1,20	1,30	0,84	0,64	1,10	0,76	0,64
	UM ВП 40x55x20x1,5	1,63	1,28	1,41	0,92	0,71	1,20	0,83	0,72

Перв. примен.

Справ. №

Профиль вертикальный Т-образный UM BT-50

PRiMET

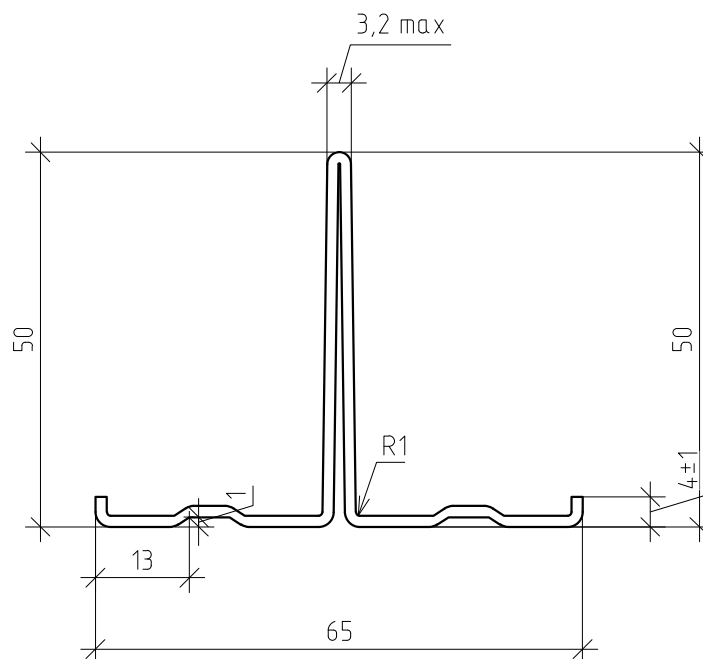

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
UM BT-50 65x50xt	65	50	1,1/ 1,2/ 1,5
UM BT-50 80x50xt	80	50	
UM BT-50 100x50xt	100	50	

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	J _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _x , см ³	W _y , см ³
UM BT-50 65x50x1,1	1,81	1,42	4,65	3,08	1,35	0,95
UM BT-50 80x50x1,1	1,98	1,55	4,97	5,57	1,40	1,39
UM BT-50 100x50x1,1	2,20	1,72	5,33	10,57	1,44	2,11
UM BT-50 65x50x1,2	1,97	1,55	5,07	3,34	1,47	1,03
UM BT-50 80x50x1,2	2,15	1,69	5,43	6,04	1,52	1,51
UM BT-50 100x50x1,2	2,39	1,88	5,82	11,48	1,57	2,30
UM BT-50 65x50x1,5	2,44	1,91	6,31	4,03	1,84	1,24
UM BT-50 80x50x1,5	2,66	2,09	6,77	7,29	1,90	1,82
UM BT-50 100x50x1,5	2,96	2,33	7,28	13,89	1,97	2,78

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.18

Копировал

Формат


A4

Перв. примен.

Справ. №

Профиль вертикальный Т-образный UM BT-30

PRiMET

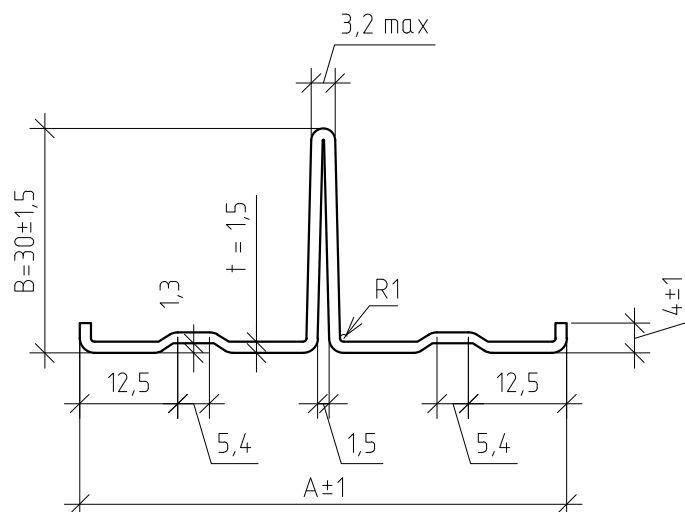

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
UM BT-30 65x30xt	65	30	1,1/ 1,2/ 1,5
UM BT-30 80x30xt	80	30	
UM BT-30 100x30xt	100	30	

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	J _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _x , см ³	W _y , см ³
UM BT-30 65x30x1,1	1,37	1,08	1,11	3,07	0,50	0,95
UM BT-30 80x30x1,1	1,55	1,21	1,22	5,56	0,53	1,39
UM BT-30 100x30x1,1	1,76	1,38	1,25	10,57	0,53	2,11
UM BT-30 65x30x1,2	1,49	1,17	1,21	3,33	0,55	1,03
UM BT-30 80x30x1,2	1,67	1,31	1,29	6,04	0,56	1,89
UM BT-30 100x30x1,2	1,91	1,50	1,37	11,48	0,58	2,30
UM BT-30 65x30x1,5	1,84	1,44	1,52	4,02	0,68	1,24
UM BT-30 80x30x1,5	2,06	1,62	1,62	7,29	0,71	1,82
UM BT-30 100x30x1,5	2,36	1,85	1,72	13,88	0,73	2,78

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.19

Копировал

Формат


A4

Перв. примен.

Справ. №

Профиль вертикальный П-образный межэтажный МП-1

PRiMET

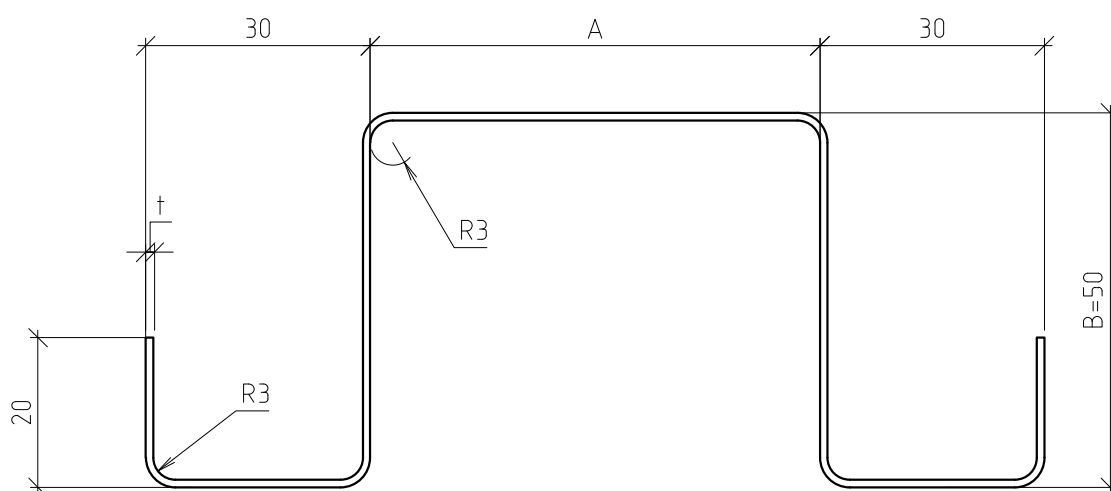

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
МП-1 60x50xt	60	50	0,9/1,0/1,2/1,5/2
МП-1 80x50xt	80	50	0,9/1,0/1,2/1,5/2
МП-1 100x50xt	100	50	0,9/1,0/1,2/1,5/2

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата широкая полка			Сжата узкая полка		
			A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³	A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³
МП-1 60x50x0,9	2,22	1,74	2,07	7,41	2,58	2,22	8,53	3,18
МП-1 60x50x1,0	2,47	1,94	2,34	8,47	3,00	2,47	9,44	3,54
МП-1 60x50x1,2	2,96	2,32	2,87	10,65	3,88	2,96	11,23	4,21
МП-1 60x50x1,5	3,68	2,89	3,68	13,87	5,21	3,68	13,87	5,21
МП-1 60x50x2,0	4,89	3,84	4,89	18,11	6,86	4,89	18,11	6,86
МП-1 80x50x0,9	2,41	1,89	2,08	7,49	2,62	2,41	9,68	3,84
МП-1 80x50x1,0	2,67	2,09	2,36	8,63	3,06	2,67	10,71	4,25
МП-1 80x50x1,2	3,20	2,51	2,90	10,30	4,02	3,20	12,74	5,00
МП-1 80x50x1,5	3,98	3,12	3,77	14,42	5,55	3,98	15,72	6,19
МП-1 80x50x2,0	5,28	4,14	5,25	20,32	8,00	5,28	20,50	8,04
МП-1 100x50x0,9	2,58	2,02	2,09	7,56	2,66	2,58	10,67	3,97
МП-1 100x50x1,0	2,87	2,25	2,37	8,73	3,14	2,87	11,81	2,69
МП-1 100x50x1,2	3,44	2,70	2,94	11,11	4,14	3,44	14,04	5,20
МП-1 100x50x1,5	4,28	3,36	3,83	14,83	5,79	4,28	17,31	6,41
МП-1 100x50x2,0	5,68	4,46	5,43	21,25	8,14	5,68	22,55	8,32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.20

Копировал

Формат


A4

Перв. примен.

Справ. №

Профиль вертикальный П-образный межэтажный МП-2

PRiMET

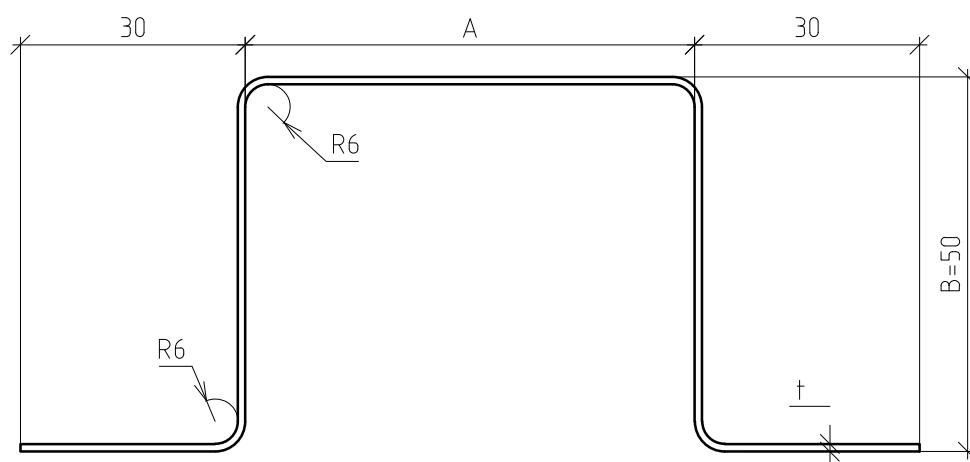

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
МП-2 60x50xt	60	50	0,9/1,0/1,2/1,5/2
МП-2 80x50xt	80	50	0,9/1,0/1,2/1,5/2
МП-2 100x50xt	100	50	0,9/1,0/1,2/1,5/2

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата широкая полка			Сжата узкая полка		
			A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³	A _{ef} , см ²	J _x , см ⁴	W _x , см ³
МП-2 60x50x0,9	1,91	1,50	1,74	6,85	2,52	1,65	6,11	2,10
МП-2 60x50x1,0	2,12	1,66	1,97	7,86	2,94	1,86	6,98	2,42
МП-2 60x50x1,2	2,55	2,00	2,43	9,90	3,80	2,30	8,93	3,18
МП-2 60x50x1,5	3,18	2,50	3,15	13,08	5,16	2,99	12,01	4,42
МП-2 60x50x2,0	4,25	3,34	4,25	17,68	6,83	4,21	17,45	6,68
МП-2 80x50x0,9	2,09	1,64	1,77	7,03	2,63	1,83	6,79	2,18
МП-2 80x50x1,0	2,32	1,82	2,00	8,09	3,08	2,06	7,76	2,52
МП-2 80x50x1,2	2,79	2,19	2,49	10,25	4,02	2,54	9,96	3,32
МП-2 80x50x1,5	3,48	2,73	3,25	13,66	5,23	3,29	13,42	4,59
МП-2 80x50x2,0	4,65	3,65	4,59	19,56	7,05	4,61	19,56	6,94
МП-2 100x50x0,9	2,27	1,78	1,79	7,16	2,70	2,01	7,35	2,24
МП-2 100x50x1,0	2,52	1,98	2,03	8,23	3,17	2,26	8,41	2,59
МП-2 100x50x1,2	3,03	2,38	2,52	10,46	4,15	2,78	10,8	3,40
МП-2 100x50x1,5	3,78	2,97	3,32	14,01	5,27	3,59	14,59	4,71
МП-2 100x50x2,0	5,05	3,96	4,73	20,25	7,13	5,01	21,32	7,12

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист


3.21

Копировал

Формат

A4

Справ. №

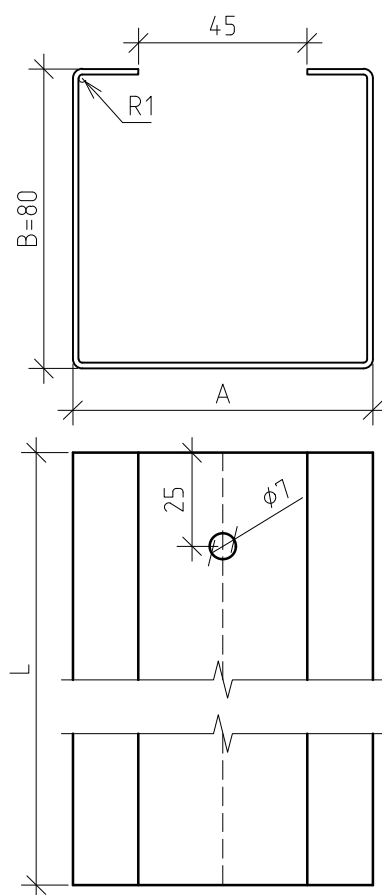

1. Максимальная длина профиля 5000 мм.

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
МПУ 60x80xt	60	80	1,1/1,2/1,5/2
МПУ 80x80xt	80	80	1,1/1,2/1,5/2

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	Сжата широкая полка			Сжата узкая полка		
			A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³	A _{ef} ,см ²	J _x , см ⁴	W _x ,см ³
МПУ 60х80х1,1	2,72	2,13	1,74	22,99	5,42	1,74	24,34	5,53
МПУ 60х80х1,2	2,97	2,33	1,89	25,00	5,84	1,72	26,00	5,91
МПУ 60х80х1,5	3,70	2,90	2,22	32,21	7,32	2,22	32,21	7,32
МПУ 60х80х2,0	4,90	3,85	2,85	42,18	9,59	2,85	42,18	9,59
МПУ 80х80х1,1	2,94	2,31	1,74	23,61	8,76	1,65	28,62	9,38
МПУ 80х80х1,2	3,19	2,50	1,89	26,22	9,53	1,83	6,79	2,18
МПУ 80х80х1,5	3,98	3,12	2,02	35,49	11,63	2,02	35,49	11,63
МПУ 80х80х2,0	5,29	4,15	2,67	46,55	15,26	2,67	46,55	15,26

					Номенклатура элементов НФС	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3.22



Перв. примен.

Справ. №

Дополнительный направляющий профиль

PRiMET

Направляющий профиль для крепления кляммеров "Краб" к каркасу НФС
М 2:1

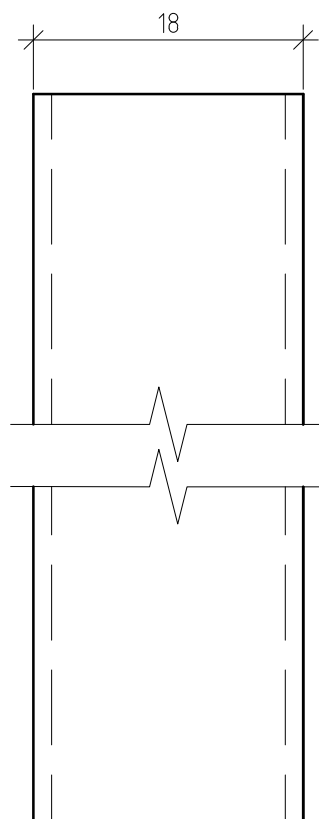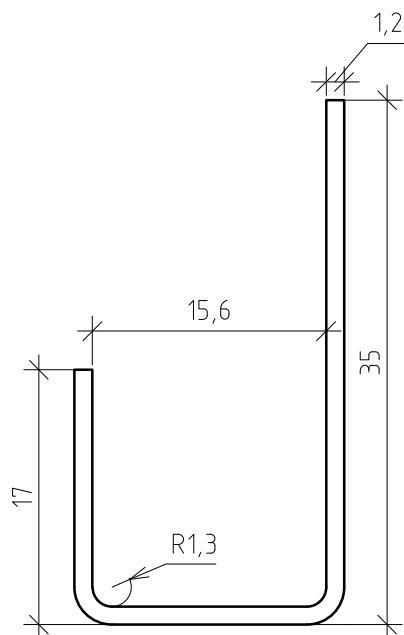

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.23

Копировал

Формат



A4

Перв. примен.

Справ. №



Перестыковочная крышка УМ ПК

PRiMET

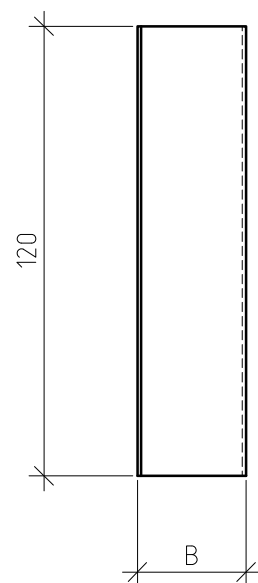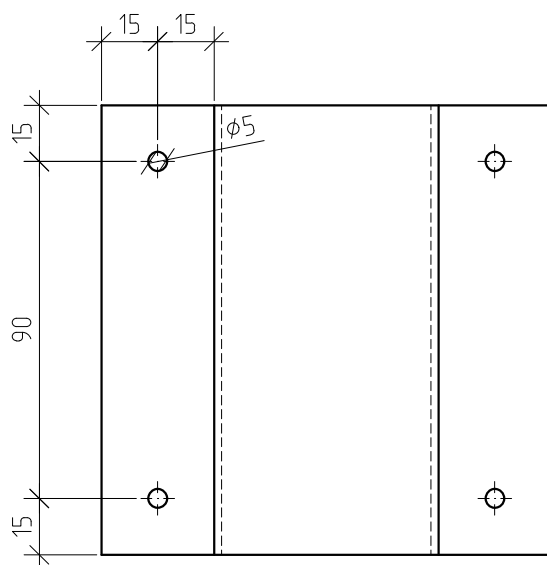

Исполнение 1

Исполнение 2

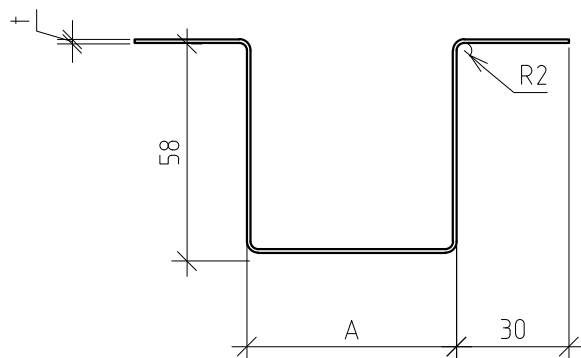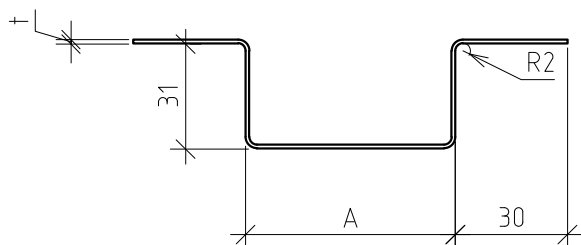

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
УМ ПК 56x28x1,5	56	31	1,5
УМ ПК 76x28x1,5	76	31	1,5
УМ ПК 96x28x1,5	96	31	1,5
УМ ПК 56x58x1,5	56	58	1,5
УМ ПК 76x58x1,5	76	58	1,5
УМ ПК 96x58x1,5	96	58	1,5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.24

Копировал

Формат


A4

Перв. примен.


Справ. №

М 1:2

Исполнение 1

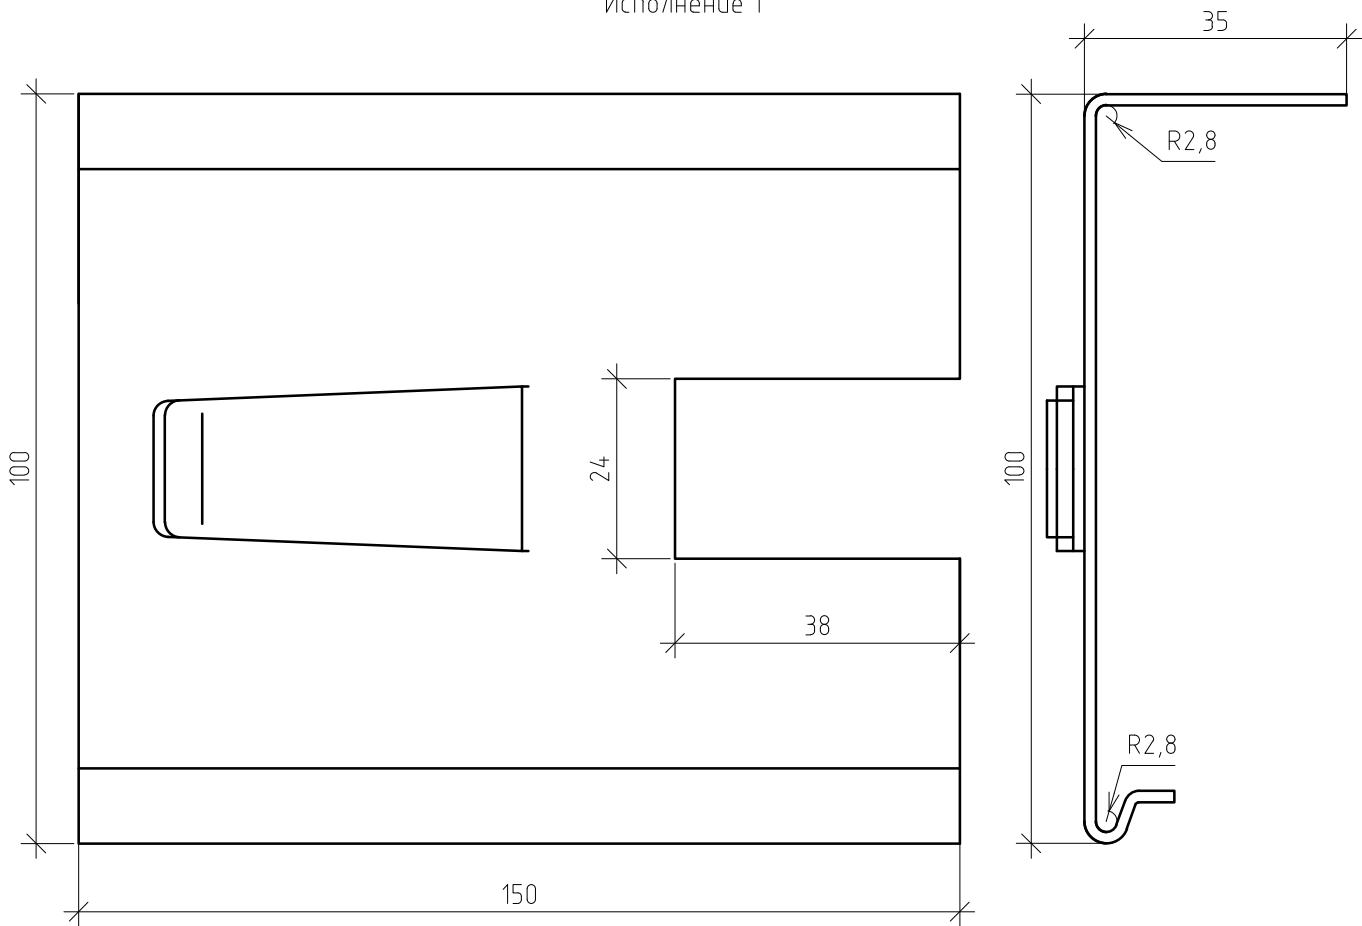

Исполнение 2

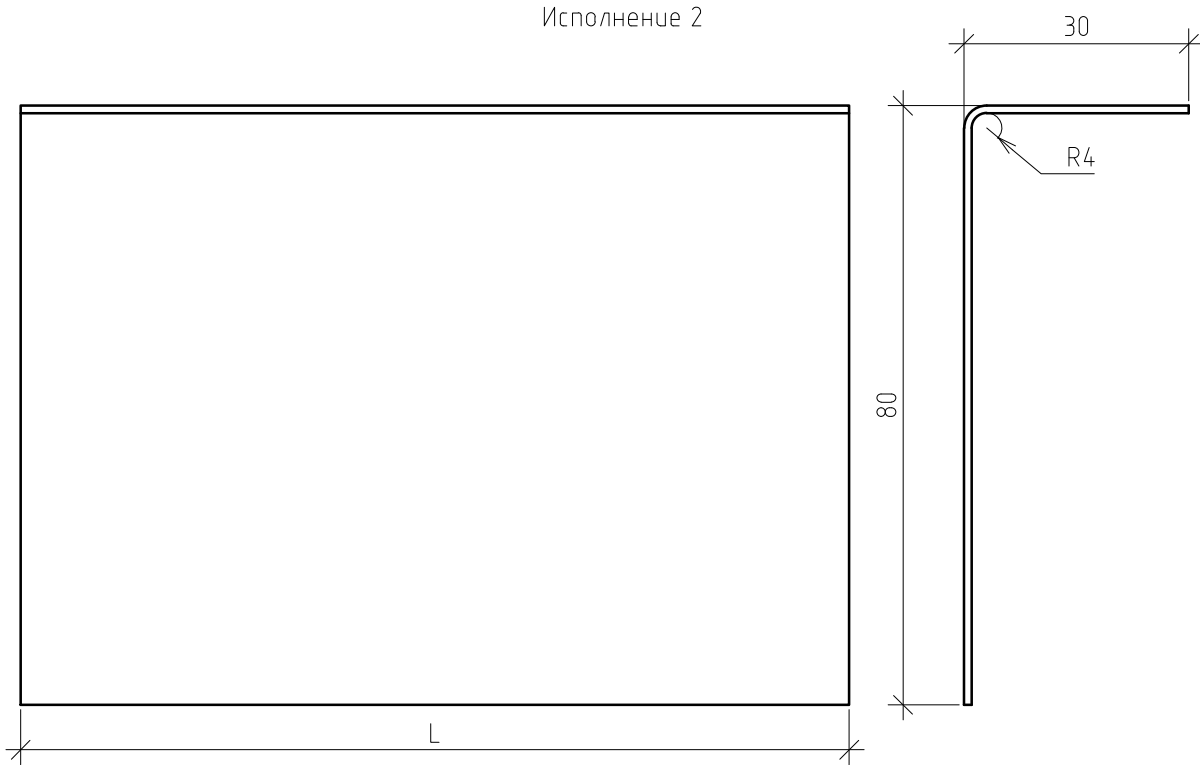

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист
3.25



Перв. примен.

Справ. №

Соединительный элемент СЭ-П

PRiMET

М 1:2

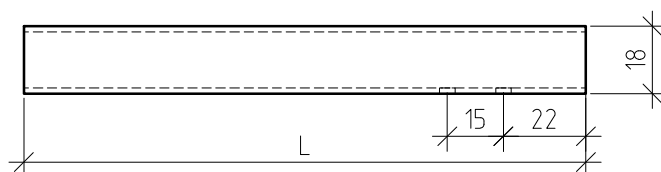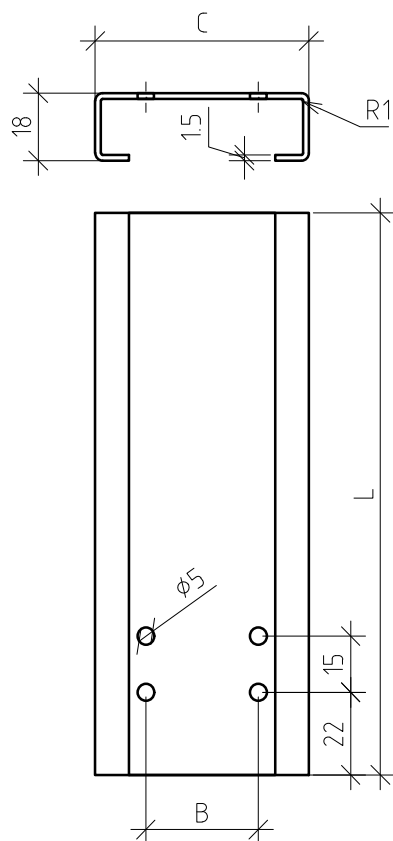

Тип профиля	L, мм	B, мм	C, мм	t, мм
СЭ-П-1.1	150	30	47	1,5
СЭ-П-1.2	150	30	57	1,5
СЭ-П-1.3	150	30	62	1,5
СЭ-П-1.4	150	30	67	1,5
СЭ-П-1.5	150	30	77	1,5
СЭ-П-1.6	150	30	87	1,5
СЭ-П-1.7	150	30	97	1,5
СЭ-П-1.8	150	30	107	1,5
СЭ-П-2.1	300	30	47	1,5
СЭ-П-2.2	300	30	57	1,5
СЭ-П-2.3	300	30	62	1,5
СЭ-П-2.4	300	30	67	1,5
СЭ-П-2.5	300	30	77	1,5
СЭ-П-2.6	300	30	87	1,5
СЭ-П-2.7	300	30	97	1,5
СЭ-П-2.8	300	30	107	1,5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.26

Копировал

Формат

A4

Справ. №	Перв. примен.	Стыковочная пластина для температурного шва	PRiMET
		М 1:1	

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
СП – 1	100	76	1,2
СП – 2	120	96	1,2
СП – 3	140	116	1,2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Номенклатура элементов НФС	Лист
						3.27



Справ. №

Перв. примен.

Профили декоративные

PRiMET

Профиль горизонтальный декоративный UM Г Д
М 2:1

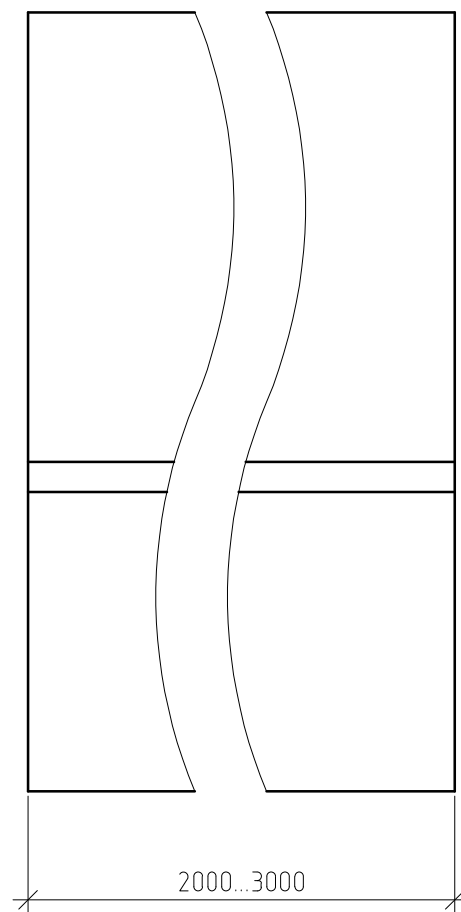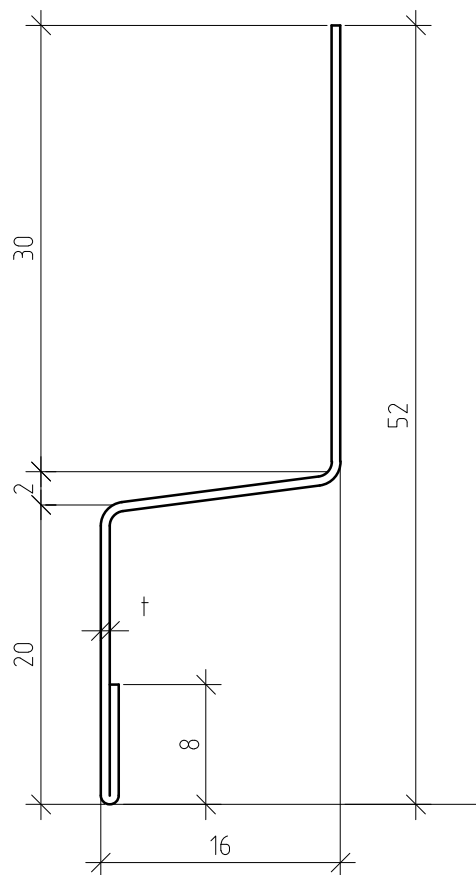

Наименование	Обозначение профиля	t, мм
Профиль горизонтальный декоративный	UM Г Д 30x16xt	0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6

Примечания:
1. Радиусгиба 1 мм
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Номенклатура элементов НФС

Лист
3.28

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.


Справ. №

Профили декоративные

PRiMET

Профиль вертикальный декоративный УМ ВД

М 2:1

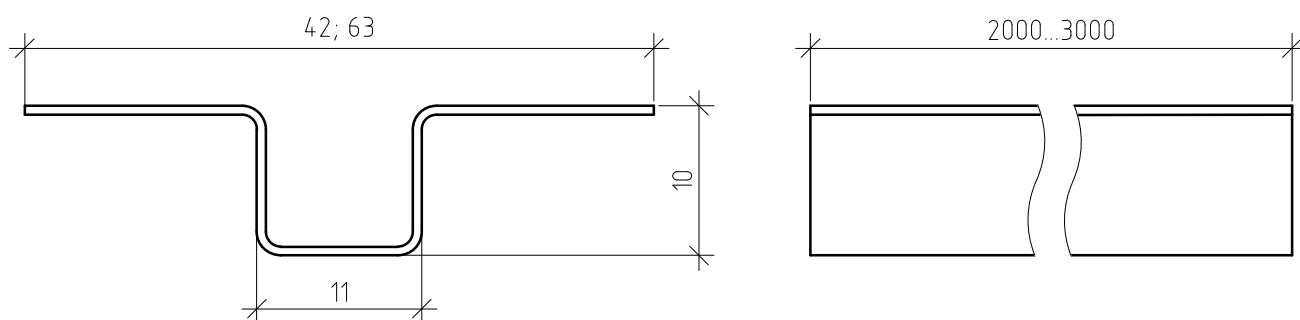

Наименование

Обозначение профиля

t, мм

Профиль вертикальный
декоративный


УМ ВД 11x10x42xt

УМ ВД 11x10x63xt

0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6

Профиль угловой декоративный УМ УД

М 2:1

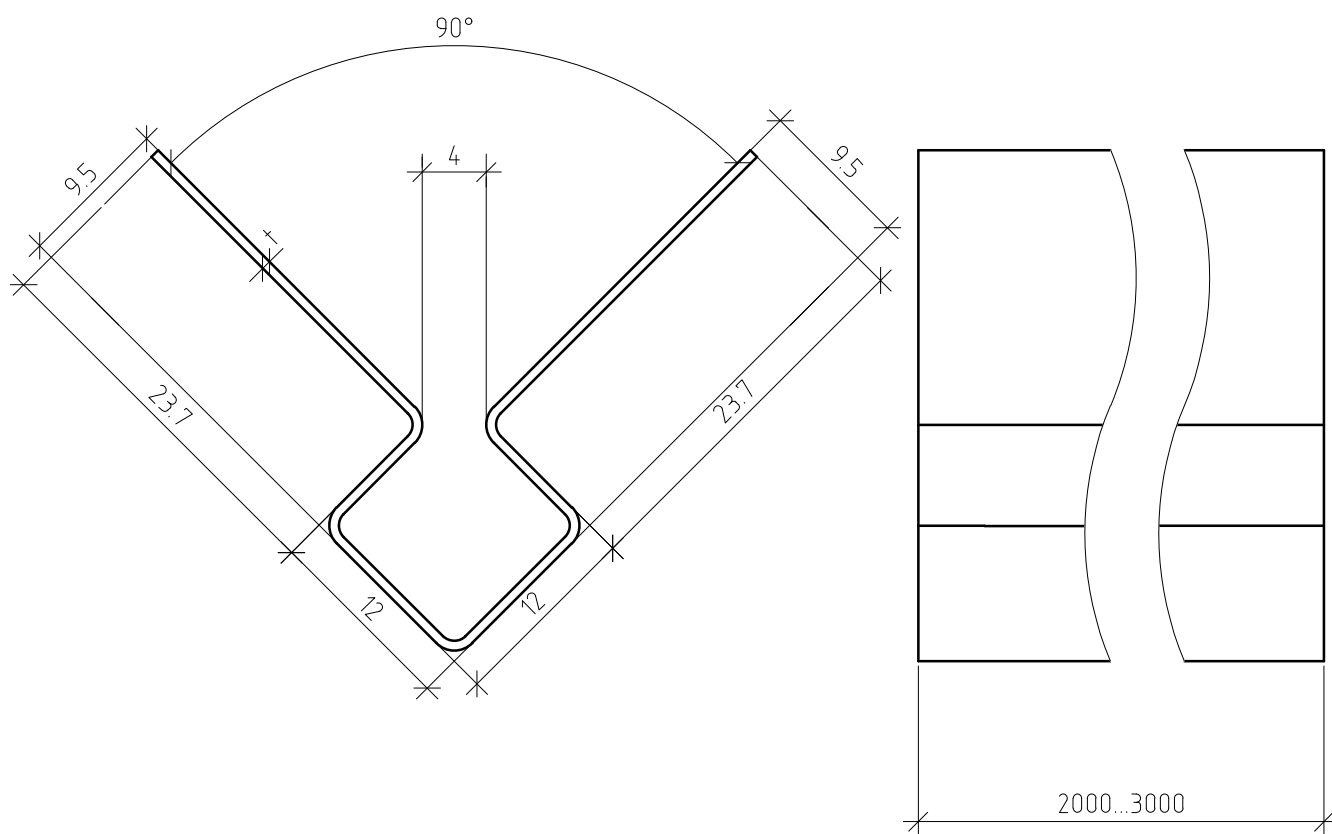

Наименование

Обозначение профиля

t, мм

Профиль угловой
декоративный

УМ УД 12x9,5xt

0,4; 0,45; 0,5; 0,55; 0,6

Примечания:

1. Радиус гiba 1 мм

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1

Лист

3.29

Номенклатура элементов НФС


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат

A4

Справ. №	Перв. примен.	Соединительный профиль СЭ-М	PRiMET
----------	---------------	---	--------

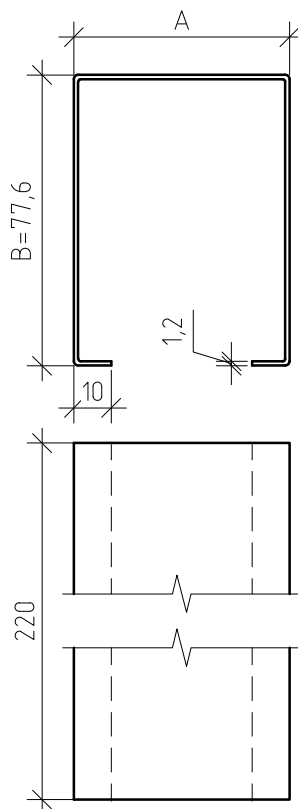

Тип профиля	A, мм	B, мм	t, мм
СЭ-М 60x80xt	57,6	77,6	1,2
СЭ-М 80x80xt	77,6	77,6	1,2

Геометрические характеристики

Тип профиля	A, см ²	G, кг/м.п.	J _x , см ⁴	J _y , см ⁴	W _x , см ³	W _y , см ³
СЭ-М 60x80xt	2,70	2,12	20,46	17,35	4,53	6,02
СЭ-М 80x80xt	2,94	2,31	33,23	22,69	8,57	4,75

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Номенклатура элементов НФС	Лист
						3.30


Перв. примен.

Справ. №


Шины

PRiMET


Шина рядовая
М1:1

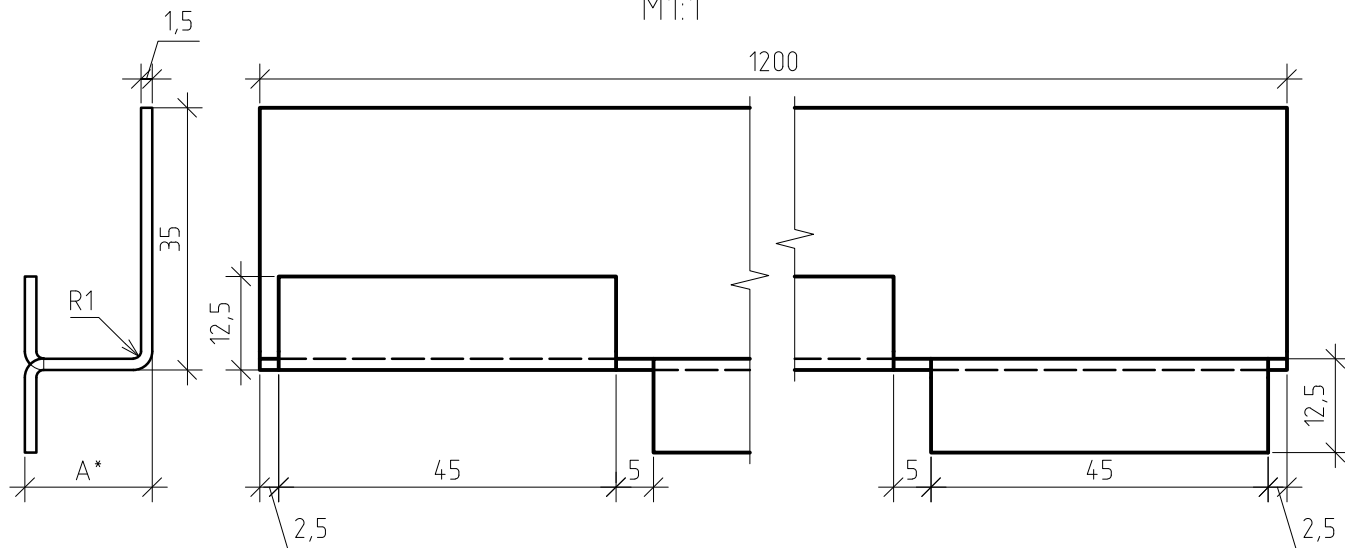

Шина концевая
М1:1

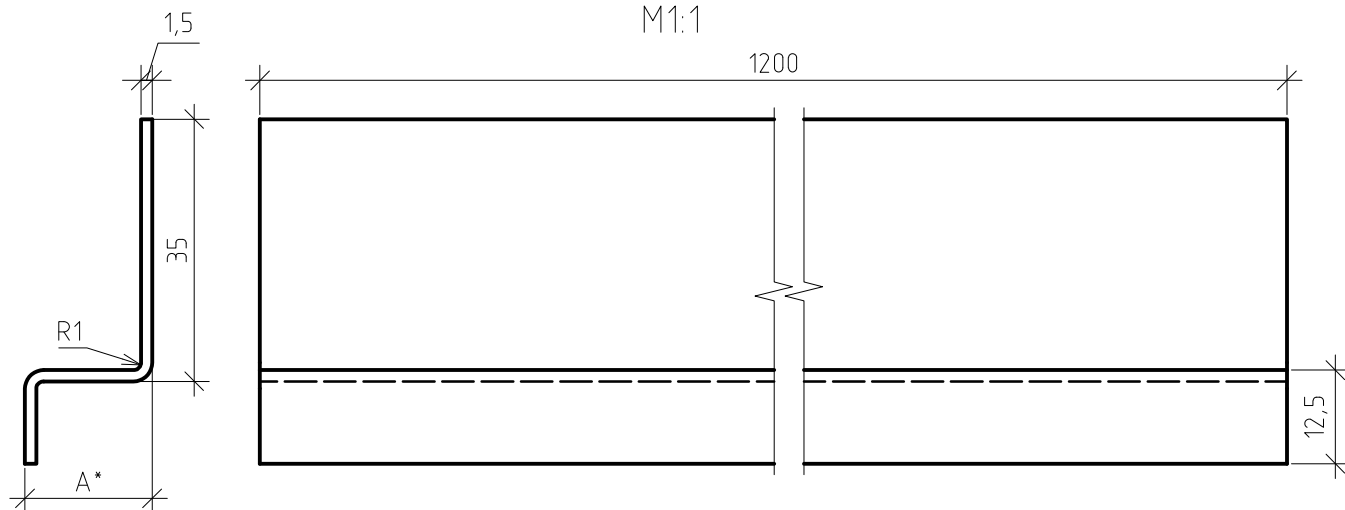

Шина стартовая
М1:1

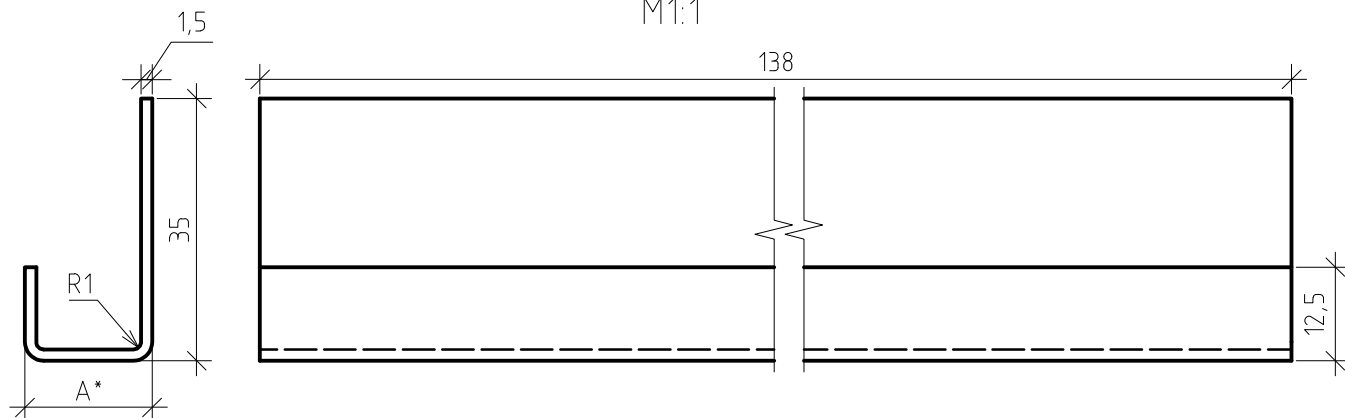

Примечания:

1. $A = 17 \text{ мм}, 24 \text{ мм}.$
2. * При толщине натурального камня 20 и 30 мм использовать полку шириной 17 мм, при толщине плиты натурального камня 40 мм использовать полку толщиной 24 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.31

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.


Справ. №

Кляммеры фасадные

PRiMET


Кляммер "Краб" КЛ8-2

М 1:1

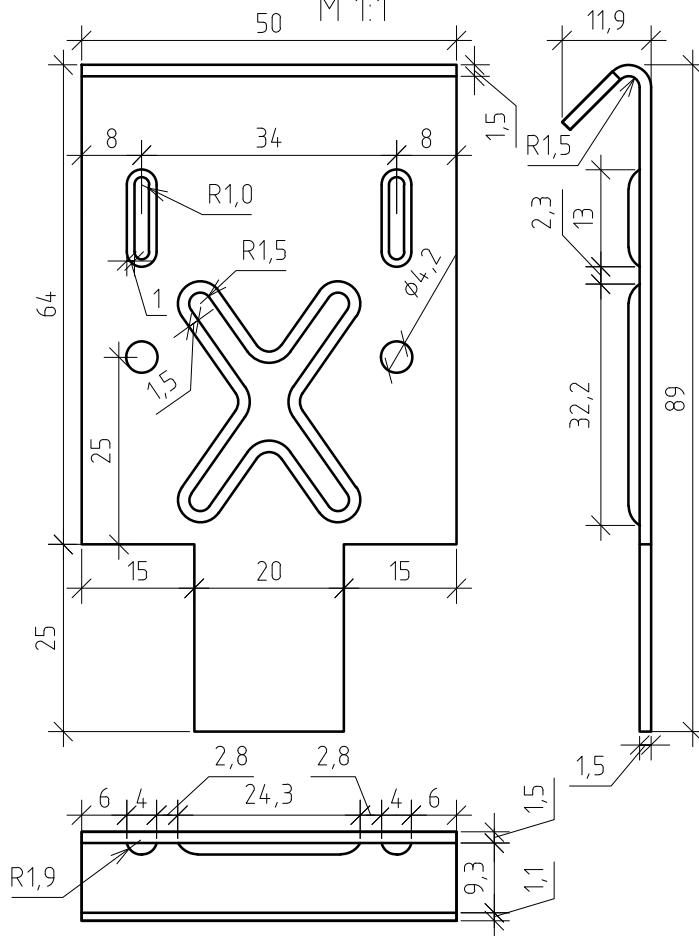


Кляммер "Краб" КЛ8-10

М 1:1

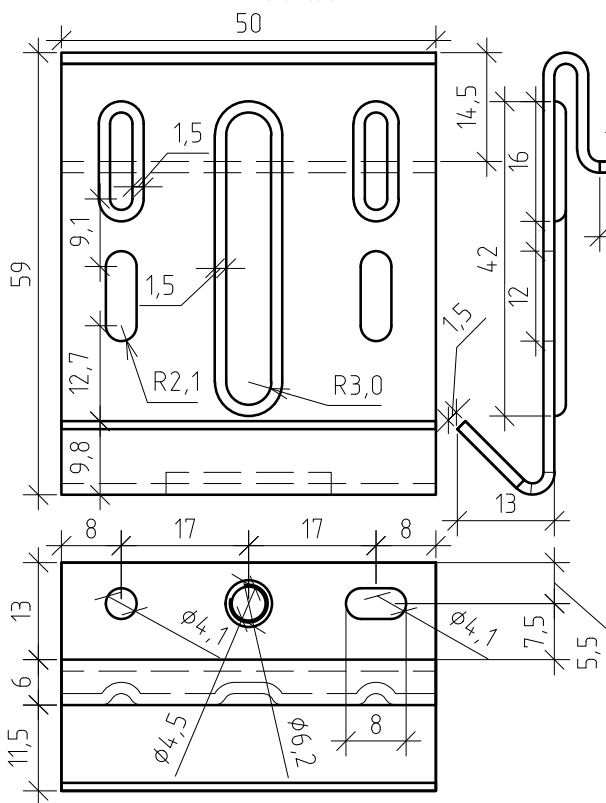

Кляммер "Краб" КЛ8-1В

М 1:1

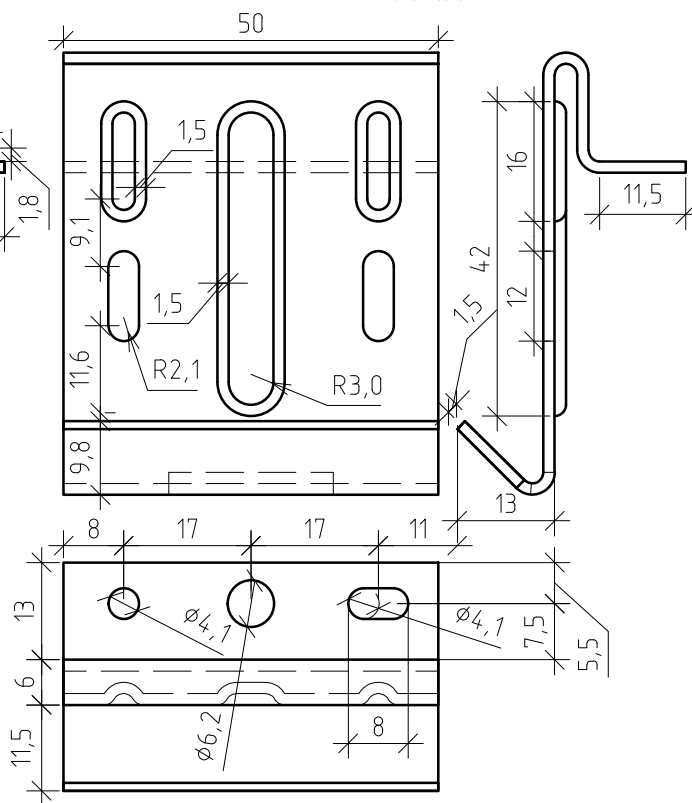

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал

Формат

A4



Перв. примен.

Справ. №

Аграфы





PRiMET

М 1:2

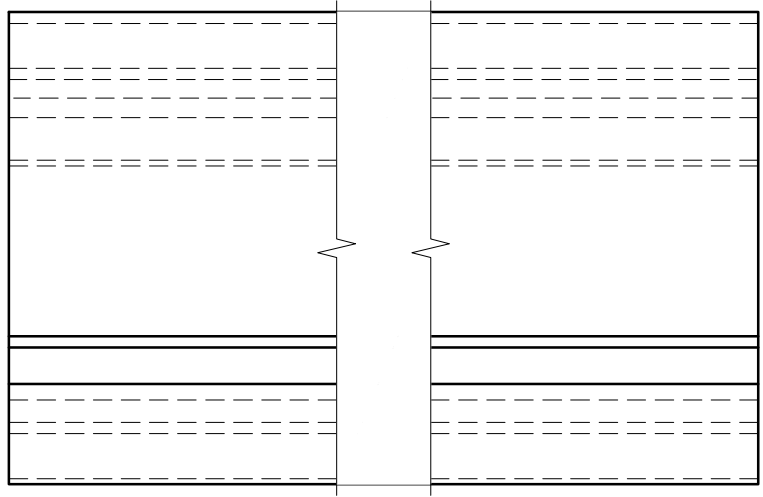

Аграфный профиль
М 1:2

Аграф
М 1:2

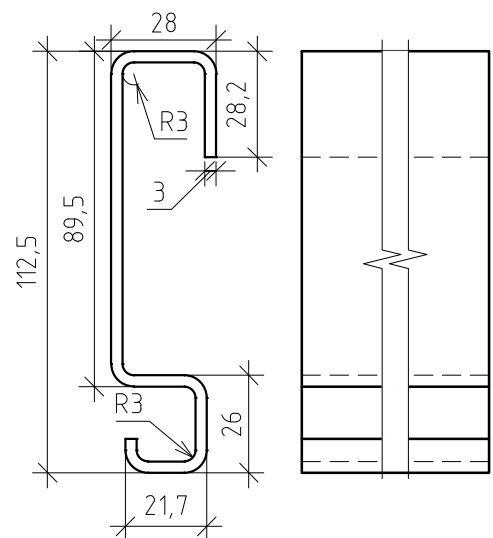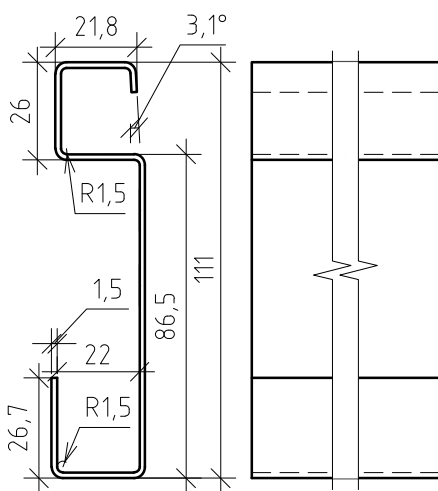

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.33


Копировал

Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

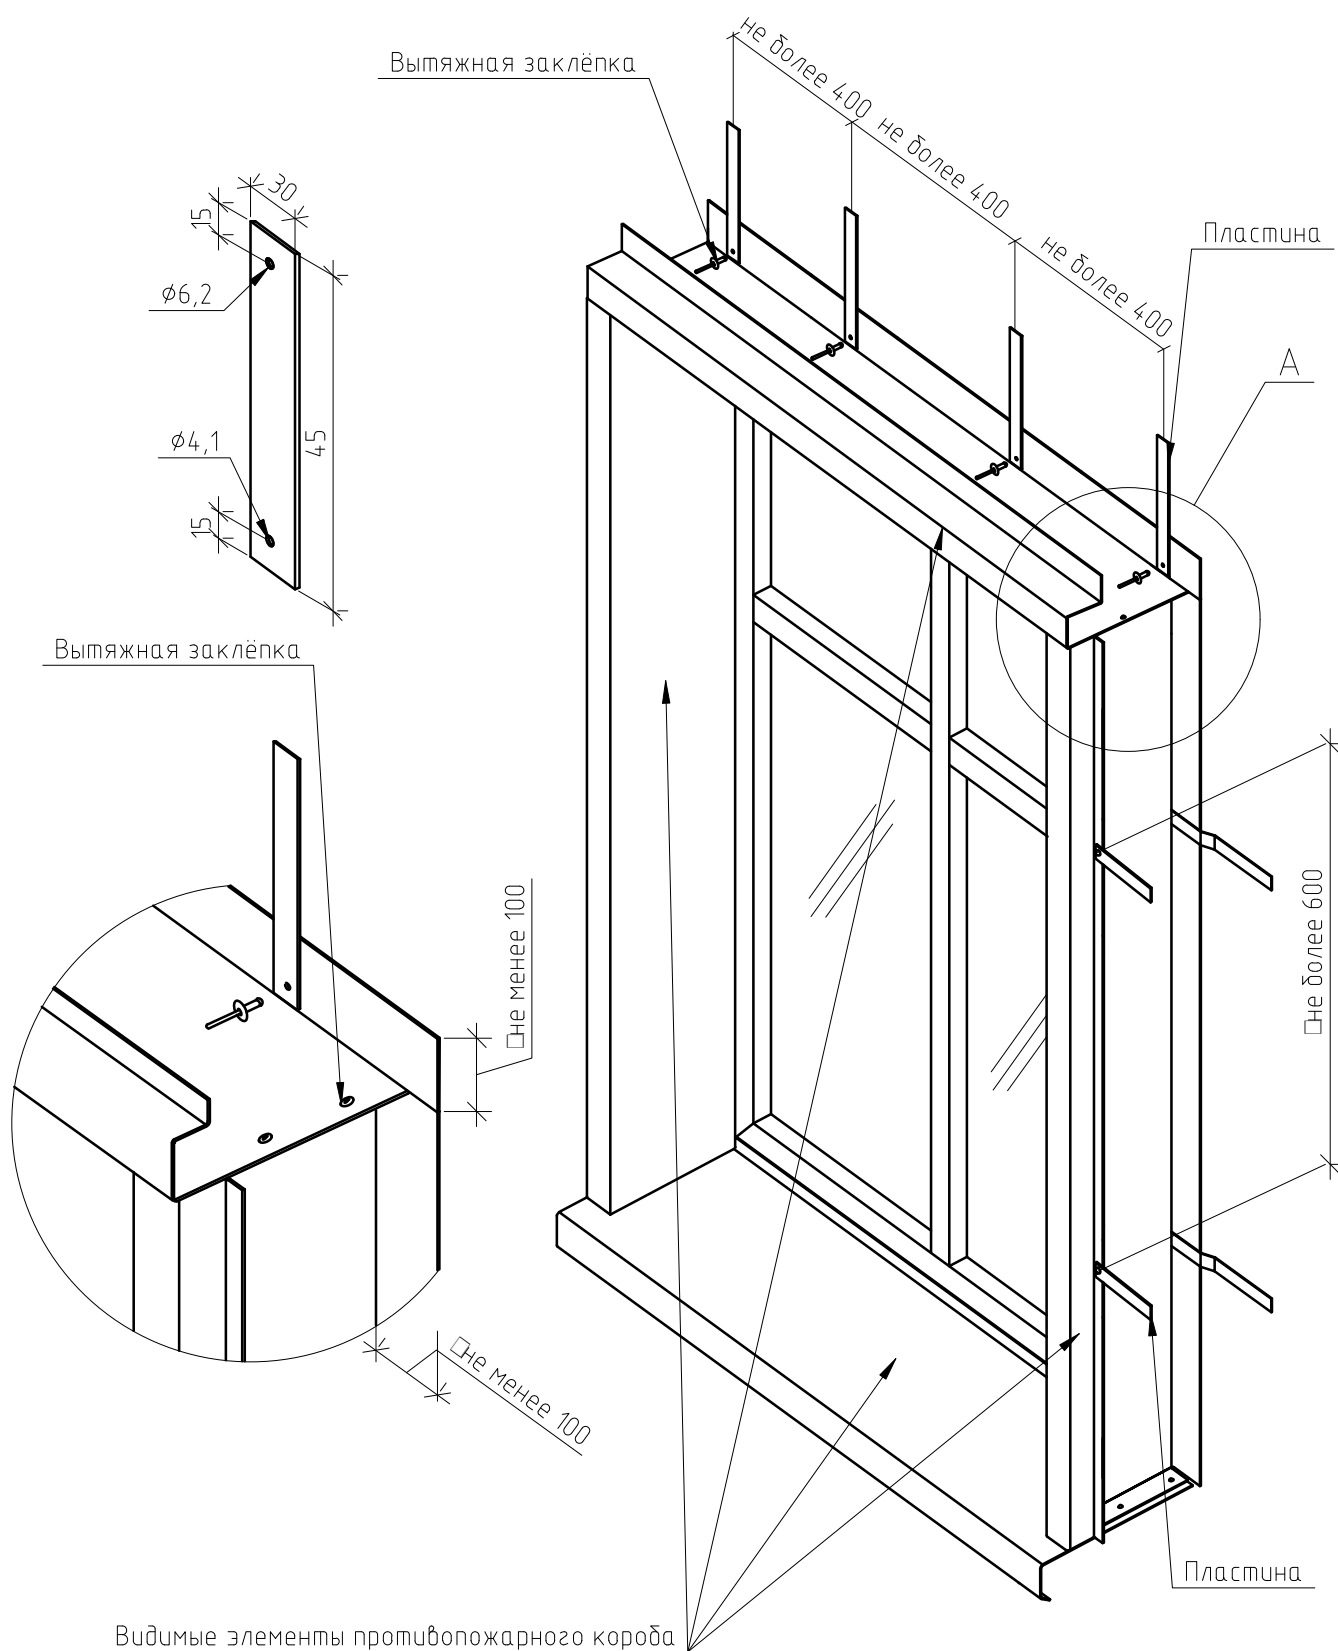

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Номенклатура элементов НФС

Лист

3.44

Копировал

Формат

A4

Справ. №	Перв. примен.

4. Схемы крепления утеплителя

					Схемы крепления утеплителя	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4.1

Перв. примен.

Справ. №

Схема монтажа утеплителя


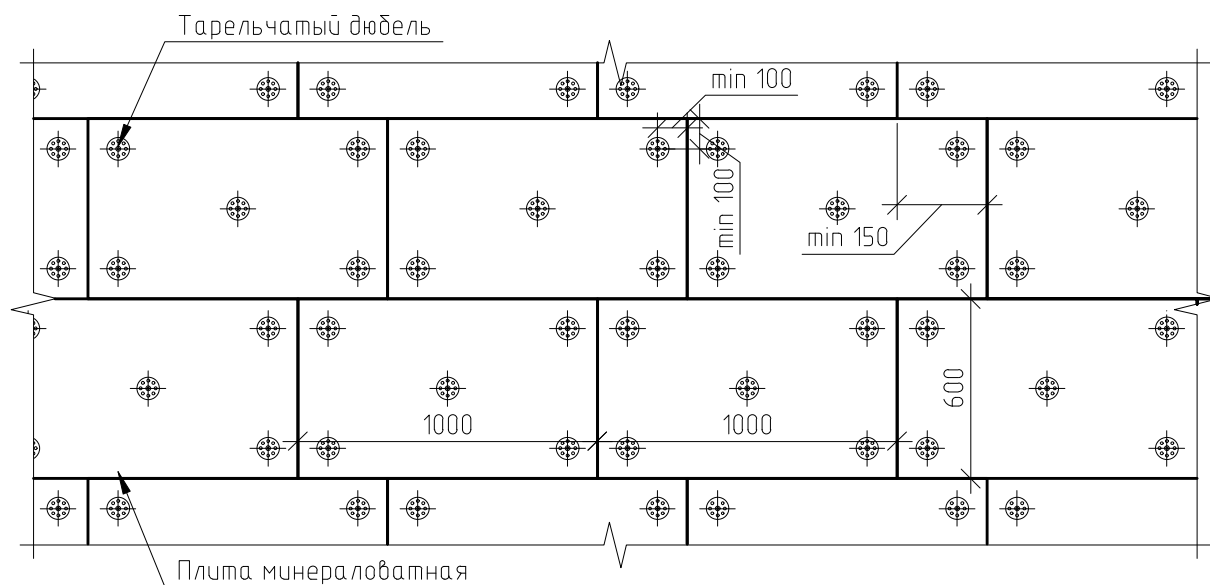


Схема монтажа утеплителя на углу здания

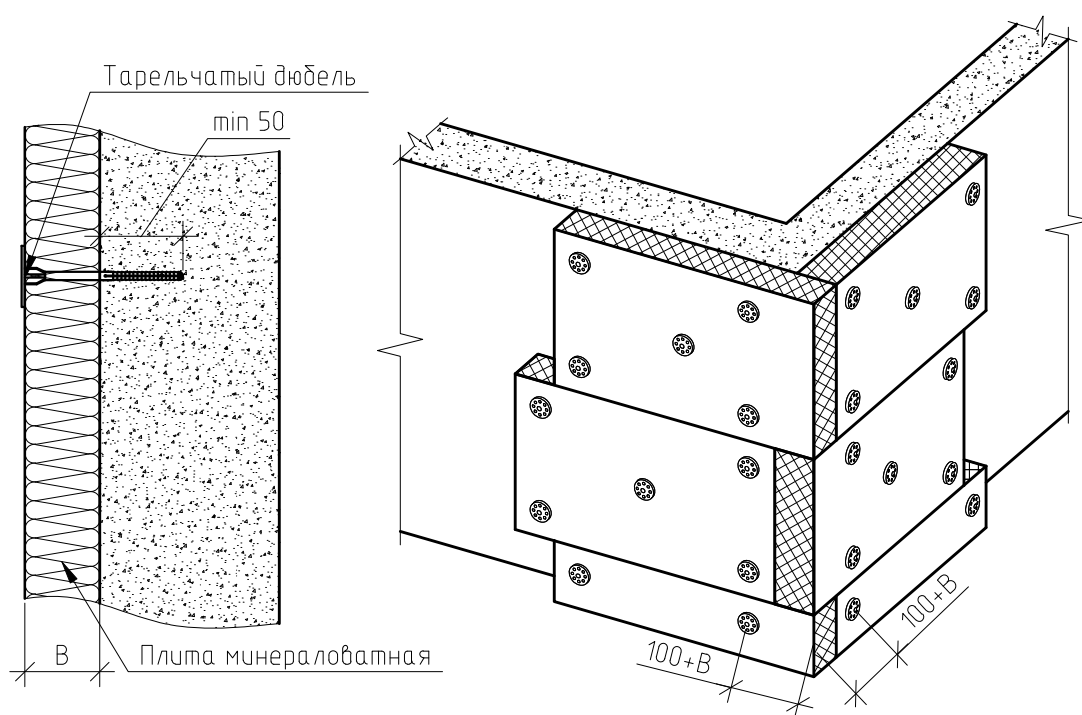

Примечания:

Каждая минераловатная плита крепится к строительному основанию минимум пятью тарельчатыми дюбелями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схемы крепления утеплителя

Лист

4.2

Копировал

Формат

A4

Схема монтажа утеплителя в 2 слоя


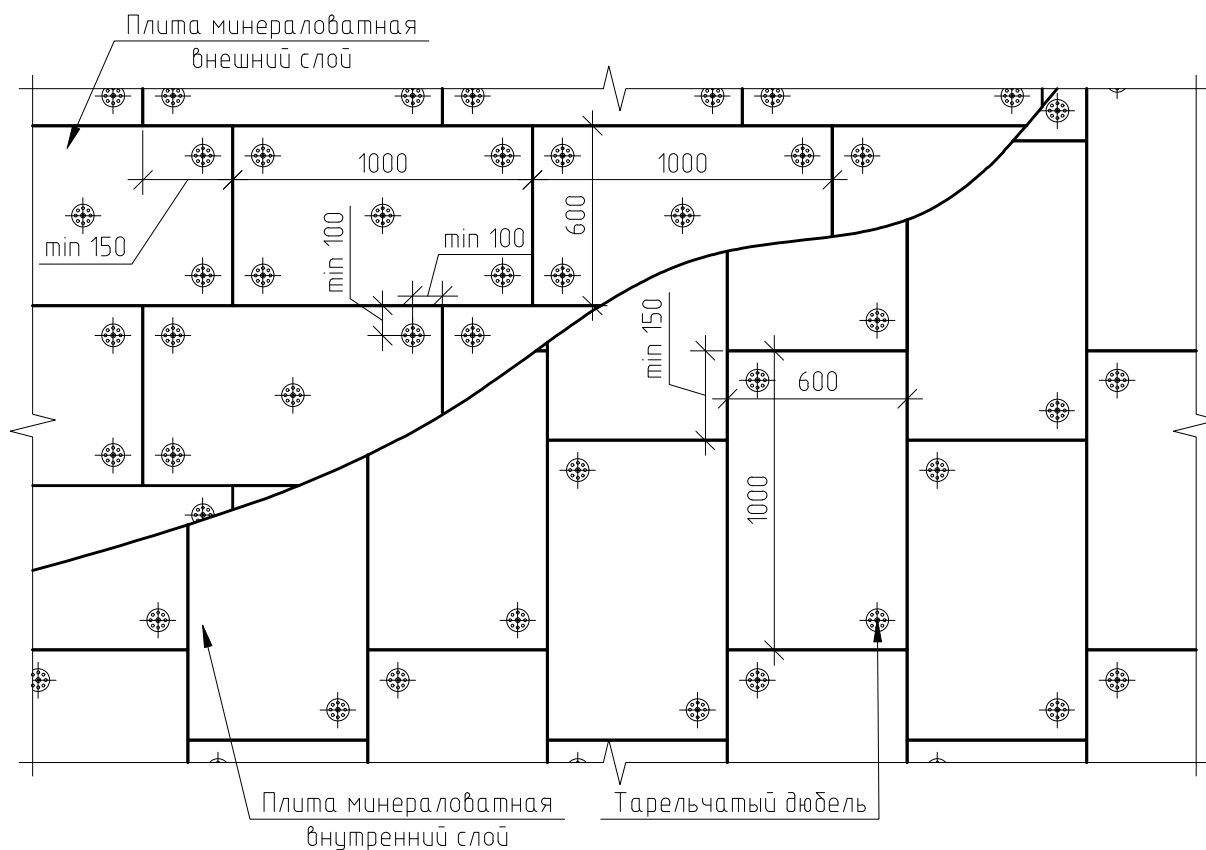


Схема монтажа утеплителя в 2 слоя

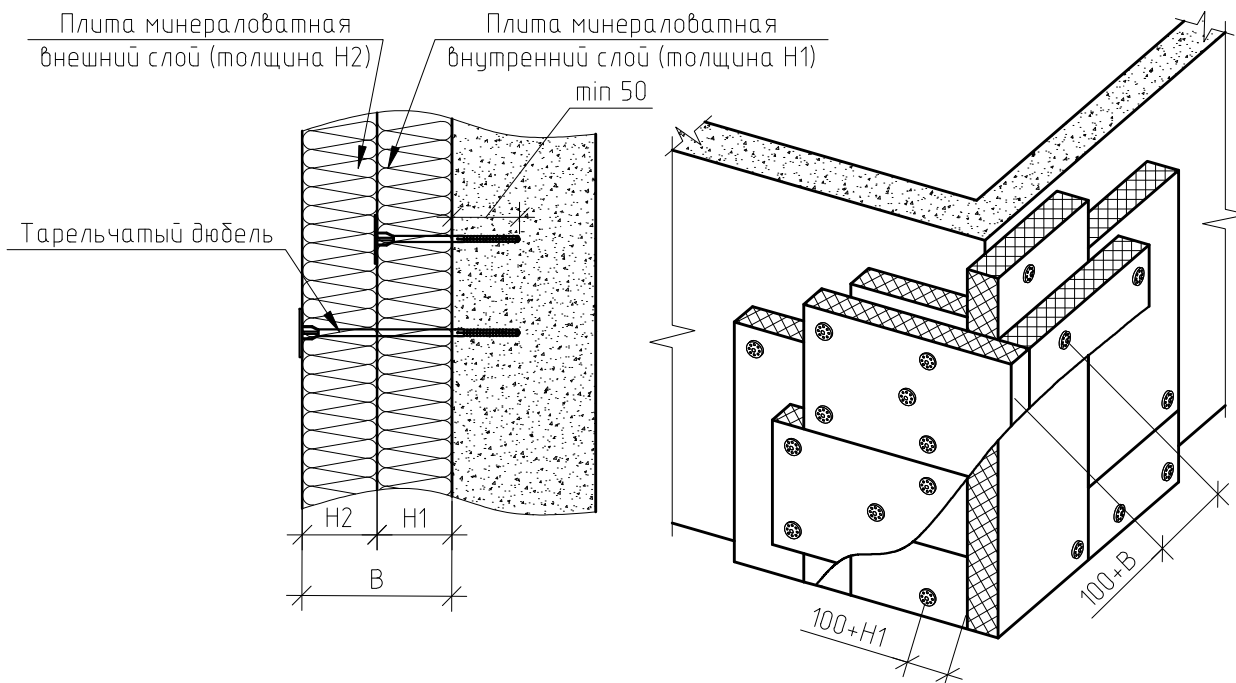

Примечания:

1. Плиты внутреннего слоя крепятся к основанию двумя тарельчатыми дюбелями;
2. Плиты наружного слоя крепятся к основанию пятью тарельчатыми дюбелями;
3. В случае применения защитного материала (ветрогидрозащитная мембрана или ветрозащитный материал) плиты наружного слоя крепятся двумя тарельчатыми дюбелями. Далее защитный материал крепится пятью тарельчатыми дюбелями на одну плиту.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схемы крепления утеплителя

Лист

4.3

Перв. примен.

Справ. №

Схема монтажа утеплителя в 2 слоя


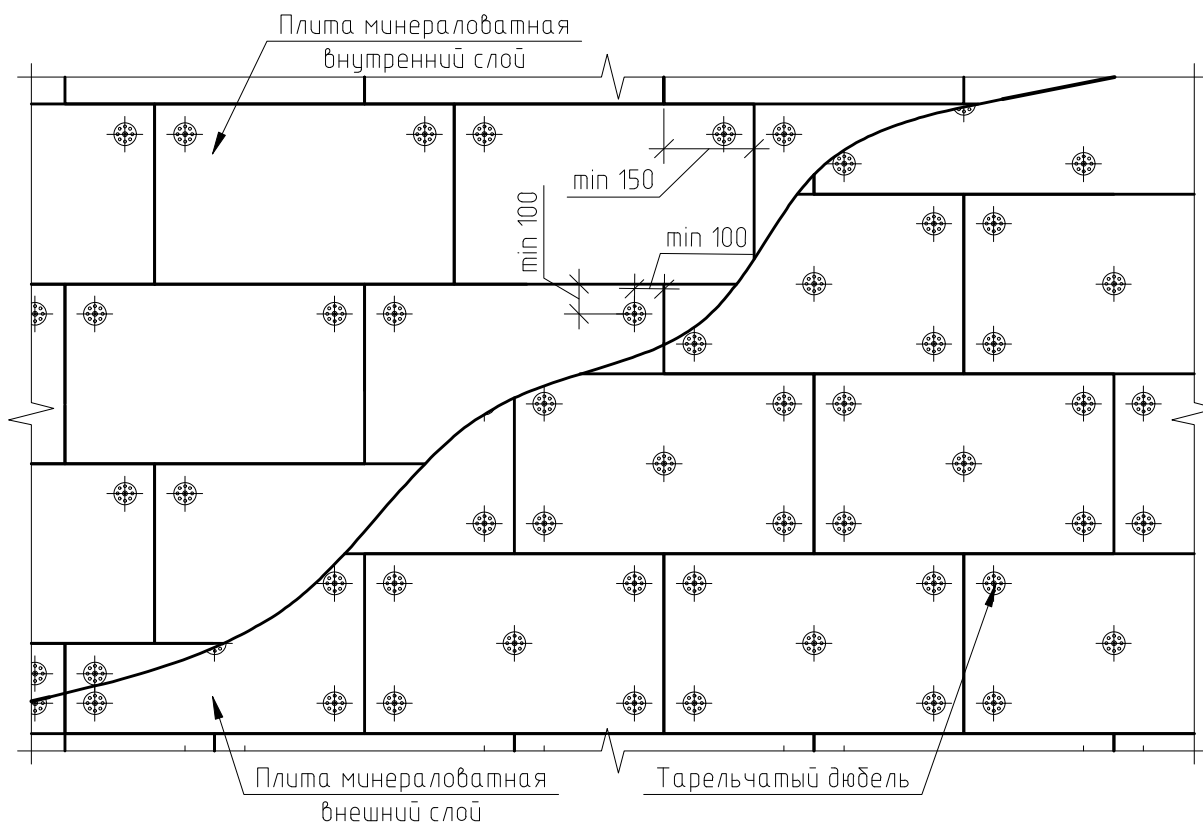


Схема монтажа утеплителя в 2 слоя

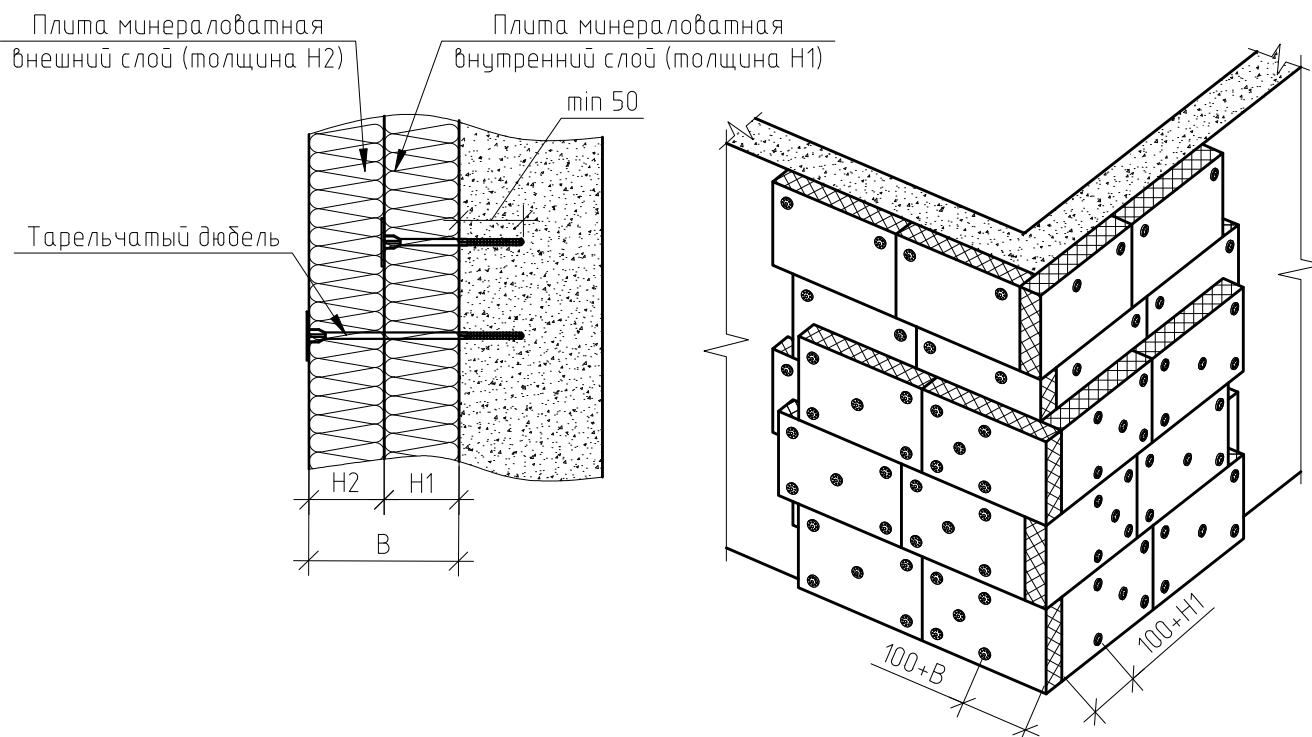

Примечания:

1. Плиты внутреннего слоя крепятся к основанию двумя тарельчатыми дюбелями;
2. Плиты наружного слоя крепятся к основанию пятью тарельчатыми дюбелями;
3. В случае применения защитного материала (ветрогидрозащитная мембрана или ветрозащитный материал) плиты наружного слоя крепятся двумя тарельчатыми дюбелями. Далее защитный материал крепится пятью тарельчатыми дюбелями на одну плиту.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схемы крепления утеплителя

Лист

4.4

Копировал

Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

Кронштейны
УМ К L x A x 50 x t

Кронштейн
УМ КУ 90 x 100 x 80 x t

Кронштейны
УМ К L x A x 50 x t

Кронштейн
УМ КУ 120 x 100 x 80 x t

Кронштейны
УМ К L x A x 50 x t


Кронштейн
УМ КУ 150 x 100 x 80 x t
УМ КУ 180 x 100 x 80 x t

Кронштейны
УМ К L x A x 50 x t

Кронштейн
УМ КУ 230 x 100 x 80 x t

Кронштейны
УМ К 250 x A x 50 x t
УМ К 280 x A x 50 x t
УМ К 300 x A x 50 x t

Толщина теплоизоляции, мм

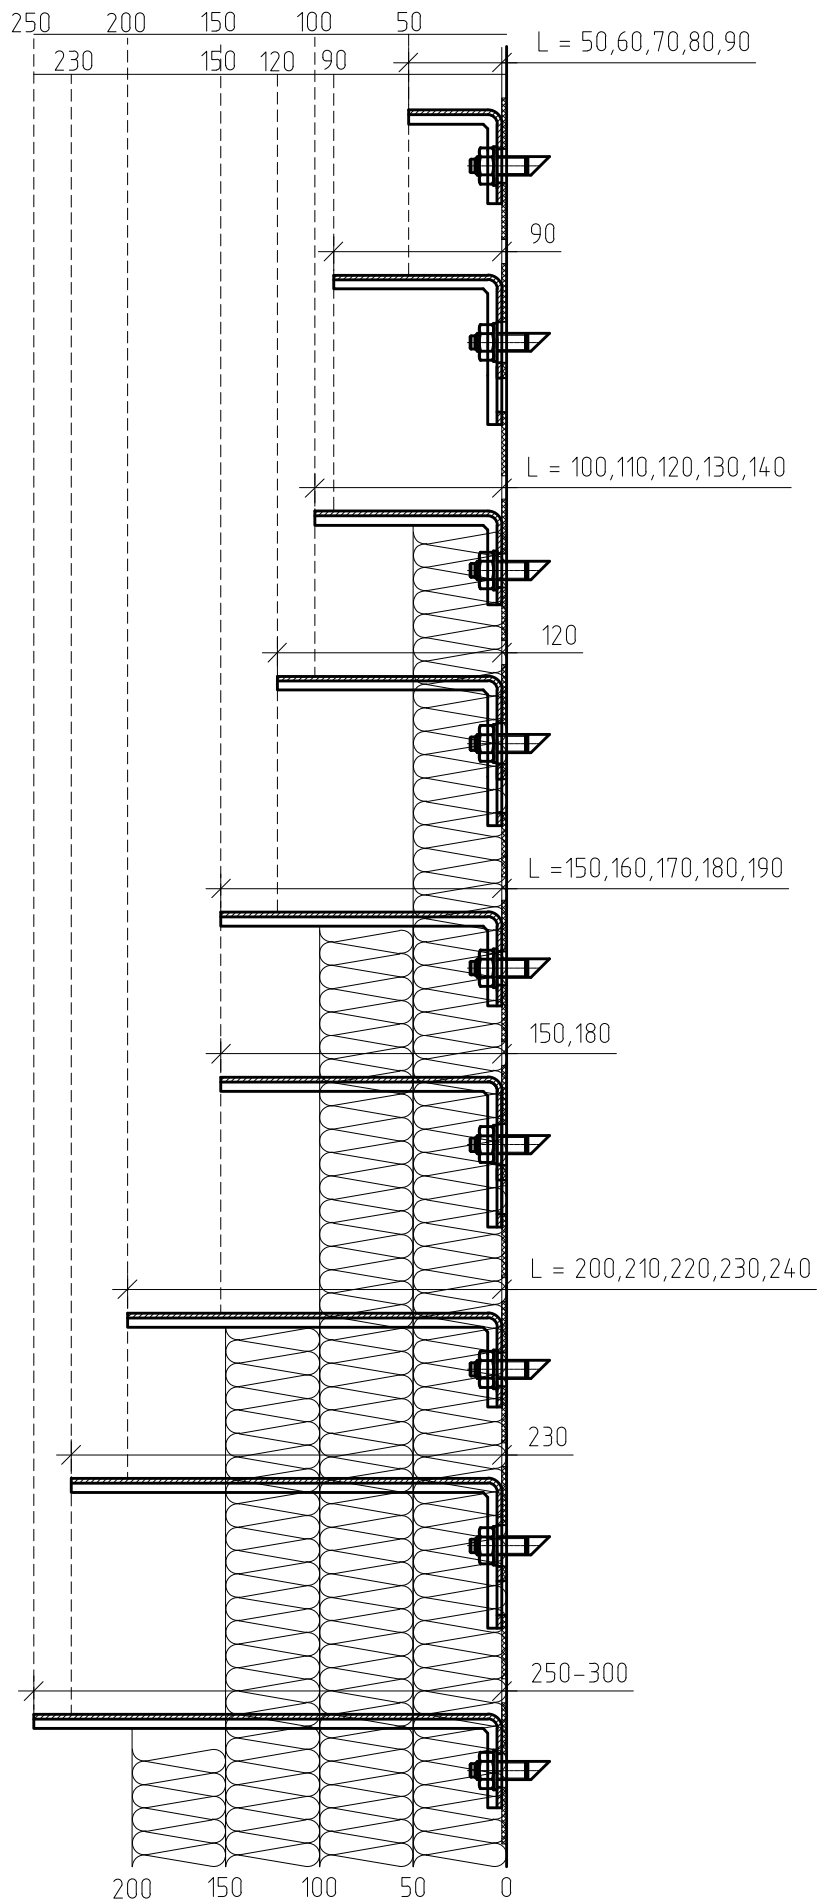

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Схемы крепления утеплителя

Лист

4.5

Копировал

Формат

A4

Справ. №

5. Рядовая система


5.1. Крепление на шинах

					Рядовая система. Крепление на шинах	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5.1.1


Перв. примен.

Справ. №

Вертикальный разрез

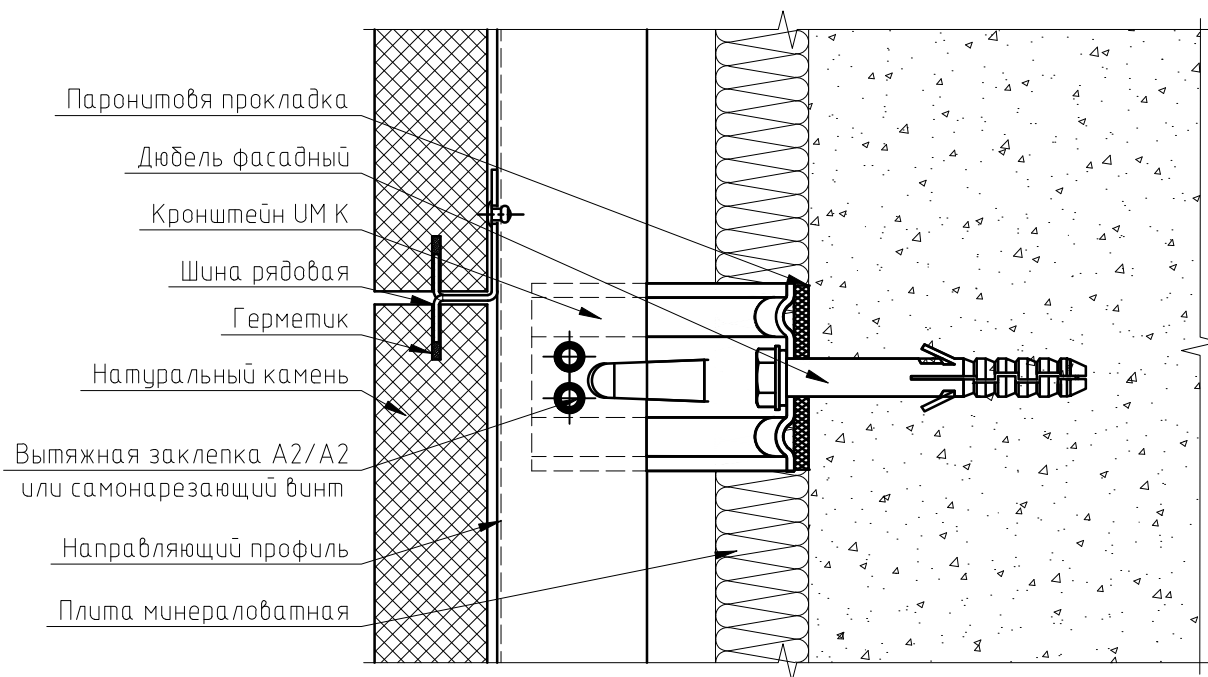

Горизонтальный разрез

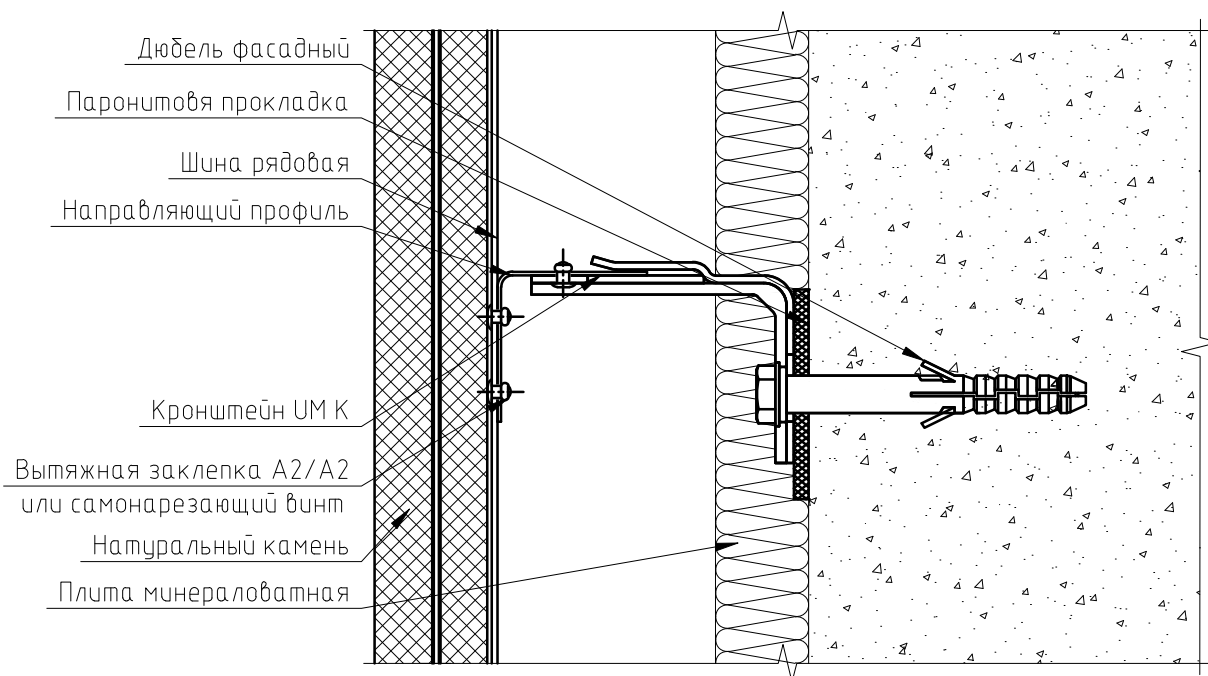

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Лист

5.1.2

Копировал


Формат

A4


Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

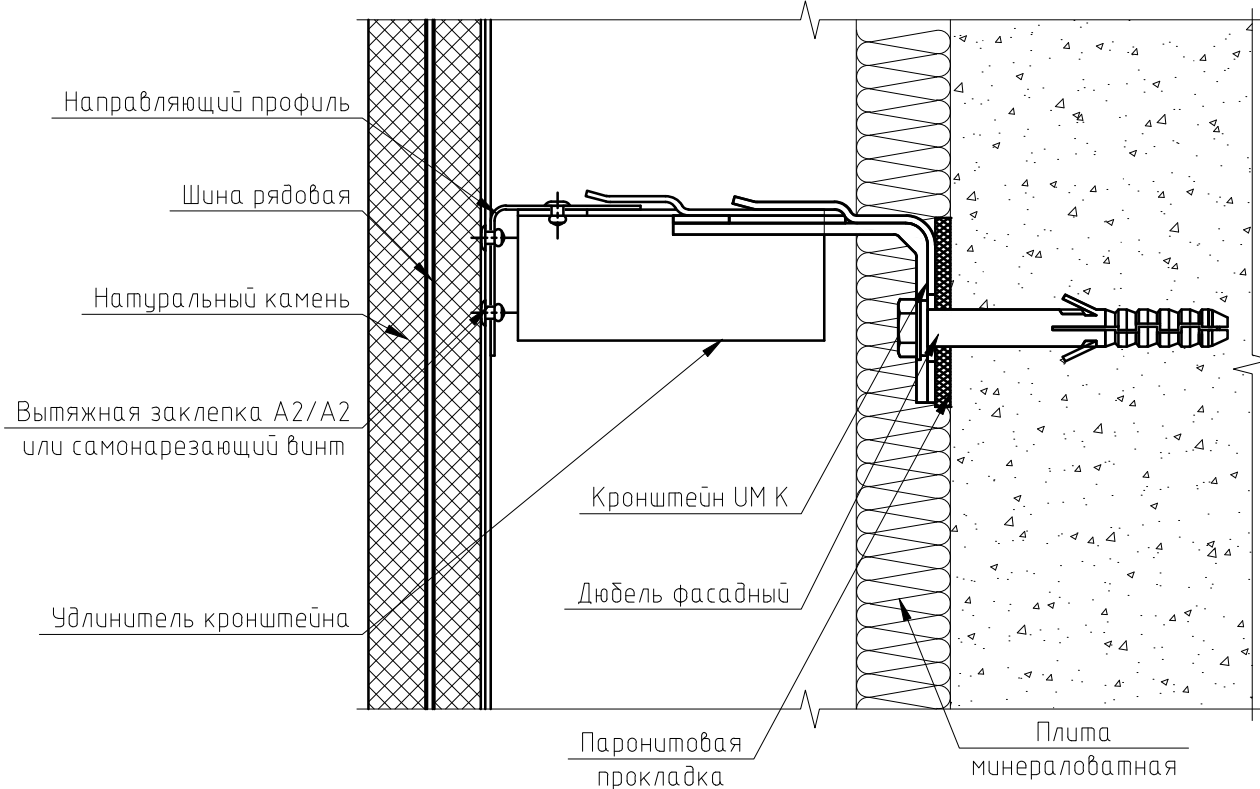

Вертикальный разрез

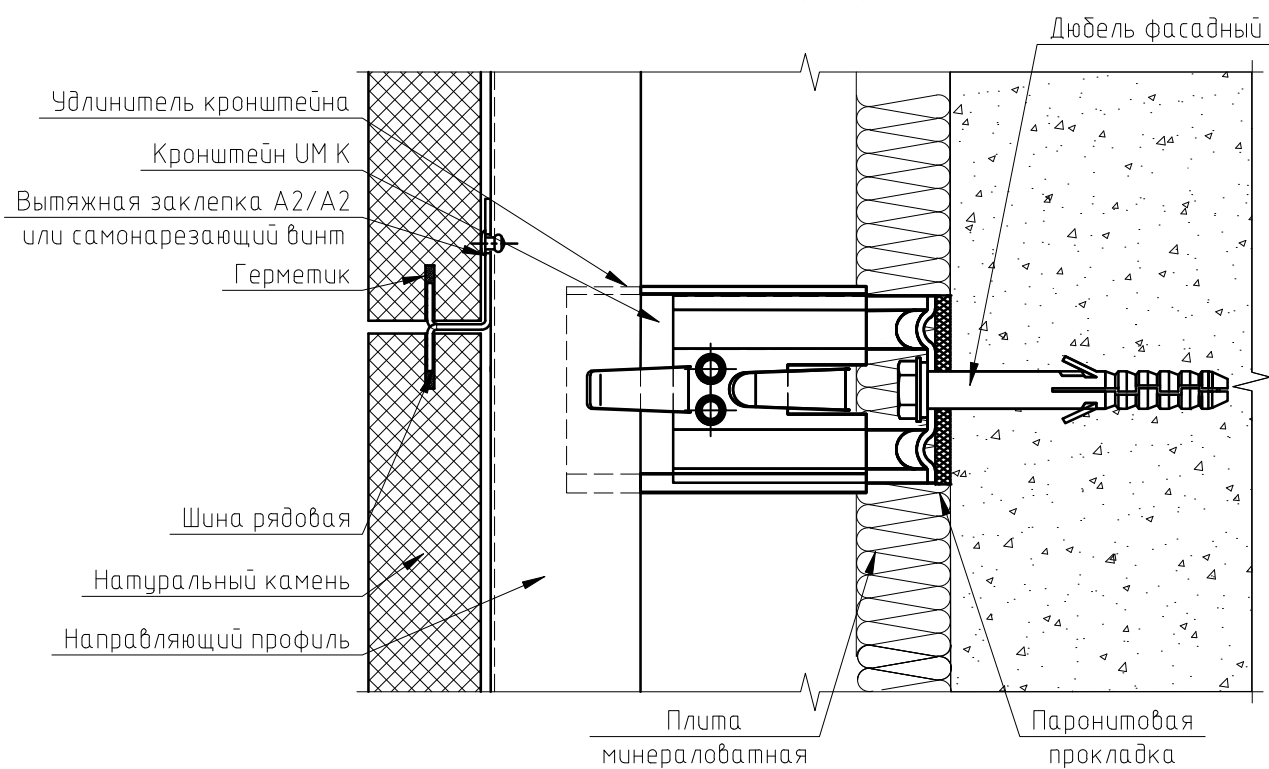

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Лист

5.1.3

Копировал


Формат

A4


Справ. №

Перв. примен.

Вертикальный разрез

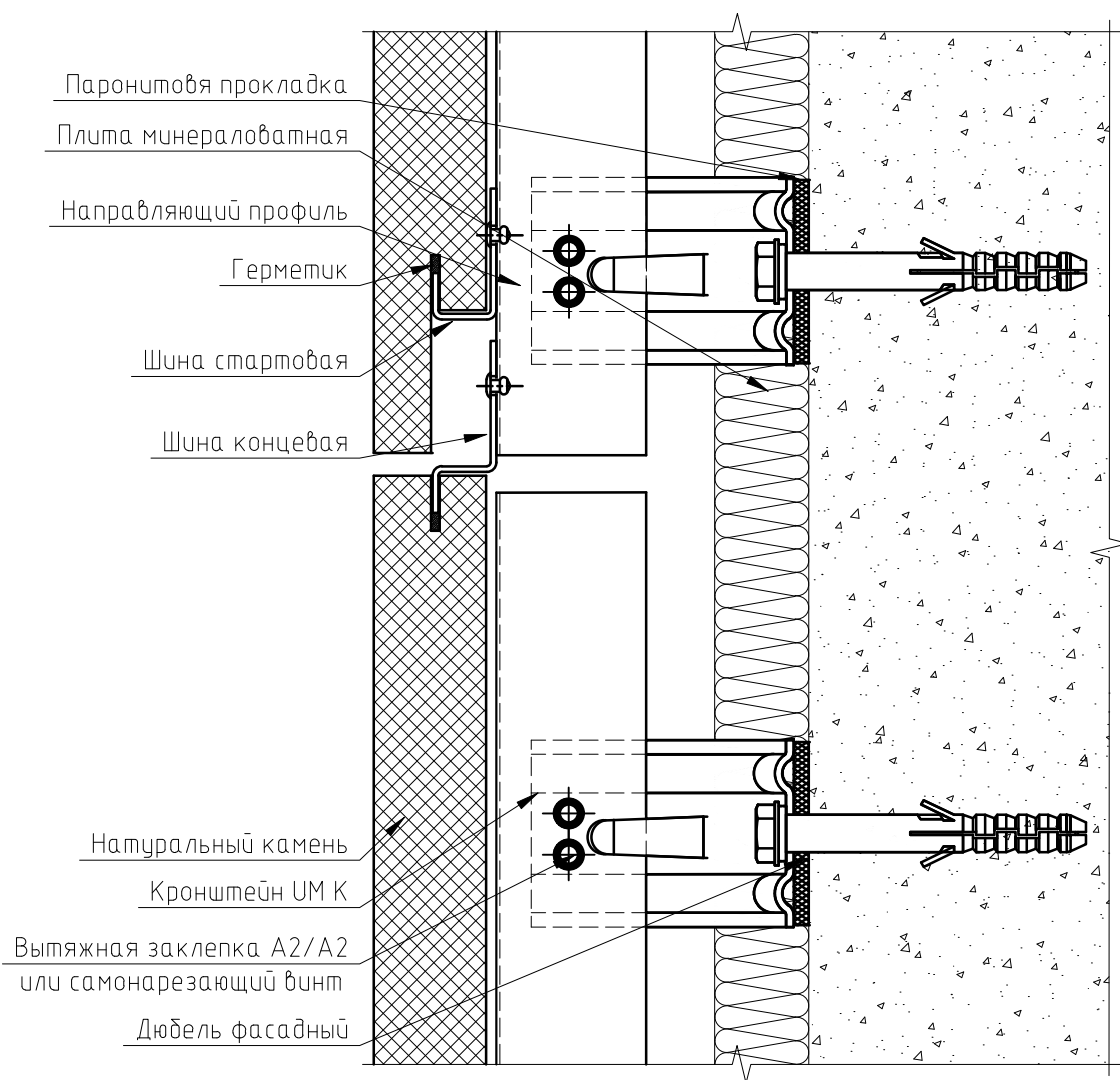

Вертикальный разрез

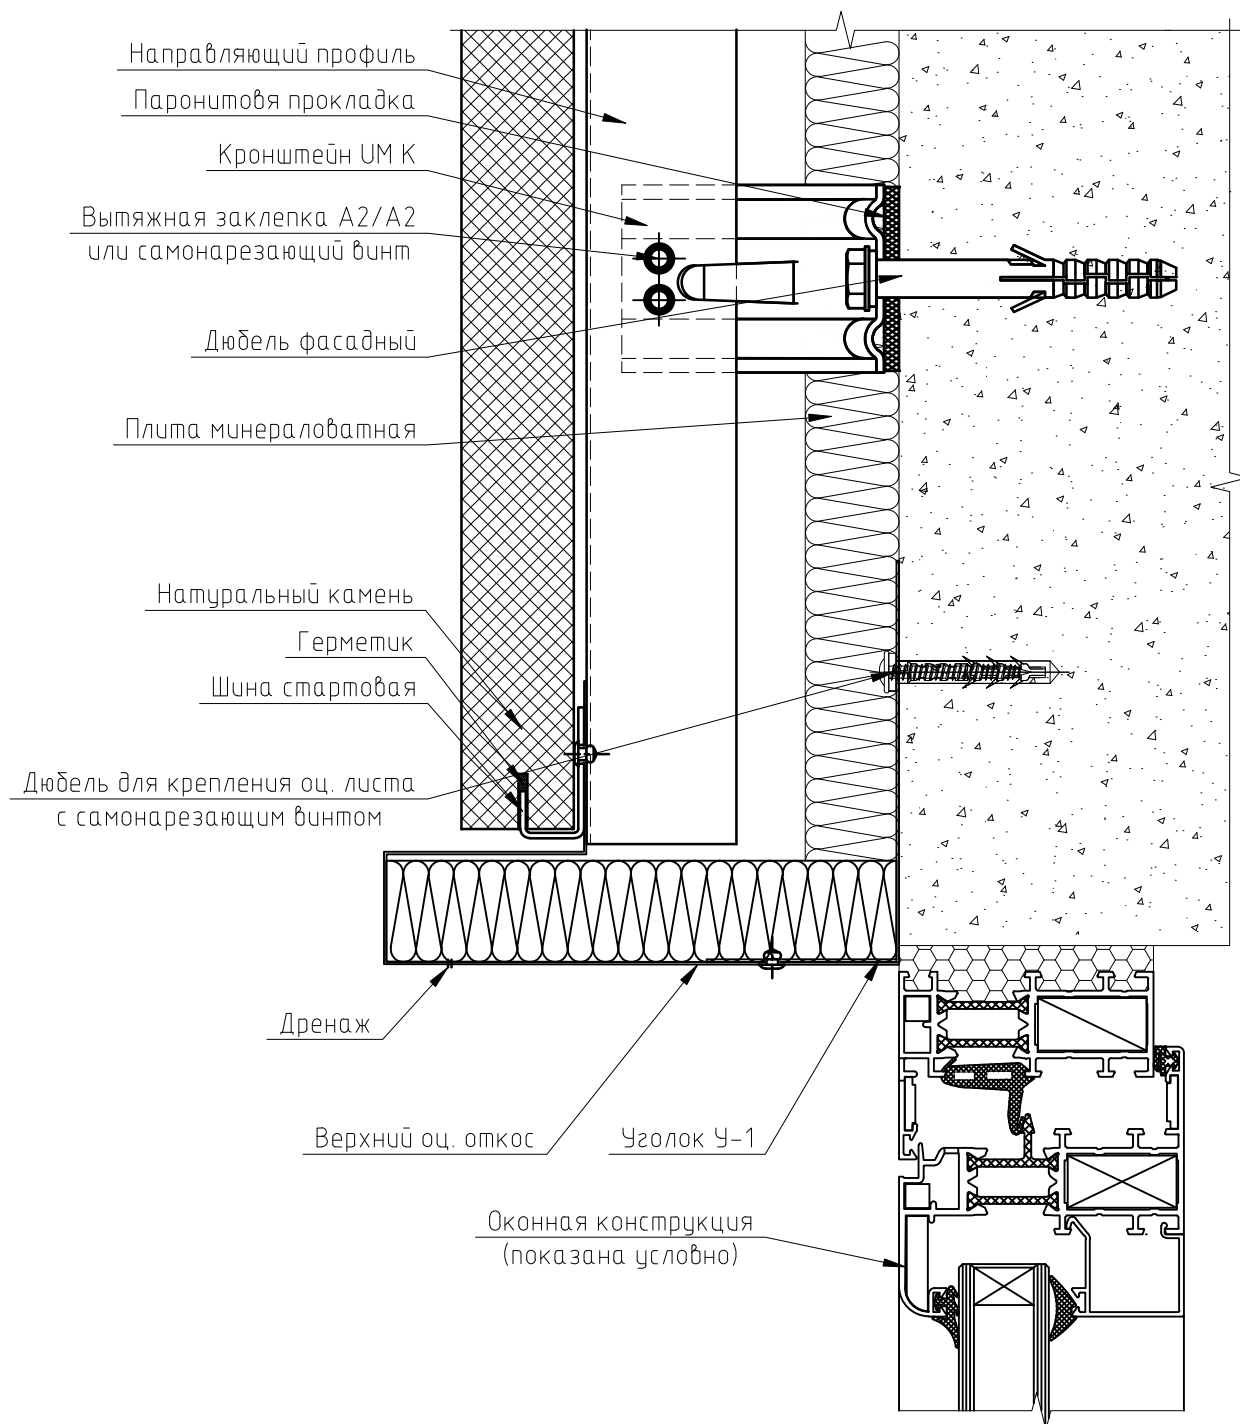

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Копировал

Формат

А4


Лист

5.1.5

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

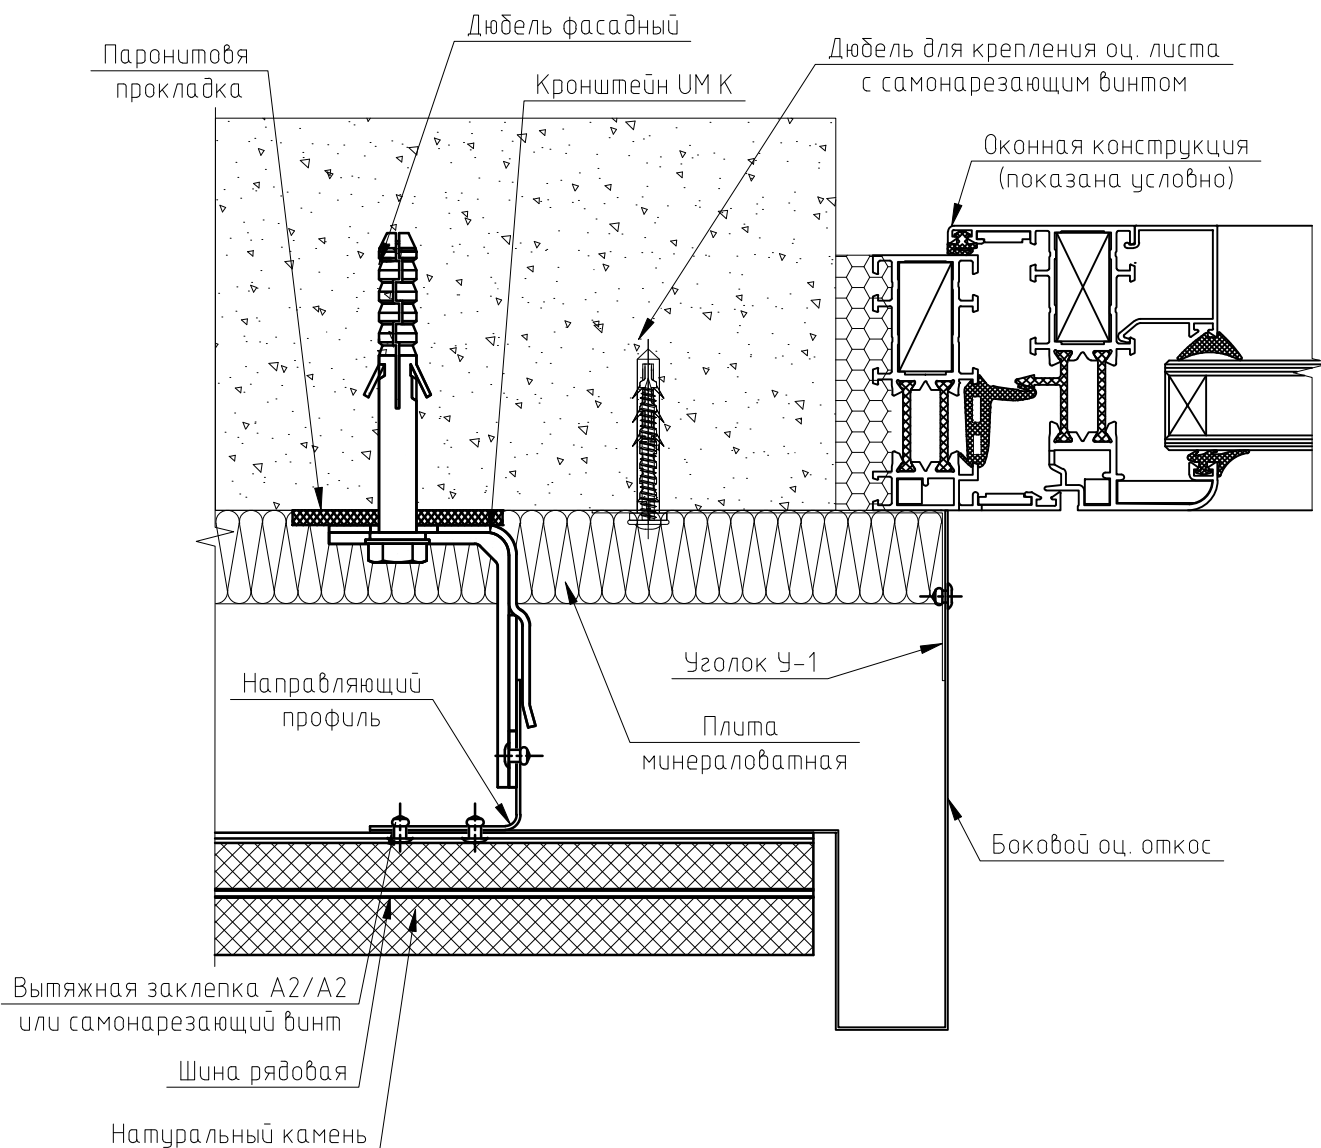

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Лист


5.1.6

Копировал

Формат

A4

Вертикальный разрез

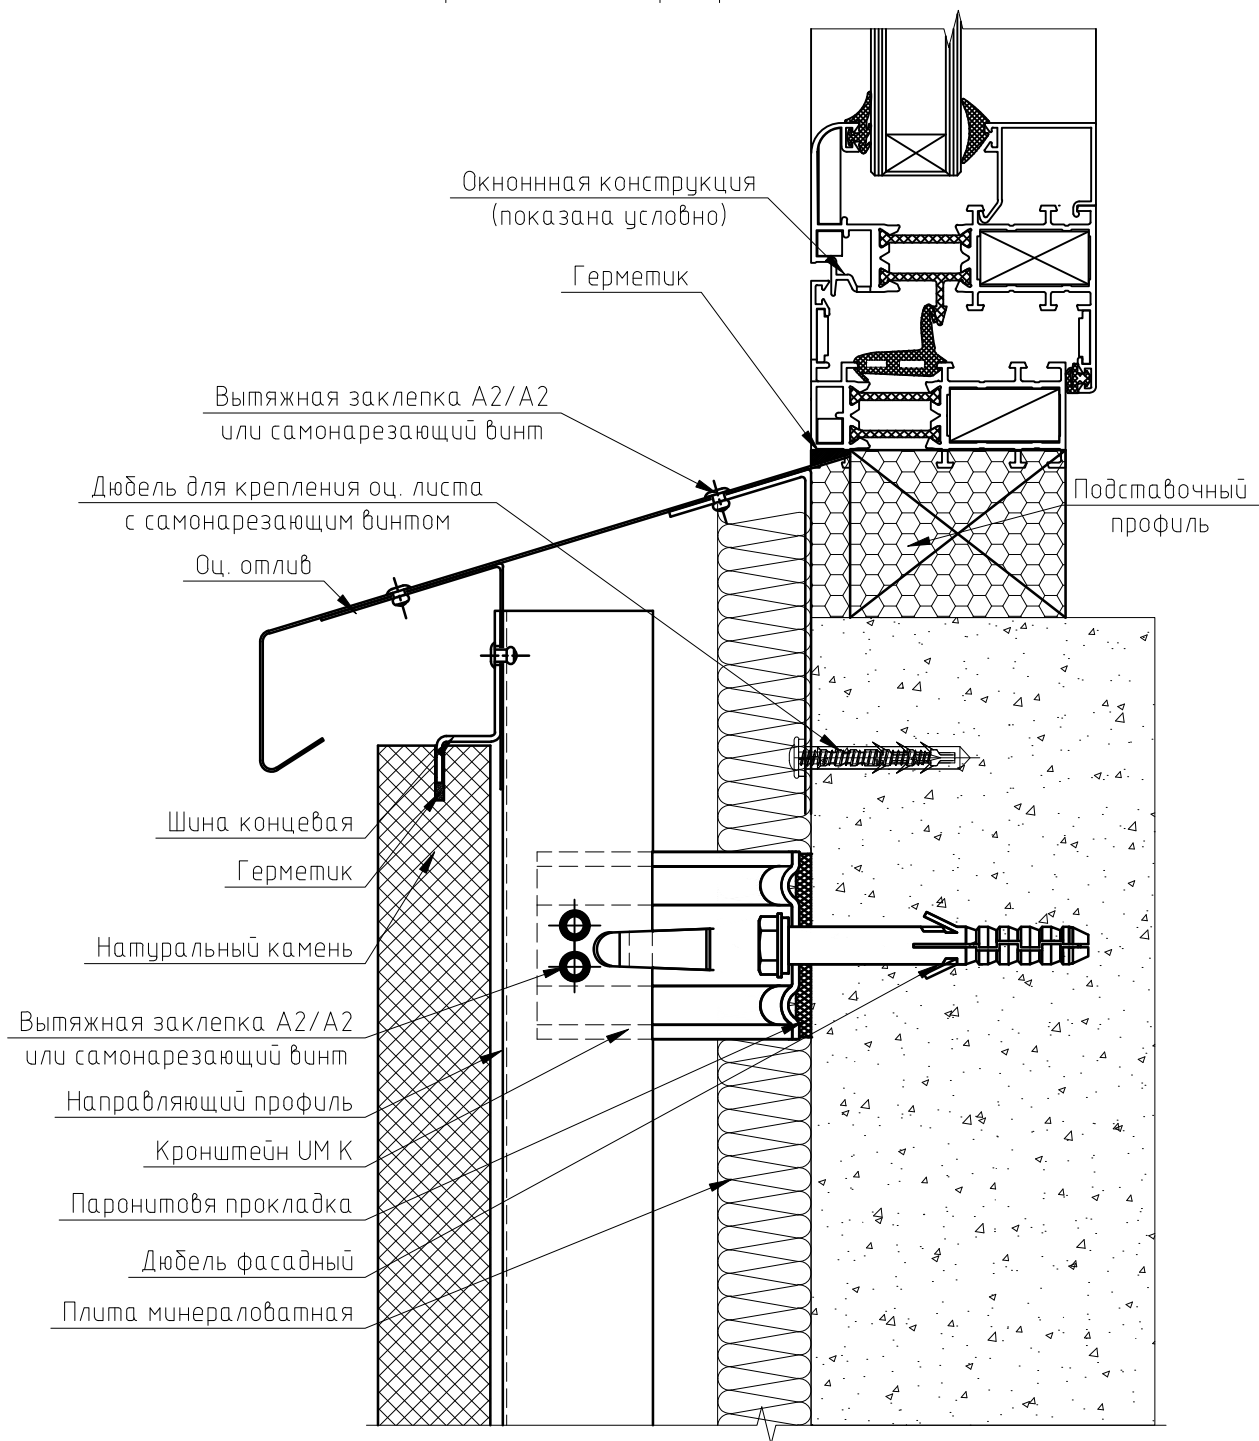

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Копировал

Формат

А4

Лист

5.1.7

Перв. примен.

Справ. №

Плита
минераловатная

Паранитовая
прокладка

Кронштейн
УМ К

Вытяжная заклепка А2/А2
или самонарезающий винт

Профиль горизонтальный UM ГО

Дюбель фасадный
в вразбежку по вертикали

4 min-100

min. 10

Направляющий
профиль


Шина рядовая

Натуральный камень

Лист
5.1.8

Перв. примен.

Справ. №

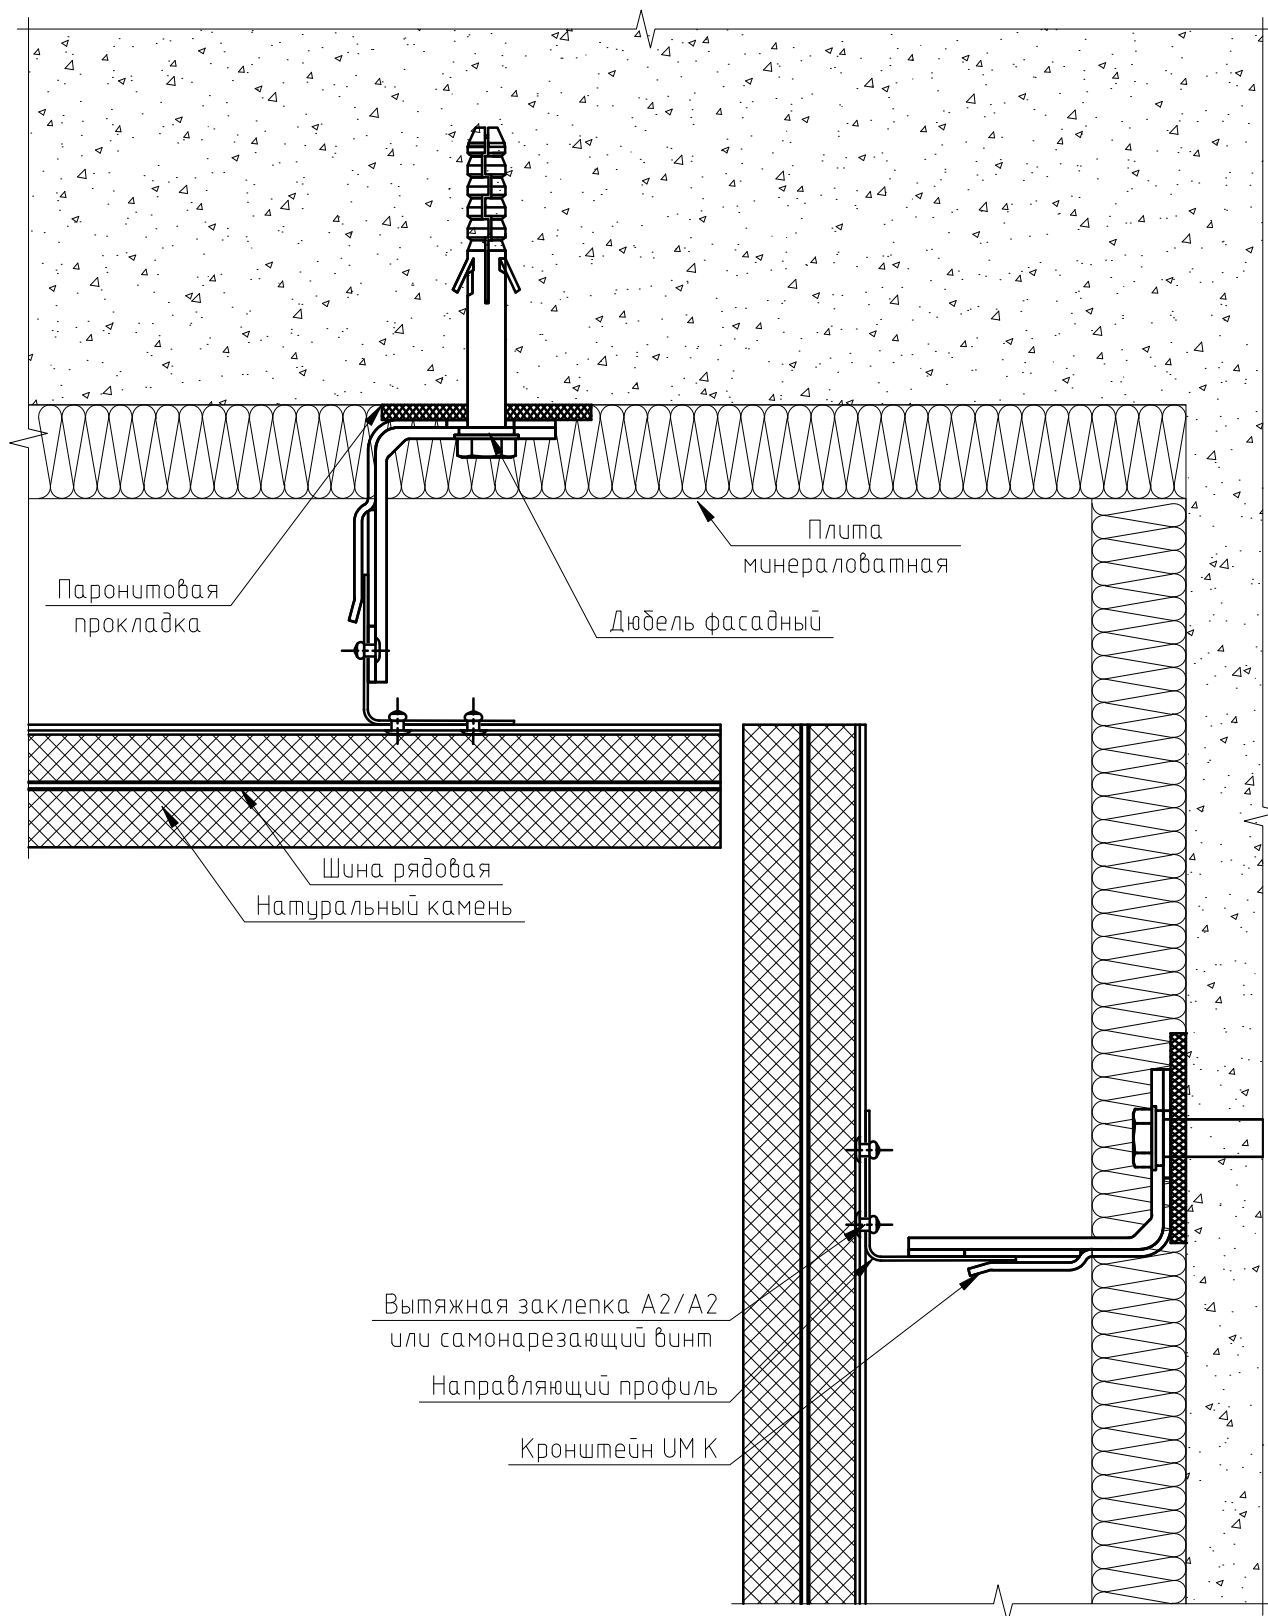


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Луст


5.1.9

Вертикальный разрез

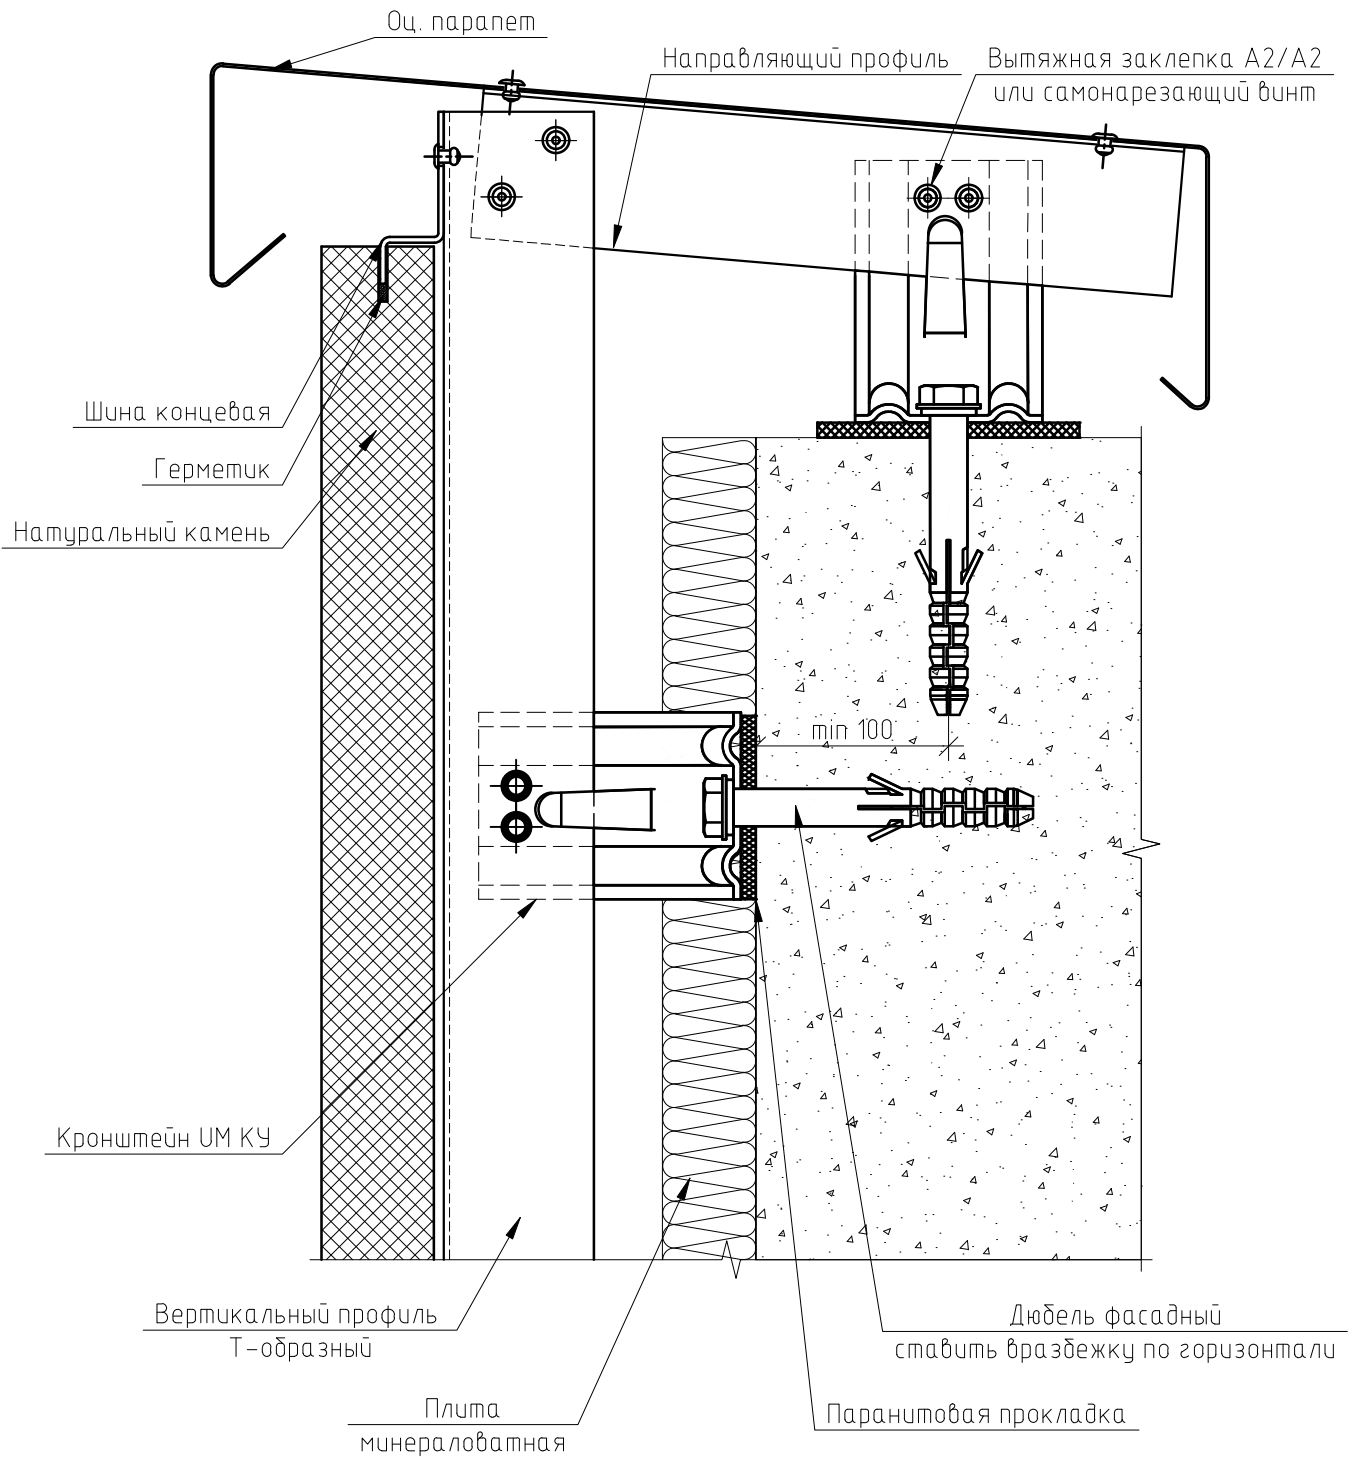

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вертикальный разрез

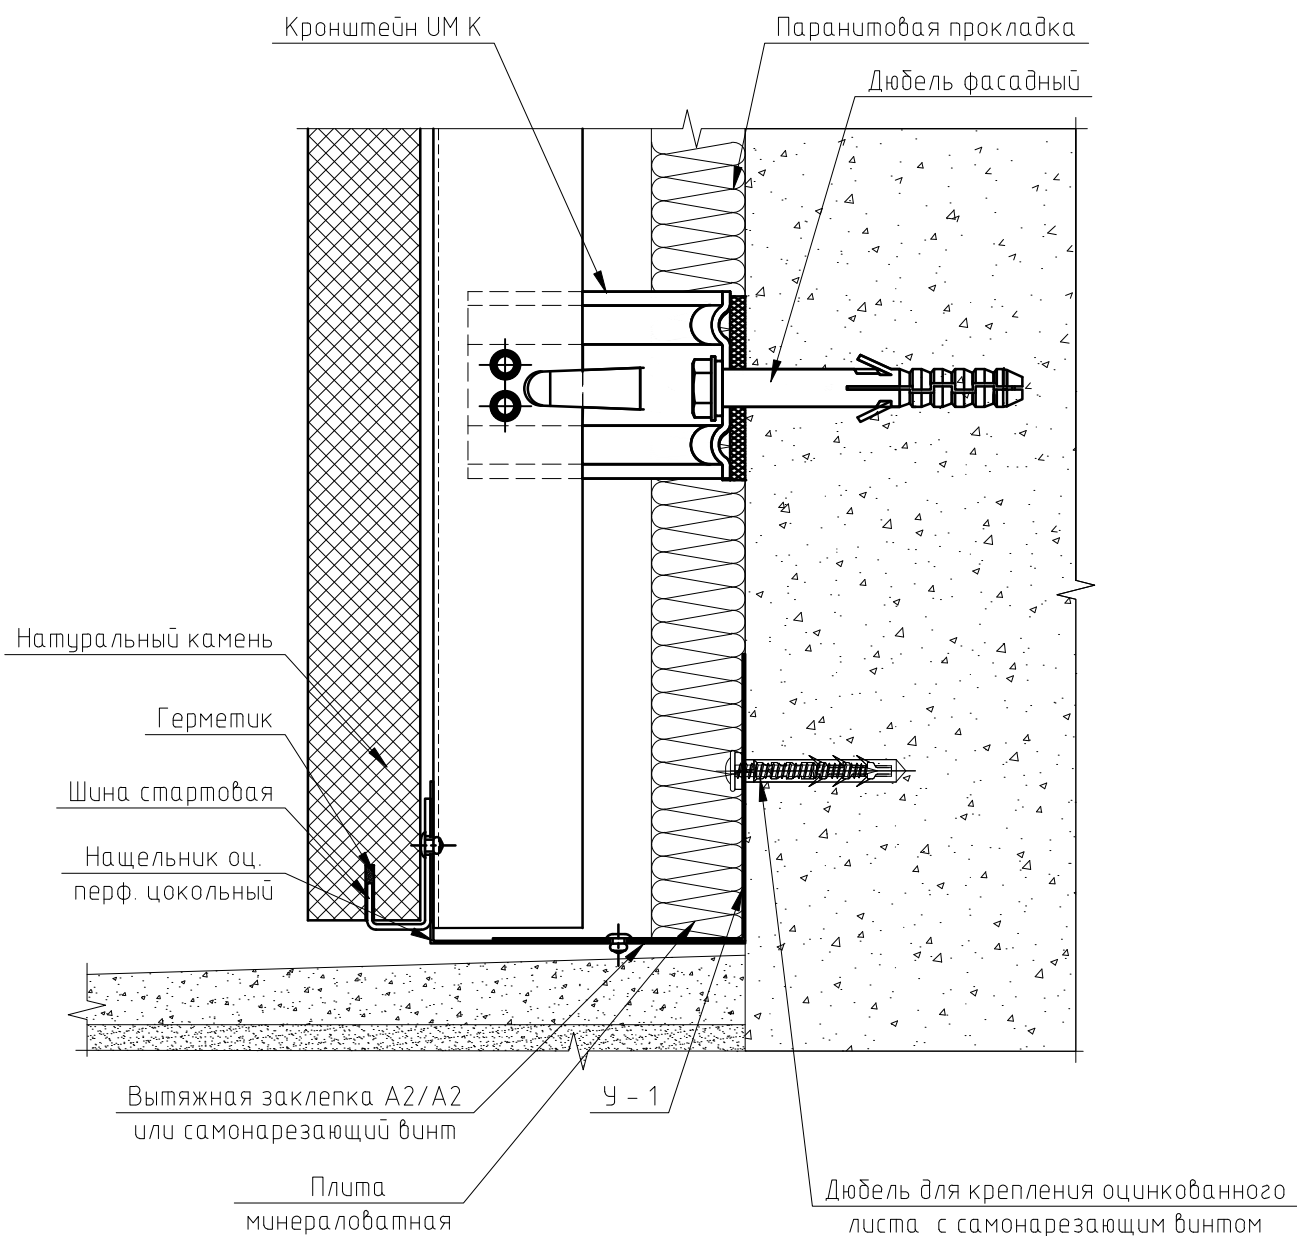

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах


Лист

5.1.11

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

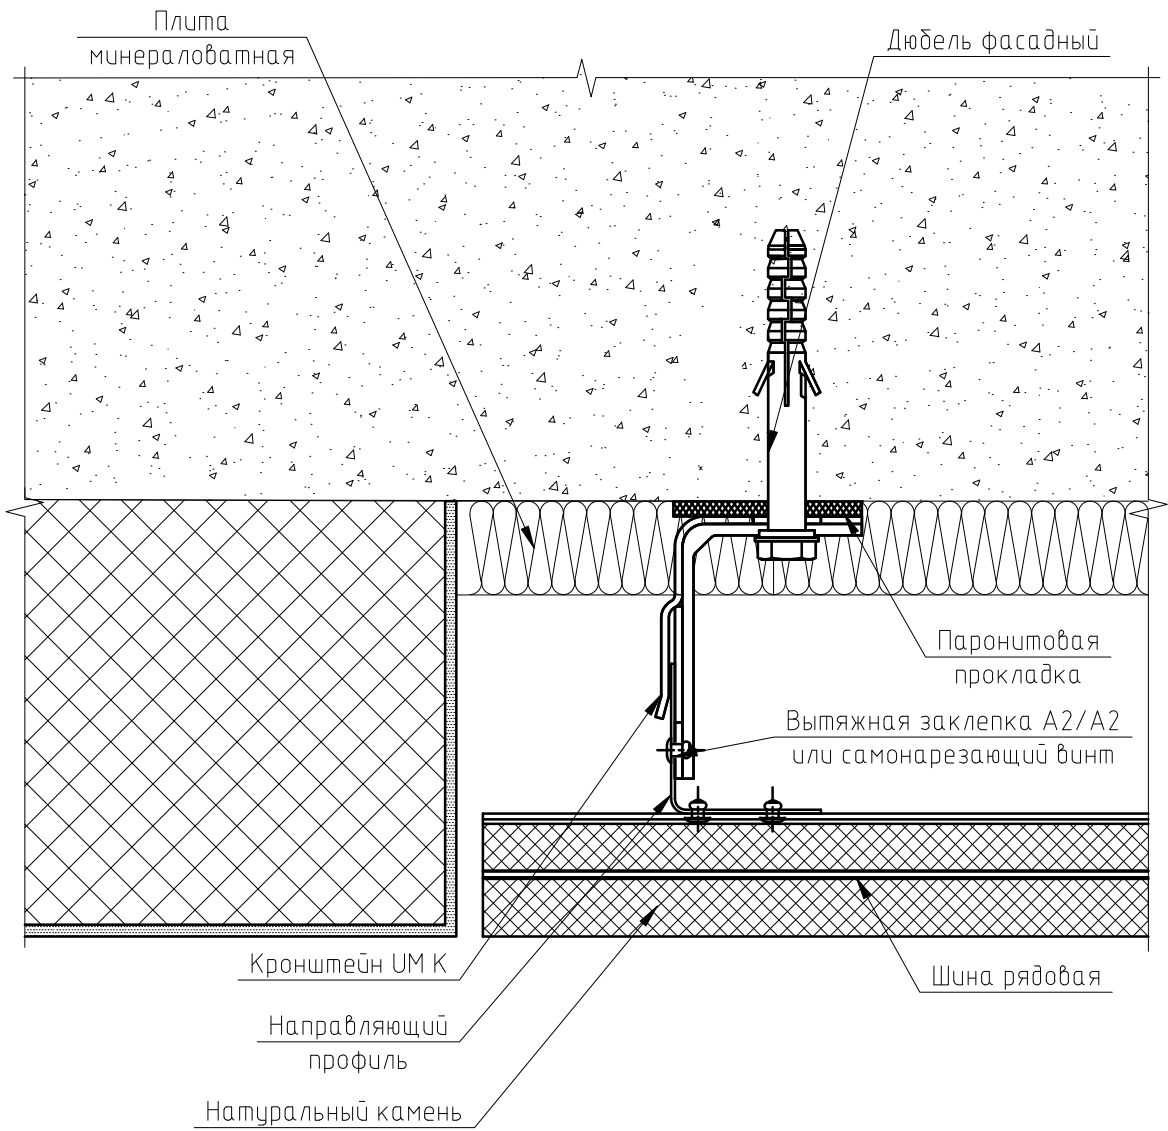

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на шинах

Лист
5.112

Справ. №	Перв. примен.


5. Рядовая система
5.2. Крепление "Краб"

					Рядовая система. Крепление "Краб"	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5.2.1


Перв. примен.

Справ. №

Вертикальный разрез

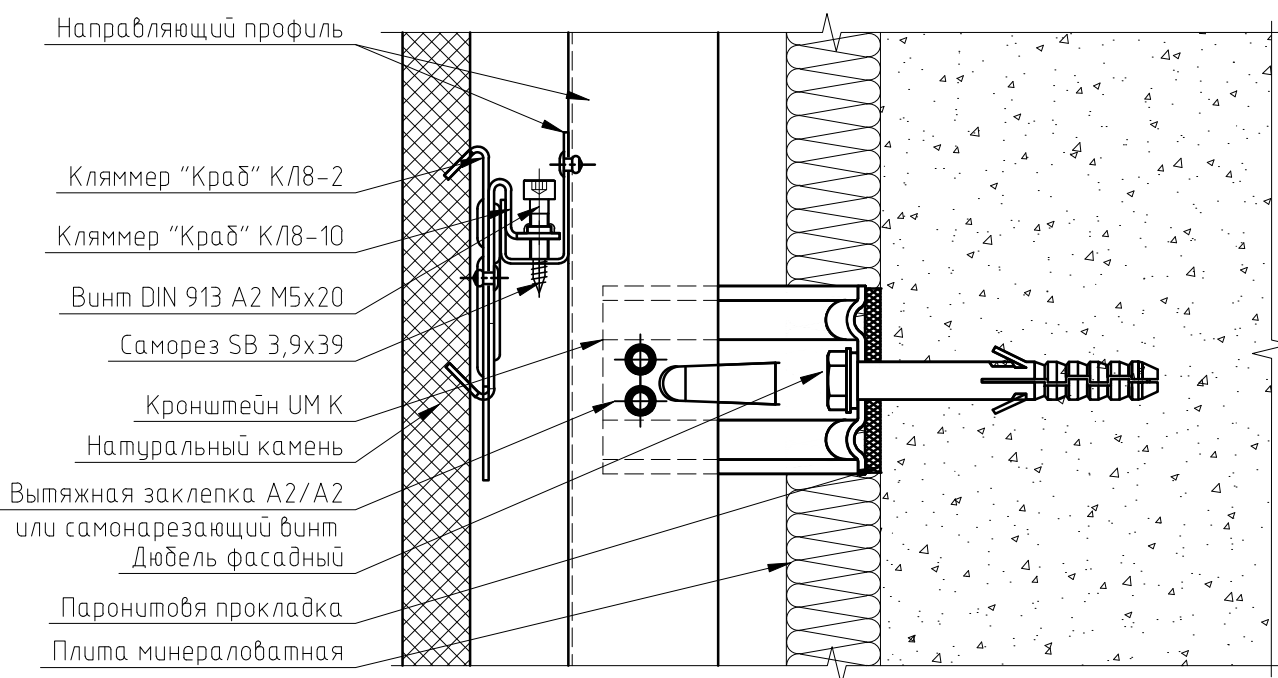

Горизонтальный разрез

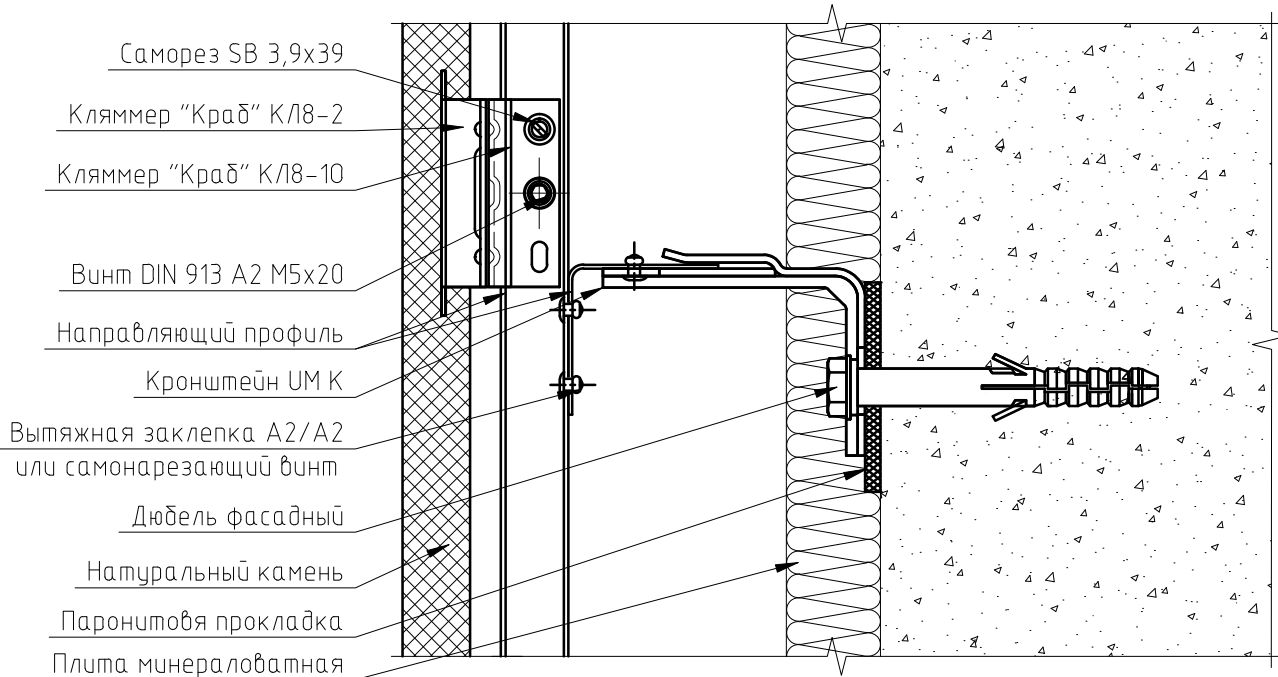

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист

5.2.2

Копировал


Формат

A4


Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

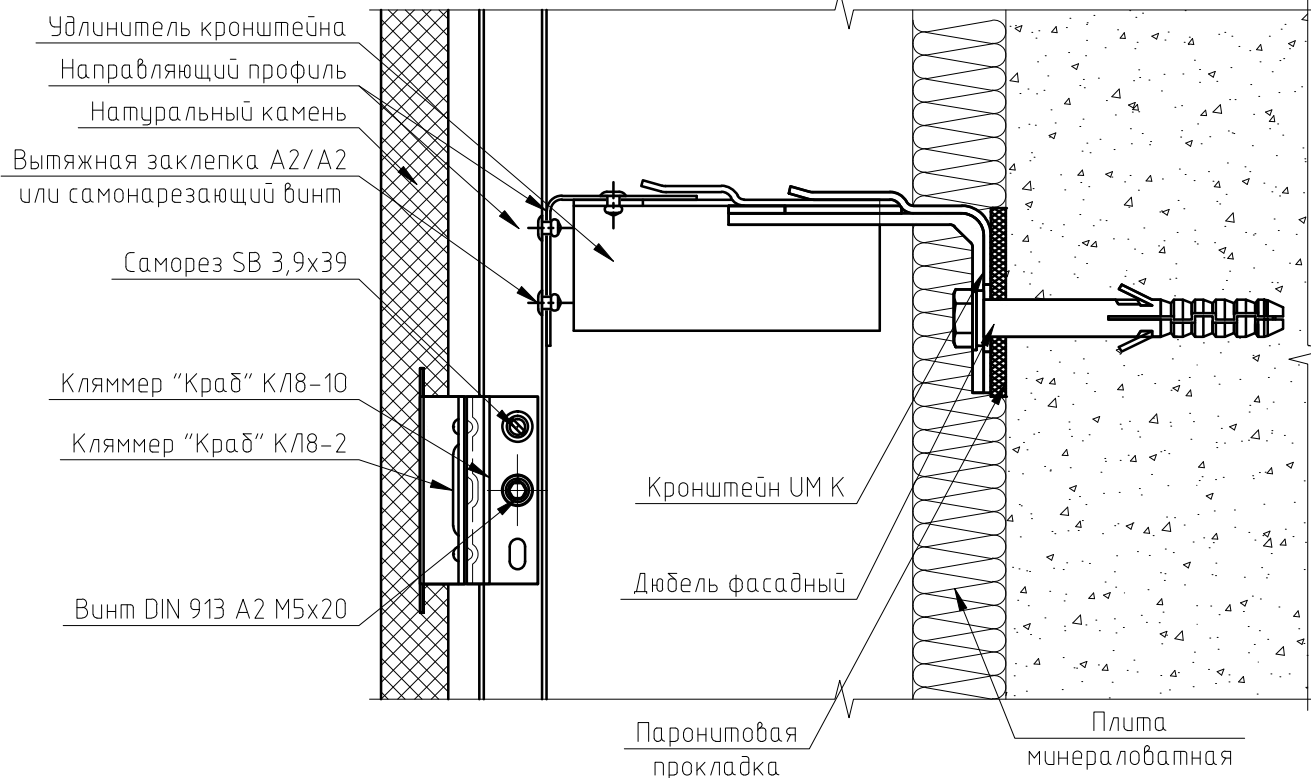

Вертикальный разрез

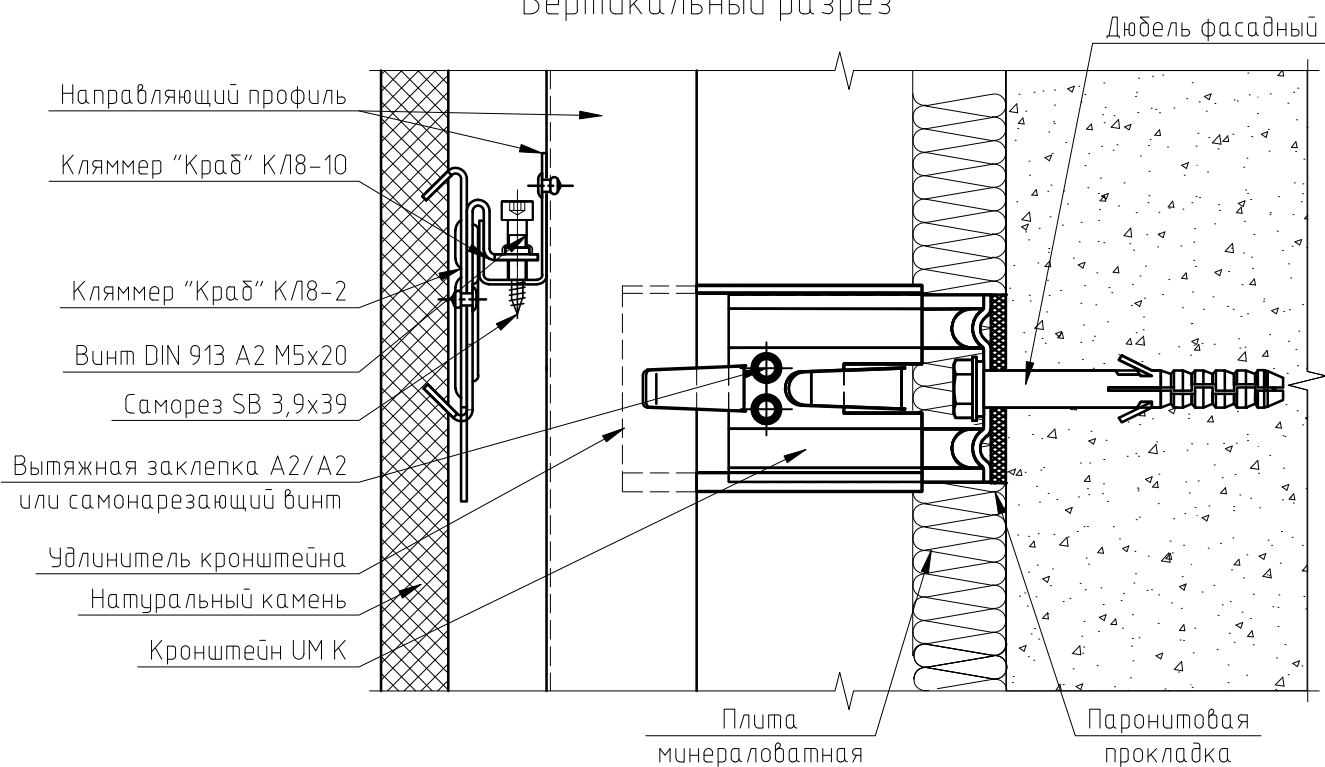

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист

5.2.3

Копировал


Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

Вертикальный разрез

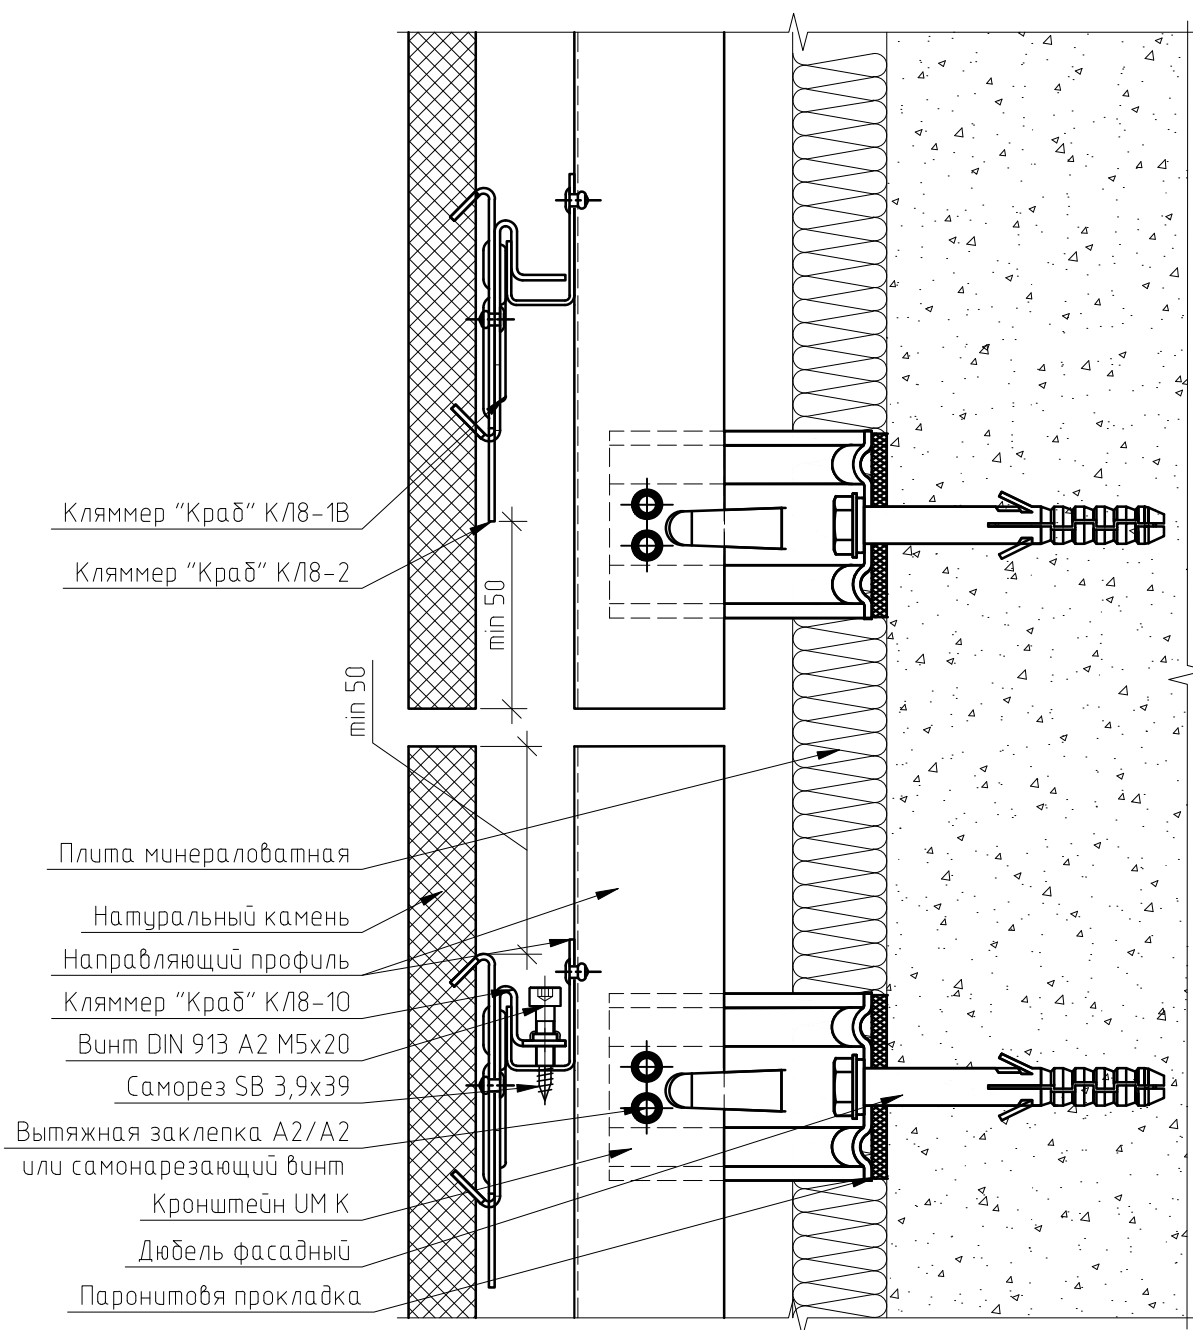

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист


5.2.4

Копировал

Формат

A4

Вертикальный разрез

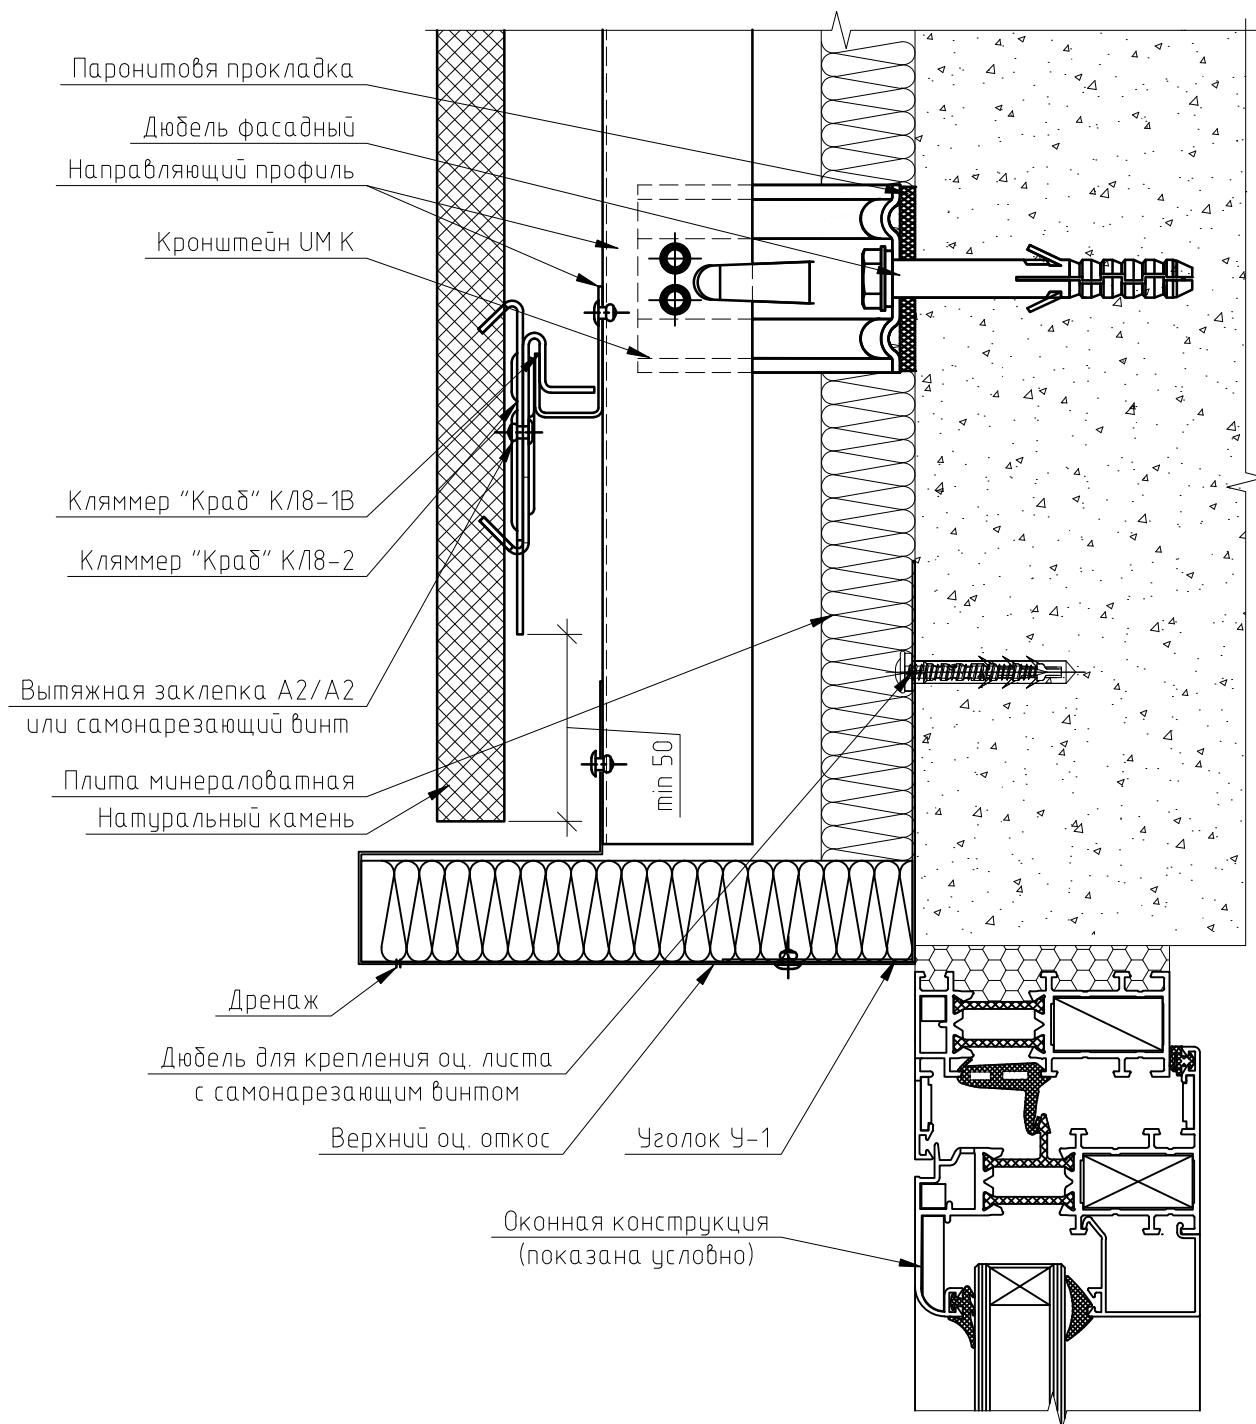

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист

5.2.5

Перв. примен.

Справ. №

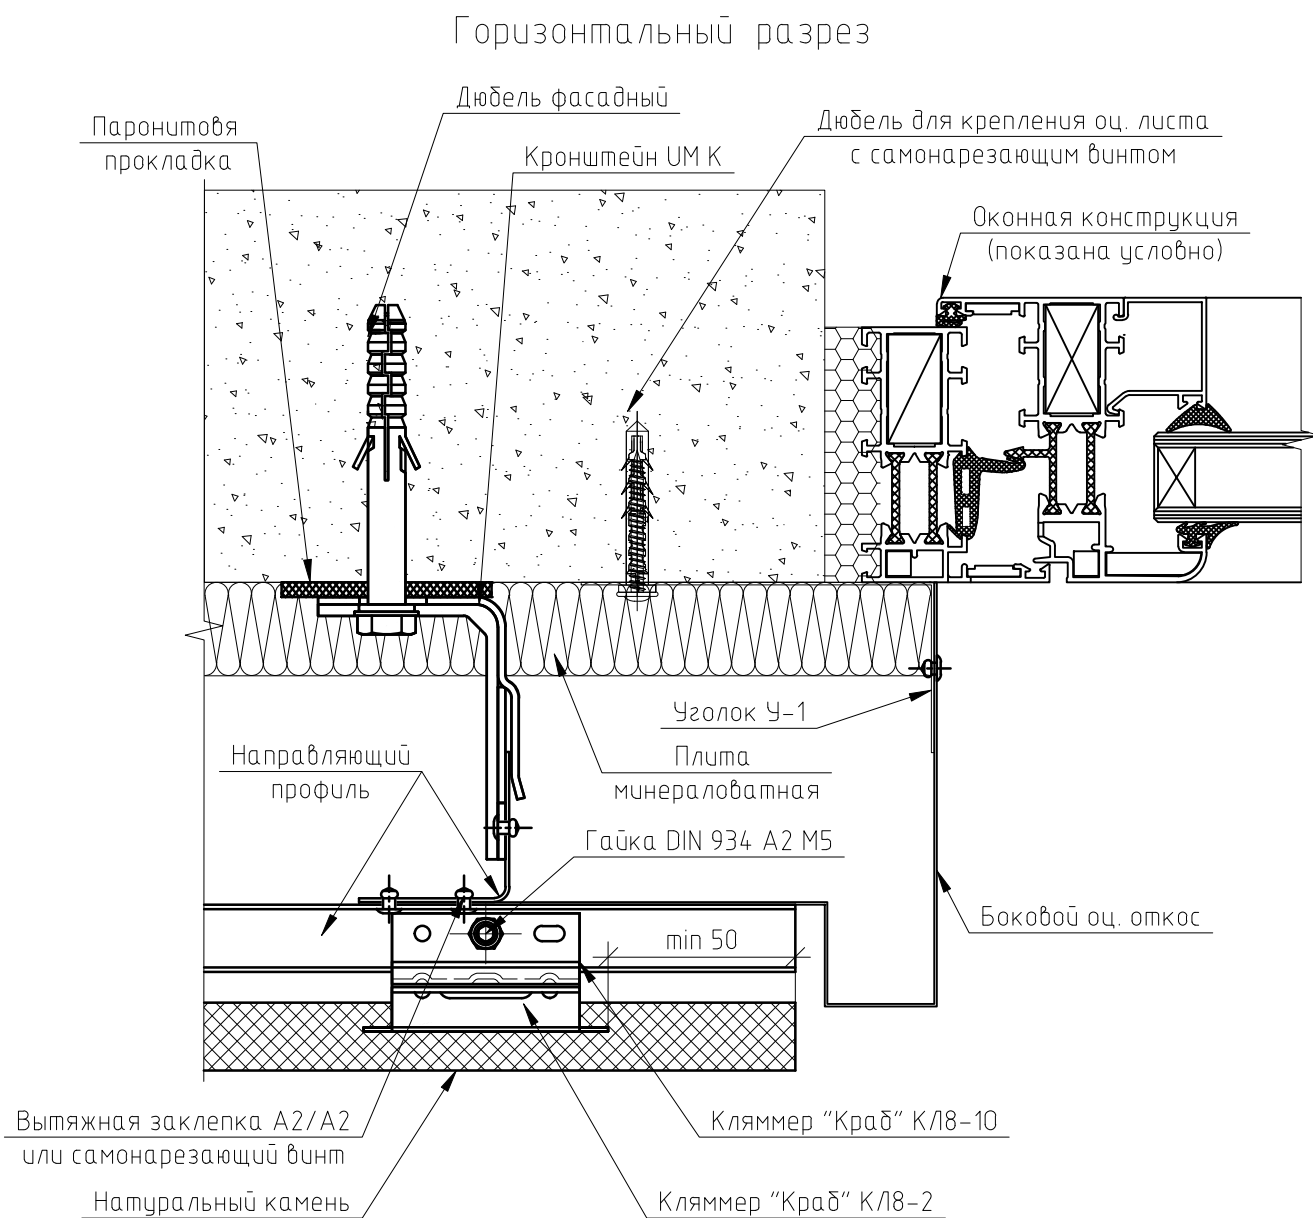

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист


5.2.6

Копировал

Формат

A4

Вертикальный разрез

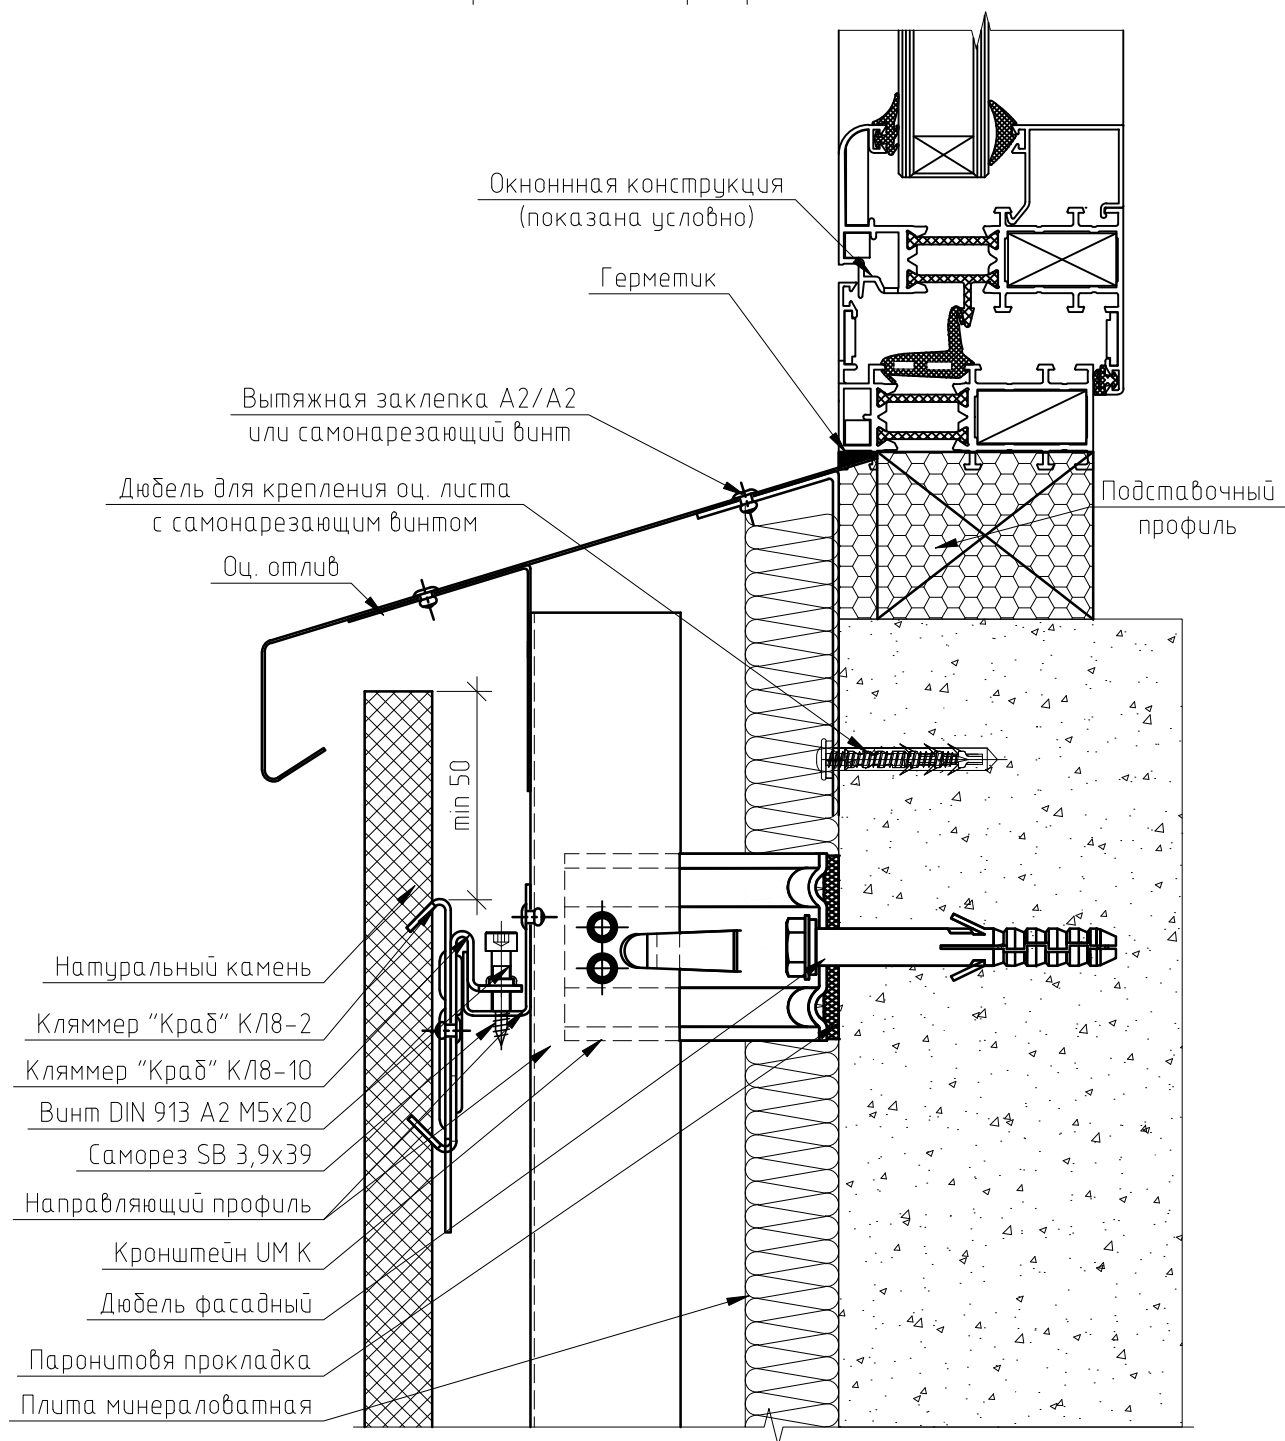

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист

5.2.7

Горизонтальный разрез

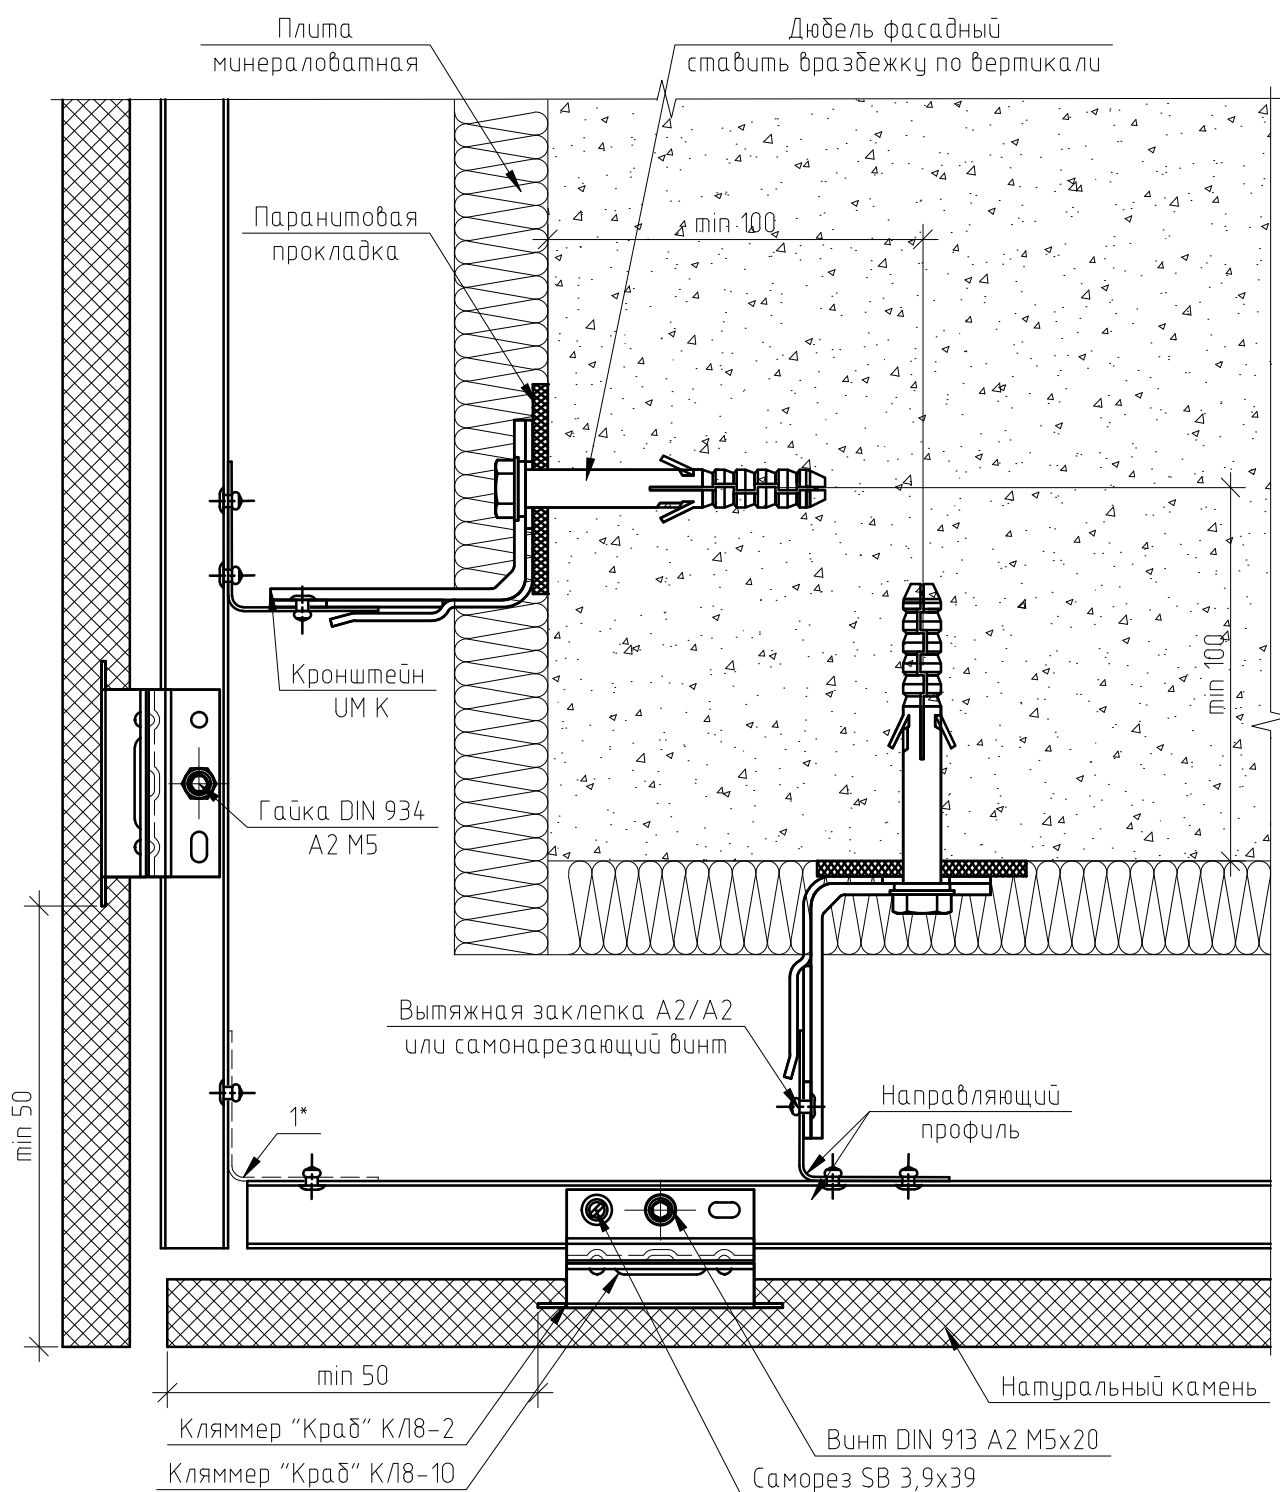

Примечания:

1*. Необходимость крепления направляющих профилей уголком определяется на основании статического расчета.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"


Лист

5.2.8

Горизонтальный разрез

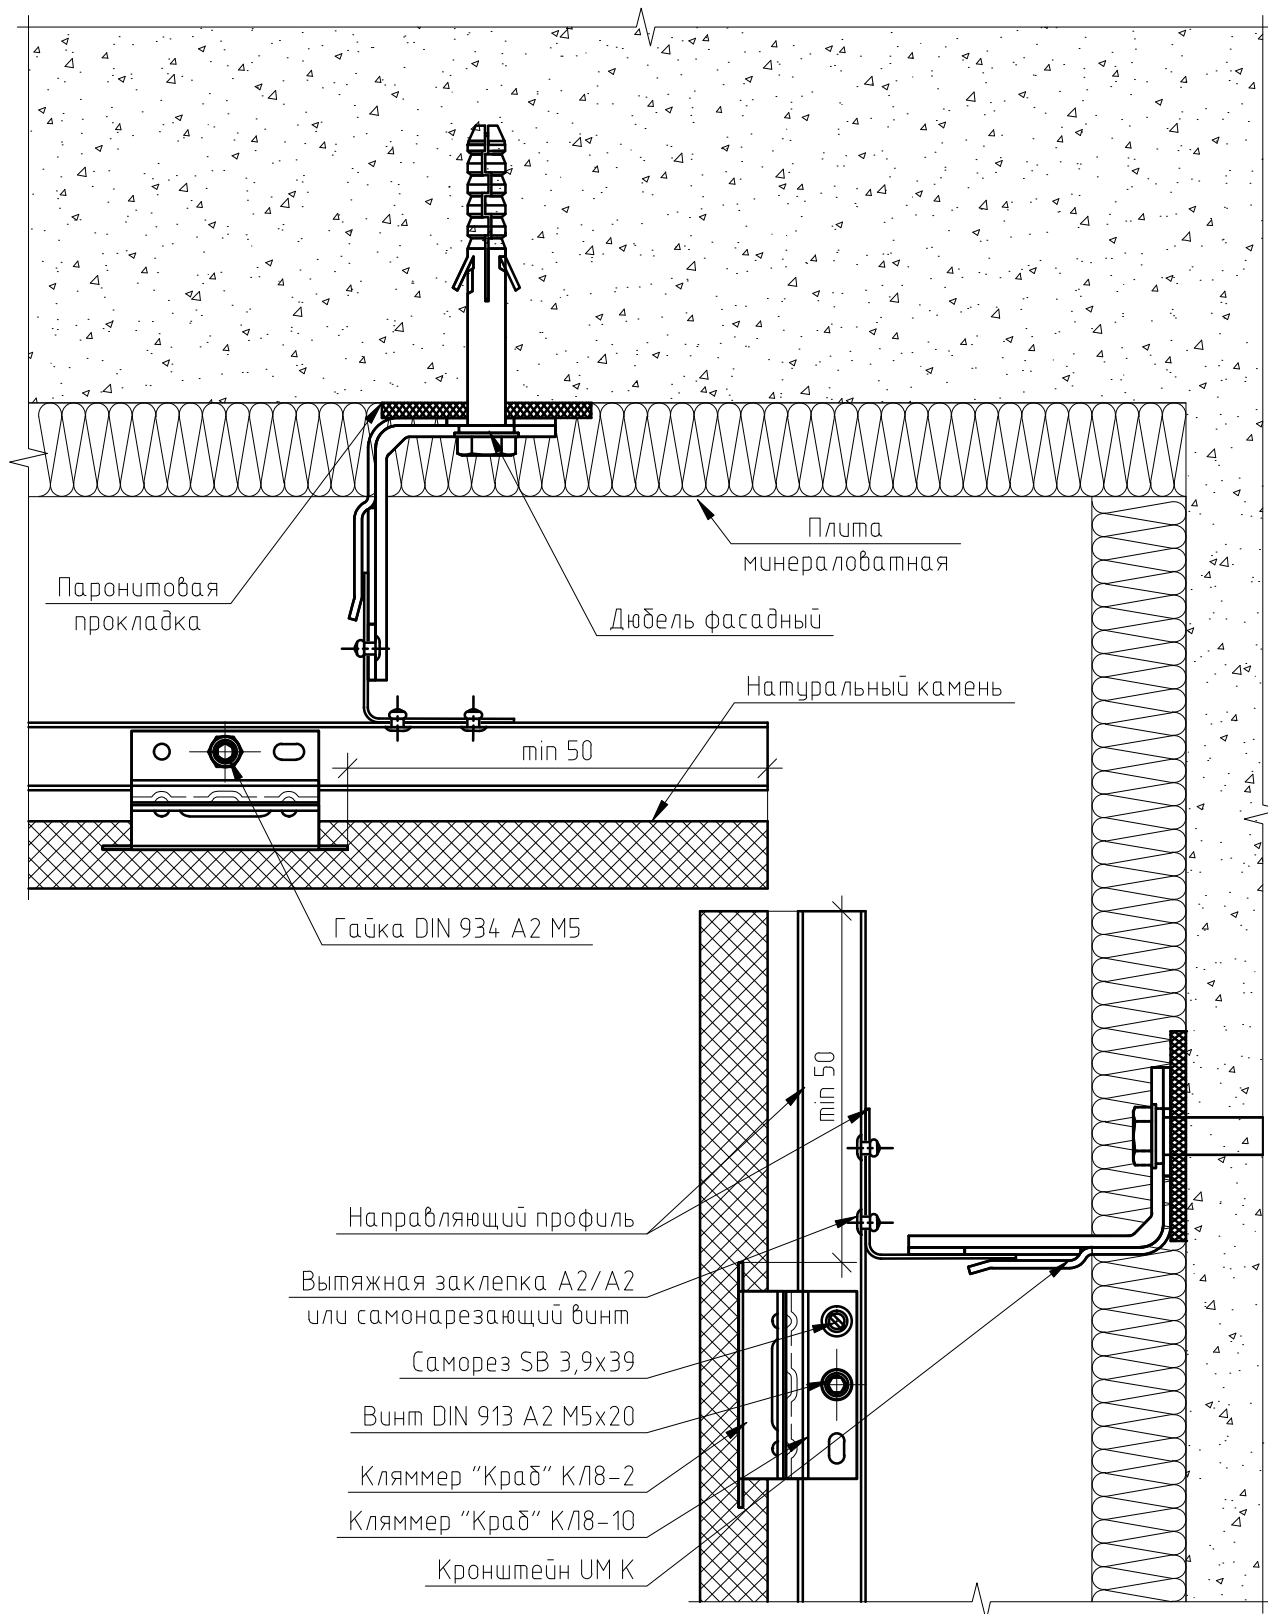

Вертикальный разрез

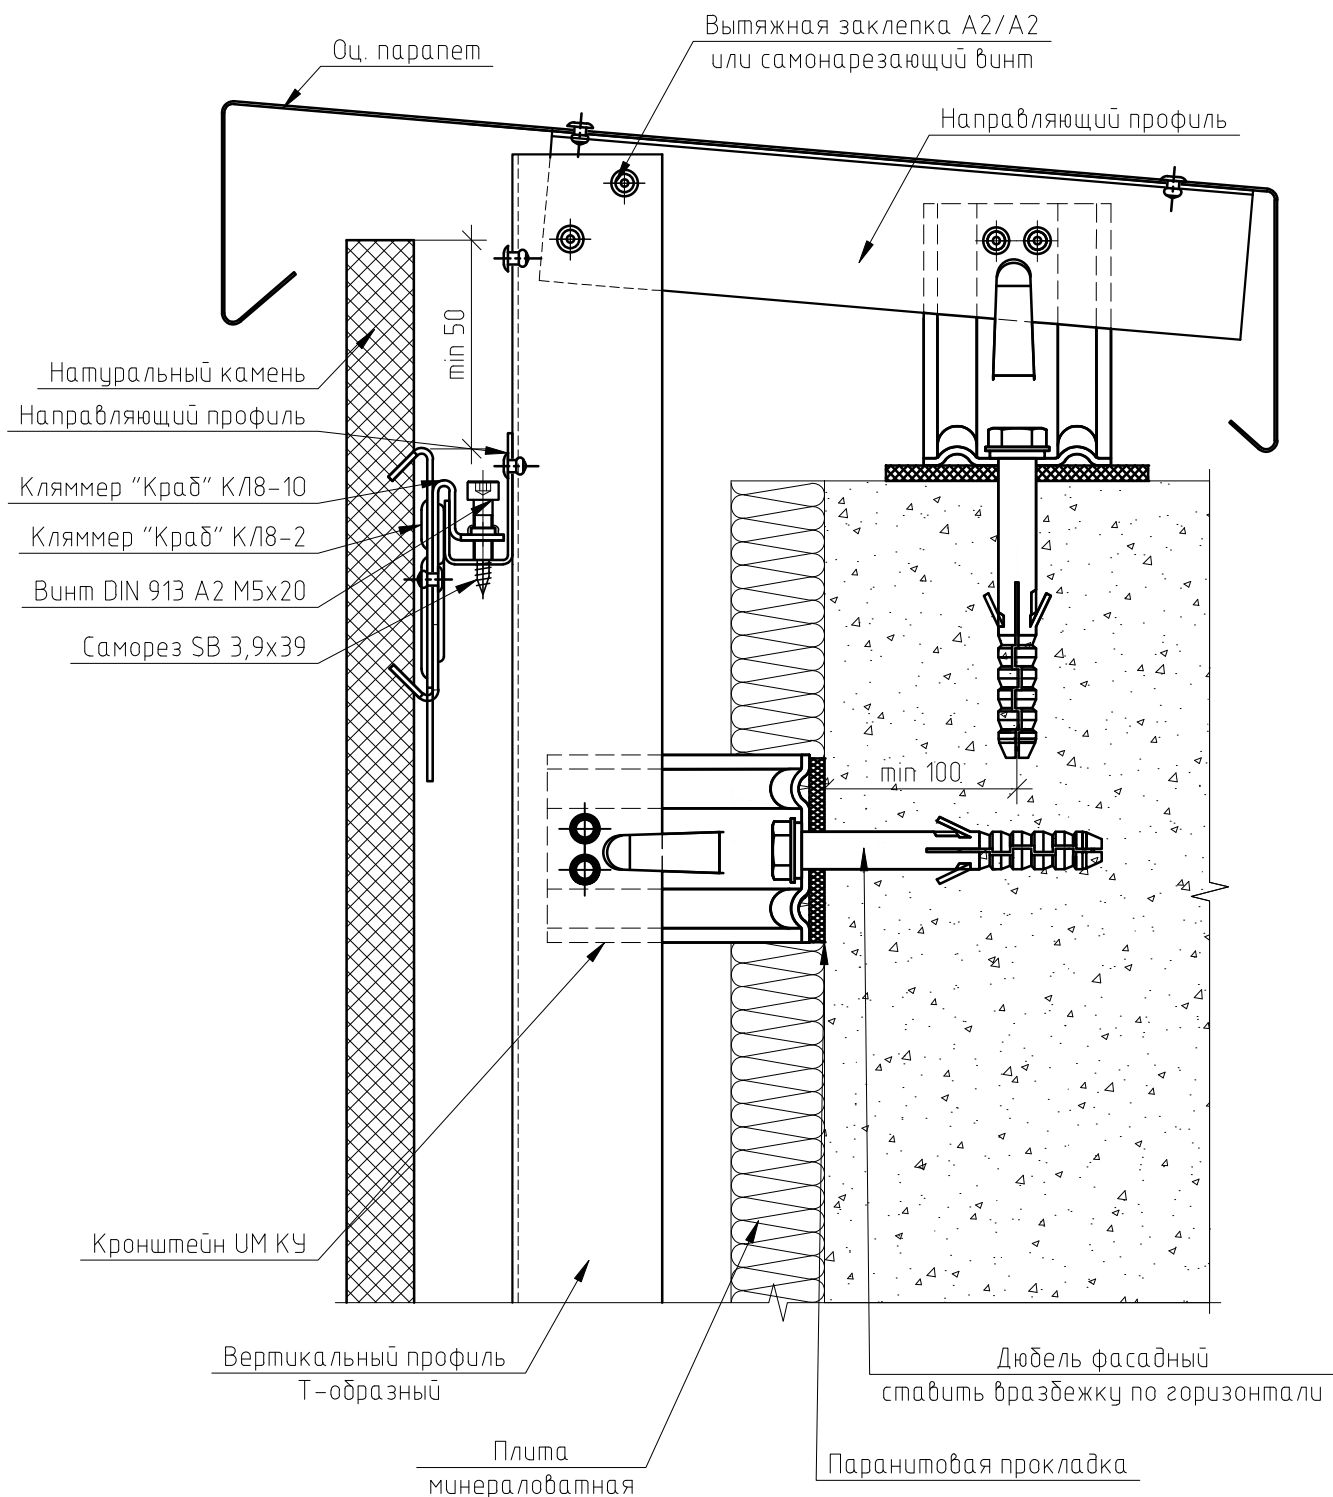


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист

5.2.10

Вертикальный разрез

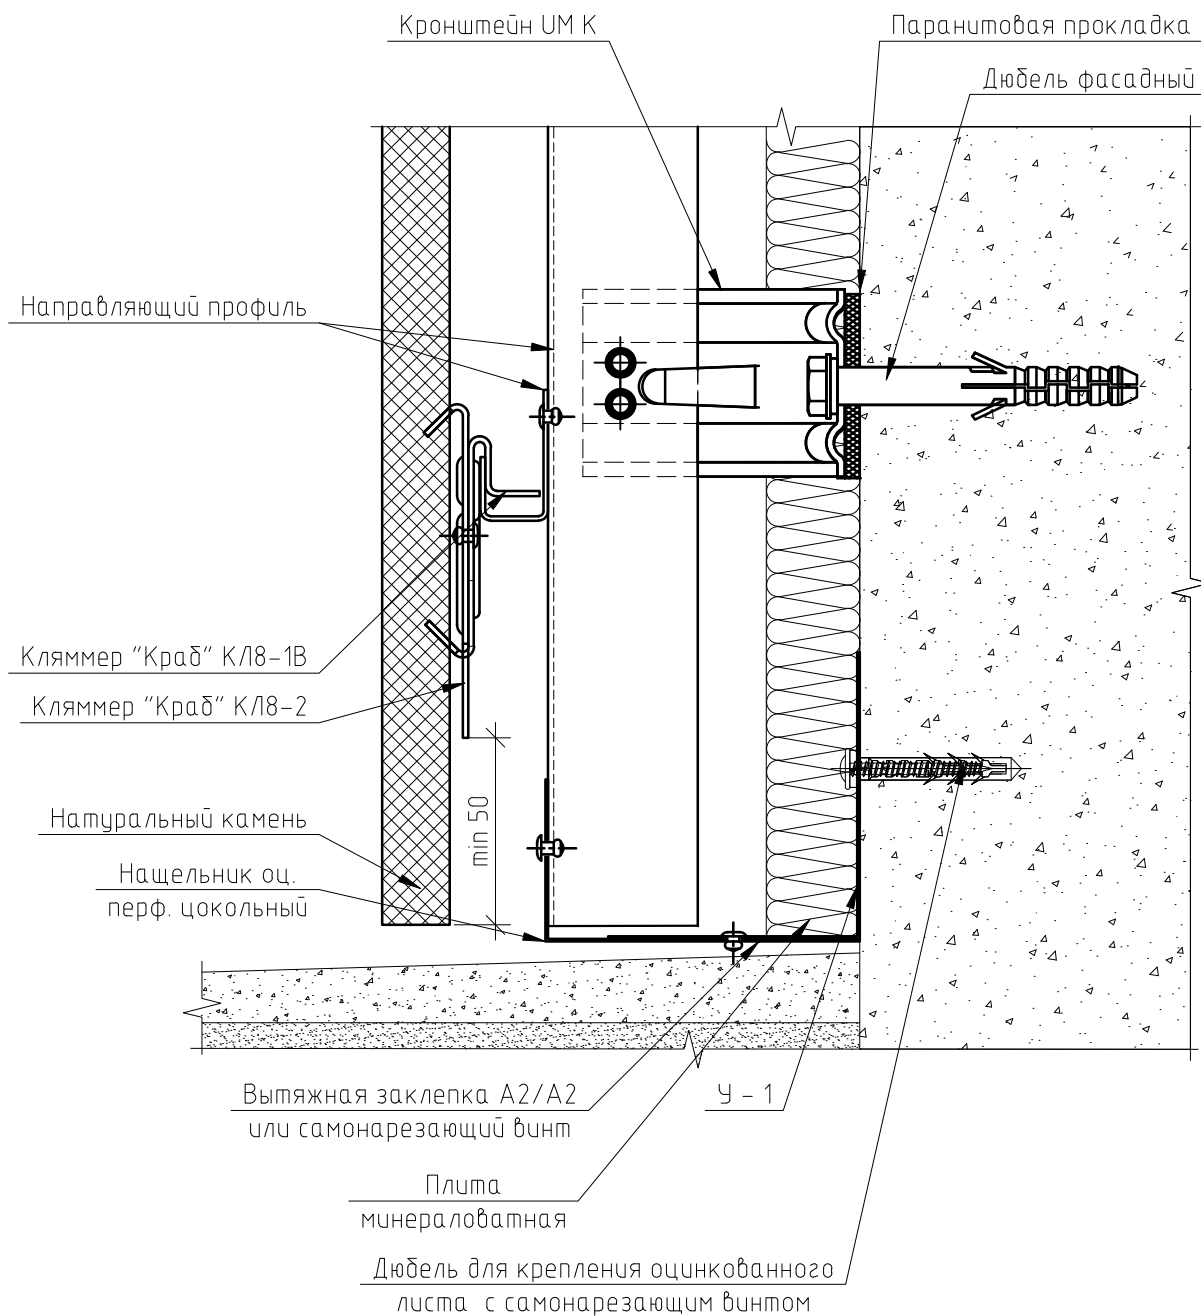

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление "Краб"

Лист

5.2.11

Плита минераловатная

Дюбель фасадный

Паронитовая прокладка

Вытяжная заклепка A2/A2 или самонарезающий винт

Кронштейн UM K

Направляющий профиль

Натуральный камень

Саморез SB 3,9x39

Винт DIN 913 A2 M5x20

Кляммер "Краб" КЛ8-10

Кляммер "Краб" КЛ8-2

Справ. №	Перв. примен.

5. Рядовая система


5.3. Крепление на Keil

					Рядовая система. Крепление на Keil	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5.3.1


Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

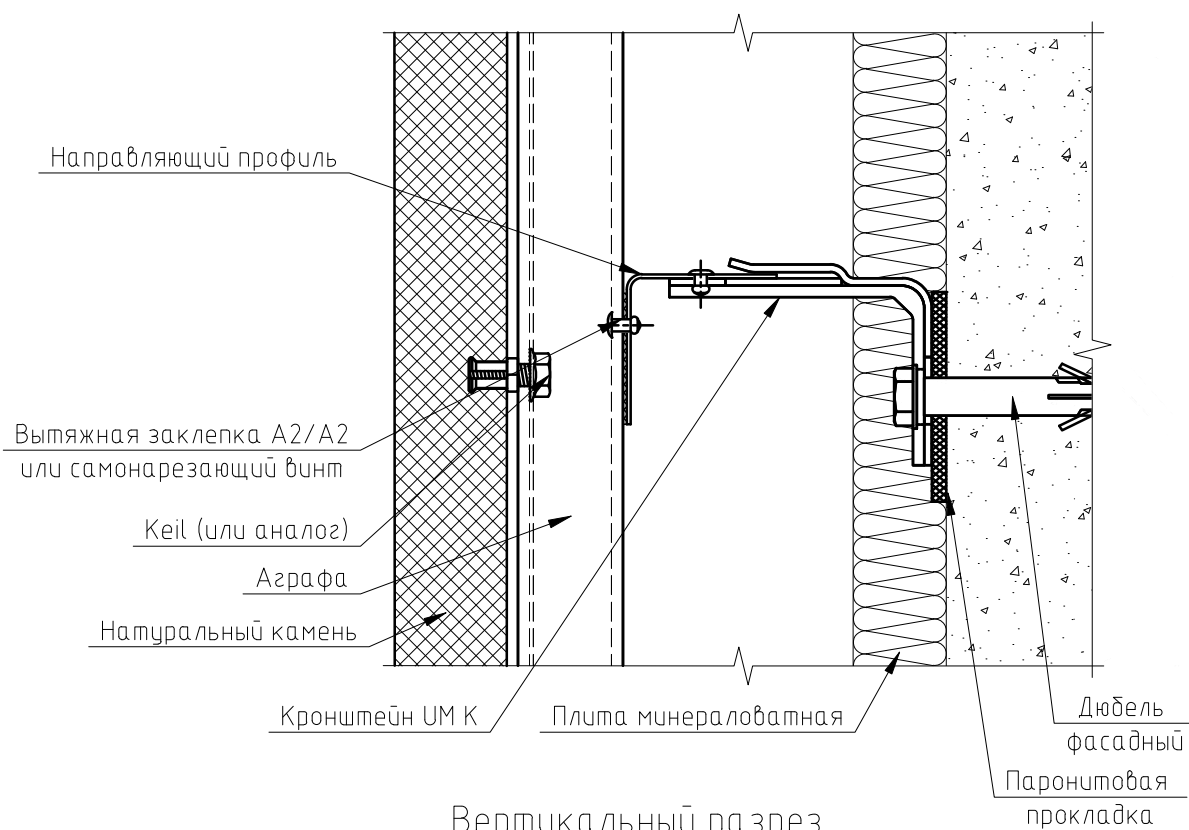

Вертикальный разрез

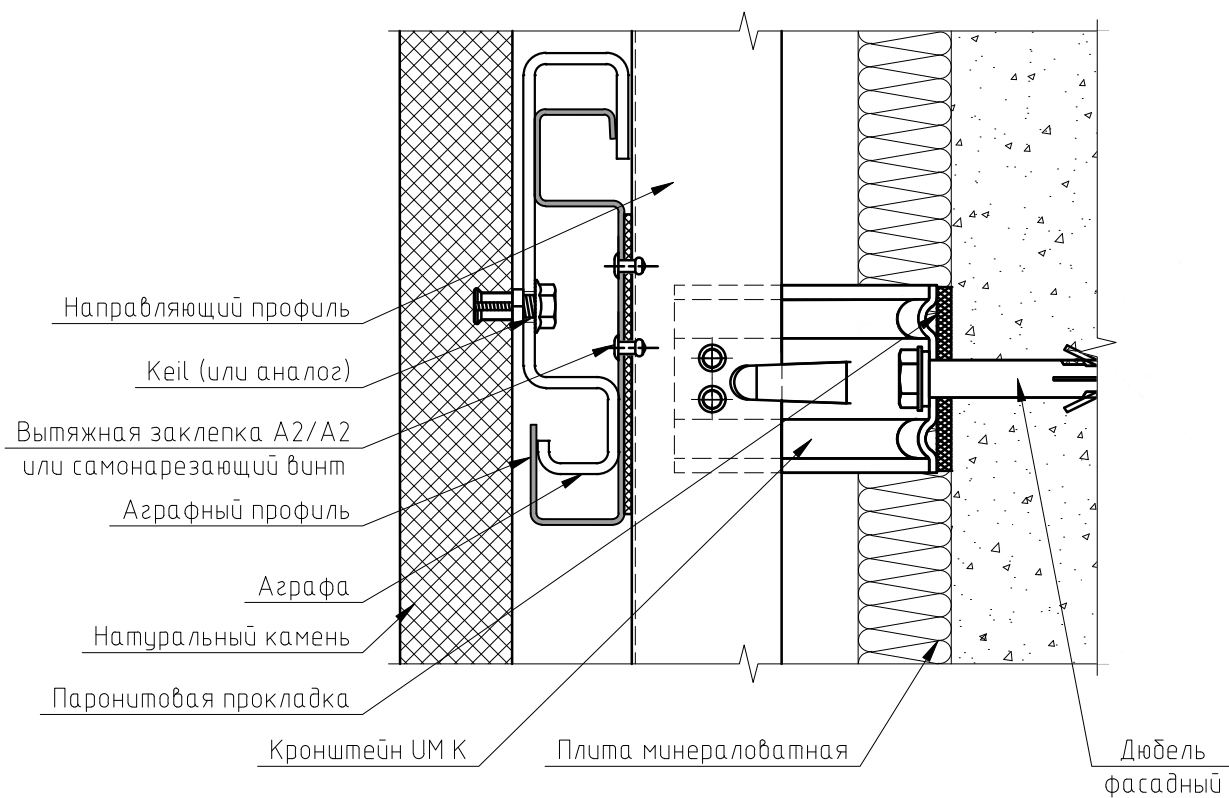

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист

5.3.2

Копировал


Формат

A4


Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

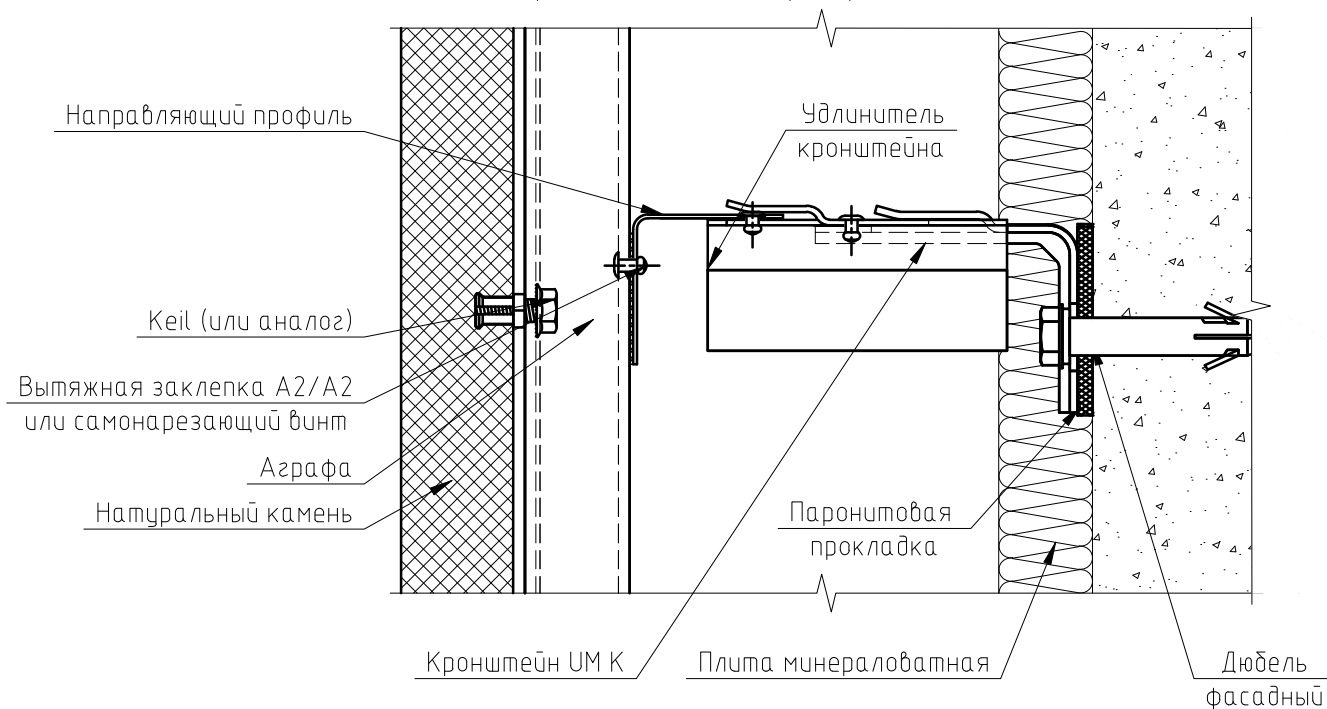

Вертикальный разрез

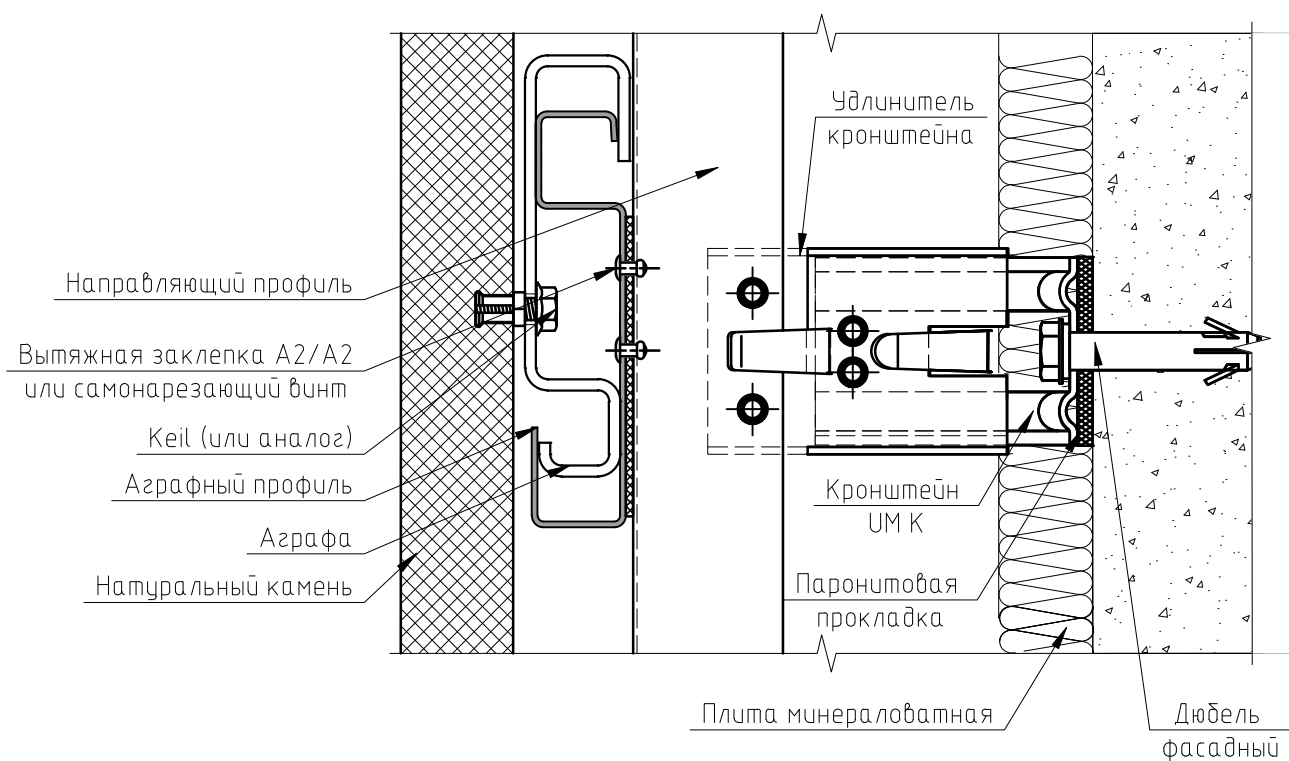

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист


5.3.3

Копировал

Формат

A4

Вертикальный разрез

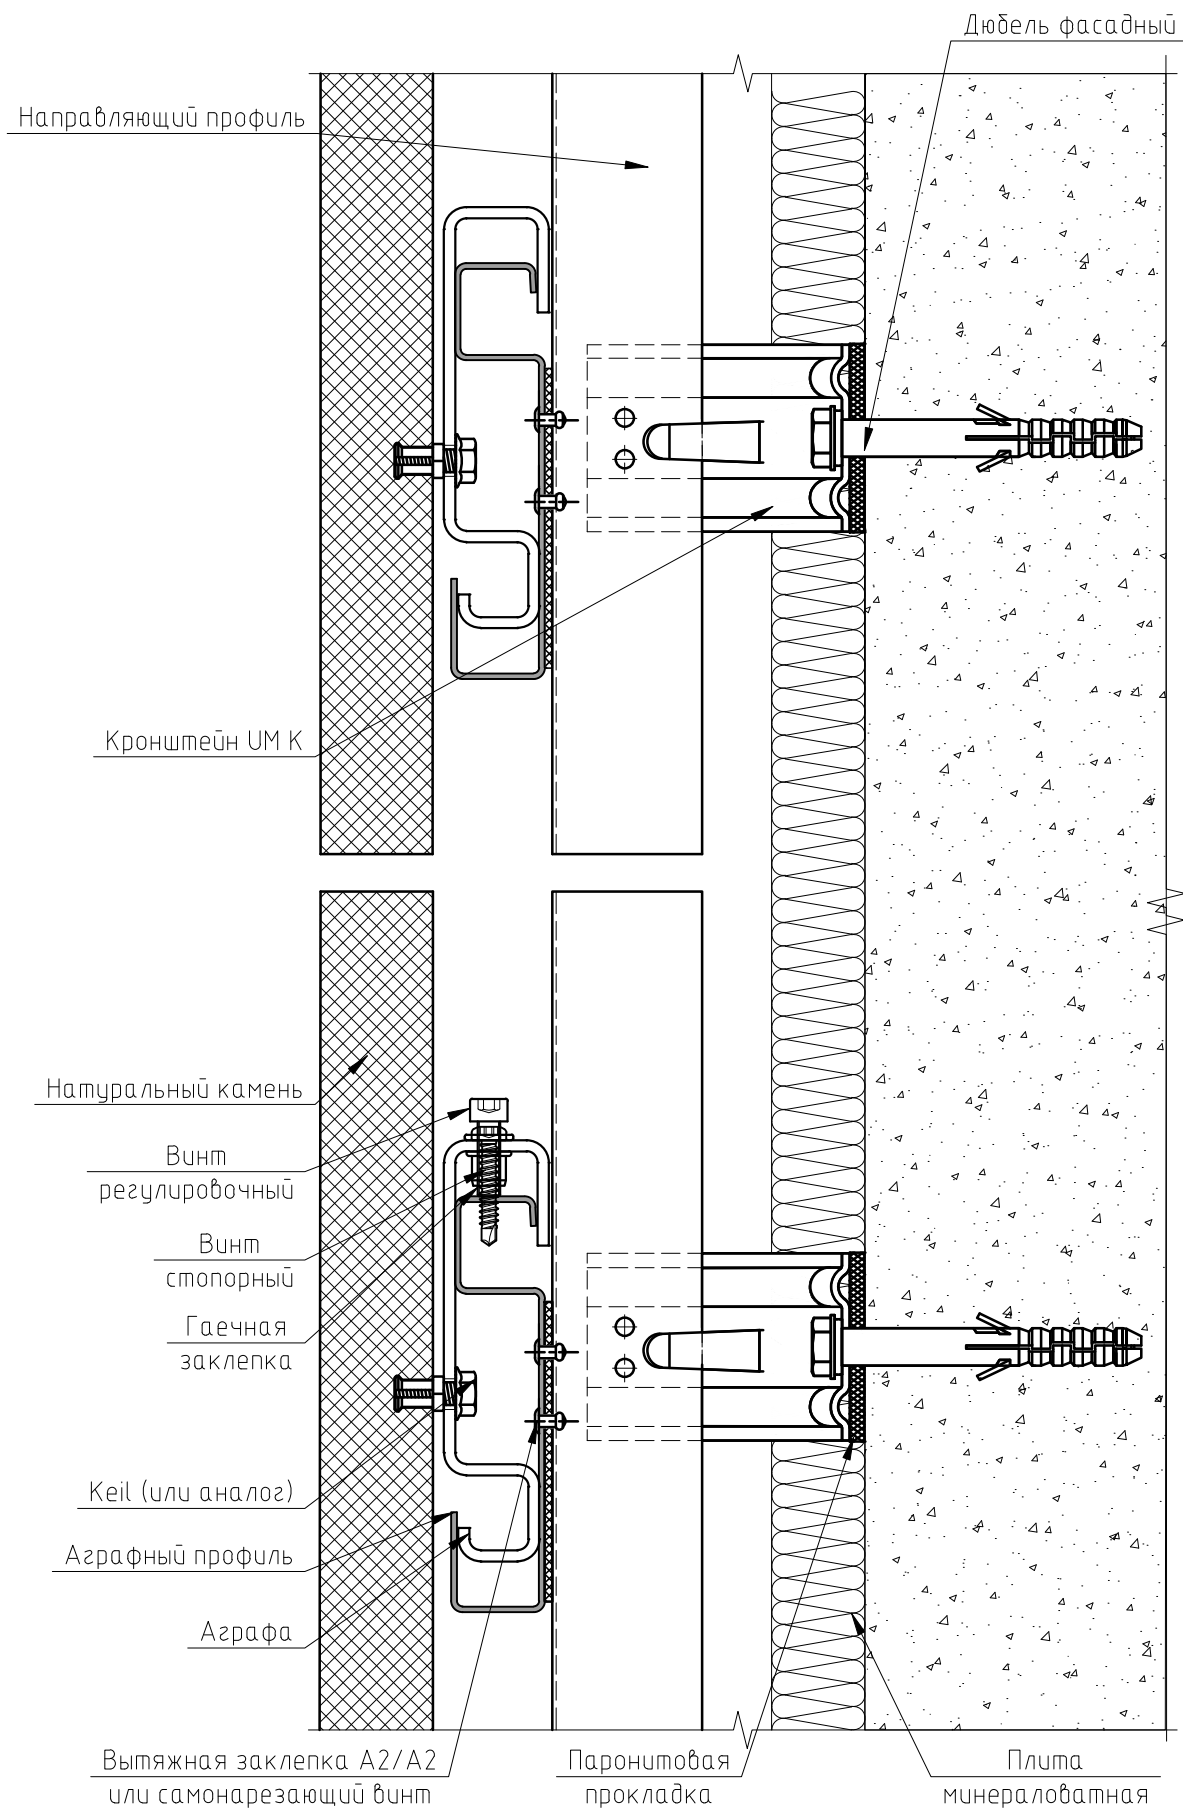

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист

5.3.4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал


Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

Вертикальный разрез

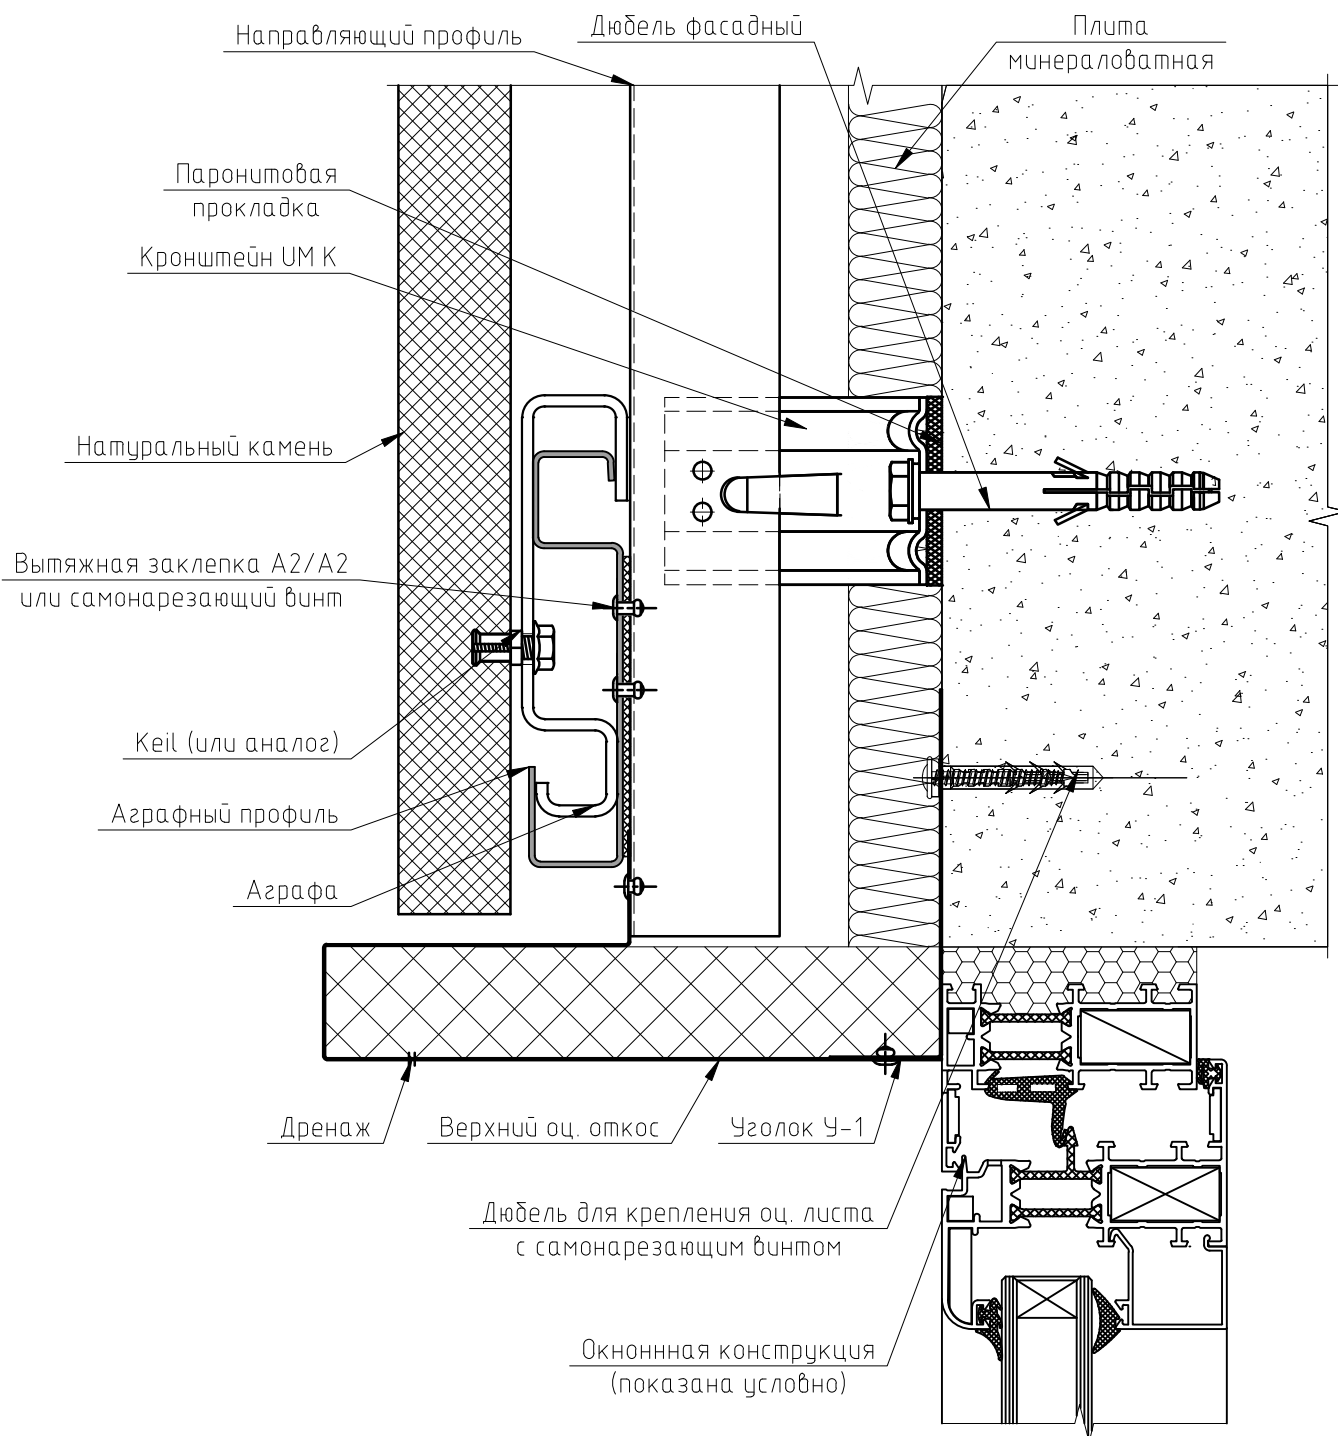

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист

5.3.5

Копировал

Формат

A4


Перв. примен.

Справ. №

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

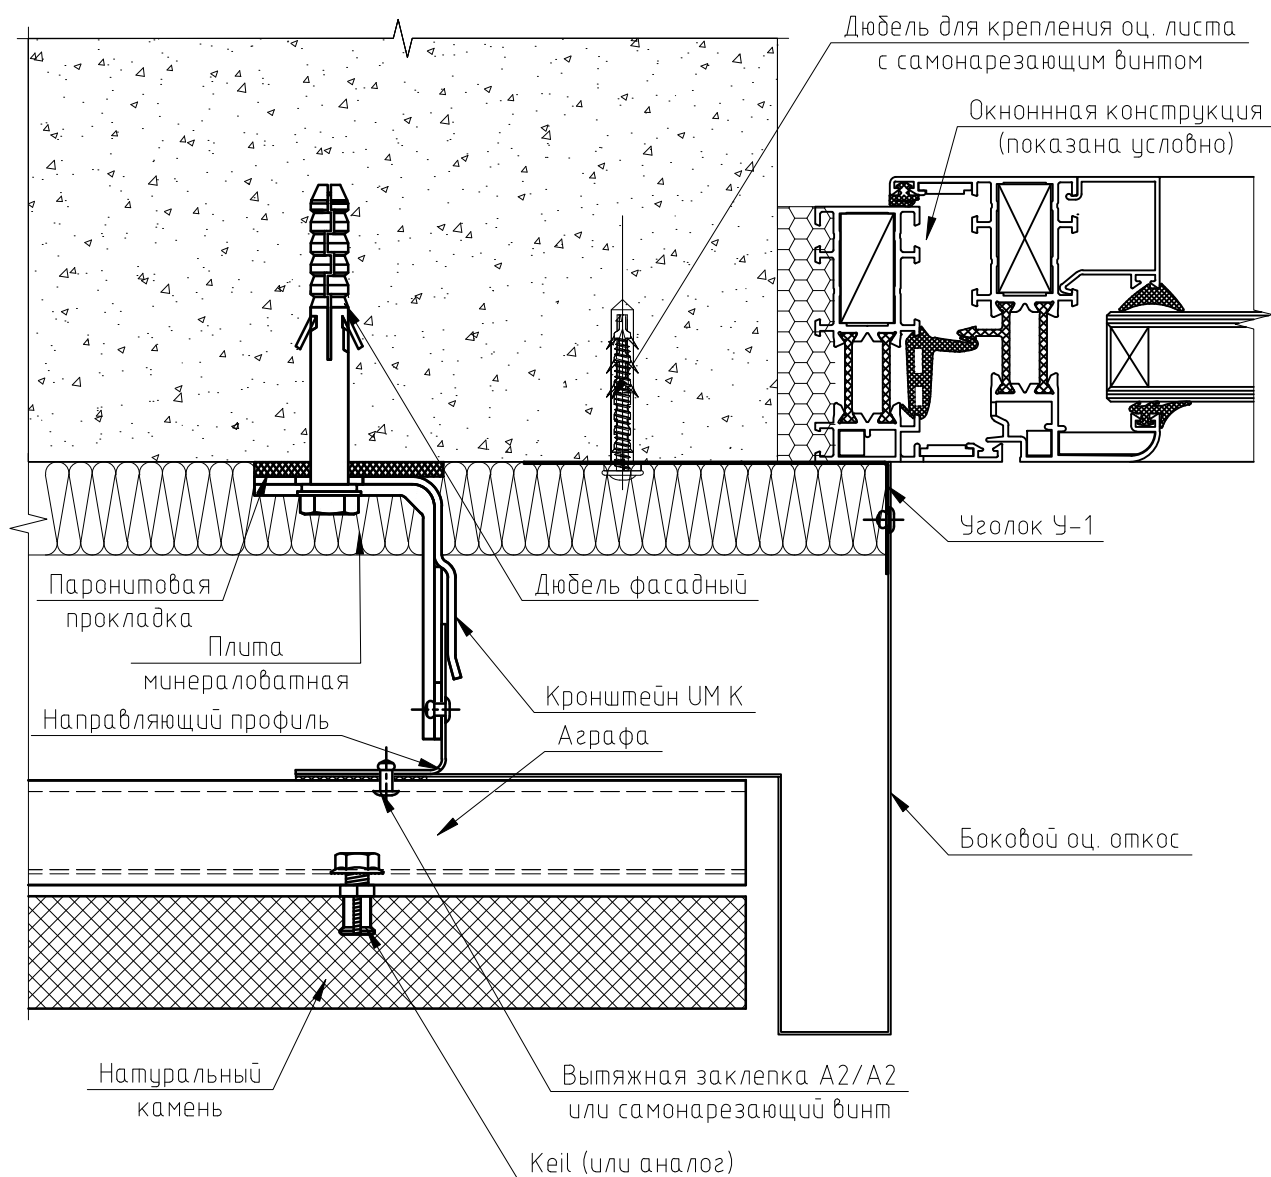

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист

5.3.6


Копировал

Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

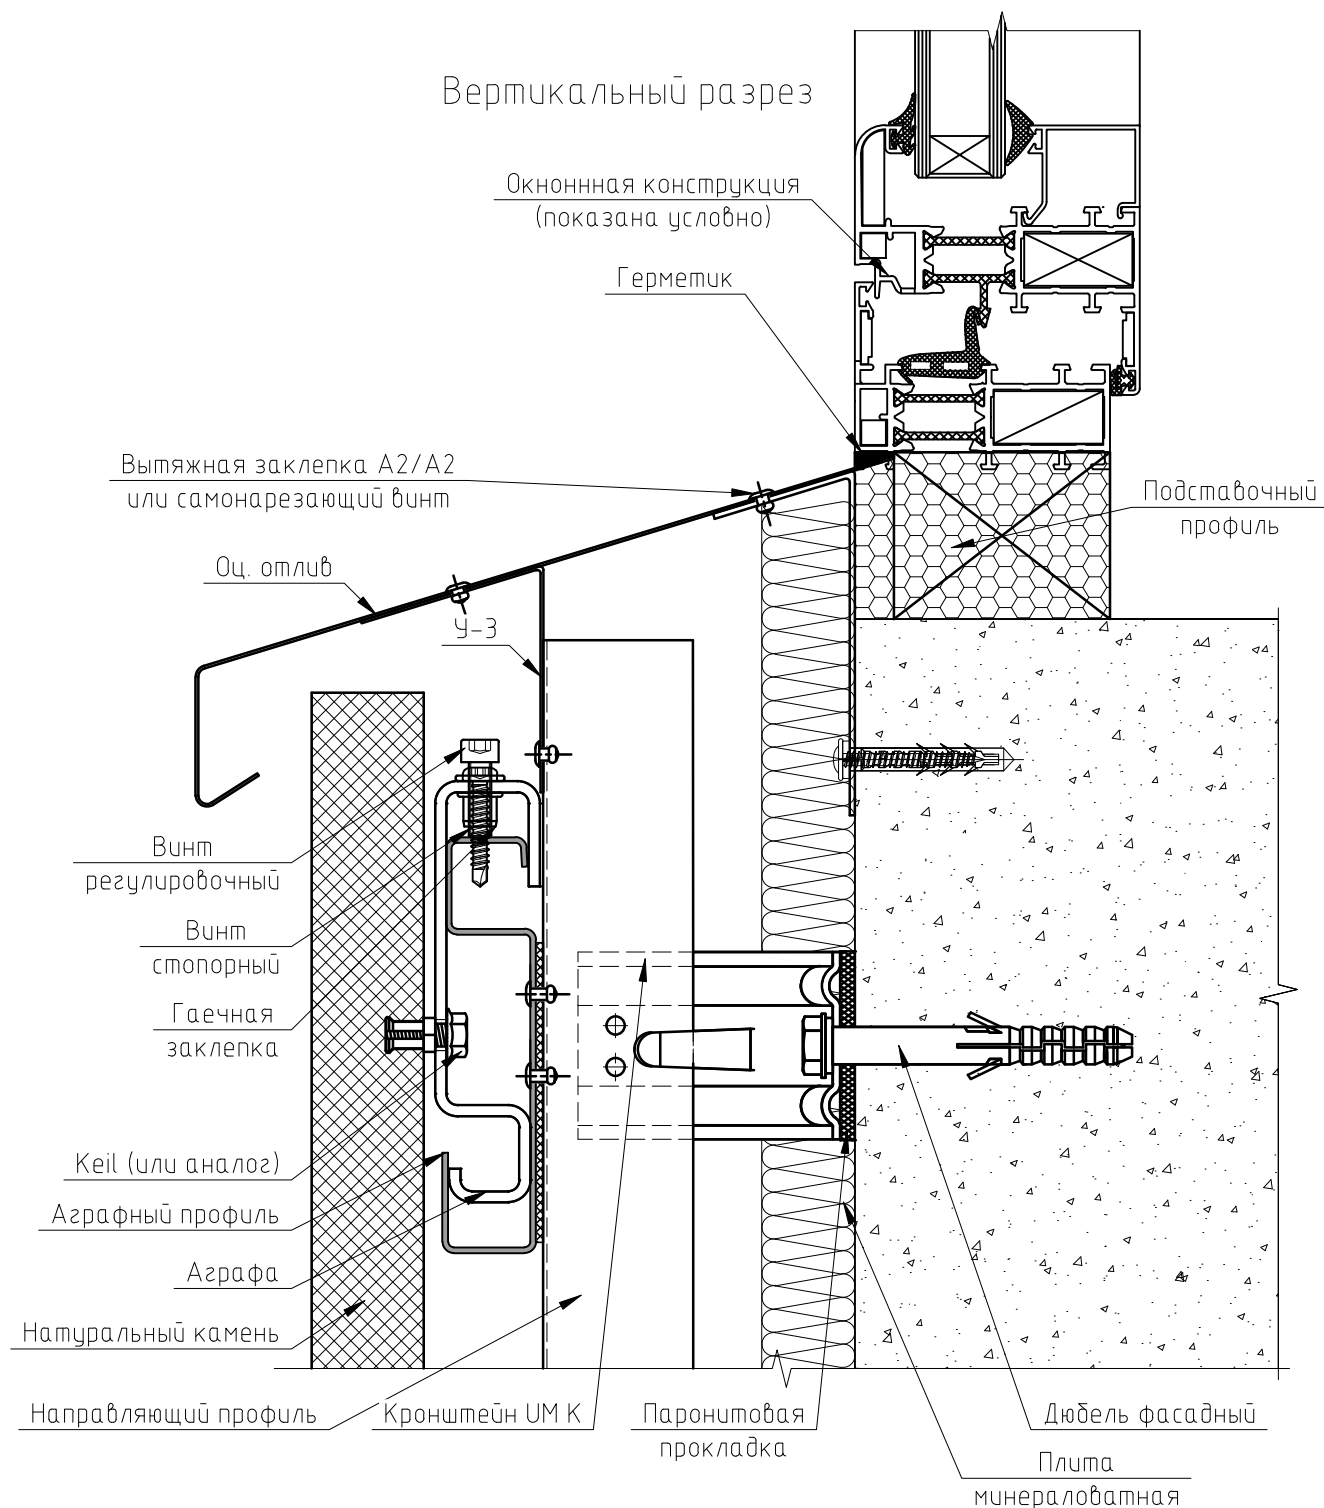

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист

5.3.7

Копировал


Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

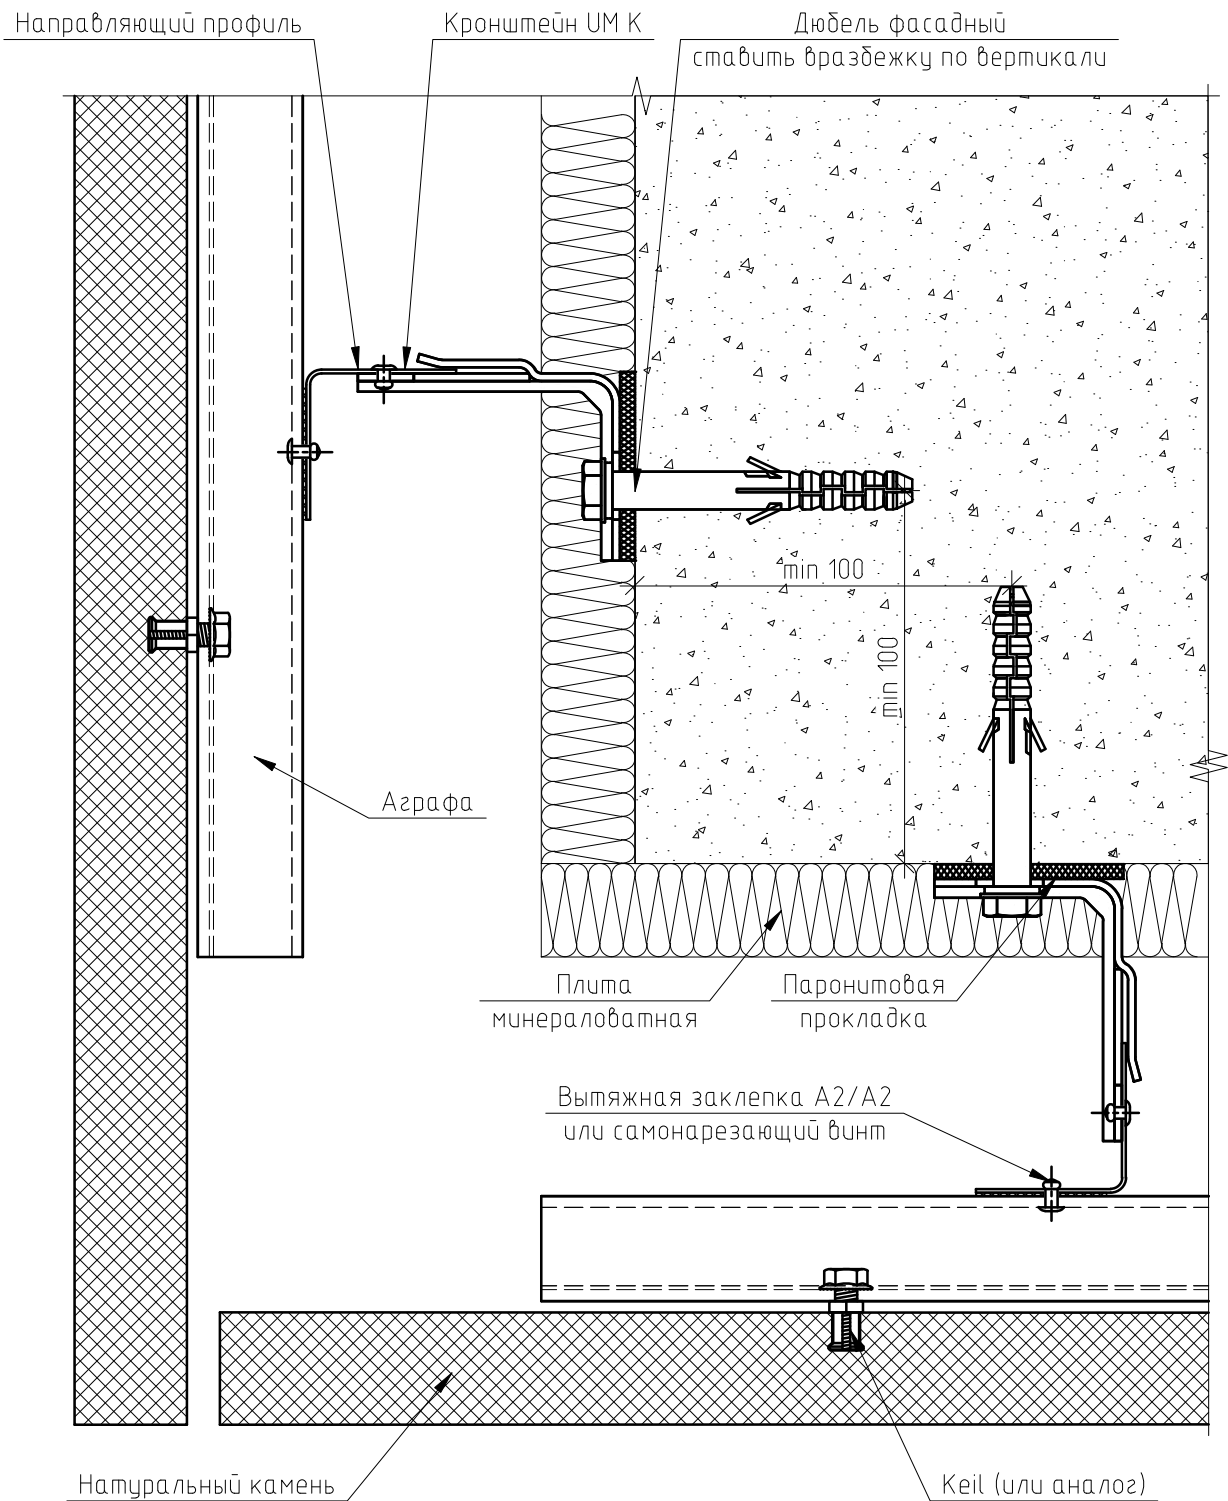

Примечание:
1. Необходимость крепления аграф уголком определяется по результатам статического расчета.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Рядовая система. Крепление на Keil

Лист
5.3.8

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

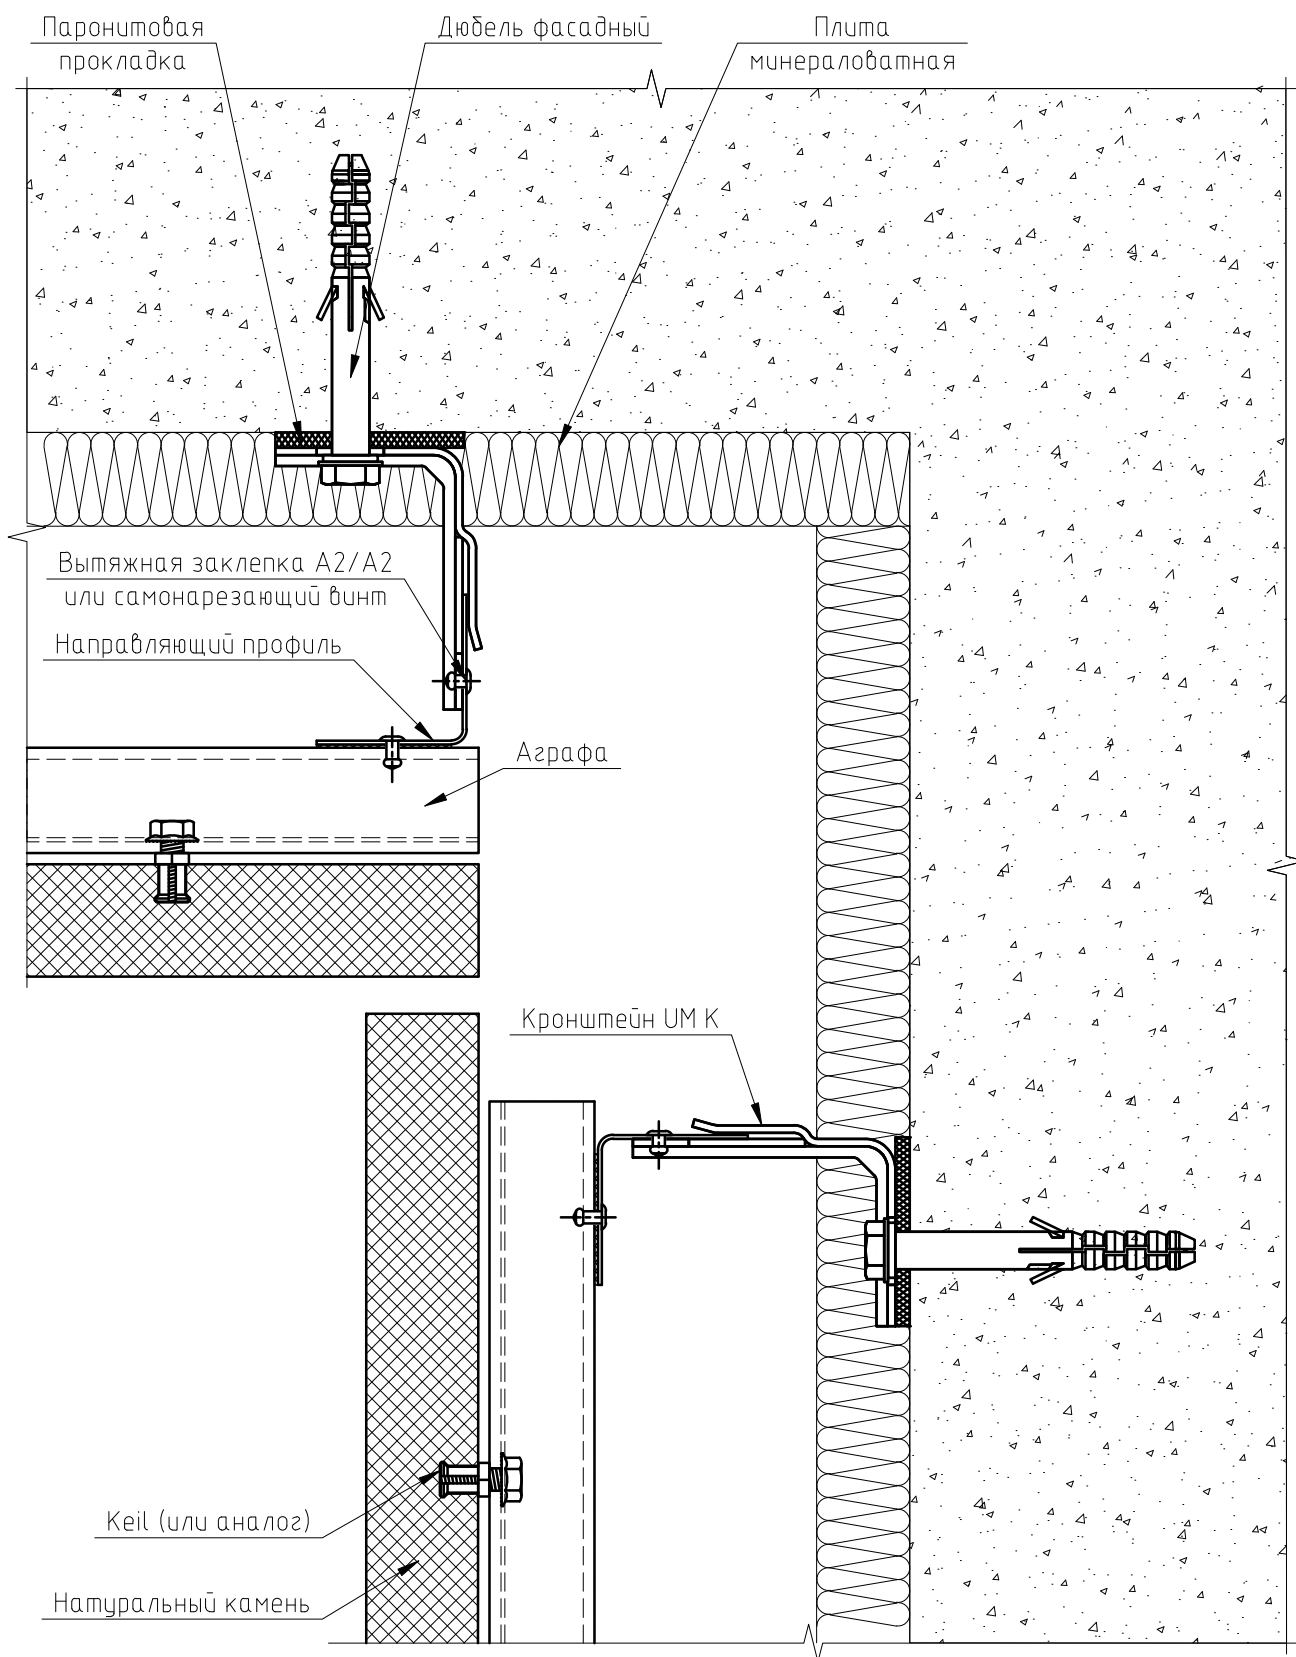

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист


5.3.9

Копировал

Формат

A4

Вертикальный разрез

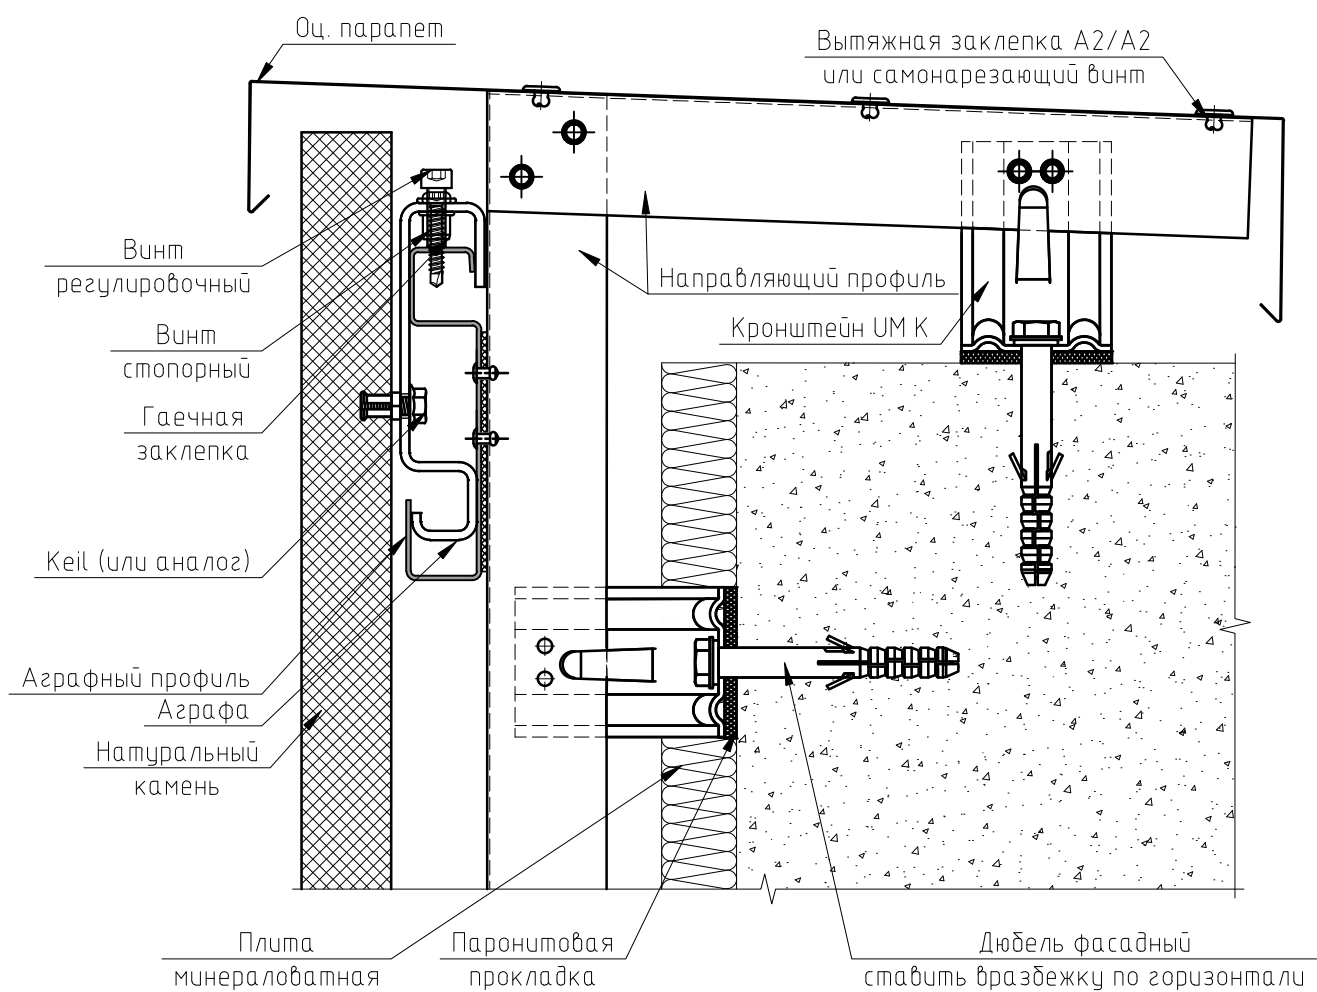


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Рядовая система. Крепление на Keil

Лист

5.3.10

Кронштейн UM K



Плита минераловатная

Дюбель фасадный

Паронитовая прокладка

Вытяжная заклепка A2/A2 или самонарезающий винт

Кронштейн UM K

Натуральный камень

Аграфа

Keil (или аналог)

Направляющий профиль

Перв. примен.

Справ. №

6. Межэтажная система

6.1. Крепление на шинах

					Межэтажная система. Крепление на шинах	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6.1.1

Копировал


Формат

A4


Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

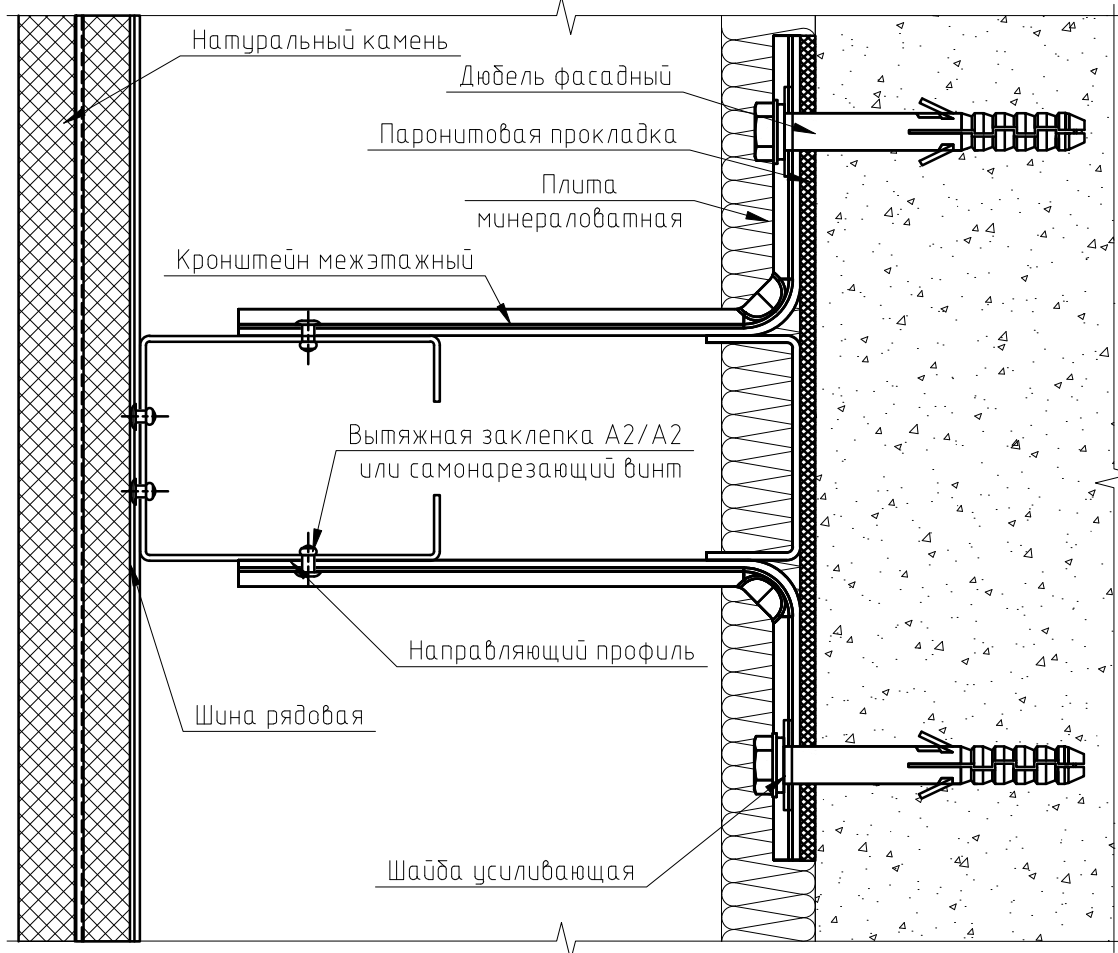

Вертикальный разрез

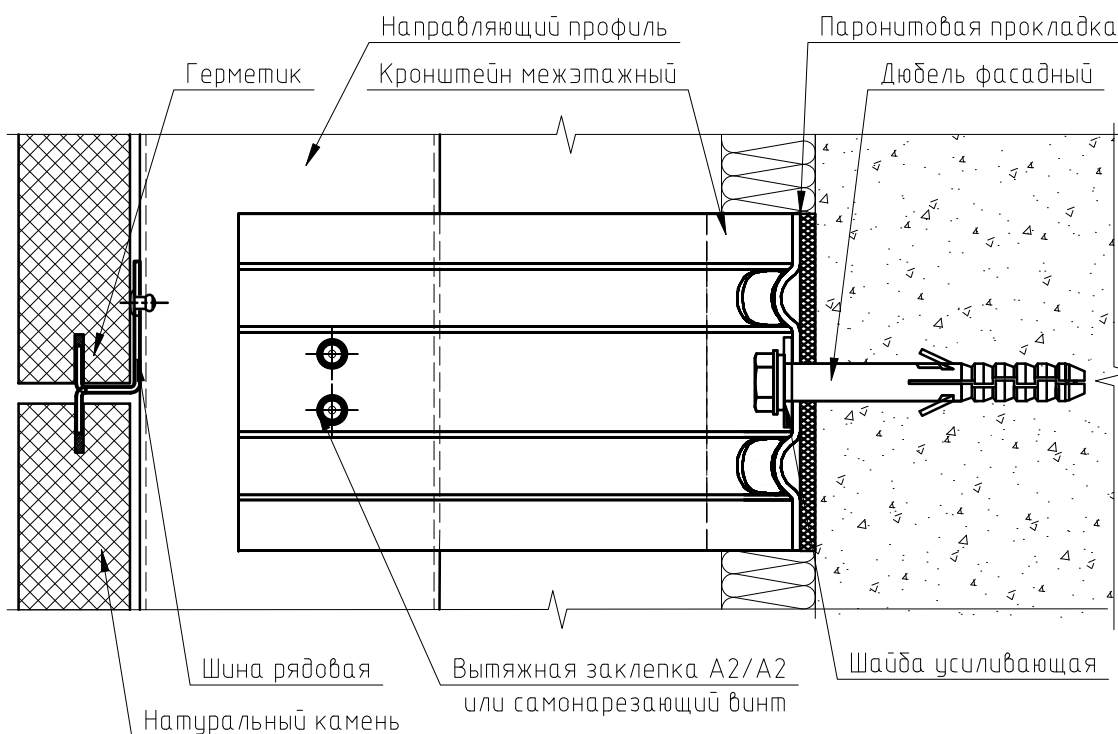

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на шинах

Лист


6.1.2

Копировал

Формат

A4


Вертикальный разрез

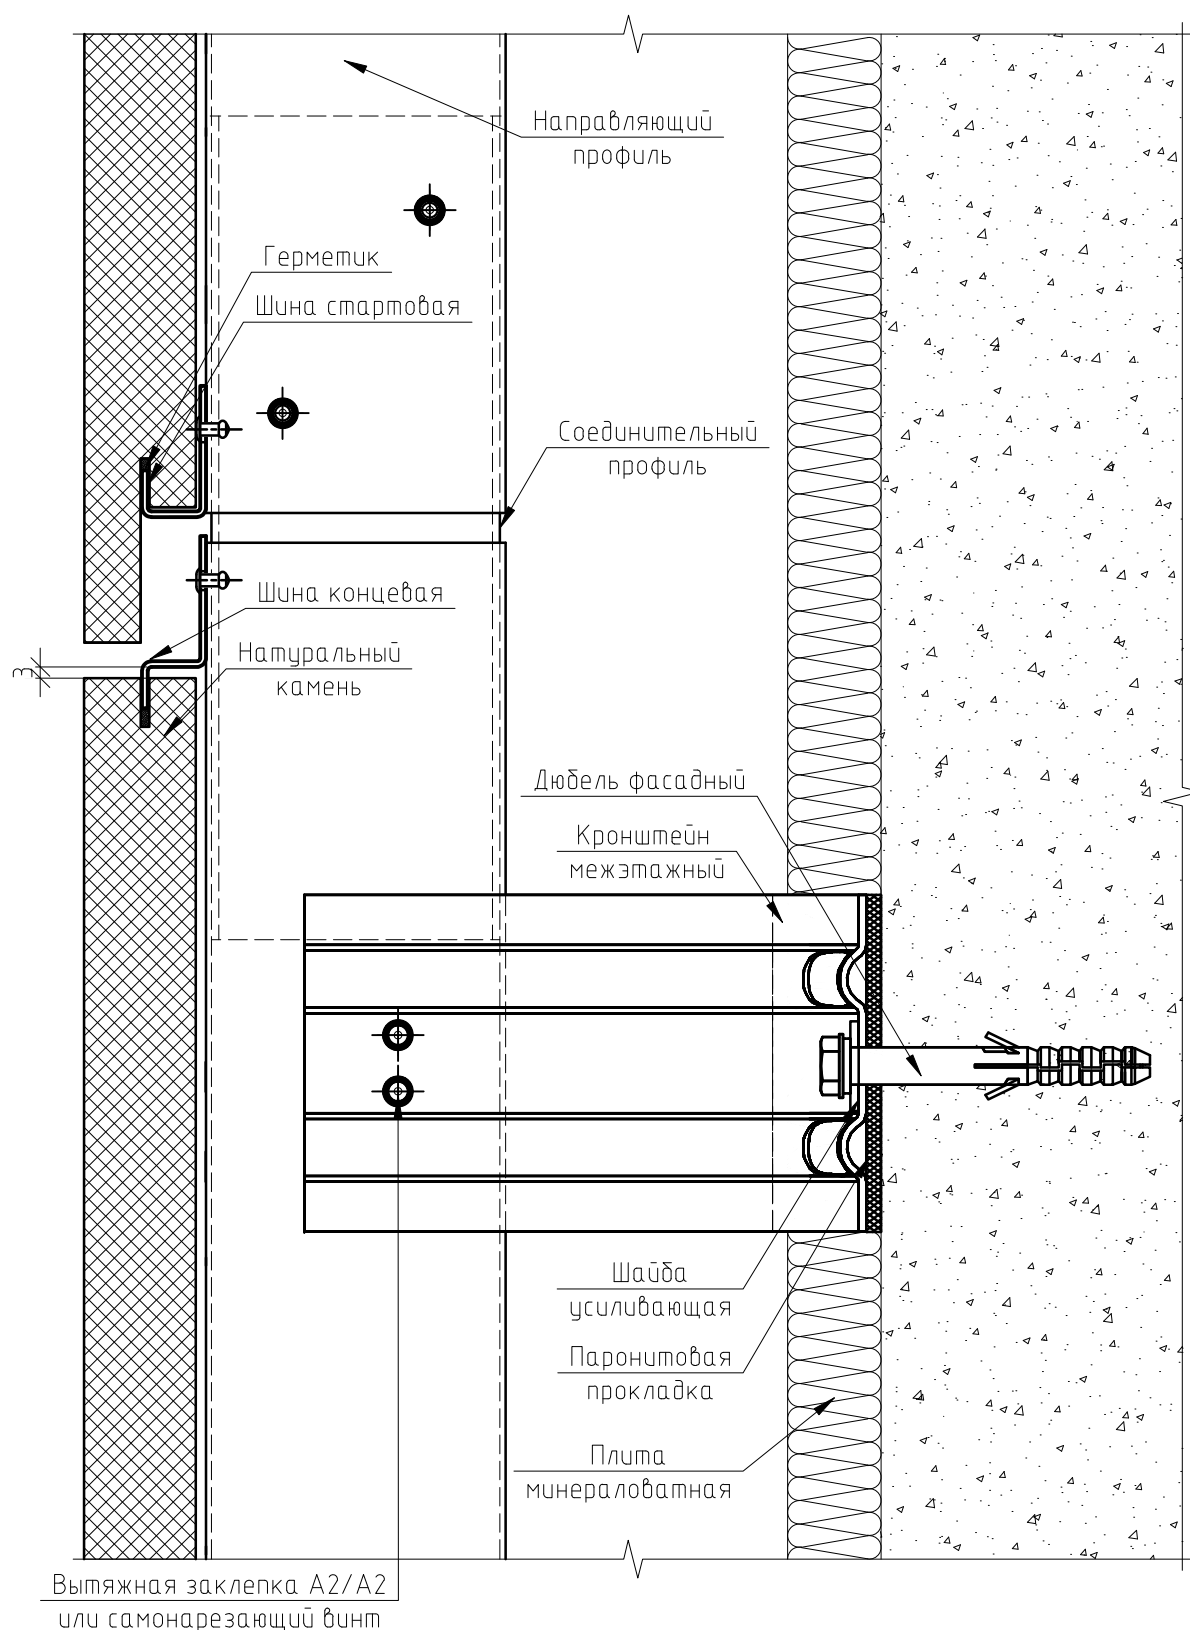

Перв. примен.

Справ. №

Вертикальный разрез

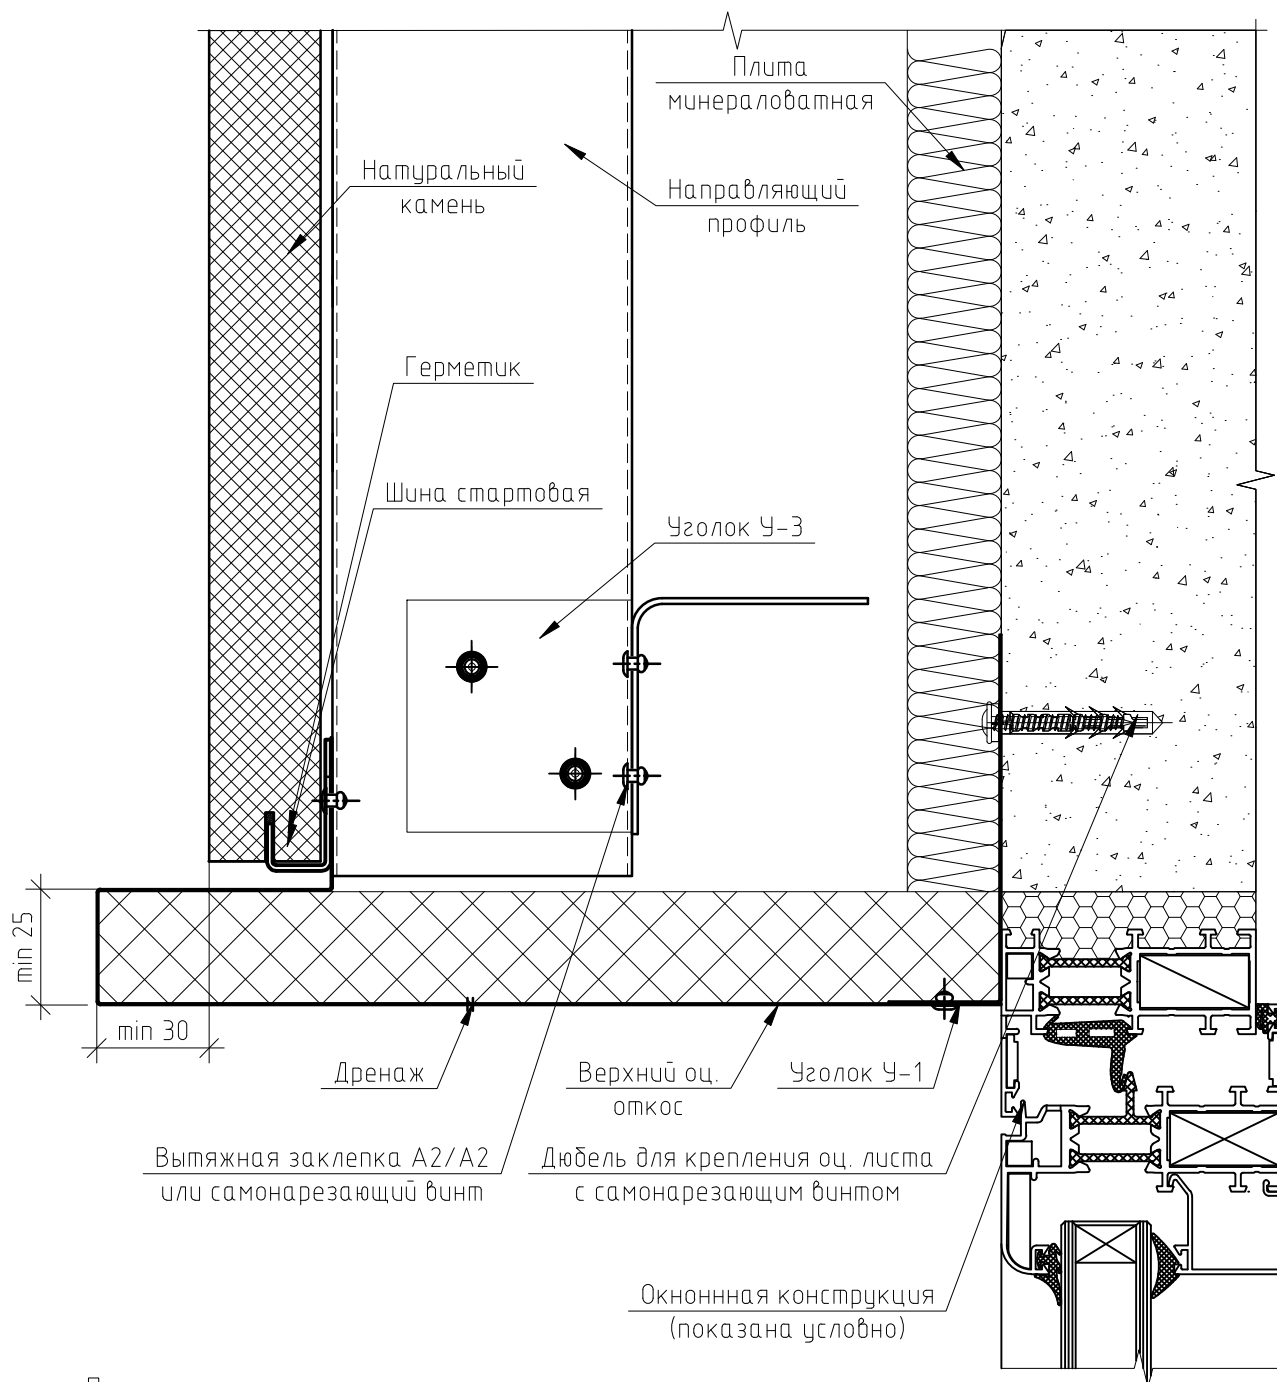

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на шинах

Копировал

Формат

A4


Лист

6.1.4

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

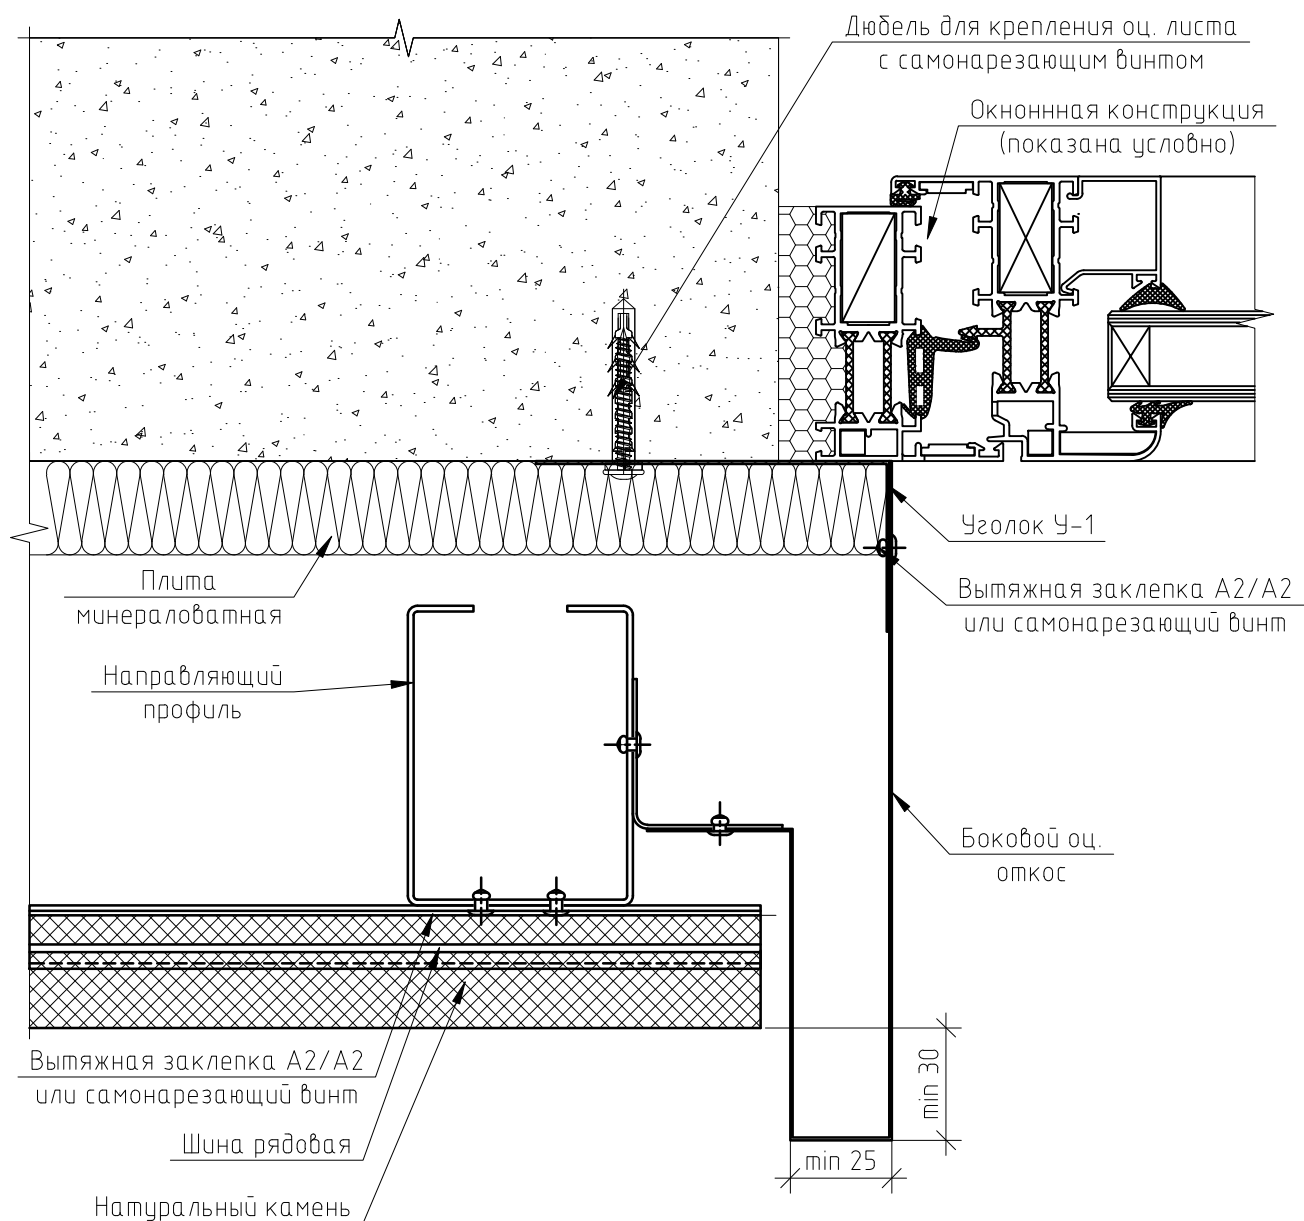

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на шинах

Лист


6.1.5

Копировал

Формат

А4

Вертикальный разрез

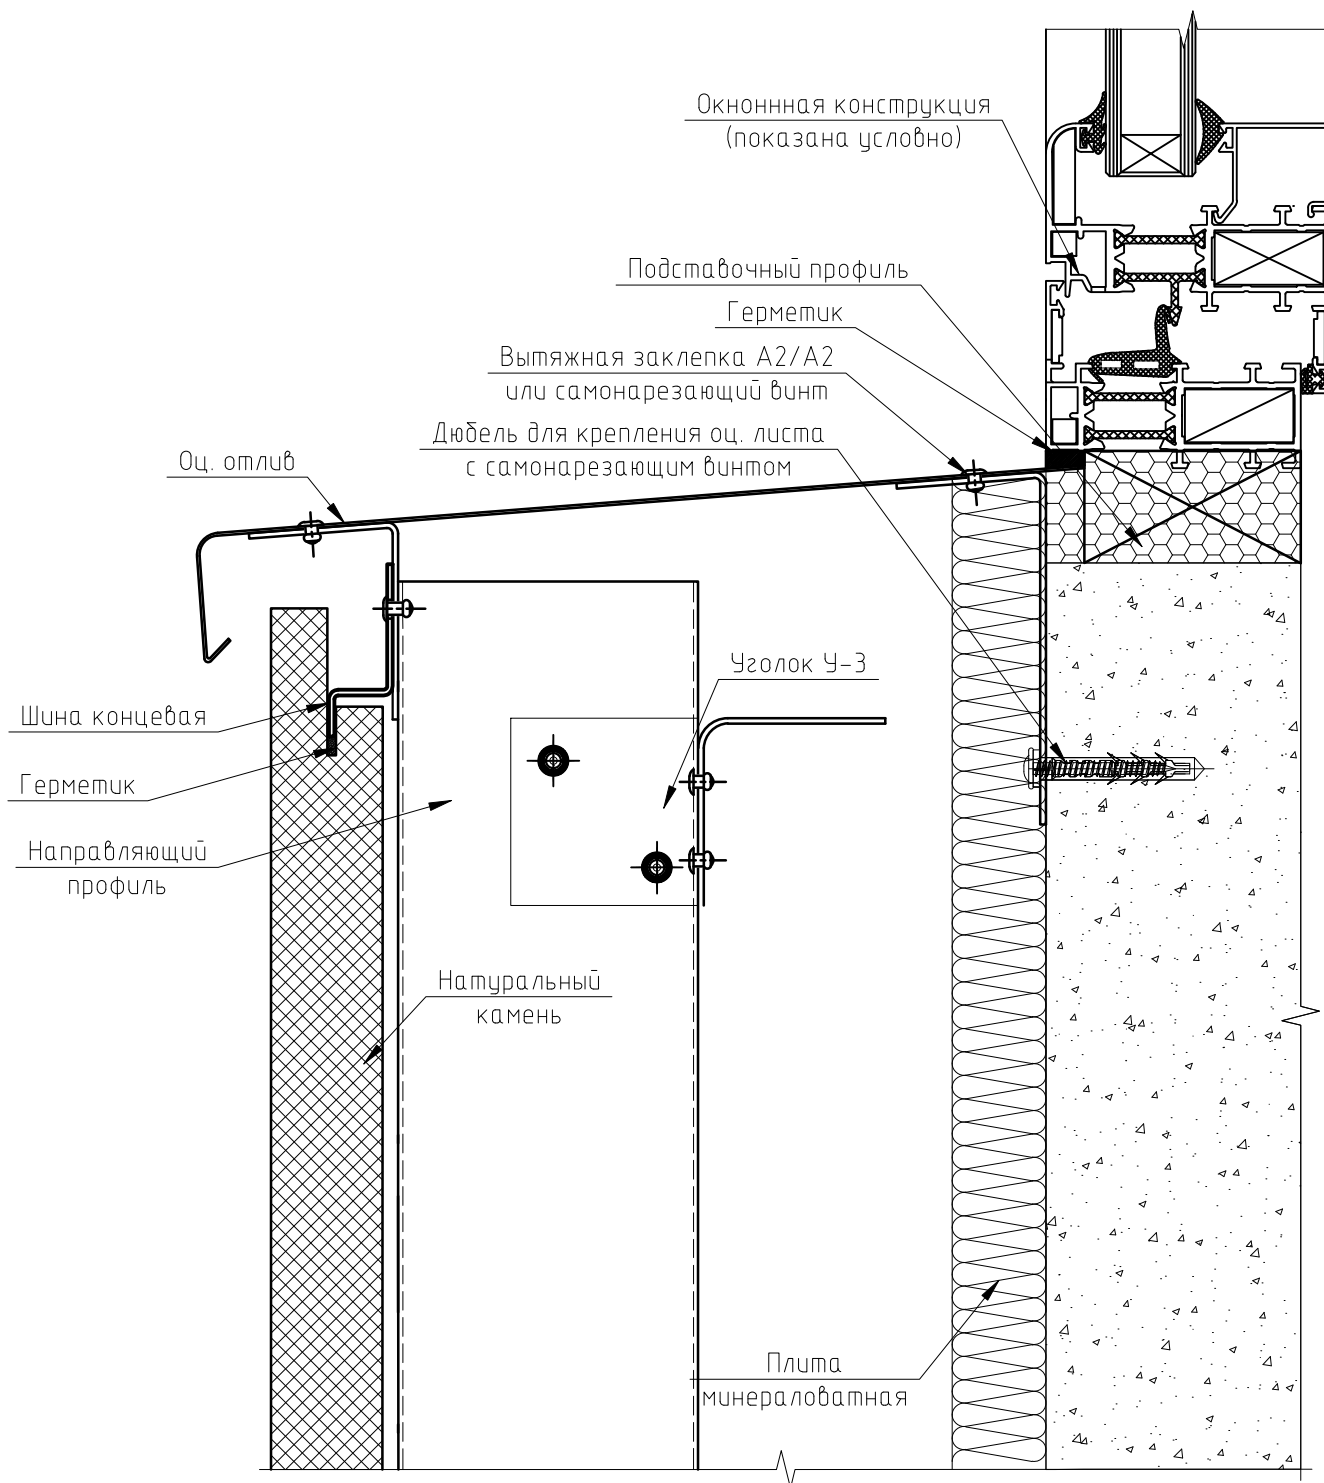

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на шинах


Лист

6.1.6

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

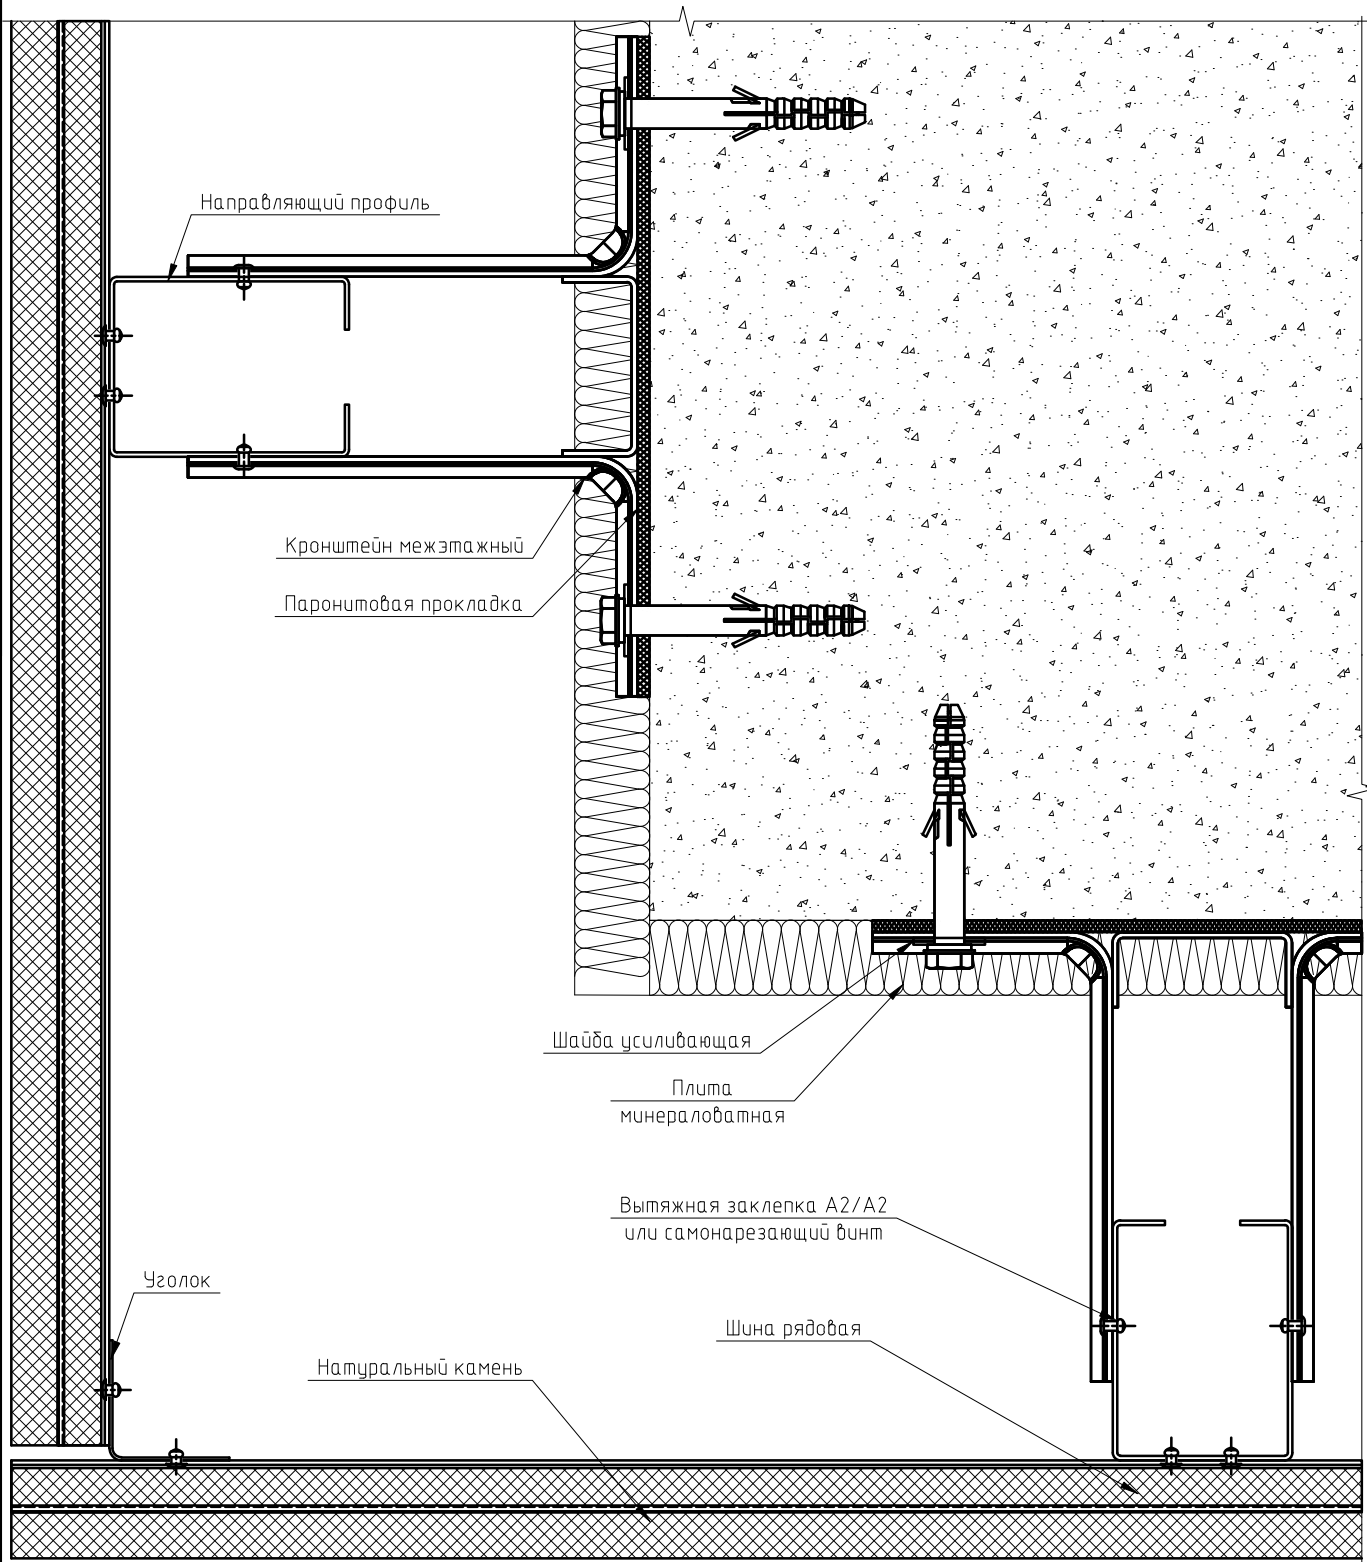


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Межэтажная система. Крепление на шинах

Лист
6.1.7

Горизонтальный разрез

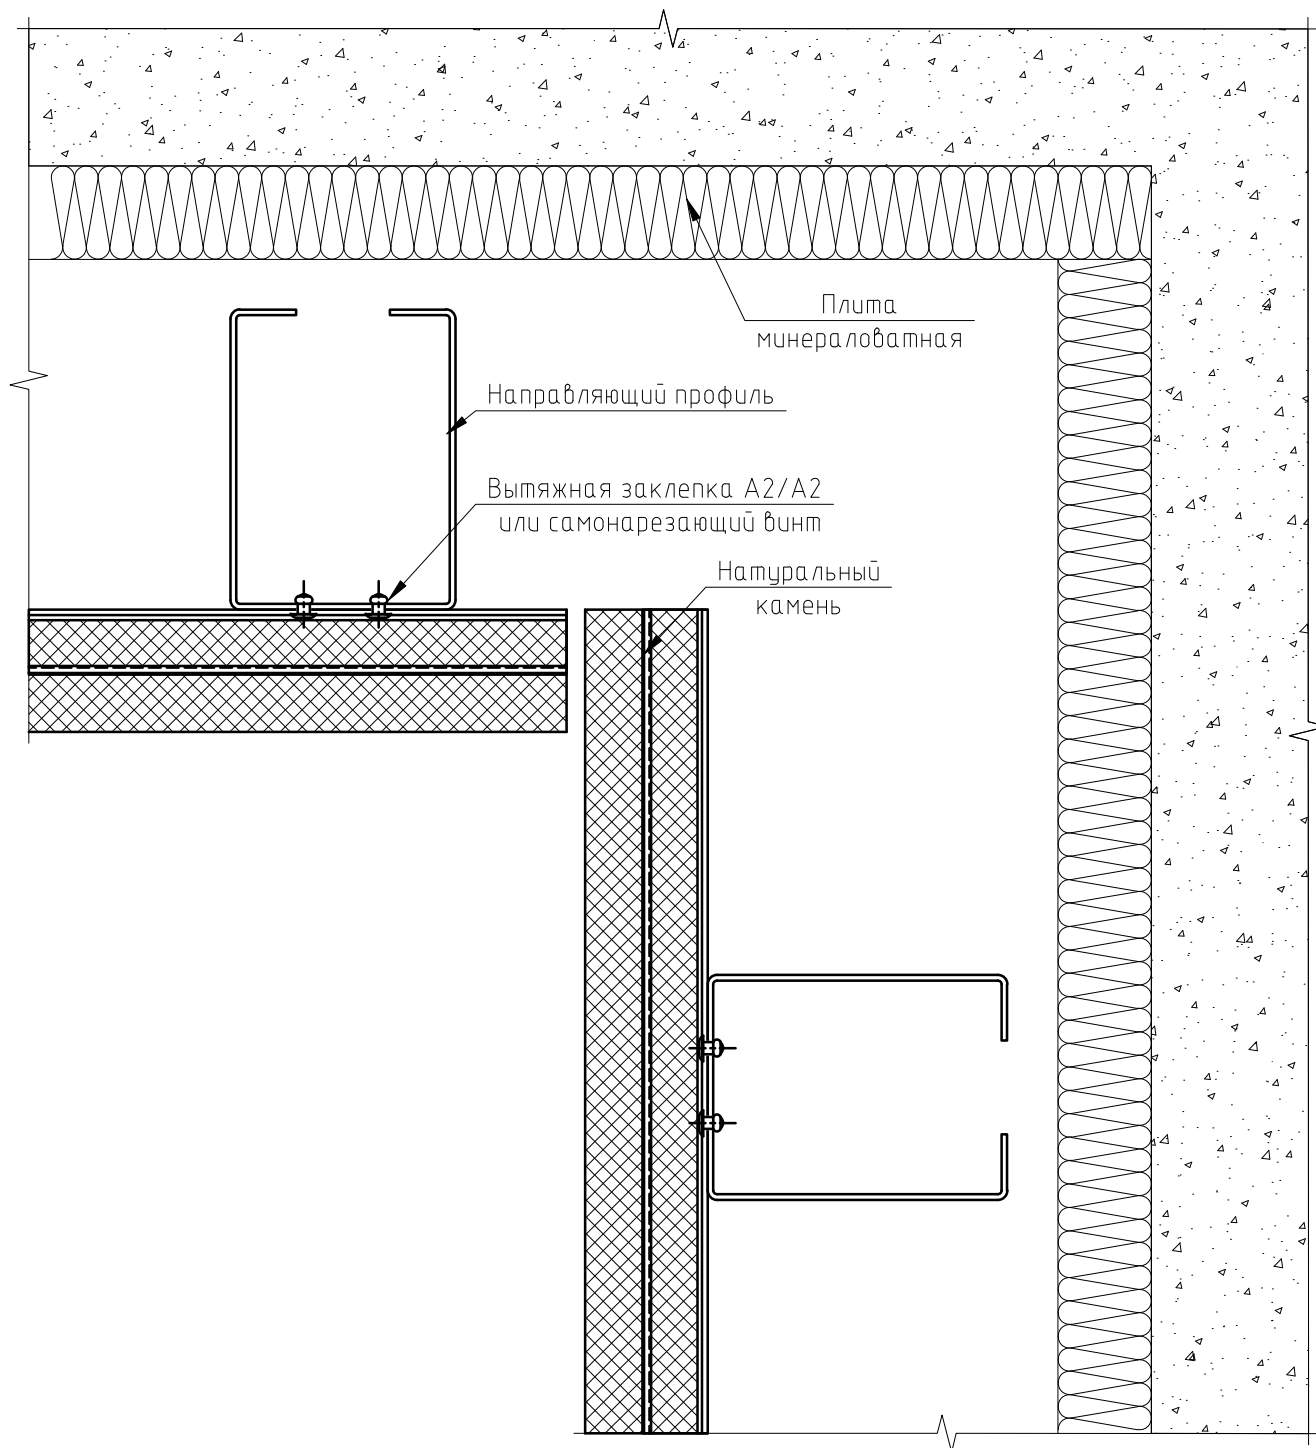

Вертикальный разрез

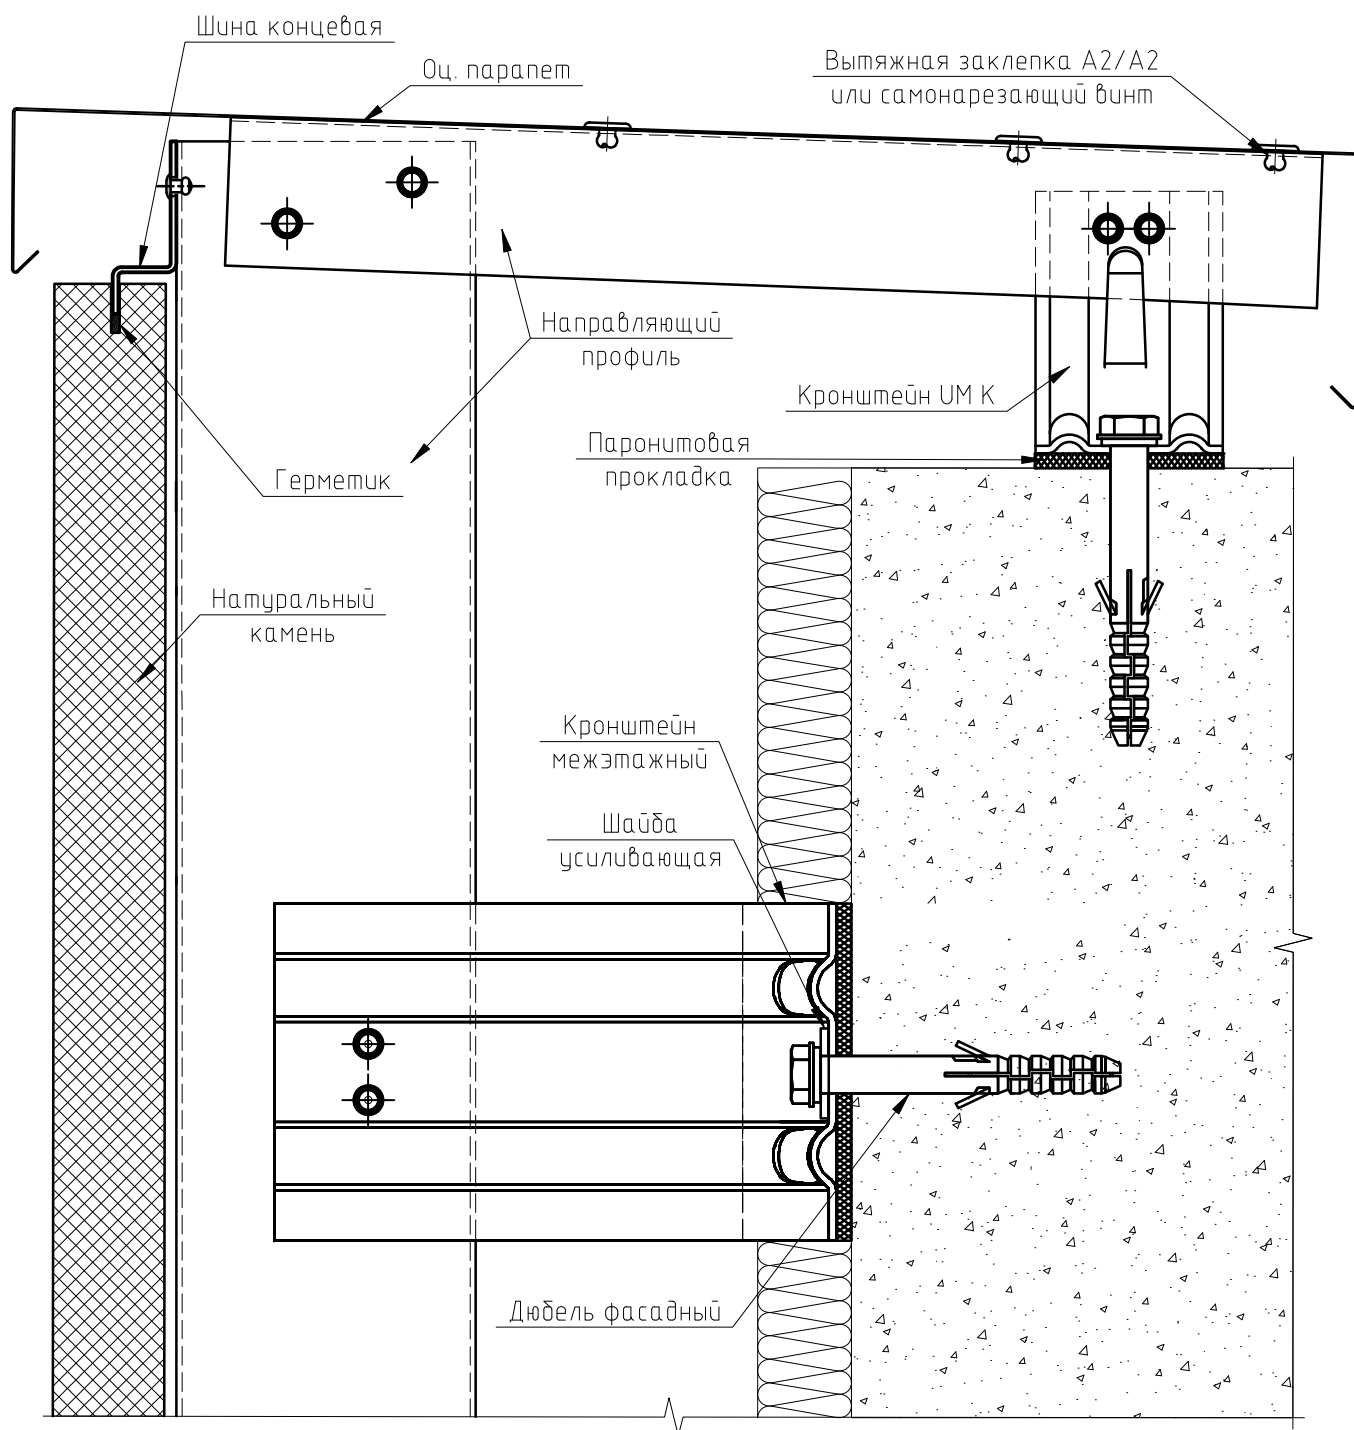


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на шинах

Лист

6.1.9

Вертикальный разрез

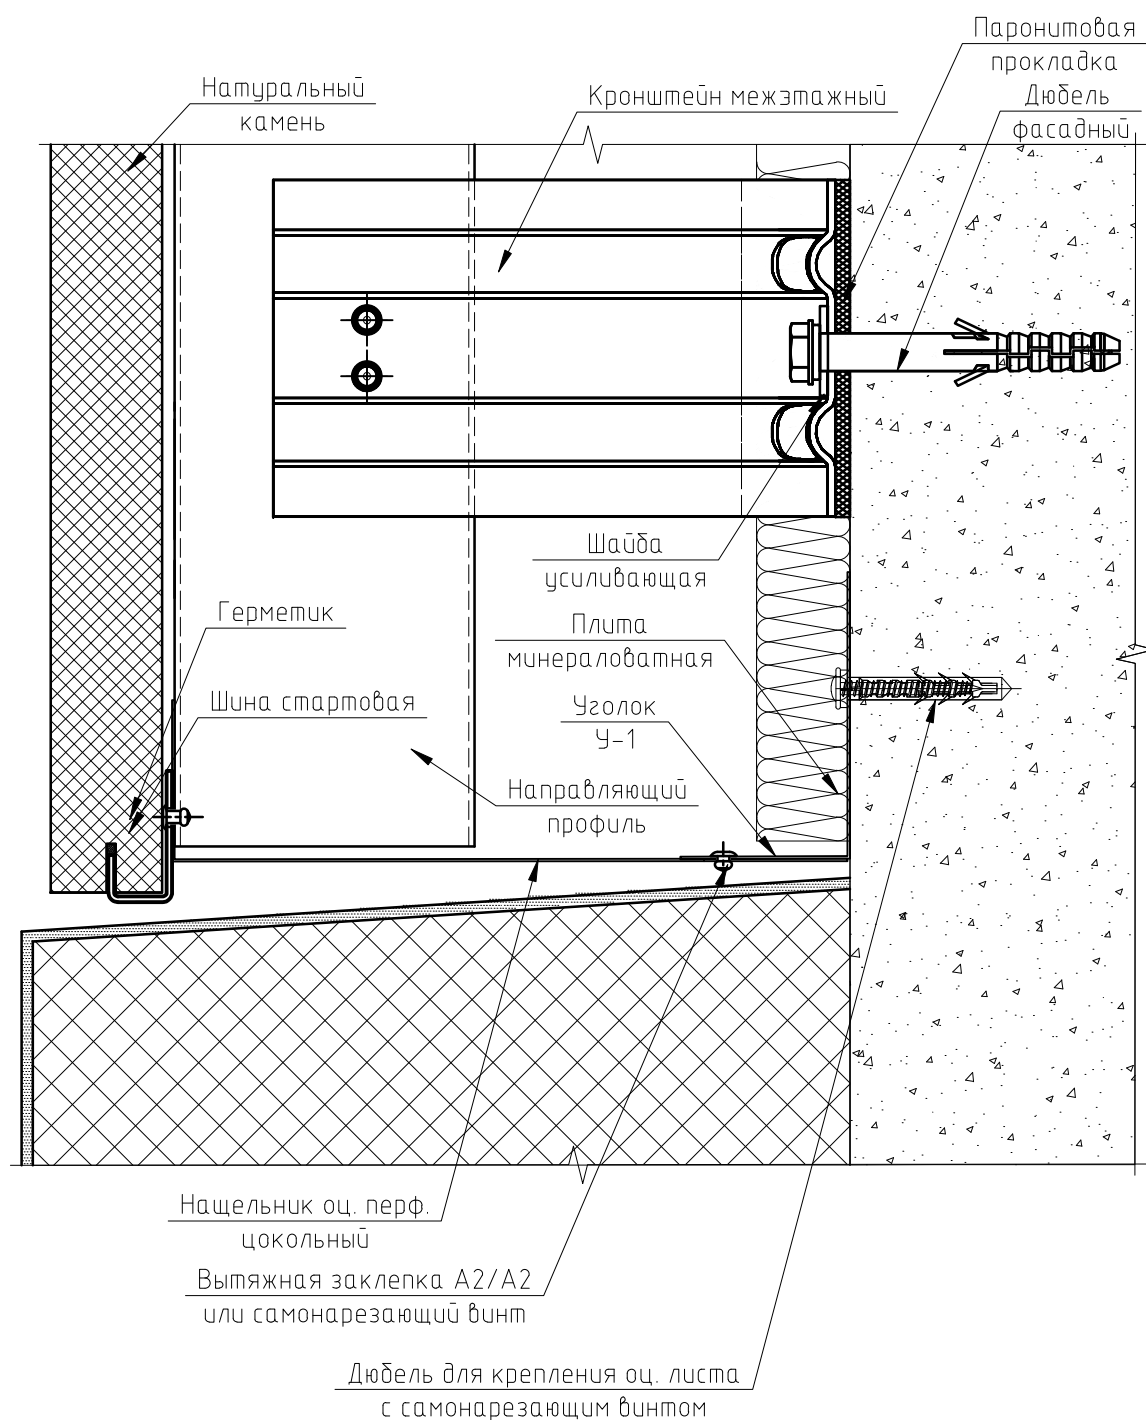


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на шинах

Лист

6.1.10

Дюбель фасадный




Справ. №	Перв. примен.


6. Межэтажная система
6.2. Крепление "Краб"

					Межэтажная система. Крепление "Краб"	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6.2.1


Горизонтальный разрез

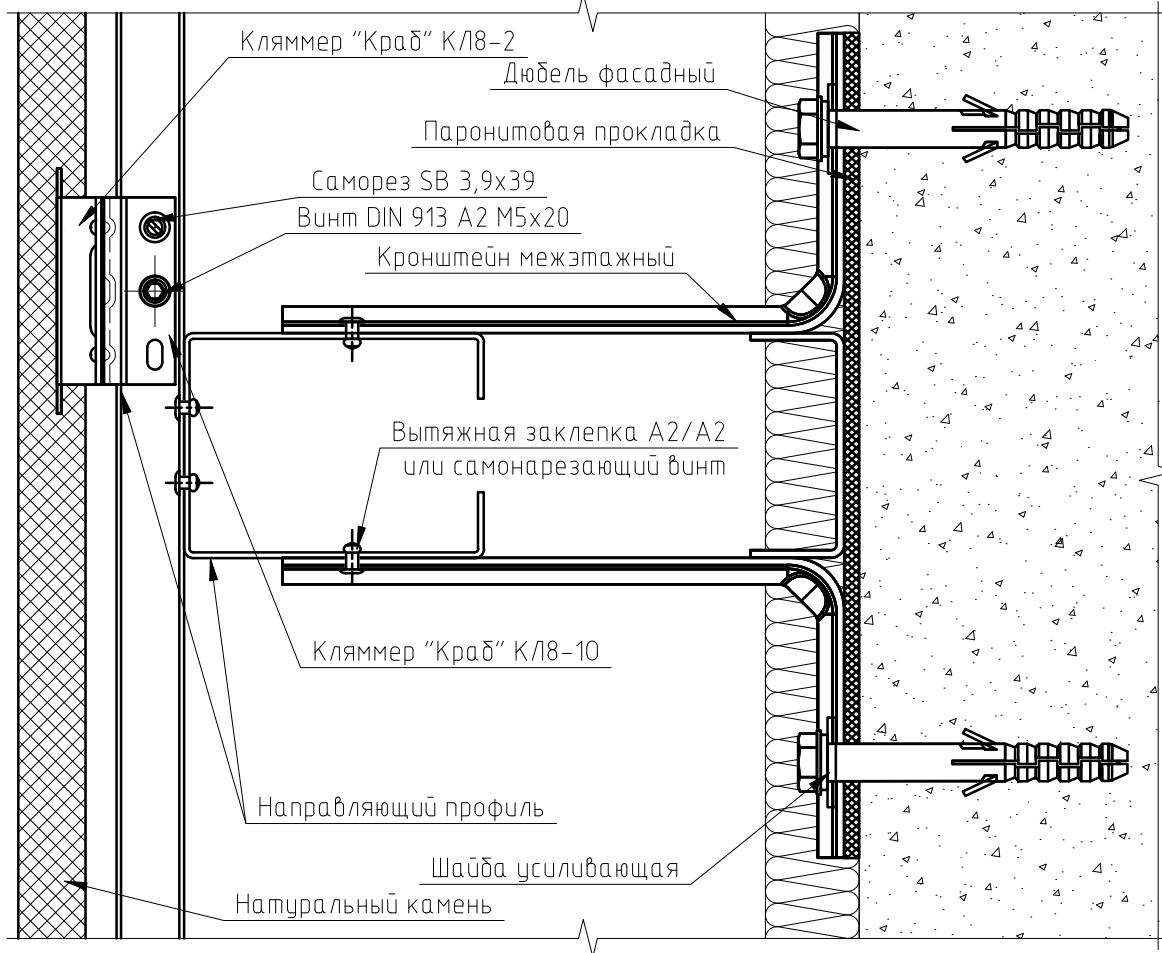

Вертикальный разрез

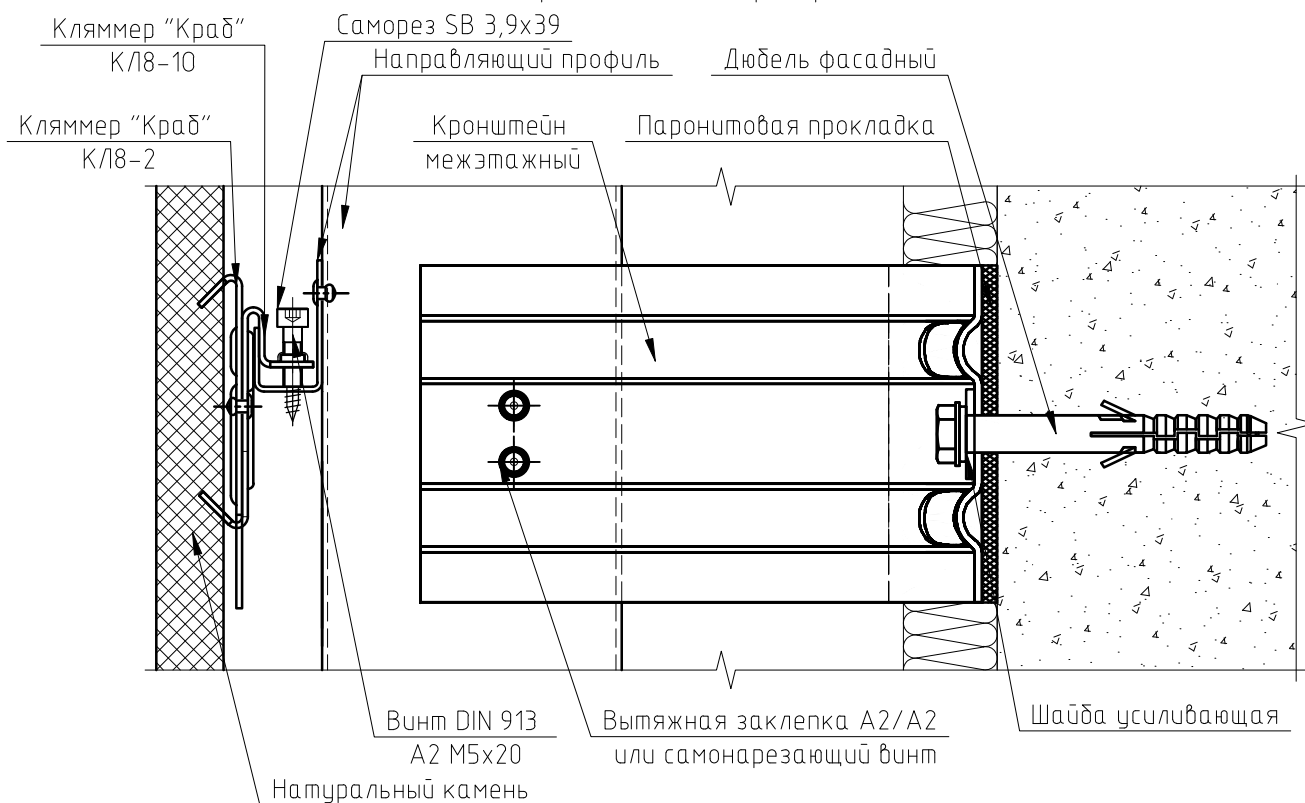

Вертикальный разрез

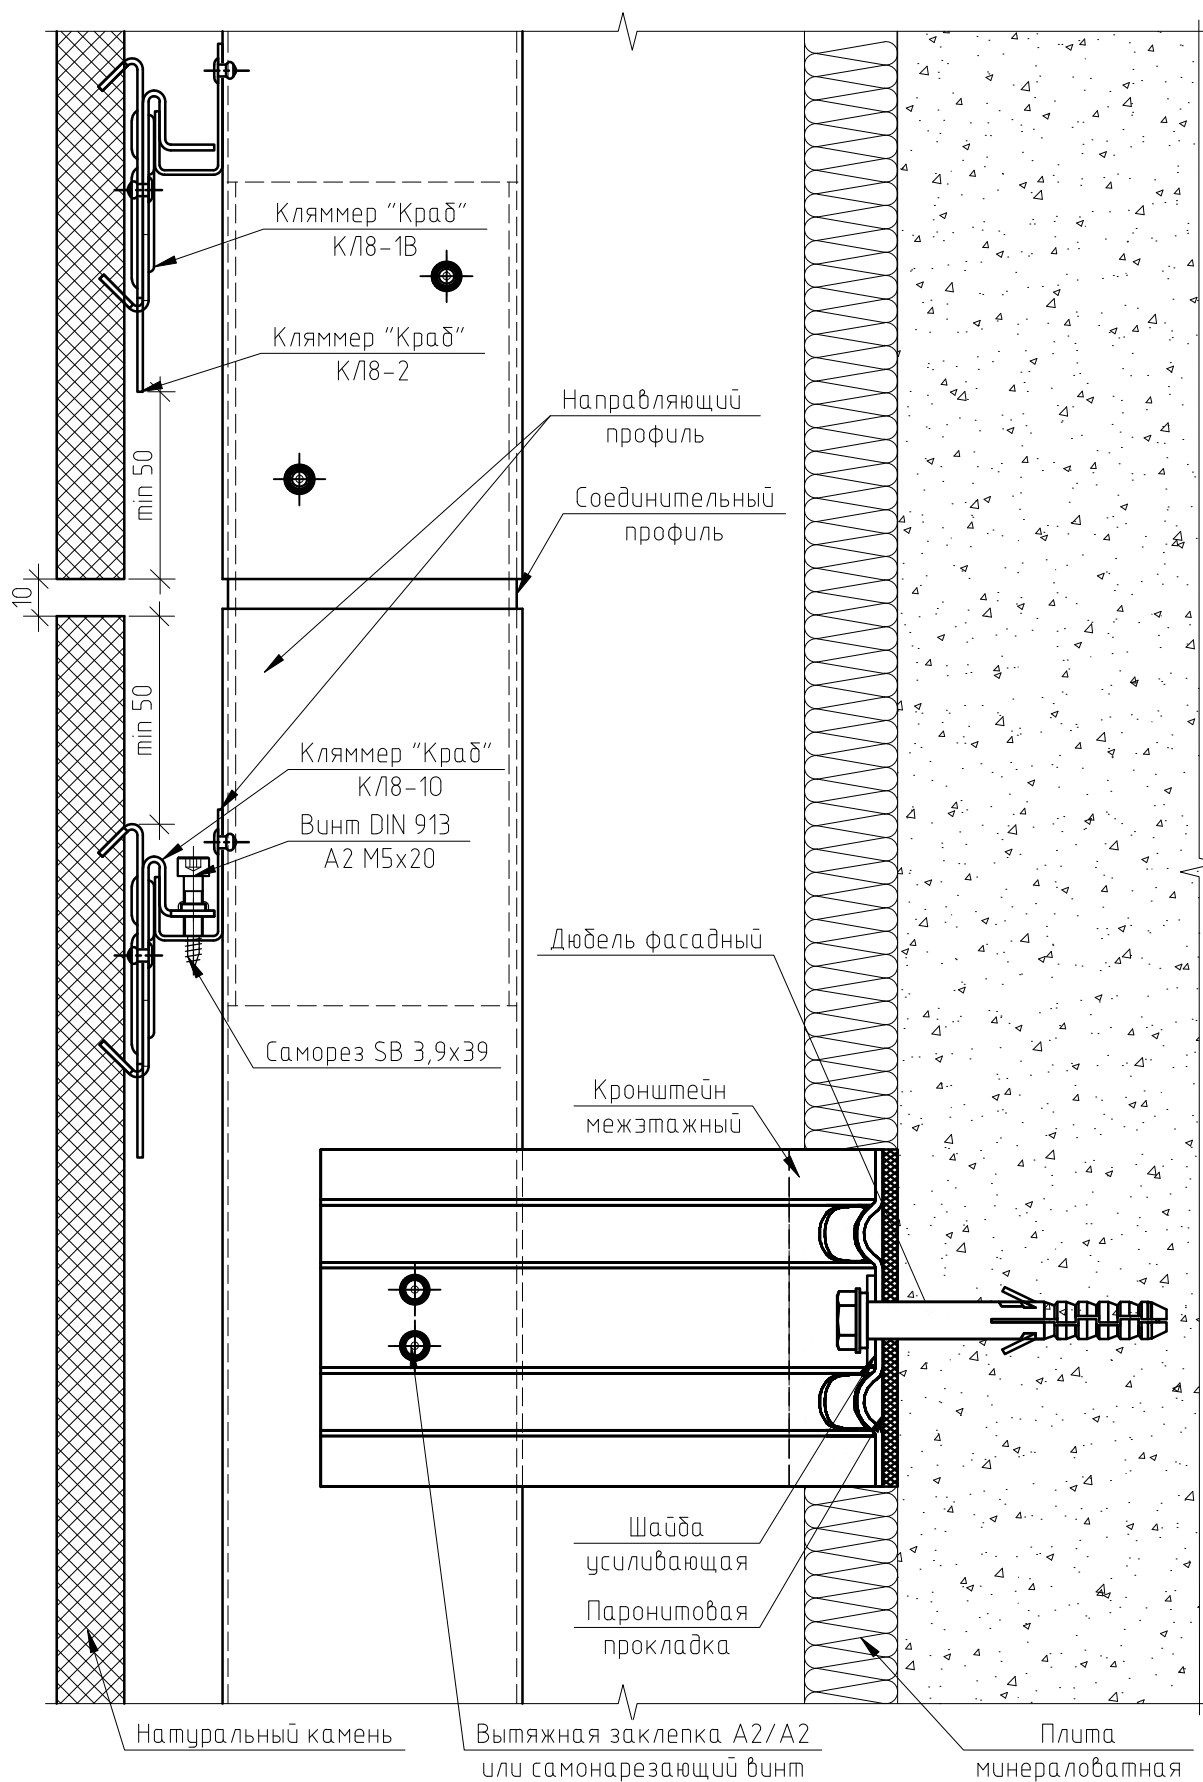

Межэтажная система. Крепление "Краб"

Лист

6.2.3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Копировал


Формат

A4

Перв. примен.

Справ. №

Вертикальный разрез

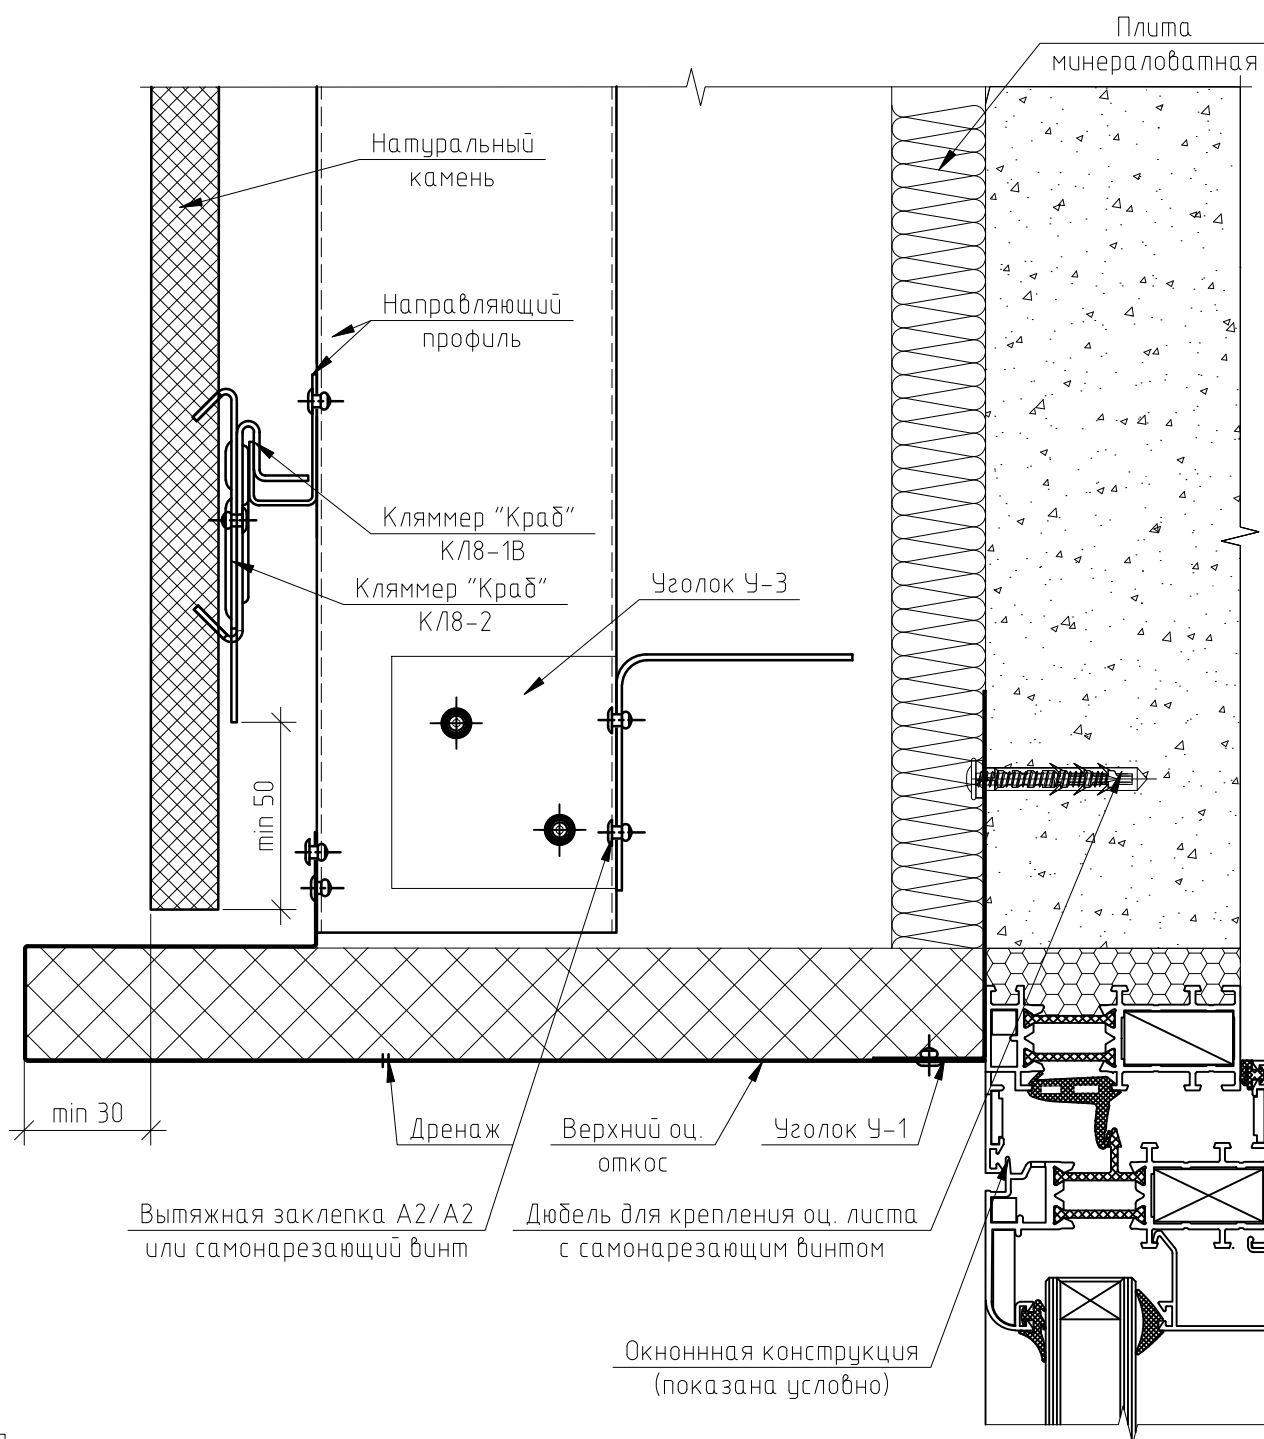

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление "Краб"

Лист

6.2.4

Копировал

Формат

А4


Перв. примен.

Справ. №

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

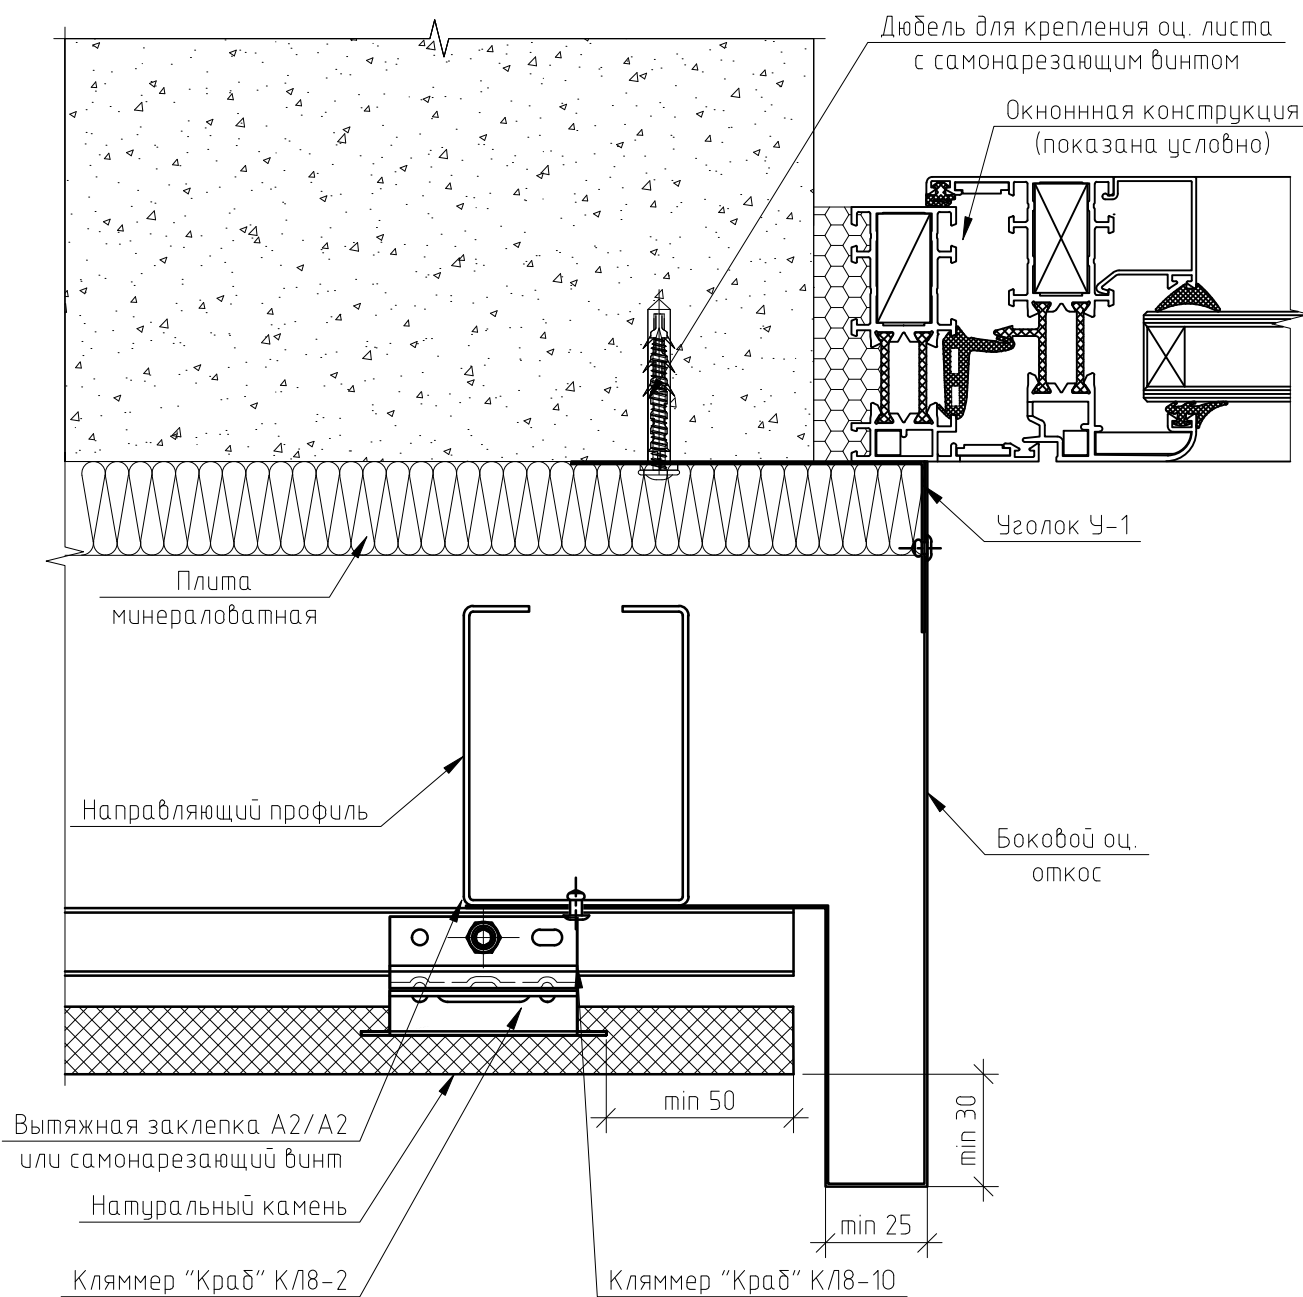

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление "Краб"

Лист


6.2.5

Копировал

Формат

А4

Вертикальный разрез

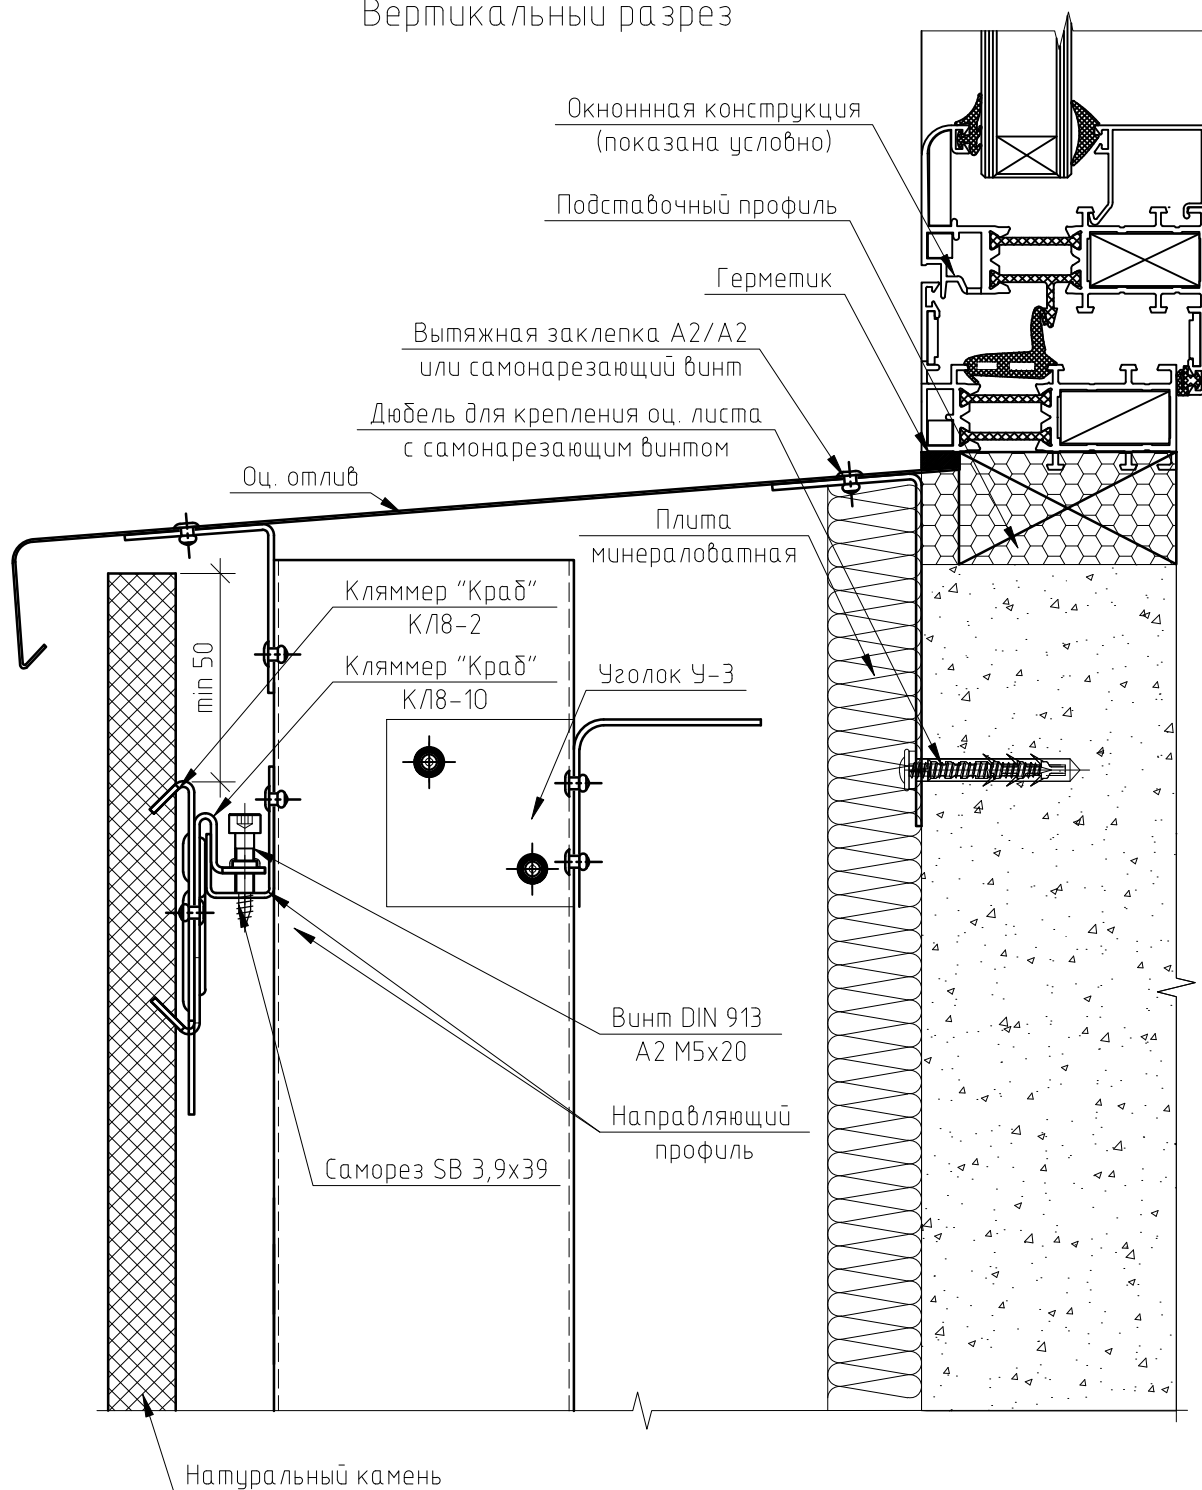

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление "Краб"


Лист

6.2.6

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

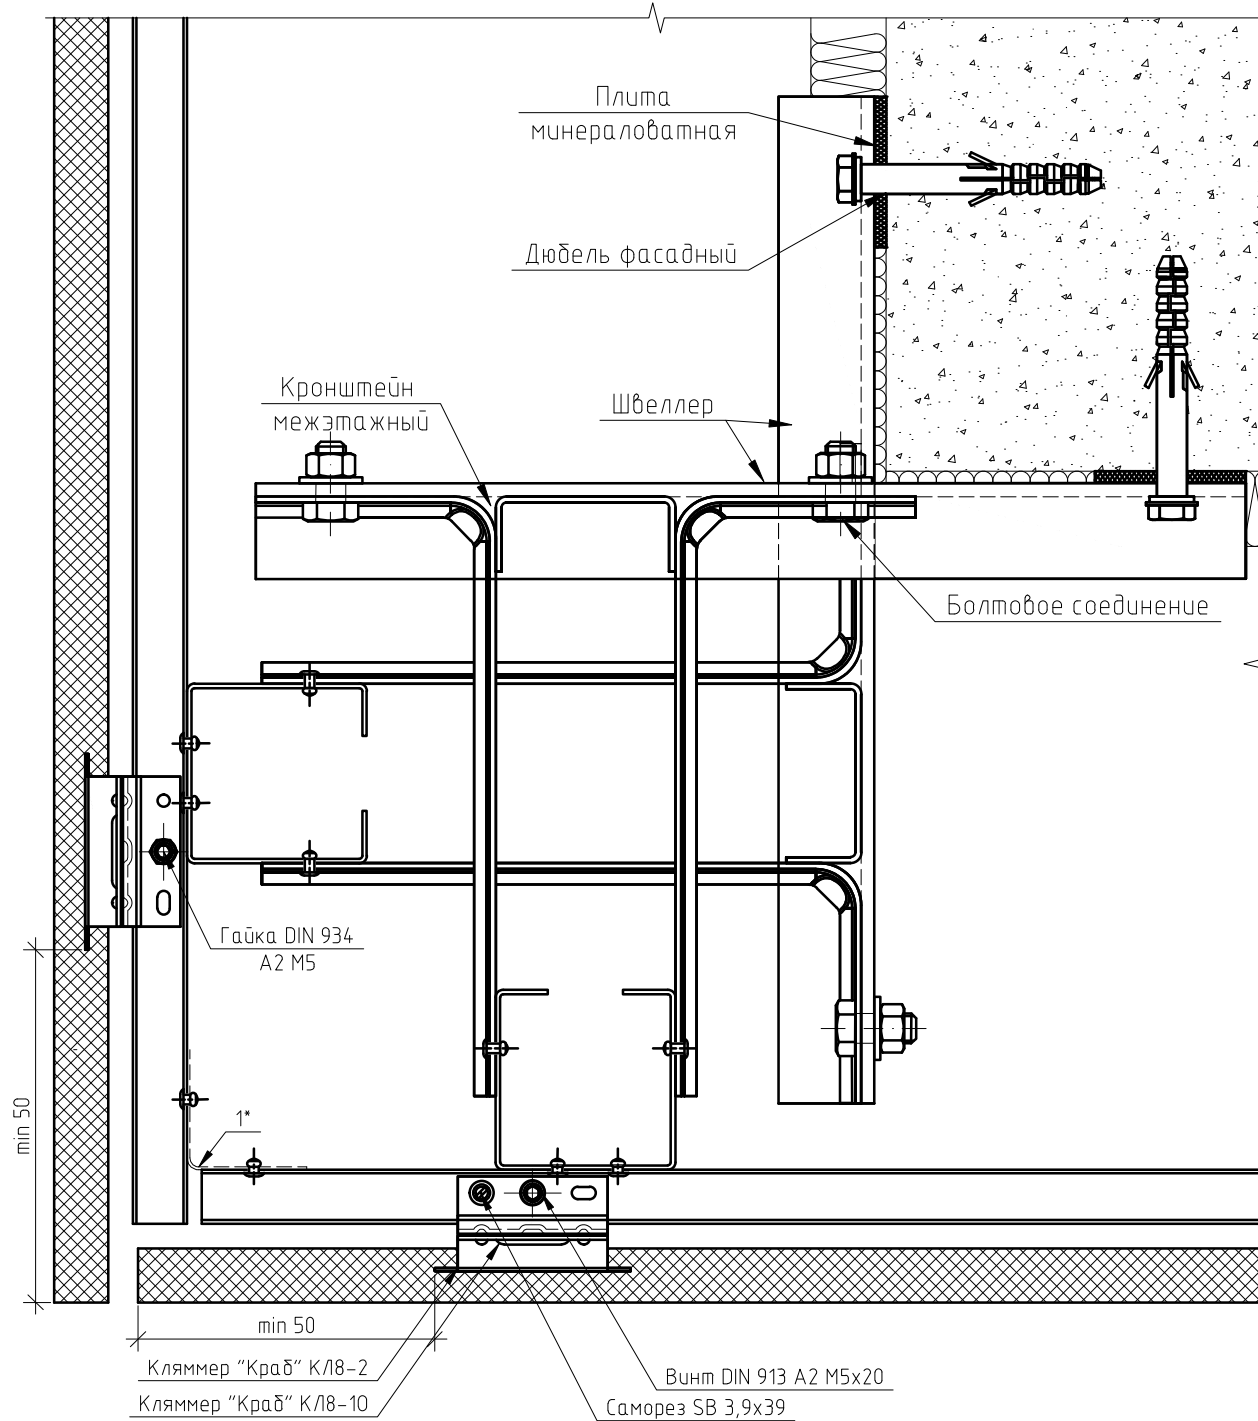

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление "Краб"

Лист

6.2.7

Копировал

Формат

A4

Плита минераловатная

Вытяжная заклепка A2/A2 или самонарезающий винт

Натуральный камень

Гайка DIN 934 A2 M5

min 50

Направляющий профиль

Вытяжная заклепка A2/A2 или самонарезающий винт


Саморез SB 3,9x39

Винт DIN 913 A2 M5x20

Кляммер "Краб" КЛ8-2

Кляммер "Краб" КЛ8-10

Вертикальный разрез

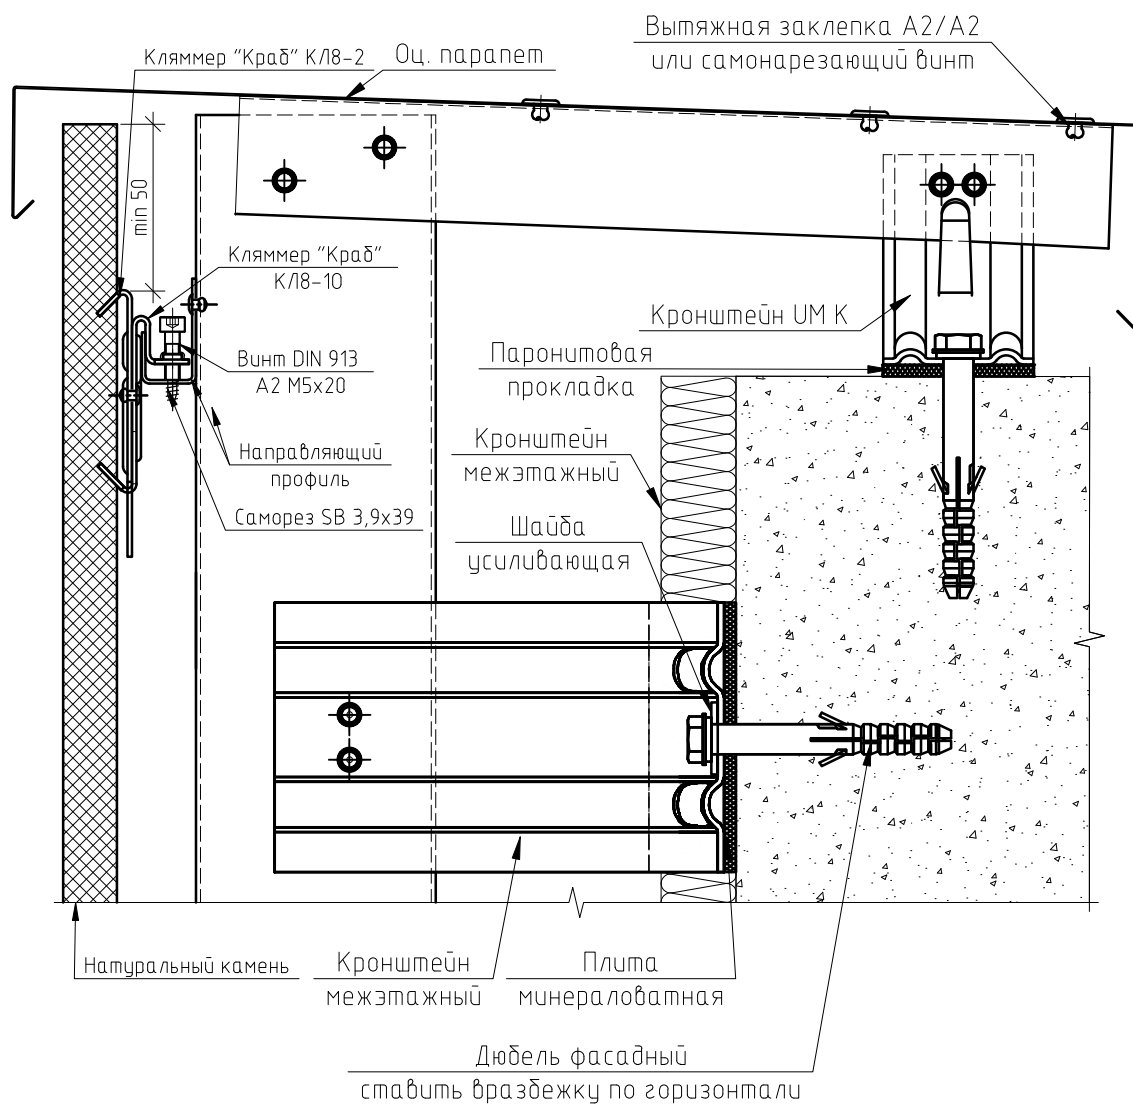


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление "Краб"

Лист

6.2.9

Вертикальный разрез

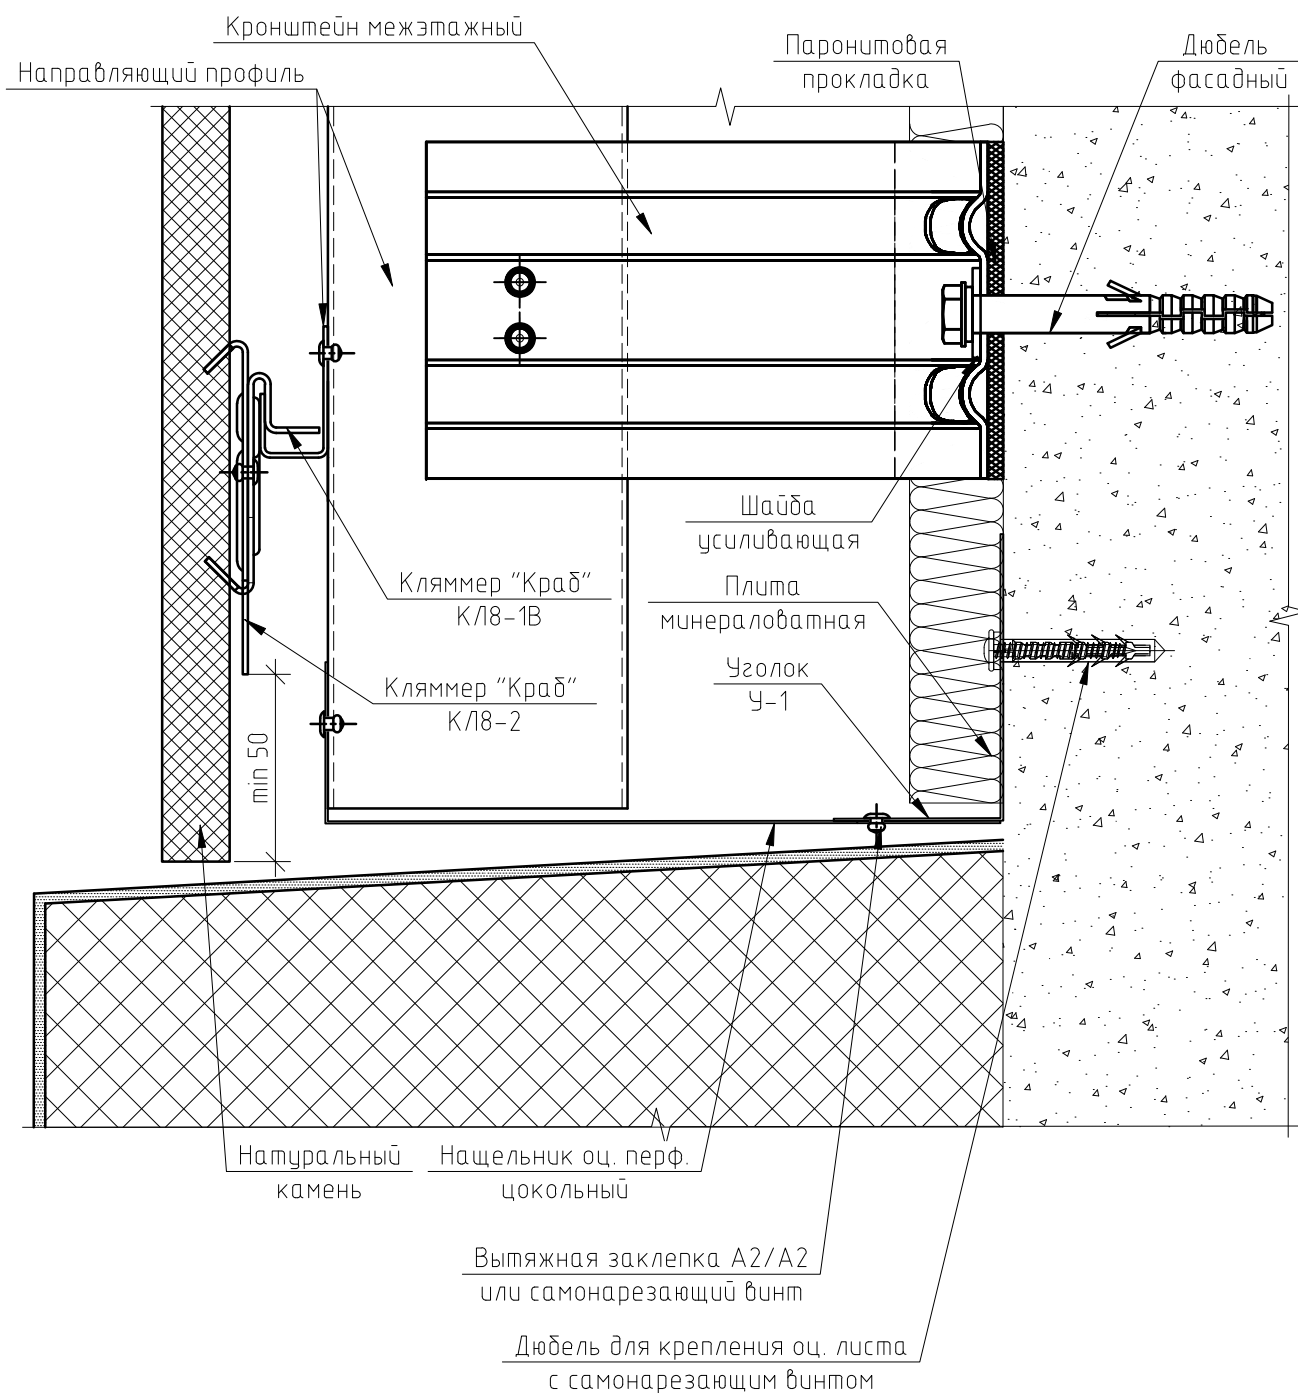

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление "Краб"

Лист

6.2.10

Дюбель фасадный




Справ. №	Перв. примен.

6. Межэтажная система


6.3. Крепление на Keil (или аналог)

					Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6.3.1

Горизонтальный разрез

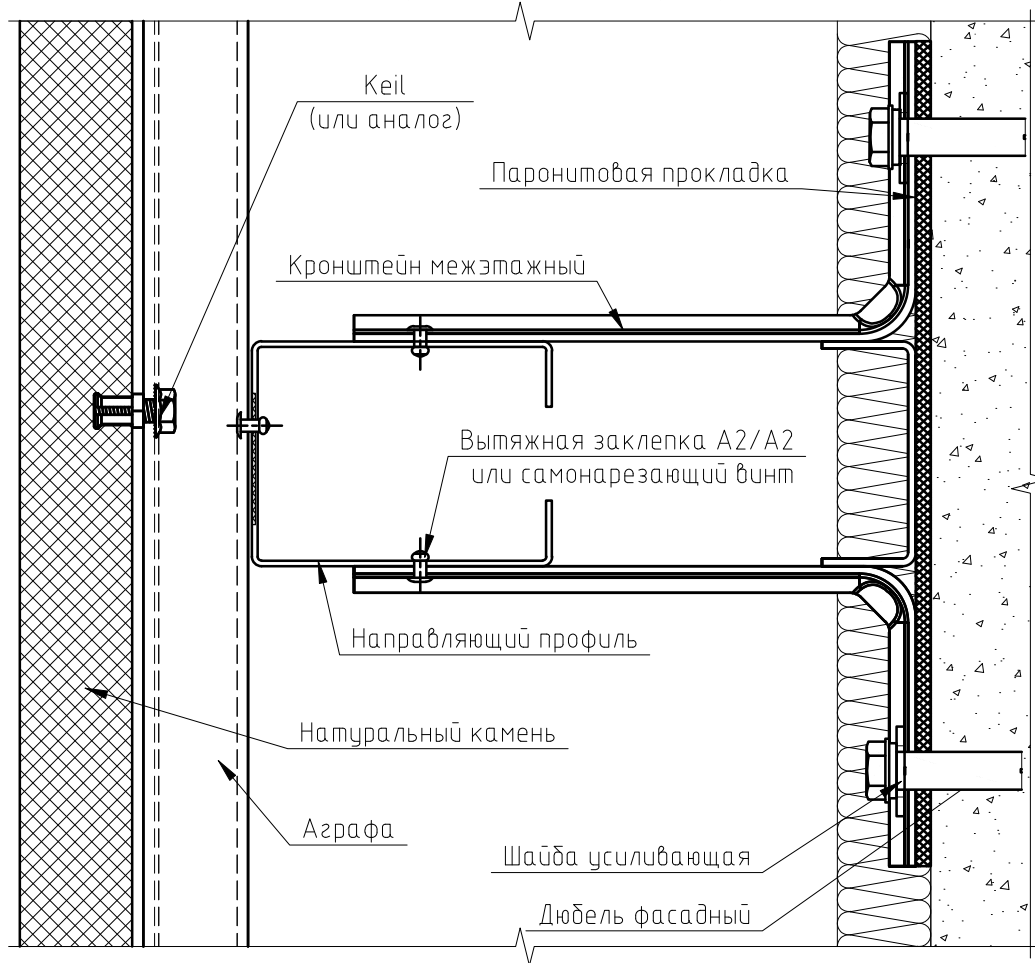

Вертикальный разрез

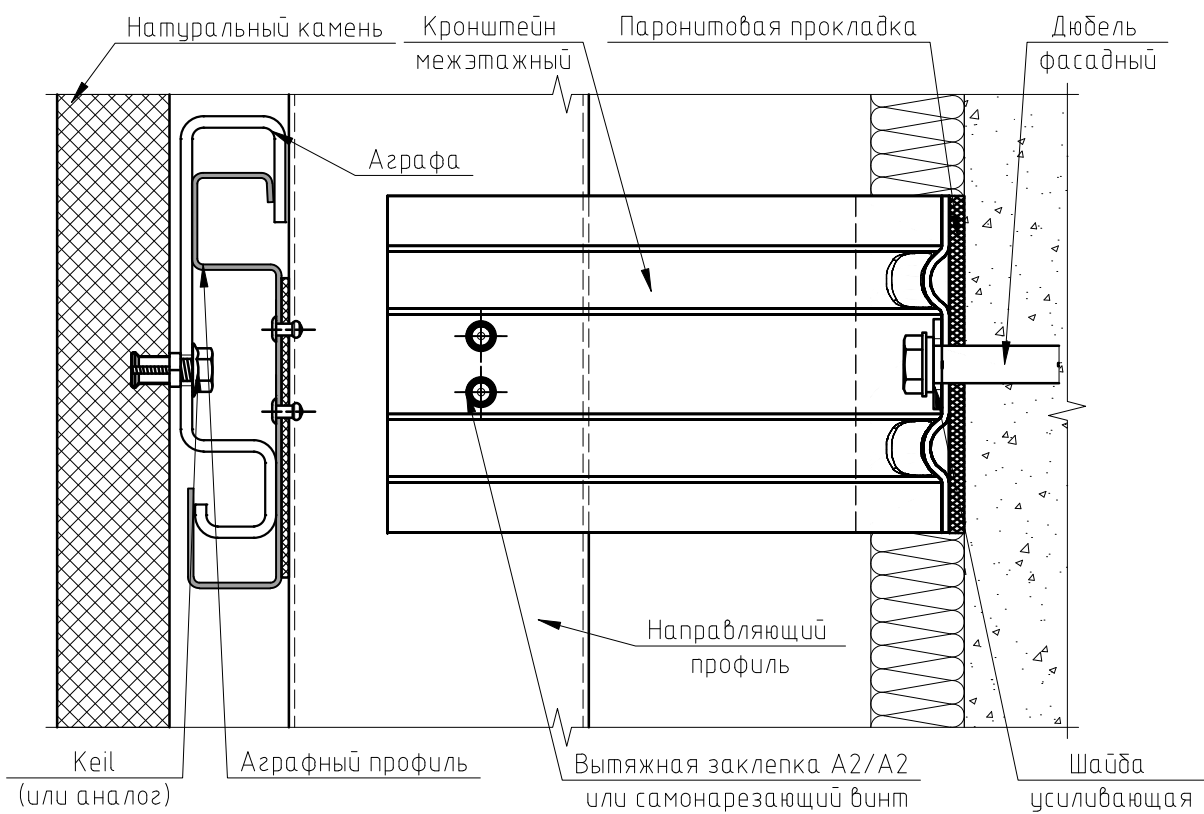


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист

6.3.2

Вертикальный разрез

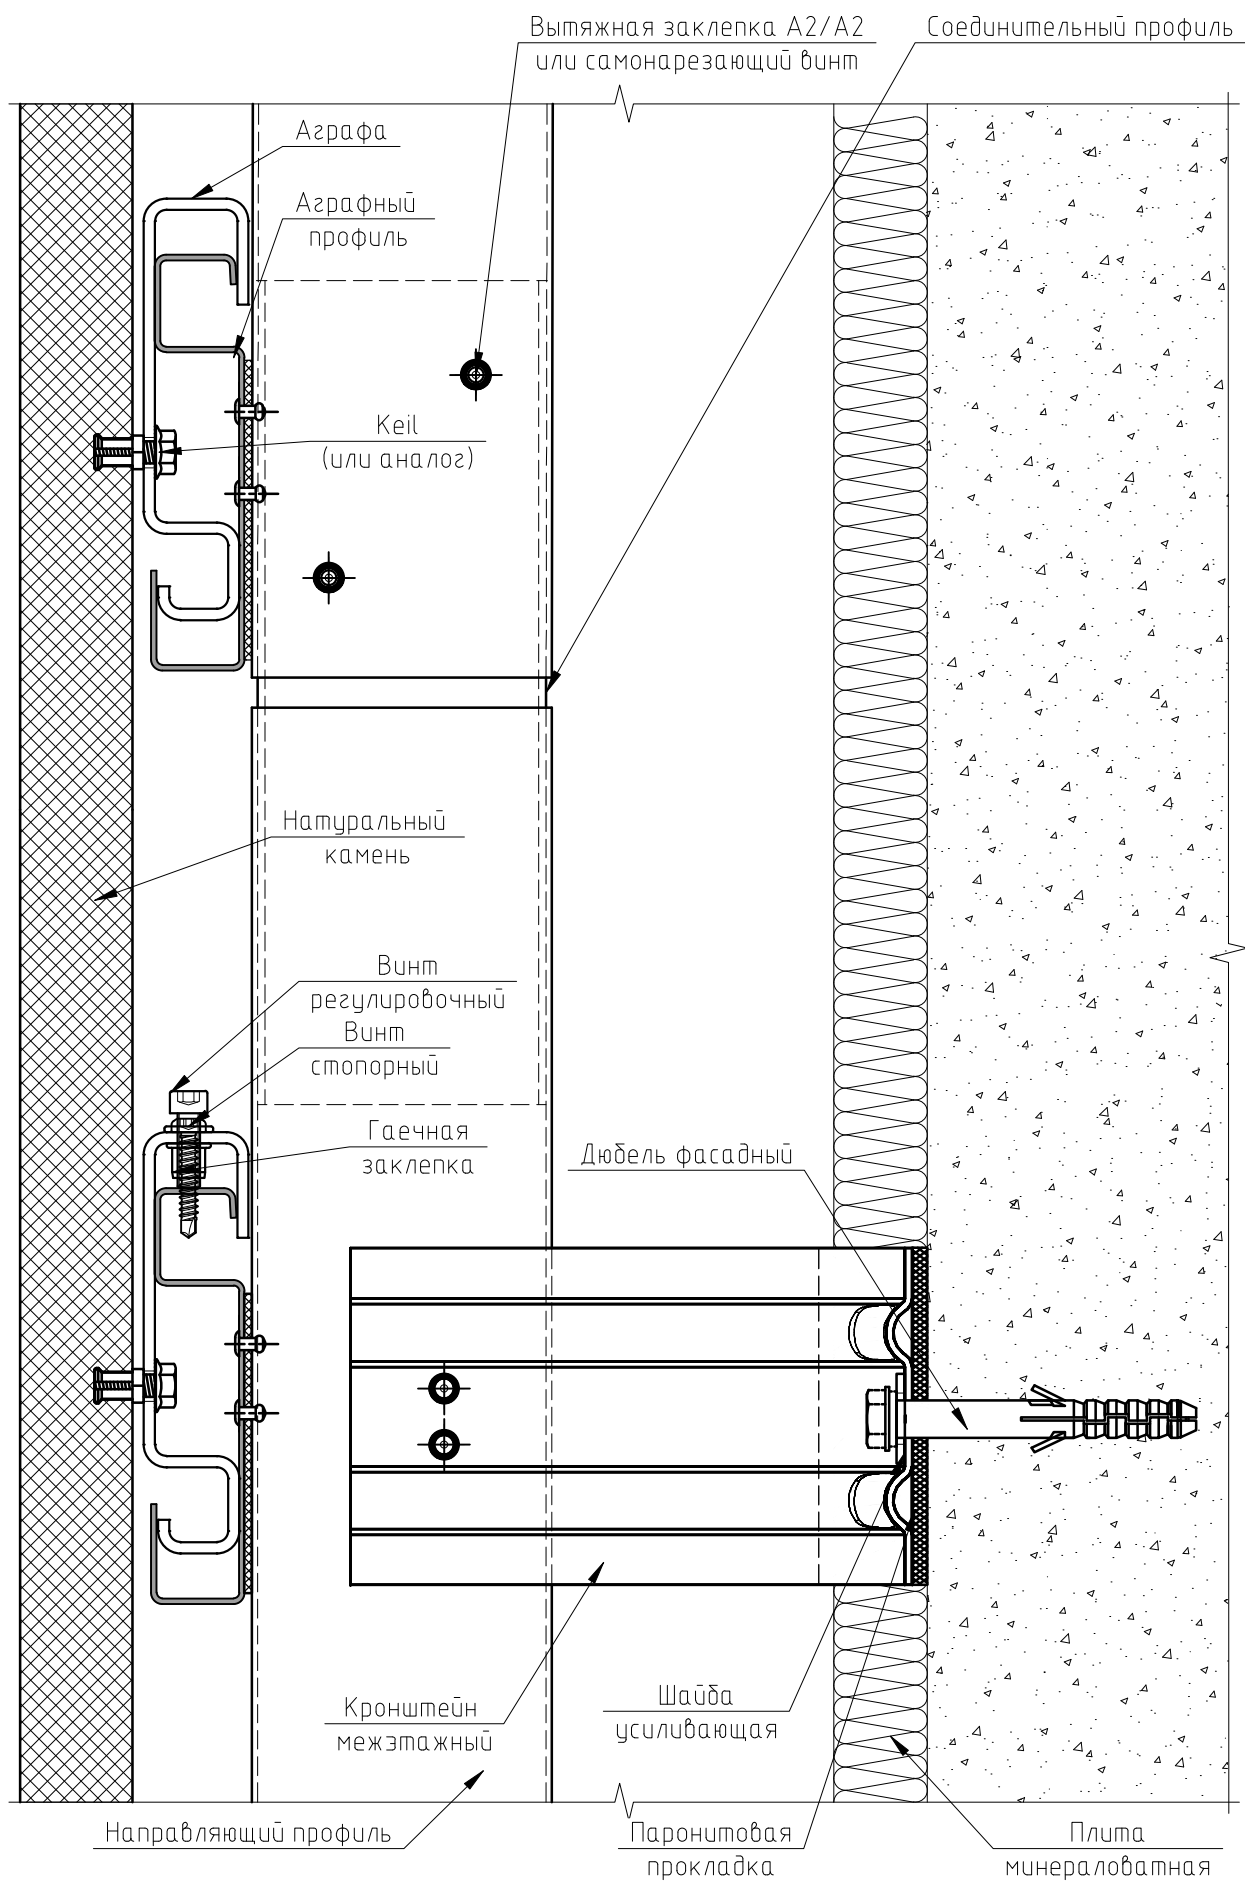


Рядовая система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист

6.3.3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Вертикальный разрез

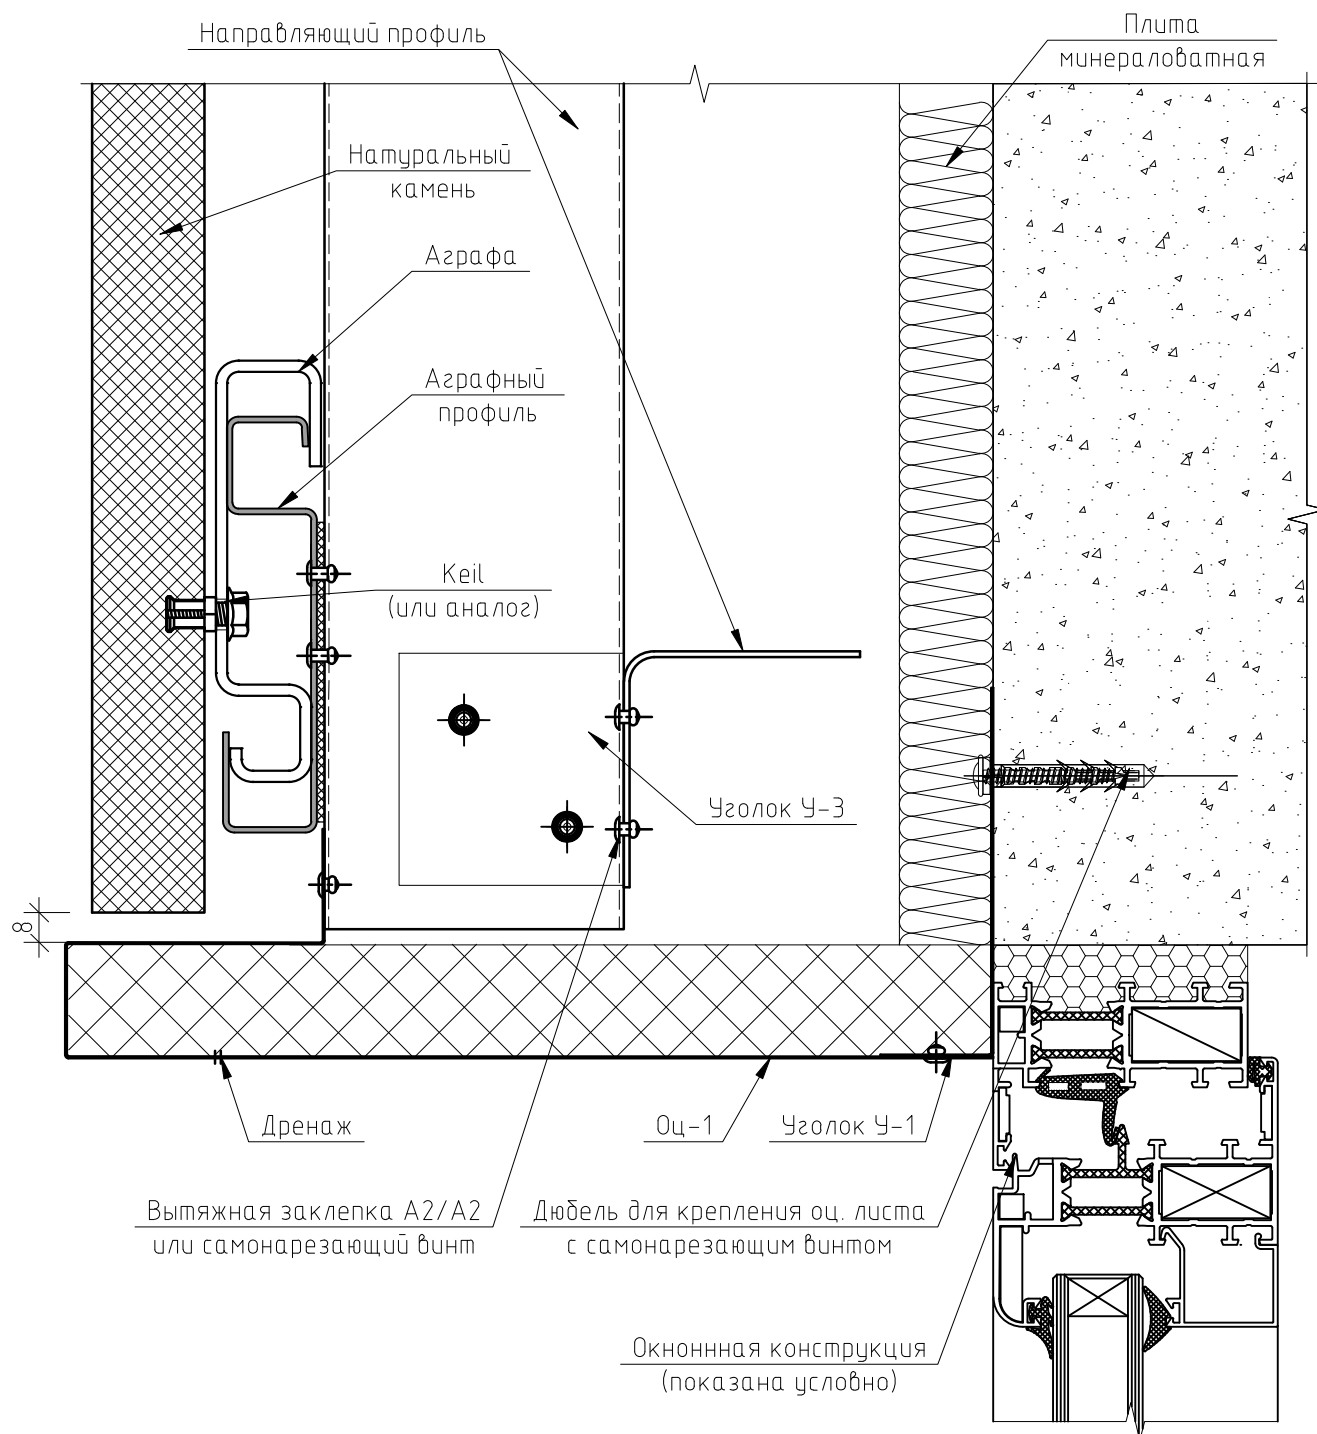

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)


Лист

6.3.4

Перв. примен.

Справ. №

Горизонтальный разрез

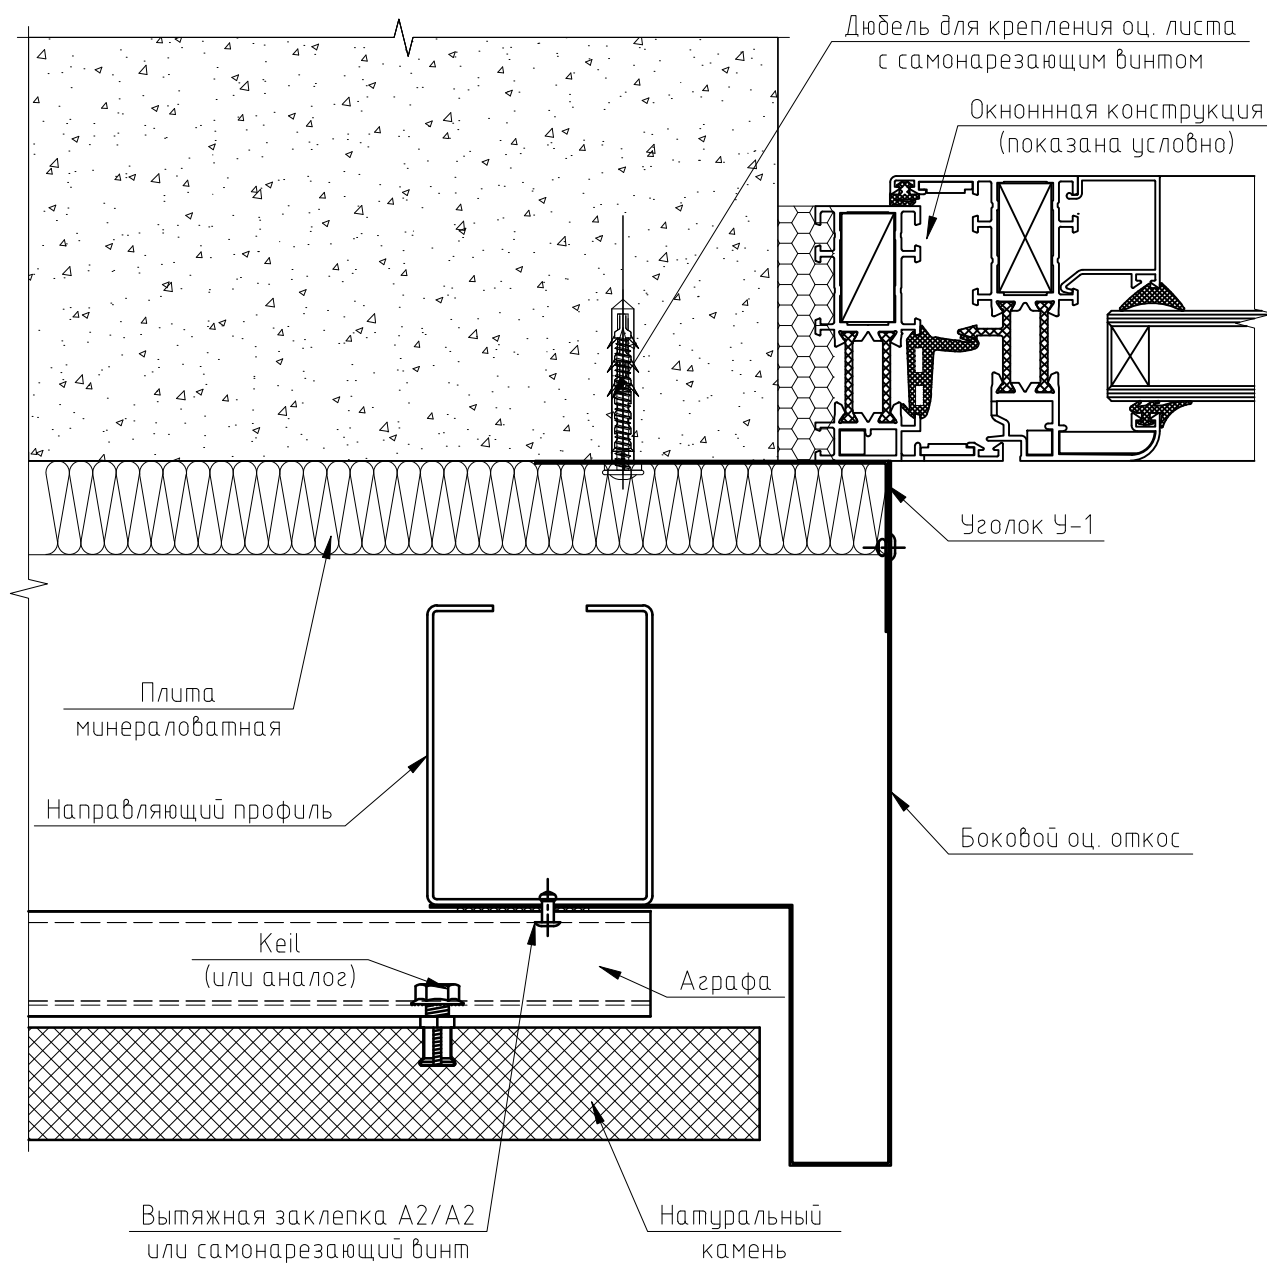

Примечание:

1. Требуется выполнить сверку с Экспертным заключением по обеспечению пожарной безопасности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист

6.3.5


Копировал

Формат

А4

Перв. примен.

Справ. №

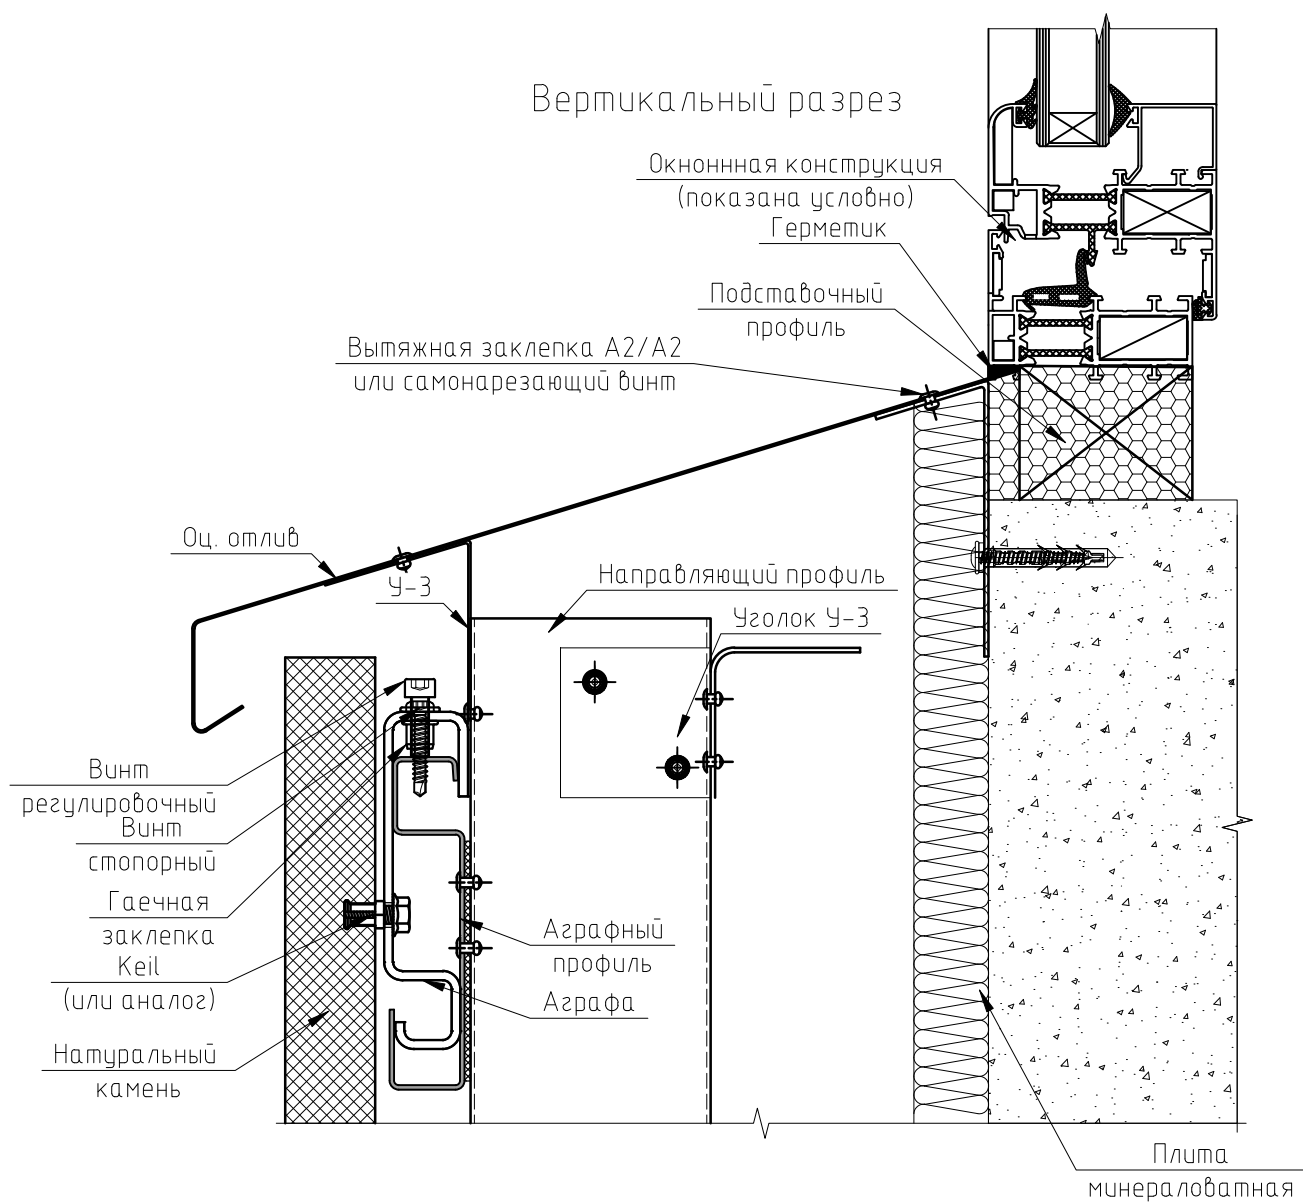

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист

6.3.6

Копировал

Формат

А4

Кронштейн
межэтажный

Паронитовая
прокладка

Плита
минераловатная

Вытяжная заклепка А2/А2
или самонарезающий винт

Направляющий профиль


Keil
(или аналог)

Натуральный
камень

1. Необходимость крепления аграф уголком определяется на основании статического расчета.

Перв. примен.

Справ. №

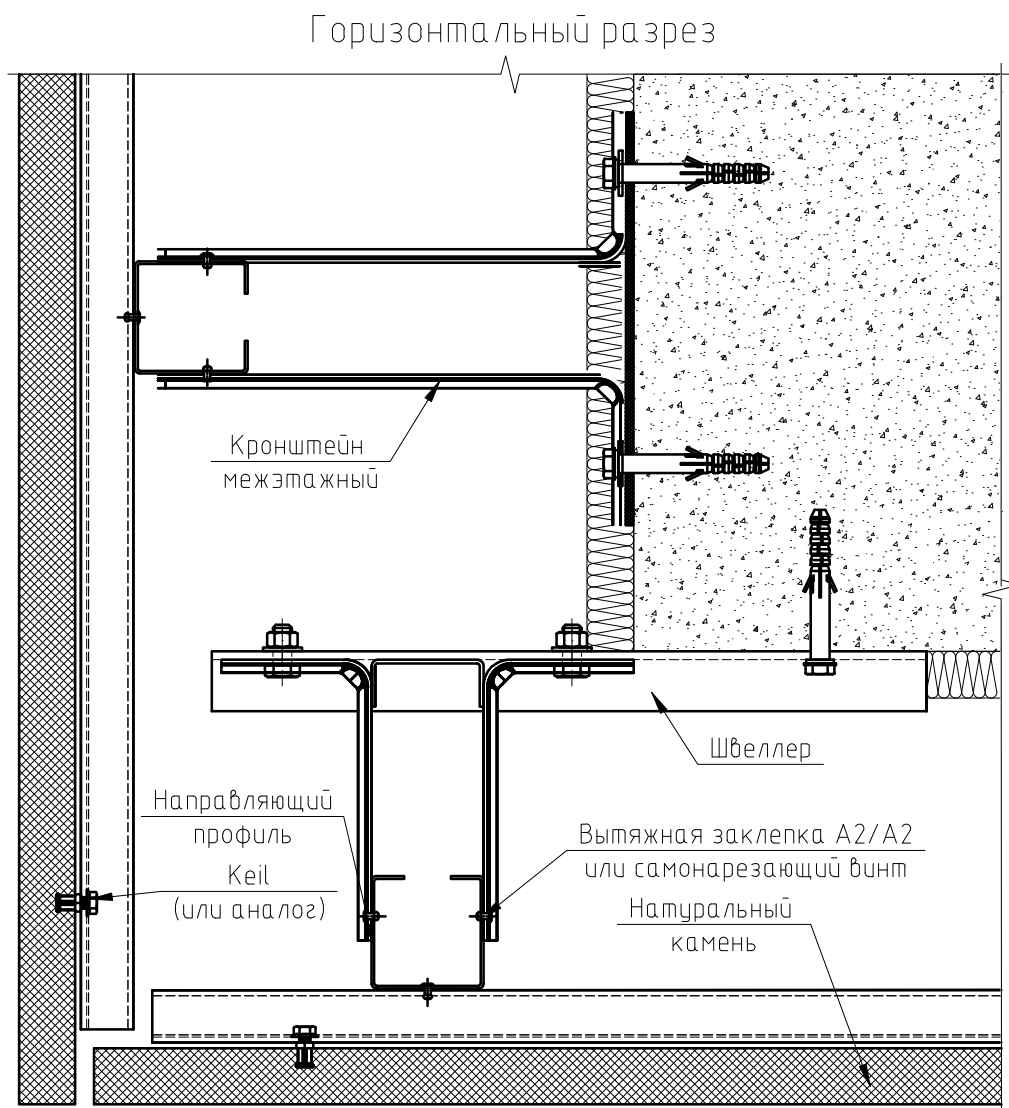

Примечание:

1. Необходимость крепления аграф уголком определяется на основании статического расчета.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист


6.3.8

Копировал

Формат

A4


Горизонтальный разрез

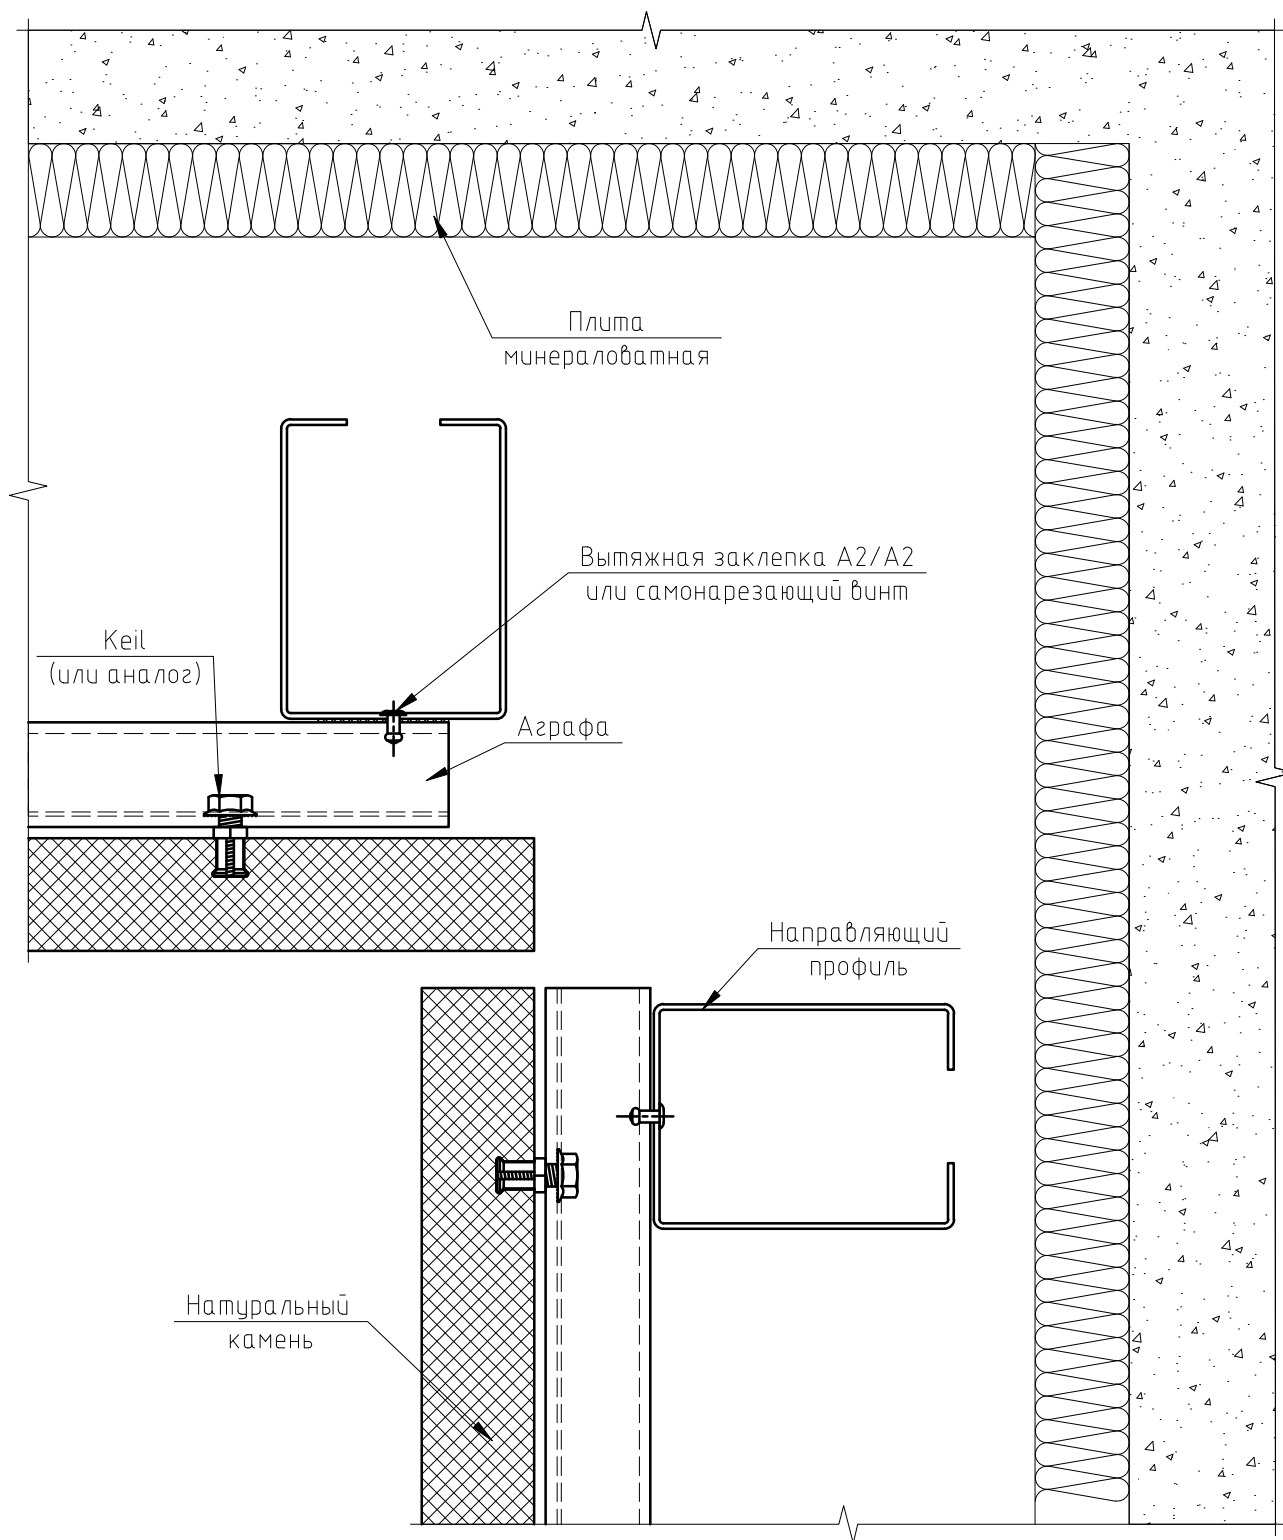

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист
6.3.9

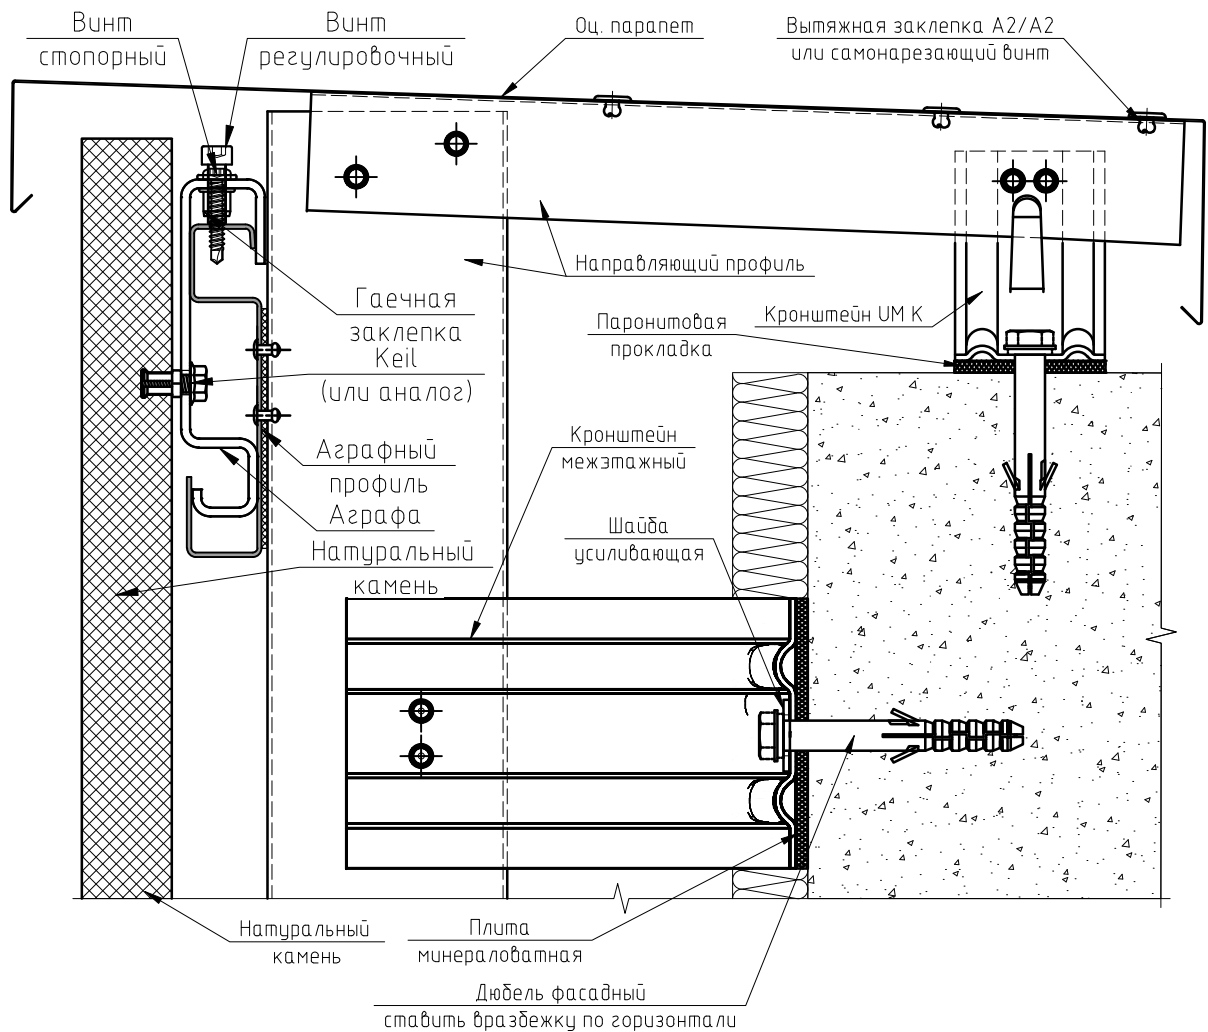

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)	Лист
						6.3.10

Вертикальный разрез

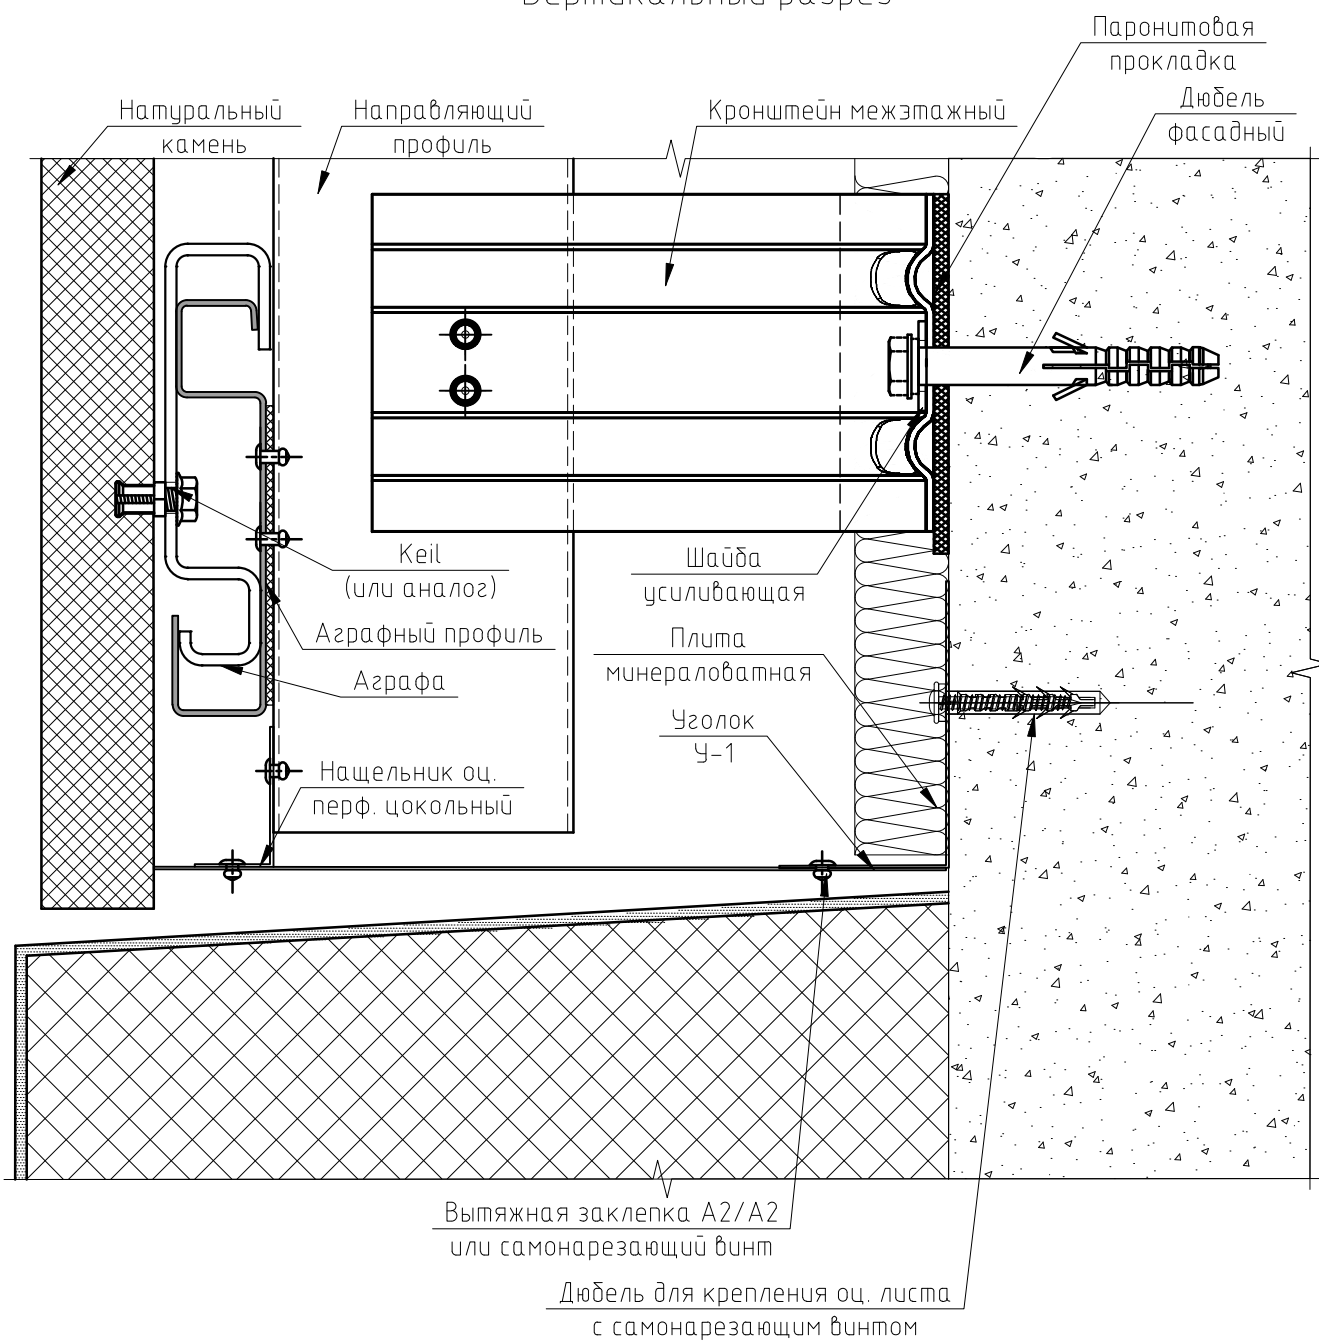

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Межэтажная система. Крепление на Keil (или аналог)

Лист
6.3.11

Перв. примен.

Справ. №

